



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessorato dei lavori pubblici

Ente acque della Sardegna

Servizio Progetti e Costruzioni



**“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres -
Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas -
Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
CIG- 7291196547- CUP: I86B05000050002**

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO DELL'ELABORATO

Relazione tecnica strutturale

Porto Torres

Pozzetto alloggiamento misuratore di portata in uscita

ID ELABORATO

R.5.6

SCALA

-

CODIFICA ELAB

R.5.6-ENAS539Rts005R2

Responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche e coordinatore di progetto:
Ing. Damiano Galbo (H.E. s.s.)

Responsabile progettazione strutturale e geotecnica:

Ing. Pietro Diliberto (S.T.P. s.r.l.)

Collaboratori:

Ing. Ettore Galbo (H.E. s.s.)

Responsabile della progettazione idraulica:

Ing. Mariano Galbo (H.E. s.s.)

Collaboratori:

Ing. Damiano Galbo (H.E. s.s.)

Prof. Ing. Gabriele Freni

Ing. Fulvio Galbo (H.E. s.s.)

Ing. Piera De Luca (H.E. s.s.)

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Stefano Serra

Responsabile della progettazione impianti elettrici e TLC:
Ing. Giovanni Gabellone (H.E. s.s.)

Responsabile rilievi GPS/LS:

Geom. Alberto Bianco

Collaboratori:

Geom. Lorenzo Verme (H.E. s.s.)

Responsabile coordinamento sicurezza in fase di progetto:

Ing. Mariano Galbo (H.E. s.s.)

Collaboratori:

Ing. Giampiero Pili (S.T.P. s.r.l.)

Ing. Giovambattista Lombardo (H.E. s.s.)



(Capogruppo Mandataria)



(Mandante)



Prof. Ing. Gabriele Freni
(Mandante)



Dott. Geol. Mario Strinna
(Mandante)



Società cooperativa
(Mandante)

2	settembre 2019	Osservazioni verificatore	STP	PD	DG
1	Aprile 2019	Istruttoria RUP 12-03-2019	STP	PD	DG
0	FEBBRAIO 2019	PRIMA EMISSIONE	STP	PD	DG
REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	RED.	VER.	APPR.



"Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale"
Progetto esecutivo

Sommario

Capitolo 1. Relazione generale	3
1.1. Localizzazione	3
1.2. Descrizione.....	3
1.2.1. Dimensioni principali della costruzione.....	3
1.2.2 Caratteristiche geologiche del sito	3
1.3. Classe d'uso della costruzione e vita utile di servizio	3
1.4. Materiali strutturali di riferimento.....	3
2. Concezione strutturale	4
2.1 Normative applicate	4
3. Unità di misura e simbologia	5
4. Misura della sicurezza.....	5
4.1. Criteri di calcolo	5
4.2.1. Peso proprio della struttura - CCE 1	7
4.2.2. Permanenti portati - CCE 2.....	7
4.2.3. Pressioni litostatiche - CCE 3.....	7
4.2.4. Pressioni idrostatiche - CCE 4	8
4.2.5. Carichi accidentali - CCE 5	9
4.3. Azione da sisma	9
4.3.1. Localizzazione geografica.....	9
4.3.2. Categoria del sottosuolo	9
4.3.3. Categoria topografica.....	9
4.3.4. Analisi spettrale	9
4.4. Sistema di masse corrispondenti alle azioni statiche	11
5. Legami costitutivi.....	13
5.1. Terreno di fondazione	13
6. Rappresentatività del modello.....	13



"Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale"
Progetto esecutivo

6.1. Analisi condotta con ausilio di elaboratore.....	13
6.2. Affidabilità dei codici utilizzati	13
6.3. Validazione dei codici	14
7. Risultati delle analisi e delle verifiche.....	14
7.1 Deformata elastica	14
7.2 Pressioni sul terreno	15
7.3 Progetto delle armature	16
8. Sintesi	18
8.1. Dati generali della struttura.....	19
9. Conclusioni.....	26
10. Valutazione dei risultati e giudizio motivato sulla loro accettabilità	26



"Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale"
Progetto esecutivo

Capitolo 1. Relazione generale

La presente relazione si riferisce al progetto strutturale dei nuovi manufatti da realizzarsi presso il sito di proprietà ENAS come di seguito descritto, inquadrando tale progetto in relazione alle normative citate.

1.1. Localizzazione

Il manufatto in esame è ubicato presso il sito ENAS denominato **Vasca Terminale Coghinas 1**, in comune di Porto Torres, provincia di Sassari, in zona 4 secondo l'OPCM 3274 e succ. modificazioni

1.2. Descrizione

Il manufatto è il **POZZETTO DI ALLOGGIO DEL MISURATORE DI PORTATA IN USCITA** e fa parte delle NUOVE opere dell'impianto ENAS in progettazione. E' un manufatto in c.a.v. costituito da elementi bidimensionali orizzontali e verticali. Fondazioni con platea alla Winkler. E' interrato con pianta ed altezza regolare.

1.2.1. Dimensioni principali della costruzione

Il manufatto ha dimensioni massime in pianta pari a m 7.80 x 5.80 di m 7.70.

1.2.2 Caratteristiche geologiche del sito

Per quanto attiene le caratteristiche geologiche del sito si fa riferimento alla relazione geologica ed ai tabulati di calcolo allegati.

1.3. Classe d'uso della costruzione e vita utile di servizio

La costruzione, soggetta ad azioni sismiche, con riferimento alle conseguenze di una interruzione di operatività o di un eventuale collasso, è definita con una classe d'uso 2 e cioè:

- Classe II:

Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per l'ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività non pericolose per l'ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe d'uso III o in Classe d'uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti.

1.4. Materiali strutturali di riferimento

Piastre, setti e platee in c.a.v.

Cemento tipo I (UNI 197-1), con clinker di cemento Portland almeno pari al 95% o tipo II, di miscela e III, d'altoforno così come definiti dalla UNI EN 197-1 di classe 42.5R.



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

Calcestruzzo

Classe	Peso specifico	Modulo elastico	Modulo elastico tangenziale	Coeff. di Poisson	Coeff. di dilatazione termica
C30/37	2500	325881.00	148128.00	0.1	1.000000E-05

Acciaio tipo B450C

Resistenza di snervamento f_{yk} 4500 kg/cm²

Coeff. sicurezza parziale per l'acciaio 1.15

Resistenza di calcolo f_{yd} 3913 kg/cm²

2. Concezione strutturale

In questo capitolo sono indicati i criteri che sono stati alla base della concezione strutturale. Di seguito si riporta una breve descrizione della struttura. Struttura mista composta da elementi bidimensionali in calcestruzzo armato interconnessi tra loro. Realizzata su un piano interrato. Pianta regolare.

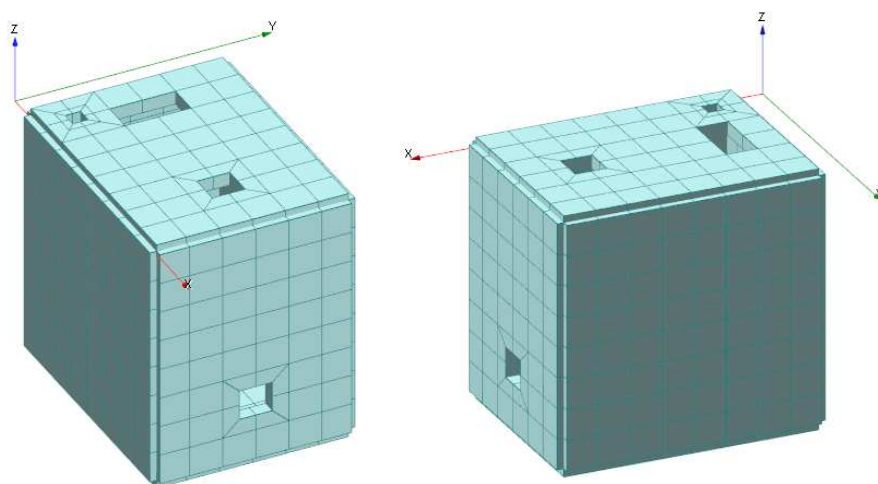


Figura numero 1: schema solido

2.1 Normative applicate

Le normative prese a riferimento nella stesura della presente relazione sono:

- Legge n. 64 del 2/2/1974 - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.
- D.M. del 24/1/1986 - Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche.
- Legge n. 1086 del 5/11/1971 - Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

- D.M. del 14/2/1992 - Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in c.a. normale e precompresso e per le strutture metalliche.
- D.M. del 9/1/1996 - Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in c.a. normale e precompresso e per le strutture metalliche.
- D.M. del 16/1/1996 - Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.
- Circolare n. 21745 del 30/7/1981 - Legge n. 219 del 14/5/1981 - Art. 10 - Istruzioni relative al rafforzamento degli edifici in muratura danneggiati dal sisma.
- D.M. del 20/11/1987 - Norme Tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento.
- Norme Tecniche C.N.R. n. 10011-85 del 18/4/1985 - Costruzioni di acciaio - Istruzioni per il calcolo, l'esecuzione, il collaudo e la manutenzione.
- Norme Tecniche C.N.R. n. 10025-84 del 14/12/1984 - Istruzioni per il progetto, l'esecuzione ed il controllo delle strutture prefabbricate in conglomerato cementizio e per le strutture costruite con sistemi industrializzati di acciaio - Istruzioni per il calcolo, l'esecuzione, il collaudo e la manutenzione.
- Circolare n. 65 del 10/4/1997 - Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" di cui al D.M. del 16/1/1996.
- Eurocodice 5 - Progettazione delle strutture di legno.
- D.M. del 17/1/2018 - Norme tecniche per le costruzioni.
- Circolare n. 7 del 21/1/2019 - Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018.
- Documento Tecnico CNR-DT 200 R1/2012 - Istruzioni per la Progettazione, l'Esecuzione ed il Controllo di Interventi di Consolidamento Statico mediante l'utilizzo di Compositi Fibrorinforzati.

3. Unità di misura e simbologia

Nei calcoli della relazione si farà uso di unità di misura congruenti con le unità di misura utilizzate nei programmi di calcolo e verifica utilizzati, nella fattispecie quelle utilizzate nel programma Modest:

- lunghezze : m
- forze : daN
- masse : kg
- temperature : gradi centigradi
- angoli : gradi sessadecimali o radianti

4. Misura della sicurezza

In questo capito sono indicati i criteri adottati per le misure della sicurezza.

4.1. Criteri di calcolo

I calcoli e le verifiche sono condotti con il criterio semiprobabilistico degli stati limite secondo i metodi indicati nelle norme indicate.



"Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale"
Progetto esecutivo

4.2. Condizioni di carico elementari CCE

La condizione di carico elementare, in breve CCE, è identificata da una numerazione univoca e da una descrizione specificata dal progettista.

La CCE raggruppa i carichi applicati a tutti gli elementi: nodi, aste e bidimensionali.

Il tipo di CCE contiene i dati necessari per la generazione automatica delle combinazioni delle condizioni di carico elementari per i diversi stati limite ultimi e di esercizio.

L'angolo della "Direzione del vento" e la tipologia di "Pressione" costituiscono i dati necessari per la generazione automatica delle combinazioni delle condizioni di carico elementari dei carichi da vento.

I moltiplicatori delle masse sono dei coefficienti che determinano l'entità delle componenti di massa (per l'analisi sismica statica e dinamica) in funzione dei carichi verticali presenti nella condizione di carico elementare.

Simbologia

CCE = Numero della condizione di carico elementare

Comm. = Commento

Tipo CCE = Tipo di CCE per calcolo agli stati limite

Sic. = Contributo alla sicurezza

F = a favore

S = a sfavore

A = ambigua

Var. = Tipo di variabilità

B = di base

I = indipendente

A = ambigua

s = Coeff. di riduzione (T.A. o S.L. D.M. 96)

Dir. = Direzione del vento

Tipo = Tipologia di pressione vento

M = Massimizzata

E = Esterna

I = Interna

Mx = Moltiplicatore della massa in dir. X

My = Moltiplicatore della massa in dir. Y

Mz = Moltiplicatore della massa in dir. Z

Jpx = Moltiplicatore del momento d'inerzia intorno all'asse X

Jpy = Moltiplicatore del momento d'inerzia intorno all'asse Y

Jpz = Moltiplicatore del momento d'inerzia intorno all'asse Z

CCE	Comm.	Tipo CCE	Sic.	Var.	s	Tipo	Mx	My	Mz	Jpx	Jpy	Jpz
1	Peso proprio strutture	1	S	--	1.00	--	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2	Permanenti portati – attrezzature ed impianti	2	S	--	1.00	--	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
3	Spinta terre	20	S	--	1.00	--	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
4	Pressione idrostatica	21	S	--	1.00	--	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
5	Accidentali e mezzi pesanti	9	S	B	1.00	--	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00



"Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale"
Progetto esecutivo

Di seguito gli schemi dei carichi principali

4.2.1. Peso proprio della struttura - CCE 1

Il peso proprio della struttura viene calcolato automaticamente in funzione dei pesi specifici di ogni singolo materiale utilizzato e delle dimensioni delle sezioni. I valori dei pesi specifici utilizzati sono in accordo con la tabella del DM 2018.

4.2.2. Permanenti portati - CCE 2

Rappresentano i carichi che derivano dalle attrezzature e dagli impianti

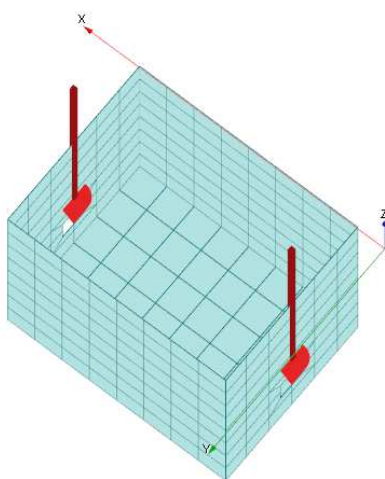


Figura numero 2: Carichi degli impianti CCE 2

4.2.3. Pressioni litostatiche - CCE 3

In presenza delle pareti del cantinato le spinte del terreno sono calcolate considerando una distribuzione lineare crescente con la profondità ottenute dalle tensioni litostatiche moltiplicate per un opportuno coefficiente di spinta orizzontale K valutato caso per caso in funzione dell'angolo di attrito del terreno posto a tergo delle pareti. La spinta dovuta al carico variabile sul terrapieno viene calcolata moltiplicando tale carico per il medesimo coefficiente K .



"Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale"
Progetto esecutivo

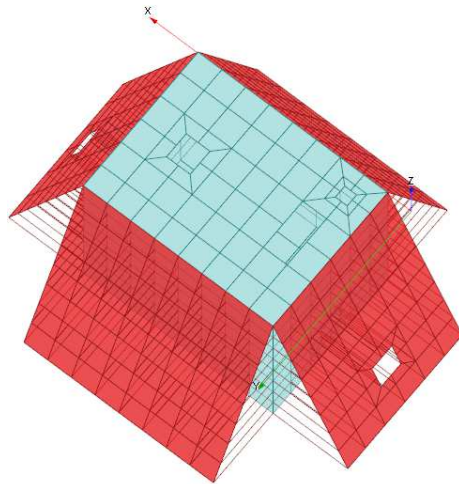


Figura numero 3: Spinte delle terre CCE 3

4.2.4. Pressioni idrostatiche - CCE 4

In presenza delle pareti della vasca, le spinte dell'acqua sono calcolate considerando una distribuzione lineare crescente con la profondità ottenute dalle pressioni verticali dell'acqua moltiplicate per un opportuno coefficiente di spinta orizzontale $K=1.00$. L'ipotesi è quella di una perdita che riempie completamente il manufatto.

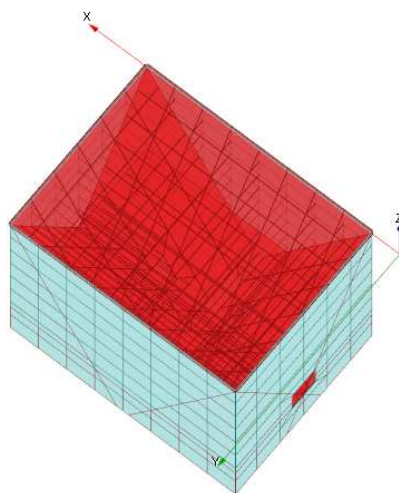


Figura numero 4: pressioni idrostatiche - CCE 4



"Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale"
Progetto esecutivo

4.2.5. Carichi accidentali - CCE 5

In questa CCE sono compresi eventuali carichi che derivano dal passaggio di mezzi pesanti.

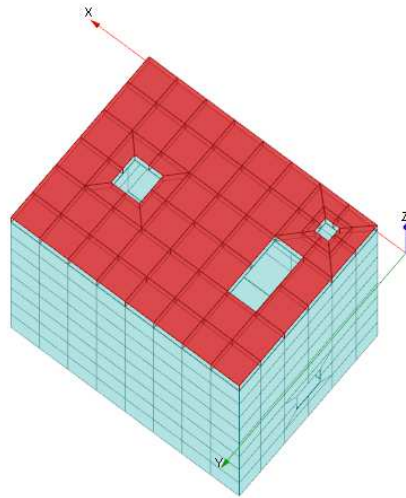


Figura numero 5: Pressioni da mezzi pesanti CCE 5

4.3. Azione da sisma

4.3.1. Localizzazione geografica

Il manufatto sorge in Sardegna e quindi in zona IV.

4.3.2. Categoria del sottosuolo

Il sottosuolo è stato classificato di categoria D: Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s.

4.3.3. Categoria topografica


Il sottosuolo è stato classificato di categoria T1: superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media $i = 15^\circ$.

4.3.4. Analisi spettrale


Sono stati impiegati i seguenti spettri di risposta:



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

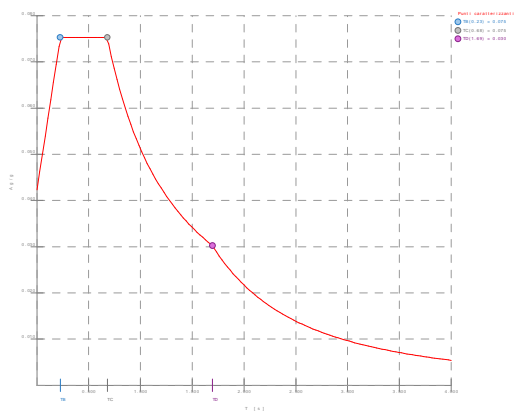


Spettro: SLD

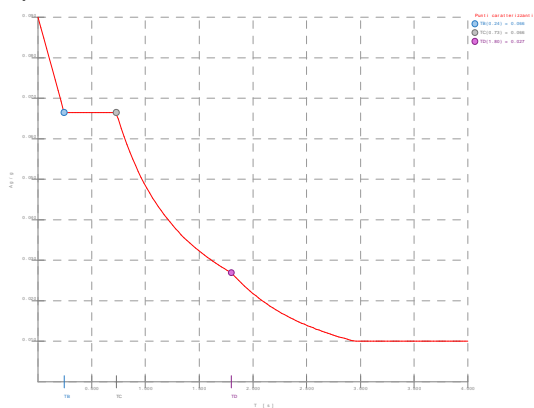

Spettro: SLV



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

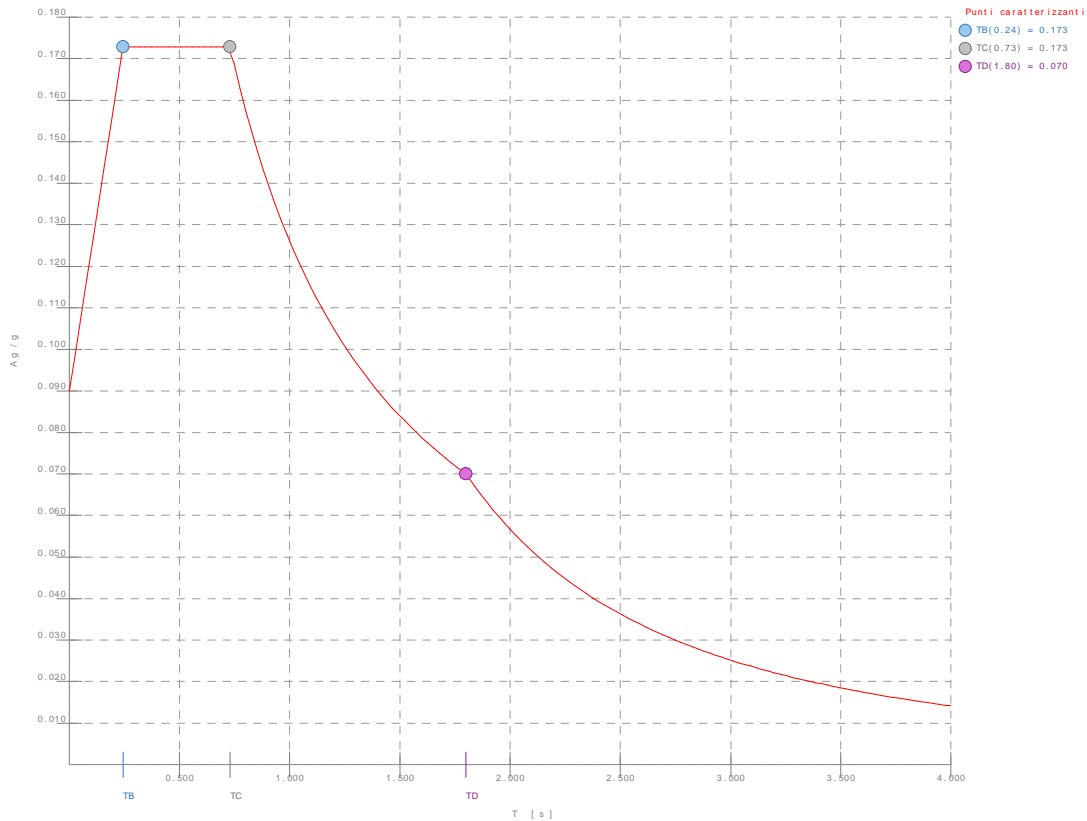

Spettro: SND

I parametri utilizzati per la generazione dello spettro su riportato sono i seguenti:

- Categoria topografica: T1 - Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media $i \leq 15^\circ$
- Coeff. amplificazione topografica ST: 1.00
- Accelerazione di picco del terreno AgS: $0.09 < g$
- Fattore di comportamento per sisma verticale (q_v): 1.50
- Smorzamento spettro: 5.00%

4.4. Sistema di masse corrispondenti alle azioni statiche

Gli effetti dell'azione sismica saranno valutati tenendo conto delle masse associate ai seguenti carichi gravitazionali:

$$G_k + \sum(\psi E_i \cdot Q_{ki})$$

ψE_i è il coefficiente di combinazione dell'azione variabile Q_i che tiene conto che tutti i carichi $\psi E_i \cdot Q_{ki}$ siano presenti sull'intera struttura in occasione del sisma e si ottiene moltiplicando ψ_{2i} per φ .

Elenco combinazioni di carico simboliche

Simbologia



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

CC = Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari

Comm = Commento

.

TCC = Tipo di combinazione di carico

SLU = Stato limite ultimo

SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)

SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara

SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente

SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente

SLD = Stato limite di danno

SLV = Stato limite di salvaguardia della vita

SLC = Stato limite di prevenzione del collasso

SLO = Stato limite di operatività

SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco

SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo)

CC	Comm.	TCC	An.	Bk	1	2	3	4	5	S X	S Y
1	Amb. 1 (SLU S) S +X+0.3Y	SLV+SND	L	N	1.00	1.00	1.00	1.00	0.30	1.00	0.30
2	Amb. 1 (SLE) S +X+0.3Y	SLD	L	N	1.00	1.00	1.00	1.00	0.30	1.00	0.30
3	Amb. 1 (SLU S) S +X-0.3Y	SLV+SND	L	N	1.00	1.00	1.00	1.00	0.30	1.00	-0.30
4	Amb. 1 (SLE) S +X-0.3Y	SLD	L	N	1.00	1.00	1.00	1.00	0.30	1.00	-0.30
5	Amb. 1 (SLU S) S -X+0.3Y	SLV+SND	L	N	1.00	1.00	1.00	1.00	0.30	-1.00	0.30
6	Amb. 1 (SLE) S -X+0.3Y	SLD	L	N	1.00	1.00	1.00	1.00	0.30	-1.00	0.30
7	Amb. 1 (SLU S) S -X-0.3Y	SLV+SND	L	N	1.00	1.00	1.00	1.00	0.30	-1.00	-0.30
8	Amb. 1 (SLE) S -X-0.3Y	SLD	L	N	1.00	1.00	1.00	1.00	0.30	-1.00	-0.30
9	Amb. 1 (SLU S) S +0.3X+Y	SLV+SND	L	N	1.00	1.00	1.00	1.00	0.30	0.30	1.00
10	Amb. 1 (SLE) S +0.3X+Y	SLD	L	N	1.00	1.00	1.00	1.00	0.30	0.30	1.00
11	Amb. 1 (SLU S) S -0.3X+Y	SLV+SND	L	N	1.00	1.00	1.00	1.00	0.30	-0.30	1.00
12	Amb. 1 (SLE) S -0.3X+Y	SLD	L	N	1.00	1.00	1.00	1.00	0.30	-0.30	1.00
13	Amb. 1 (SLU S) S +0.3X-Y	SLV+SND	L	N	1.00	1.00	1.00	1.00	0.30	0.30	-1.00
14	Amb. 1 (SLE) S +0.3X-Y	SLD	L	N	1.00	1.00	1.00	1.00	0.30	0.30	-1.00
15	Amb. 1 (SLU S) S -0.3X-Y	SLV+SND	L	N	1.00	1.00	1.00	1.00	0.30	-0.30	-1.00
16	Amb. 1 (SLE) S -0.3X-Y	SLD	L	N	1.00	1.00	1.00	1.00	0.30	-0.30	-1.00
17	Amb. 2 (SLU)	SLU	L	N	1.30	1.50	1.50	1.00	1.50	0.00	0.00
18	Amb. 2 (SLE R)	SLE R	L	N	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
19	Amb. 2 (SLE F)	SLE F	L	N	1.00	1.00	1.00	1.00	0.50	0.00	0.00
20	Amb. 2 (SLE Q)	SLE Q	L	N	1.00	1.00	1.00	1.00	0.30	0.00	0.00



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

5. Legami costitutivi

In questo capitolo sono riportati i legami costitutivi adottati per la modellazione dei materiali e dei terreni.

5.1. Terreno di fondazione

Il terreno è considerato a comportamento elastico lineare.

Per l'analisi strutturale si fa uso del modulo di reazione (coefficiente di sottofondo) k_s pari a 5.000 kg/cm^3 .

6. Rappresentatività del modello

La rappresentatività dei risultati ottenuti è in primo luogo assicurata dal metodo adottato che è il Metodo degli Elementi Finiti che non richiede delle significative semplificazioni del modello strutturale. Tale metodo ha permesso infatti di rappresentare tutte le particolarità strutturali con l'opportuna adeguatezza. Il modello strutturale utilizzato corrisponde inoltre alle concezioni e alle esigenze di analisi in quanto il programma di calcolo adottato per trattarlo, consente una completa verifica e diagnosi sul modello stesso di elementi finiti non avendo fasi intermedi di automazione che possano rendere poco identificabile il modello adottato.

6.1. Analisi condotta con ausilio di elaboratore

L'analisi è stata condotta con l'ausilio dell'elaboratore tramite i seguenti software di calcolo:

- la modellazione della struttura e la rielaborazione dei risultati del calcolo sono stati effettuati con: ModeSt ver. 8.20 di Maggio 2019 prodotto da Tecnisoft s.a.s. – Prato – Codice Licenza 7188
- la struttura è stata calcolata utilizzando come solutore agli elementi finiti: Xfinest ver. 2018, rel. 9.0 prodotto da Ce.A.S. S.r.l., Milano – licenza id 2013811375

6.2. Affidabilità dei codici utilizzati

AFFIDABILITÀ DEI CODICI DI CALCOLO

Un attento esame preliminare della documentazione a corredo del software ha consentito di valutarne l'affidabilità. La documentazione fornita dal produttore del software contiene un'esauriente descrizione delle basi teoriche, degli algoritmi impiegati e l'individuazione dei campi d'impiego. Le società produttrici hanno verificato l'affidabilità e la robustezza dei codici di calcolo attraverso un numero significativo di casi prova in cui i risultati dell'analisi numerica sono stati confrontati con soluzioni teoriche. Si riportano a fine documento i certificati di affidabilità forniti dalle ditte produttrici dei software di calcolo.

GIUDIZIO MOTIVATO DI ACCETTABILITÀ DEI RISULTATI

I risultati delle elaborazioni sono stati sottoposti a controlli dal sottoscritto utente del software. Tale valutazione ha compreso il confronto con i risultati di semplici calcoli, eseguiti con metodi tradizionali. Inoltre sulla base di considerazioni riguardanti gli stati tensionali e deformativi determinati, si è valutata la validità delle scelte operate in sede di schematizzazione e di modellazione della struttura e delle azioni. In base a quanto sopra, si può asserire che



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

l'elaborazione è corretta ed idonea al caso specifico, pertanto i risultati di calcolo sono da ritenersi validi ed accettabili.

6.3. Validazione dei codici

Vista la dimensione contenuta dell'opera, non si ritiene necessaria una validazione indipendente del calcolo strutturale.

La rappresentatività dei risultati ottenuti è in primo luogo assicurata dal metodo adottato che è il Metodo degli Elementi Finiti che non richiede delle significative semplificazioni del modello strutturale. Inoltre, come si evince dal documento relativo alla validazione lineare allegato, XFINEST e MODEST sono sottoposti a procedure di validazione.

7. Risultati delle analisi e delle verifiche

I risultati delle analisi e delle verifiche sono esposti in forma tabellare nella relazione di calcolo allegata. Di seguito sono riportati alcuni grafici rappresentativi delle analisi e delle verifiche effettuate.

7.1 Deformata elastica

I grafici seguenti riportano gli insiemi dei risultati ottenuti nelle diverse combinazioni di carico agli SLD ed agli SLV

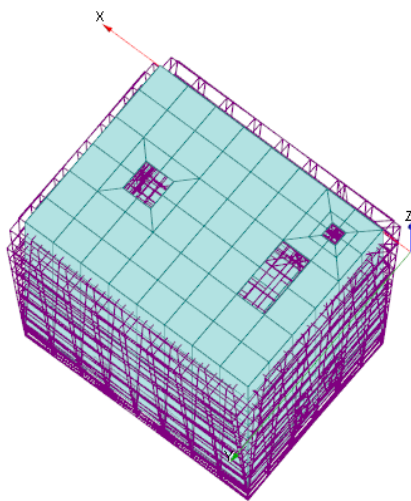


Figura numero 6: Deformata elastica nelle CC degli SLD



"Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale"
Progetto esecutivo

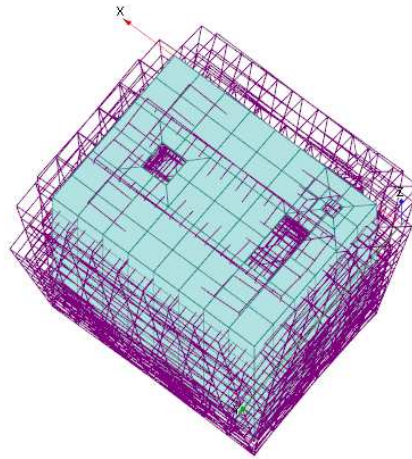


Figura numero 7: Deformata elastica nelle CC degli SLV

7.2 Pressioni sul terreno

I grafici seguenti riportano le pressioni sul terreno in due diverse combinazioni di carico.

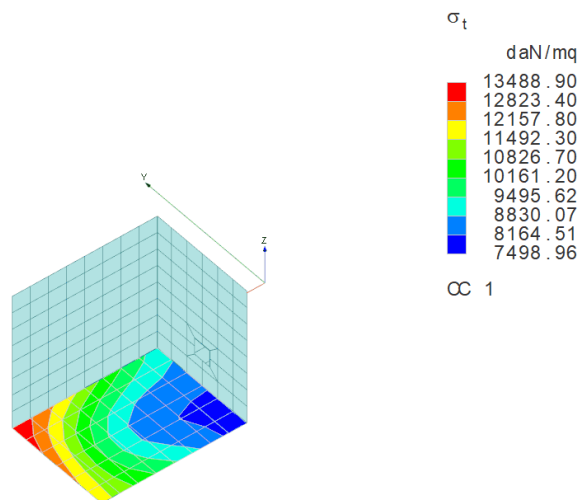


Figura numero 8: tensioni sul terreno nella CC1 delle SLV



"Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale"
Progetto esecutivo

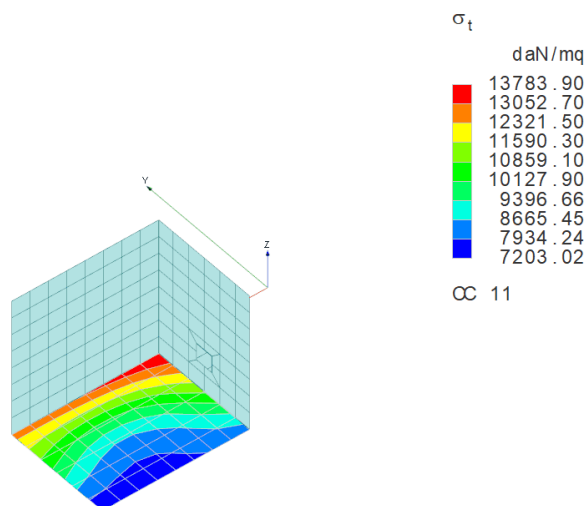


Figura numero 9: tensioni sul terreno nella CC11 delle SLV

7.3 Progetto delle armature

I grafici che seguono indicano le armature teoriche, superiori ed inferiori nelle due diverse direzioni.

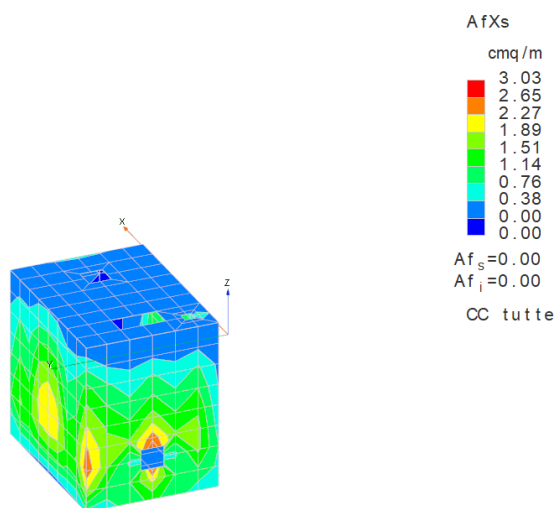


Figura numero 10: area di ferro teorica superiore in dir x



"Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale"
Progetto esecutivo

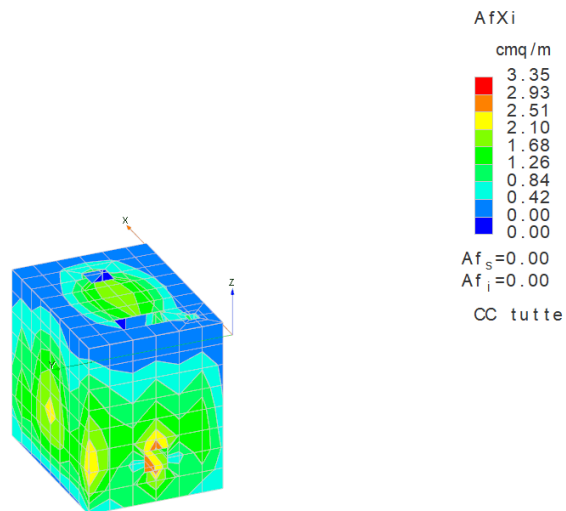


Figura numero 11: area di ferro teorica inferiore in dir x

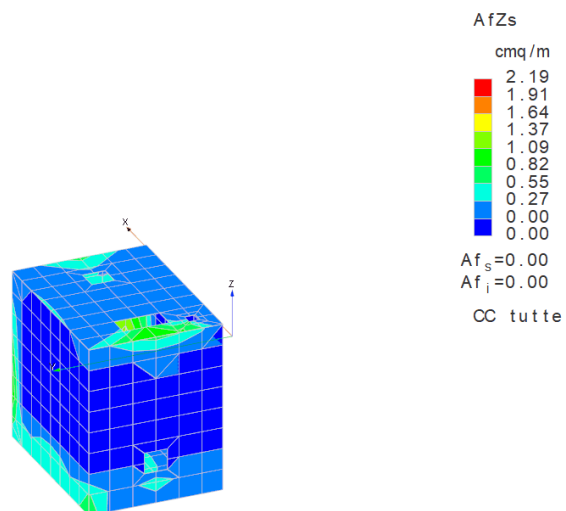


Figura numero 12: area di ferro teorica superiore in dir z



"Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale"
Progetto esecutivo

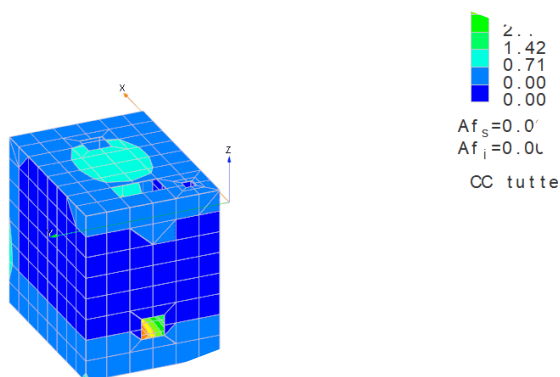


Figura numero 13: area di ferro teorica inferiore in dir z

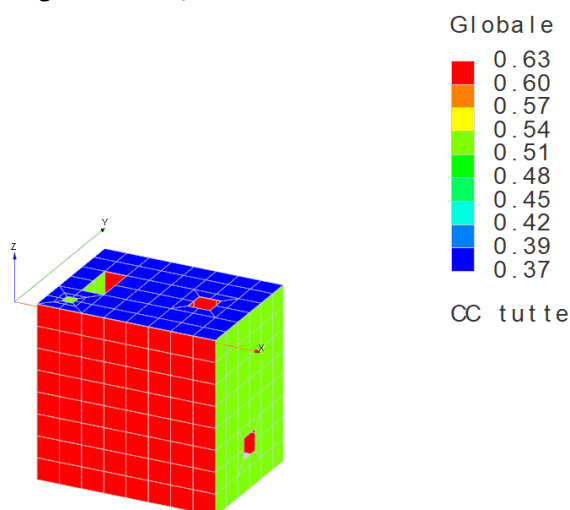


Figura numero 14: tassi di sfruttamento globale

8. Sintesi

Nel presente paragrafo vengono riportati una serie di dati che agevolano la compilazione delle schede del SI-ERC (Regione Calabria) e della Regione Abruzzo, dell'Allegato B della Regione Lazio e del Modulo 12 della Regione Lombardia.

I dati seguono, quanto più possibile, l'ordine di quelli richiesti nelle suddette schede.

Tipo di normativa: stati limite D.M. 18



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

Tipo di calcolo: analisi sismica statica

8.1. Dati generali della struttura

Sito di costruzione: Arcipelago Toscano, Isole Egadi, Pantelleria, Sardegna, Lampedusa, Linosa, Ponza, Palmarola, Zannone

Pericolosità sismica di base

Simbologia

- TCC = Tipo di combinazione di carico
 SLU = Stato limite ultimo
 SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)
 SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara
 SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente
 SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente
 SLD = Stato limite di danno
 SLV = Stato limite di salvaguardia della vita
 SLC = Stato limite di prevenzione del collasso
 SLO = Stato limite di operatività
 SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco
 SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo)
- T_R = Periodo di ritorno <anni>
 A_g = Accelerazione orizzontale massima al sito
 F_o = Valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale
 F_V = Valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione verticale
 T_c^* = Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale <sec>
 S_s = Coefficiente di amplificazione stratigrafica
 C_c = Coefficiente funzione della categoria del suolo
 S = Coefficiente di amplificazione stratigrafica e topografica
 T_C = Periodo corrispondente all'inizio del tratto dello spettro a velocità costante
 T_B = Periodo corrispondente all'inizio del tratto dello spettro ad accelerazione costante
 T_D = Periodo corrispondente all'inizio del tratto dello spettro a spostamento costante

TCC	T_R	$A_g <g>$	F_o	F_V	T_c^*	S_s	C_c	S	T_C	T_B	T_D
SLD	50	0.0235	2.67	0.55	0.30	1.80	2.30	1.80	0.68	0.23	1.69
SLV	475	0.0500	2.88	0.87	0.34	1.80	2.14	1.80	0.73	0.24	1.80

- Edificio esistente: No



"Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale"
Progetto esecutivo

- Tipo di opera: Opera ordinaria
- Vita nominale V_N : 50.00
- Classe d'uso: Classe II
- Coefficiente d'uso CU : 1.00
- Periodo di riferimento VR : 50.00

8.1.1 Dati di progetto

- Categoria del suolo di fondazione: D
- Tipologia strutturale: c.a. o prefabbricata a telaio a più piani e più campate

Periodo T_1	0.56018
Coeff. λ SLD	1.00
Coeff. λ SLV	1.00
Rapporto di sovraresistenza (α_u/α_t)	1.30
Valore di riferimento del fattore di comportamento (q_0)	3.90
Fattore riduttivo (K_w)	1.00
Fattore riduttivo regolarità in altezza (K_R)	1.00
Fattore di comportamento dissipativo (q)	3.90
Fattore di comportamento non dissipativo (q_{ND})	1.50
Fattore di comportamento per SLD (q_D)	1.50

- Categoria topografica: T1 - Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media $i \leq 15^\circ$
- Coeff. amplificazione topografica S_T : 1.00
- Accelerazione di picco del terreno $A_g S$: 0.09 <g>
- Quota di riferimento: -4.25 <m>
- Altezza della struttura: 4.35 <m>
- Numero piani edificio: 1
- Coefficiente θ : 0.00
- Edificio regolare in altezza: Sì
- Edificio regolare in pianta: Sì
- Struttura dissipativa: Sì
- Classe di duttilità: Classe B
- Fattore di comportamento per sisma verticale (q_v): 1.50
- Smorzamento spettro: 5.00%

8.1.2 Condizioni di carico elementari



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

Simbologia

CCE = Numero della condizione di carico elementare
Comm. = Commento
Tipo = Tipo di CCE per calcolo agli stati limite
CCE
Sic. = Contributo alla sicurezza
F = a favore
S = a sfavore
A = ambigua
Var. = Tipo di variabilità
B = di base
I = indipendente
A = ambigua
s = Coeff. di riduzione (T.A. o S.L. D.M. 96)
Dir. = Direzione del vento
Tipo = Tipologia di pressione vento
M = Massimizzata
E = Esterna
I = Interna
Mx = Moltiplicatore della massa in dir. X
My = Moltiplicatore della massa in dir. Y
Mz = Moltiplicatore della massa in dir. Z
Jpx = Moltiplicatore del momento d'inerzia intorno all'asse X
Jpy = Moltiplicatore del momento d'inerzia intorno all'asse Y
Jpz = Moltiplicatore del momento d'inerzia intorno all'asse Z

CCE	Comm.	Tipo CCE	Sic.	Var.	s	Dir. <grad>	Tipo	Mx	My	Mz	Jpx	Jpy	Jpz
1	Peso proprio strutture	1	S	--	1.00	--	--	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2	Permanententi portati	2	S	--	1.00	--	--	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
3	Spinta terre	20	S	--	1.00	--	--	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
4	pressione idro	21	S	--	1.00	--	--	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
5	accidentali	9	S	B	1.00	--	--	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

8.1.3 Elenco masse nodi

Totali masse nodi

Mo



"Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale"
Progetto esecutivo

<kg>
240160.10

8.1.4 Materiali

Cemento armato

Elenco dei criteri di progetto e delle loro principali caratteristiche meccaniche utilizzate:

Pareti: 5

Solette/Platee: 3

Calcestruzzo

Tipo di calcestruzzo: C30/37

Rck calcestruzzo (Rck calcestruzzo) <daN/cm²>: 370.00

Resistenza caratteristica cilindrica a compressione del calcestruzzo (Fck) <daN/cm²>: 307.10

Resistenza caratteristica a trazione del calcestruzzo (Fctk) <daN/cm²>: 20.59

α_{cc} : 0.85

γ_c : 1.50

Resistenza di calcolo a compressione del calcestruzzo (Fcd) <daN/cm²>: 174.02

Resistenza di calcolo a trazione del calcestruzzo (Fctd) <daN/cm²>: 13.73

Acciaio

Tipo di acciaio: B450C

Tensione caratteristica di snervamento dell'acciaio (Fyk) <daN/cm²>: 4500.00

γ_s : 1.15

Resistenza di calcolo dell'acciaio (Fyd) <daN/cm²>: 3913.04

8.1.5 Elenco colonne stratigrafiche

Simbologia

St. = Strato

z = Profondità della superficie superiore dello strato

Spess. = Spessore

Unità = Unità geotecnica

geotecnica

Class. = Classificazione

Coes. = Coesivo

Inc. = Incoerente



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

Roc. = Roccia

N. c. = Non classificato

γ = Peso specifico del terreno naturale

γ_{sat} = Peso specifico del terreno saturo

ϕ' = Angolo di attrito efficace

c' = Coesione efficace

c_u = Coesione non drenata

E = Modulo elastico normale

G = Modulo elastico tangenziale

E_{ed} = Modulo edometrico

Colonna stratigrafica numero 1

St.	z <m>	Spess. <cm>	Unità geotecnica	Class.	γ <daN/mc>	γ_{sat} <daN/mc>	ϕ' <grad>	c' <daN/mq>	c_u <daN/mq>	E <daN/mq>	G <daN/mq>	E_{ed} <daN/mq>
1	0.00	1.80	1 Riporto	Inc.	1450.00	1600.00	25.00	0.00		200000.00	74074.00	240000.00
2	1.80	1.40	6 Limo sabbioso argilloso	Coes.	1950.00	2000.00	22.00	1000.00	6000.00	500000.00	185185.00	802700.00
3	3.20	--	7 Detriti ghiaiosi	Coes.	1750.00	1790.00	22.00	840.00	16500.00	4000000.00	2560000.00	4000000.00

Le verifiche degli elementi di fondazione sono state effettuate utilizzando l'approccio 2 - Combinazione 1.

Coefficienti parziali per le azioni, per verifiche in condizioni statiche:

Permanenti strutturali, sicurezza a favore $\gamma_A = 1.00$;

Permanenti strutturali, sicurezza a sfavore $\gamma_A = 1.30$;

Permanenti non strutturali, sicurezza a favore $\gamma_A = 0.00$;

Permanenti non strutturali, sicurezza a sfavore $\gamma_A = 1.50$;

Variabili, sicurezza a favore $\gamma_A = 0.00$;

Variabili, sicurezza a sfavore $\gamma_A = 1.50$.

I coefficienti parziali per le azioni sono posti pari all'unità per le verifiche in condizioni sismiche.

Tali coefficienti sono comunque desumibili dalla tabella delle combinazioni delle CCE (Parametri di calcolo).

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici:

Tangente dell'angolo di attrito $\gamma_M = 1.00$;

Coesione efficace $\gamma_M = 1.00$;

Coesione non drenata $\gamma_M = 1.00$;

Coefficienti parziali per la resistenza delle fondazioni superficiali:



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

Capacità portante $\gamma_R = 2.30$;

Scorrimento $\gamma_R = 1.10$;

Coefficienti parziali per la resistenza delle fondazioni profonde:

Per pali infissi:

Resistenza alla base $\gamma_{R,b} = 1.15$;

Resistenza laterale in compressione $\gamma_{R,s} = 1.15$;

Resistenza laterale in trazione $\gamma_{R,t} = 1.25$;

Per pali trivellati:

Resistenza alla base $\gamma_{R,b} = 1.35$;

Resistenza laterale in compressione $\gamma_{R,s} = 1.15$;

Resistenza laterale in trazione $\gamma_{R,t} = 1.25$;

Per pali ad elica continua:

Resistenza alla base $\gamma_{R,b} = 1.30$;

Resistenza laterale in compressione $\gamma_{R,s} = 1.15$;

Resistenza laterale in trazione $\gamma_{R,t} = 1.25$;

Fattore di correlazione per la determinazione della resistenza caratteristica desumibile dai criteri di progetto.

Spostamenti massimi d'impalcato

Simbologia

Imp. = Numero dell'impalcato

TCC = Tipo di combinazione di carico

SLU = Stato limite ultimo

SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)

SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara

SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente

SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente

SLD = Stato limite di danno

SLV = Stato limite di salvaguardia della vita

SLC = Stato limite di prevenzione del collasso

SLO = Stato limite di operatività

SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco

SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo)

Nodo = Numero del nodo



"Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale"
Progetto esecutivo

Sx = Spostamento in dir. X

CC = Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari

Sy = Spostamento in dir. Y

Imp.	TCC	Nodo	Sx <cm>	CC	Nodo	Sy <cm>	CC
1	SLD	-312	0.37702	2	-346	0.63647	10
1	SLV	-312	0.97595	1	-346	1.66585	9

Minimo coefficiente di sicurezza

Simbologia

Elem. = Elemento

CC = Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari

TCC = Tipo di combinazione di carico

SLU = Stato limite ultimo

SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)

SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara

SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente

SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente

SLD = Stato limite di danno

SLV = Stato limite di salvaguardia della vita

SLC = Stato limite di prevenzione del collasso

SLO = Stato limite di operatività

SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco

SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo)

TV = Tipo di verifica

PRFL = Flessione e pressoflessione

TAG = Taglio o altre rotture fragili

NOD = Nodi in c.a. e collegamenti in acciaio



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

STAB = Stabilità

CP = Capacità portante

RNP = Resistenza nel piano

RFP = Resistenza fuori piano

CIN = Cinematismi

CON = Conessioni

Sic. = Sicurezza

Tabella elementi e minimo coefficiente di sicurezza

Elem.	CC	TCC	TV	Sic.
Parete n. 109	17	SLU	PRFL	1.59
Platea a quota 0.1	18	SLE R	PRFL	2.74
Platea a quota 0.1	17	SLU	TAG	3.30

Minimo coefficiente di sicurezza:1.59

9. Conclusioni

A seguito dei calcoli e delle verifiche effettuate sulla struttura, nella relazione di calcolo, oltre che i risultati di dettaglio, sono esposti nell'ultimo paragrafo anche i risultati di sintesi.

10. Valutazione dei risultati e giudizio motivato sulla loro accettabilità

Il software utilizzato permette di modellare analiticamente il comportamento fisico della struttura utilizzando la libreria disponibile di elementi finiti.

Le funzioni di visualizzazione ed interrogazione sul modello permettono di controllare sia la coerenza geometrica che le azioni applicate rispetto alla realtà fisica.

Inoltre la visualizzazione ed interrogazione dei risultati ottenuti dall'analisi quali sollecitazioni, tensioni, deformazioni, spostamenti, reazioni vincolari hanno permesso un immediato controllo con i risultati ottenuti mediante schemi semplificati di cui è nota la soluzione in forma chiusa nell'ambito della Scienza delle Costruzioni.

Si è inoltre controllato che le reazioni vincolari diano valori in equilibrio con i carichi applicati, in particolare per i valori dei taglianti di base delle azioni sismiche si è provveduto a confrontarli con valori ottenuti da modelli semplificati.

Le sollecitazioni ottenute sulle travi per i carichi verticali direttamente agenti sono stati confrontati con semplici schemi a trave continua.



"Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale"
Progetto esecutivo

Per gli elementi inflessi di tipo bidimensionale si è provveduto a confrontare i valori ottenuti dall'analisi con i valori di momento flettente ottenuti con gli schemi semplificati della Tecnica delle Costruzioni.

Si è inoltre verificato che tutte le funzioni di controllo ed autodiagnostica del software abbiano dato esito positivo.



"Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale"
Progetto esecutivo

RELAZIONE TECNICA STRUTTURALE PORTOTORRES

ALLEGATO "A" POZZETTO ALLOGGIO MISURATORE DI PORTATA IN USCITA **TABULATI DI CALCOLO**



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

Sommario

Introduzione	31
Sistemi di riferimento	31
Rotazioni e momenti	31
Normativa di riferimento.....	32
Unità di misura	33
Geometria	34
Elenco vincoli nodi	34
Elenco nodi.....	35
Elenco materiali	39
Elenco tipi elementi bidimensionali	39
Elenco elementi bidimensionali	41
Carichi.....	51
Condizioni di carico elementari.....	51
Elenco carichi nodi	52
Condizione di carico n. 2: Permanenti portati Carichi concentrati.....	53
Elenco carichi elementi bidimensionali.....	54
Elenco peso proprio elementi bidimensionali.....	55
Condizione di carico n. 3: Spinta terre Carichi idrostatici	55
Condizione di carico n. 4: pressione idro Carichi uniformi.....	59
Condizione di carico n. 4: pressione idro Carichi idrostatici	60
Condizione di carico n. 5: accidentali Carichi uniformi.....	66
Risultati del calcolo.....	68
Parametri di calcolo	68
Figura numero 1: Spettro SLD	71
Figura numero 2: Spettro SLV	72
Figura numero 3: Spettro SND	73
Spostamenti dei nodi.....	82
Reazioni vincolari.....	102
Tensioni sul terreno.....	108
Sollecitazioni elementi bidimensionali	110
Criteri di progetto utilizzati	113
Pareti	113
Solette/Platee	117
Verifiche e armature solette/platee.....	122
Armatura soletta a quota 0.10	123
Verifiche e armature pareti	125
Figura numero 4: Riferimenti sezione.....	128
Parete n. 107.....	128
Parete n. 108	131
Parete n. 109	134
Parete n. 110	136
Criteri di analisi geotecnica e progetto delle fondazioni	140
Fondazioni superficiali.....	140
Fondazioni profonde	141
Caratterizzazione.....	144
Geotecnica	148
Elenco unità geotecniche	148



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

Elenco colonne stratigrafiche	150
Figura numero 5: Colonna stratigrafica numero 1.....	153
Fondazioni superficiali.....	153
Verifiche capacità portante.....	155
Cedimenti	156
Sintesi	159



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

Introduzione

Sistemi di riferimento

Le coordinate, i carichi concentrati, i cedimenti, le reazioni vincolari e gli spostamenti dei NODI sono riferiti ad una terna destra cartesiana globale con l'asse Z verticale rivolto verso l'alto.

I carichi in coordinate locali e le sollecitazioni delle ASTE sono riferite ad una terna destra cartesiana locale così definita:

- origine nel nodo iniziale dell'asta;
- asse X coincidente con l'asse dell'asta e con verso dal nodo iniziale al nodo finale;
- immaginando la trave a sezione rettangolare l'asse Y è parallelo alla base e l'asse Z è parallelo all'altezza. La rotazione dell'asta comporta quindi una rotazione di tutta la terna locale.

Si può immaginare la terna locale di un'asta comunque disposta nello spazio come derivante da quella globale dopo una serie di trasformazioni:

- una rotazione intorno all'asse Z che porti l'asse X a coincidere con la proiezione dell'asse dell'asta sul piano orizzontale;
- una traslazione lungo il nuovo asse X così definito in modo da portare l'origine a coincidere con la proiezione del nodo iniziale dell'asta sul piano orizzontale;
- una traslazione lungo l'asse Z che porti l'origine a coincidere con il nodo iniziale dell'asta;
- una rotazione intorno all'asse Y così definito che porti l'asse X a coincidere con l'asse dell'asta;
- una rotazione intorno all'asse X così definito pari alla rotazione dell'asta.

In pratica le travi prive di rotazione avranno sempre l'asse Z rivolto verso l'alto e l'asse Y nel piano del solaio, mentre i pilastri privi di rotazione avranno l'asse Y parallelo all'asse Y globale e l'asse Z parallelo ma controverso all'asse X globale. Da notare quindi che per i pilastri la "base" è il lato parallelo a Y.

Le sollecitazioni ed i carichi in coordinate locali negli ELEMENTI BIDIMENSIONALI e nei MURI sono riferiti ad una terna destra cartesiana locale così definita:

- origine nel primo nodo dell'elemento;
- asse X coincidente con la congiungente il primo ed il secondo nodo dell'elemento;
- asse Y definito come prodotto vettoriale fra il versore dell'asse X e il versore della congiungente il primo e il quarto nodo. Asse Z a formare con gli altri due una terna destrorsa.

Praticamente un elemento verticale con l'asse X locale coincidente con l'asse X globale ha anche gli altri assi locali coincidenti con quelli globali.

Rotazioni e momenti



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

Seguendo il principio adottato per tutti i carichi che sono positivi se CONTROVERSI agli assi, anche i momenti concentrati e le rotazioni impresse in coordinate globali risultano positivi se CONTROVERSI al segno positivo delle rotazioni. Il segno positivo dei momenti e delle rotazioni è quello orario per l'osservatore posto nell'origine: X ruota su Y, Y ruota su Z, Z ruota su X. In pratica è sufficiente adottare la regola della mano destra: col pollice rivolto nella direzione dell'asse, la rotazione che porta a chiudere il palmo della mano corrisponde al segno positivo.

Normativa di riferimento

La normativa di riferimento è la seguente:

- Legge n. 64 del 2/2/1974 - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.
- D.M. del 24/1/1986 - Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche.
- Legge n. 1086 del 5/11/1971 - Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.
- D.M. del 14/2/1992 - Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in c.a. normale e precompresso e per le strutture metalliche.
- D.M. del 9/1/1996 - Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in c.a. normale e precompresso e per le strutture metalliche.
- D.M. del 16/1/1996 - Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.
- Circolare n. 21745 del 30/7/1981 - Legge n. 219 del 14/5/1981 - Art. 10 - Istruzioni relative al rafforzamento degli edifici in muratura danneggiati dal sisma.
- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Legge Regionale n. 30 del 20/6/1977 - Documentazione tecnica per la progettazione e direzione delle opere di riparazione degli edifici - Documento Tecnico n. 2 - Raccomandazioni per la riparazione strutturale degli edifici in muratura.
- D.M. del 20/11/1987 - Norme Tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento.
- Norme Tecniche C.N.R. n. 10011-85 del 18/4/1985 - Costruzioni di acciaio - Istruzioni per il calcolo, l'esecuzione, il collaudo e la manutenzione.
- Norme Tecniche C.N.R. n. 10025-84 del 14/12/1984 - Istruzioni per il progetto, l'esecuzione ed il controllo delle



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

strutture prefabbricate in conglomerato cementizio e per le strutture costruite con sistemi industrializzati di acciaio - Istruzioni per il calcolo, l'esecuzione, il collaudo e la manutenzione.

- Circolare n. 65 del 10/4/1997 - Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" di cui al D.M. del 16/1/1996.

- Eurocodice 5 - Progettazione delle strutture di legno.

- DIN 1052 - Metodi di verifica per il legno.

- D.M. del 17/1/2018 - Norme tecniche per le costruzioni.

- Circolare n. 7 del 21/1/2019 - Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018.

- Documento Tecnico CNR-DT 200 R1/2012 - Istruzioni per la Progettazione, l'Esecuzione ed il Controllo di Interventi di Consolidamento Statico mediante l'utilizzo di Compositi Fibrorinforzati.

- Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture in acciaio.

Unità di misura

Le unità di misura adottate sono le seguenti:

- lunghezze : m
- forze : daN
- masse : kg
- temperature : gradi centigradi
- angoli : gradi sessadecimali o radianti



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

Geometria

Elenco vincoli nodi

Il vincolo nodale è individuato da una numerazione univoca, da una descrizione specificata dal progettista e da un codice che descrive il tipo di vincolo adottato nelle tre direzioni principali.

Le tipologie di vincolo sono:

- blocco totale o parziale (elastico) della traslazione e/o della rotazione in una o intorno alle tre direzioni principali;
- blocco parziale (elastico) derivante da un plinto;
- blocco totale o parziale (elastico) della traslazione e della rotazione valutati in funzione della stratigrafia del terreno.

Si riportano di seguito la descrizione della simbologia adottata e l'elenco dei vincoli utilizzati nel modello strutturale.

Simbologia

Vn = Numero del vincolo nodo

Comm.= Commento

Sx = Spostamento in dir. X (L=libero, B=bloccato, E=elastico)

Sy = Spostamento in dir. Y (L=libero, B=bloccato, E=elastico)

Sz = Spostamento in dir. Z (L=libero, B=bloccato, E=elastico)

Rx = Rotazione intorno all'asse X (L=libera, B=bloccata, E=elastica)

Ry = Rotazione intorno all'asse Y (L=libera, B=bloccata, E=elastica)

Rz = Rotazione intorno all'asse Z (L=libera, B=bloccata, E=elastica)

RL = Rotazione libera

Ly = Lunghezza (dir. Y locale)

Lz = Larghezza (dir. Z locale)

Kt = Coeff. di sottofondo su suolo elastico alla Winkler

Vn	Comm.	Sx	Sy	Sz	Rx	Ry	Rz	RL	Ly <m>	Lz <m>	Kt <daN/cm c>
1	Libero	L	L	L	L	L	L				




"Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale"
Progetto esecutivo

3	El.	sew	B	B	L	L	L	B						
110001														

Elenco nodi

Il nodo è individuato da una numerazione univoca, che può essere anche negativa, dalle coordinate cartesiane nel sistema di riferimento globale (X Y Z) e caratterizzato dal numero dell'impalcato di appartenenza e dal numero del vincolo.



L'impalcato di appartenenza è utilizzato principalmente nel calcolo della struttura con metodo FEM, nella eventuale schematizzazione del piano infinitamente rigido con il metodo Master-Slave. Nodi appartenenti allo stesso impalcato saranno in sede di calcolo considerati come collegati da un piano rigido. Nodi appartenenti all'impalcato numero 0 (indeterminato) saranno invece considerati scollegati dagli altri.

Si riportano di seguito la descrizione della simbologia adottata e l'elenco dei nodi utilizzati nel modello strutturale.

Simbologia

Nodo = Numero del nodo

X = Coordinata X del nodo

Y = Coordinata Y del nodo

Z = Coordinata Z del nodo

Imp. = Numero dell'impalcato

Vn = Numero del vincolo nodo

Nodo	X <m>	Y <m>	Z <m>	Imp.	Vn
-390	0.96	3.40	-4.95	0	1
-387	0.96	3.40	-5.87	0	1
-384	0.96	2.90	-5.87	0	1
-381	8.60	3.40	-5.87	0	1
-378	8.60	2.90	-4.95	0	1
-375	8.60	2.90	-5.87	0	1
-372	2.15	0.90	0.10	1	1

Nodo	X <m>	Y <m>	Z <m>	Imp.	Vn
-389	0.96	2.40	-4.95	0	1
-386	0.96	3.40	-5.41	0	1
-383	0.96	2.40	-5.41	0	1
-380	8.60	3.40	-5.41	0	1
-377	8.60	2.40	-5.87	0	1
-374	2.15	1.15	0.10	1	1
-371	1.67	1.15	0.10	1	1

Nodo	X <m>	Y <m>	Z <m>	Imp.	Vn
-388	0.96	2.90	-4.95	0	1
-385	0.96	2.40	-5.87	0	1
-382	8.60	3.40	-4.95	0	1
-379	8.60	2.40	-4.95	0	1
-376	8.60	2.40	-5.41	0	1
-373	2.15	0.68	0.10	1	1
-370	1.91	1.15	0.10	1	1



"Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale"
Progetto esecutivo

-369	1.67	0.68	0.10	1	1	-368	1.67	0.90	0.10	1	1	-367	1.91	0.68	0.10	1	1
-366	2.39	1.40	0.10	1	1	-365	2.39	0.45	0.10	1	1	-364	2.39	0.90	0.10	1	1
-363	1.43	1.40	0.10	1	1	-362	1.91	1.40	0.10	1	1	-361	1.43	0.45	0.10	1	1
-360	1.43	0.90	0.10	1	1	-359	1.91	0.45	0.10	1	1	-358	7.17	3.40	0.10	1	1
-357	7.17	2.40	0.10	1	1	-356	7.17	2.90	0.10	1	1	-355	6.21	3.40	0.10	1	1
-354	6.69	3.40	0.10	1	1	-353	6.21	2.40	0.10	1	1	-352	6.21	2.90	0.10	1	1
-351	6.69	2.40	0.10	1	1	-350	8.60	5.80	0.10	1	1	-349	7.64	5.80	0.10	1	1
-348	6.69	5.80	0.10	1	1	-347	5.73	5.80	0.10	1	1	-346	4.78	5.80	0.10	1	1
-344	3.82	5.80	0.10	1	1	-343	2.87	5.80	0.10	1	1	-342	1.91	5.80	0.10	1	1
-341	0.96	5.80	0.10	1	1	-340	8.60	4.90	0.10	1	1	-339	7.64	4.90	0.10	1	1
-338	6.69	4.90	0.10	1	1	-337	5.73	4.90	0.10	1	1	-336	4.78	4.90	0.10	1	1
-334	3.82	4.90	0.10	1	1	-333	2.87	4.90	0.10	1	1	-332	1.91	4.90	0.10	1	1
-331	0.96	4.90	0.10	1	1	-330	8.60	3.90	0.10	1	1	-329	7.64	3.90	0.10	1	1
-328	6.69	3.90	0.10	1	1	-327	5.73	3.90	0.10	1	1	-326	4.78	3.90	0.10	1	1
-324	3.82	3.90	0.10	1	1	-323	2.87	3.90	0.10	1	1	-322	1.91	3.90	0.10	1	1
-321	0.96	3.90	0.10	1	1	-320	8.60	2.90	0.10	1	1	-319	7.64	2.90	0.10	1	1
-317	5.73	2.90	0.10	1	1	-316	4.78	2.90	0.10	1	1	-314	3.82	2.90	0.10	1	1
-313	2.87	2.90	0.10	1	1	-312	1.91	2.90	0.10	1	1	-311	0.96	2.90	0.10	1	1
-310	8.60	1.90	0.10	1	1	-309	7.64	1.90	0.10	1	1	-308	6.69	1.90	0.10	1	1
-307	5.73	1.90	0.10	1	1	-306	4.78	1.90	0.10	1	1	-304	3.82	1.90	0.10	1	1
-303	2.87	1.90	0.10	1	1	-302	1.91	1.90	0.10	1	1	-301	0.96	1.90	0.10	1	1
-300	8.60	0.90	0.10	1	1	-299	7.64	0.90	0.10	1	1	-298	6.69	0.90	0.10	1	1
-297	5.73	0.90	0.10	1	1	-296	4.78	0.90	0.10	1	1	-294	3.82	0.90	0.10	1	1
-293	2.87	0.90	0.10	1	1	-291	0.96	0.90	0.10	1	1	-290	8.60	-0.00	0.10	1	1
-289	7.64	-0.00	0.10	1	1	-288	6.69	-0.00	0.10	1	1	-287	5.73	-0.00	0.10	1	1
-286	4.78	-0.00	0.10	1	1	-284	3.82	-0.00	0.10	1	1	-283	2.87	-0.00	0.10	1	1
-282	1.91	-0.00	0.10	1	1	-281	0.96	-0.00	0.10	1	1	-280	8.60	5.80	-0.82	0	1
-279	7.64	5.80	-0.82	0	1	-278	6.69	5.80	-0.82	0	1	-277	5.73	5.80	-0.82	0	1
-276	4.78	5.80	-0.82	0	1	-274	3.82	5.80	-0.82	0	1	-273	2.87	5.80	-0.82	0	1
-272	1.91	5.80	-0.82	0	1	-271	0.96	5.80	-0.82	0	1	-270	8.60	4.90	-0.82	0	1
-269	0.96	4.90	-0.82	0	1	-268	8.60	3.90	-0.82	0	1	-267	0.96	3.90	-0.82	0	1
-266	8.60	2.90	-0.82	0	1	-265	0.96	2.90	-0.82	0	1	-264	8.60	1.90	-0.82	0	1
-263	0.96	1.90	-0.82	0	1	-262	8.60	0.90	-0.82	0	1	-261	0.96	0.90	-0.82	0	1
-260	8.60	-0.00	-0.82	0	1	-259	7.64	-0.00	-0.82	0	1	-258	6.69	-0.00	-0.82	0	1
-257	5.73	-0.00	-0.82	0	1	-256	4.78	-0.00	-0.82	0	1	-254	3.82	-0.00	-0.82	0	1
-253	2.87	-0.00	-0.82	0	1	-252	1.91	-0.00	-0.82	0	1	-251	0.96	-0.00	-0.82	0	1
-250	8.60	5.80	-1.74	0	1	-249	7.64	5.80	-1.74	0	1	-248	6.69	5.80	-1.74	0	1



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

-247	5.73	5.80	-1.74	0	1	-246	4.78	5.80	-1.74	0	1	-244	3.82	5.80	-1.74	0	1
-243	2.87	5.80	-1.74	0	1	-242	1.91	5.80	-1.74	0	1	-241	0.96	5.80	-1.74	0	1
-240	8.60	4.90	-1.74	0	1	-239	0.96	4.90	-1.74	0	1	-238	8.60	3.90	-1.74	0	1
-237	0.96	3.90	-1.74	0	1	-236	8.60	2.90	-1.74	0	1	-235	0.96	2.90	-1.74	0	1
-234	8.60	1.90	-1.74	0	1	-233	0.96	1.90	-1.74	0	1	-232	8.60	0.90	-1.74	0	1
-231	0.96	0.90	-1.74	0	1	-230	8.60	-0.00	-1.74	0	1	-229	7.64	-0.00	-1.74	0	1
-228	6.69	-0.00	-1.74	0	1	-227	5.73	-0.00	-1.74	0	1	-226	4.78	-0.00	-1.74	0	1
-224	3.82	-0.00	-1.74	0	1	-223	2.87	-0.00	-1.74	0	1	-222	1.91	-0.00	-1.74	0	1
-221	0.96	-0.00	-1.74	0	1	-220	8.60	5.80	-2.66	0	1	-219	7.64	5.80	-2.66	0	1
-218	6.69	5.80	-2.66	0	1	-217	5.73	5.80	-2.66	0	1	-216	4.78	5.80	-2.66	0	1
-214	3.82	5.80	-2.66	0	1	-213	2.87	5.80	-2.66	0	1	-212	1.91	5.80	-2.66	0	1
-211	0.96	5.80	-2.66	0	1	-210	8.60	4.90	-2.66	0	1	-209	0.96	4.90	-2.66	0	1
-208	8.60	3.90	-2.66	0	1	-207	0.96	3.90	-2.66	0	1	-206	8.60	2.90	-2.66	0	1
-205	0.96	2.90	-2.66	0	1	-204	8.60	1.90	-2.66	0	1	-203	0.96	1.90	-2.66	0	1
-202	8.60	0.90	-2.66	0	1	-201	0.96	0.90	-2.66	0	1	-200	8.60	-0.00	-2.66	0	1
-199	7.64	-0.00	-2.66	0	1	-198	6.69	-0.00	-2.66	0	1	-197	5.73	-0.00	-2.66	0	1
-196	4.78	-0.00	-2.66	0	1	-194	3.82	-0.00	-2.66	0	1	-193	2.87	-0.00	-2.66	0	1
-192	1.91	-0.00	-2.66	0	1	-191	0.96	-0.00	-2.66	0	1	-190	8.60	5.80	-3.58	0	1
-189	7.64	5.80	-3.58	0	1	-188	6.69	5.80	-3.58	0	1	-187	5.73	5.80	-3.58	0	1
-186	4.78	5.80	-3.58	0	1	-184	3.82	5.80	-3.58	0	1	-183	2.87	5.80	-3.58	0	1
-182	1.91	5.80	-3.58	0	1	-181	0.96	5.80	-3.58	0	1	-180	8.60	4.90	-3.58	0	1
-179	0.96	4.90	-3.58	0	1	-178	8.60	3.90	-3.58	0	1	-177	0.96	3.90	-3.58	0	1
-176	8.60	2.90	-3.58	0	1	-175	0.96	2.90	-3.58	0	1	-174	8.60	1.90	-3.58	0	1
-173	0.96	1.90	-3.58	0	1	-172	8.60	0.90	-3.58	0	1	-171	0.96	0.90	-3.58	0	1
-170	8.60	-0.00	-3.58	0	1	-169	7.64	-0.00	-3.58	0	1	-168	6.69	-0.00	-3.58	0	1
-167	5.73	-0.00	-3.58	0	1	-166	4.78	-0.00	-3.58	0	1	-164	3.82	-0.00	-3.58	0	1
-163	2.87	-0.00	-3.58	0	1	-162	1.91	-0.00	-3.58	0	1	-161	0.96	-0.00	-3.58	0	1
-160	8.60	5.80	-4.49	0	1	-159	7.64	5.80	-4.49	0	1	-158	6.69	5.80	-4.49	0	1
-157	5.73	5.80	-4.49	0	1	-156	4.78	5.80	-4.49	0	1	-154	3.82	5.80	-4.49	0	1
-153	2.87	5.80	-4.49	0	1	-152	1.91	5.80	-4.49	0	1	-151	0.96	5.80	-4.49	0	1
-150	8.60	4.90	-4.49	0	1	-149	0.96	4.90	-4.49	0	1	-148	8.60	3.90	-4.49	0	1
-147	0.96	3.90	-4.49	0	1	-146	8.60	2.90	-4.49	0	1	-145	0.96	2.90	-4.49	0	1
-144	8.60	1.90	-4.49	0	1	-143	0.96	1.90	-4.49	0	1	-142	8.60	0.90	-4.49	0	1
-141	0.96	0.90	-4.49	0	1	-140	8.60	-0.00	-4.49	0	1	-139	7.64	-0.00	-4.49	0	1
-138	6.69	-0.00	-4.49	0	1	-137	5.73	-0.00	-4.49	0	1	-136	4.78	-0.00	-4.49	0	1
-134	3.82	-0.00	-4.49	0	1	-133	2.87	-0.00	-4.49	0	1	-132	1.91	-0.00	-4.49	0	1
-131	0.96	-0.00	-4.49	0	1	-130	8.60	5.80	-5.41	0	1	-129	7.64	5.80	-5.41	0	1



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

-128	6.69	5.80	-5.41	0	1	-127	5.73	5.80	-5.41	0	1	-126	4.78	5.80	-5.41	0	1
-124	3.82	5.80	-5.41	0	1	-123	2.87	5.80	-5.41	0	1	-122	1.91	5.80	-5.41	0	1
-121	0.96	5.80	-5.41	0	1	-120	8.60	4.90	-5.41	0	1	-119	0.96	4.90	-5.41	0	1
-118	8.60	3.90	-5.41	0	1	-117	0.96	3.90	-5.41	0	1	-114	8.60	1.90	-5.41	0	1
-113	0.96	1.90	-5.41	0	1	-112	8.60	0.90	-5.41	0	1	-111	0.96	0.90	-5.41	0	1
-110	8.60	-0.00	-5.41	0	1	-109	7.64	-0.00	-5.41	0	1	-108	6.69	-0.00	-5.41	0	1
-107	5.73	-0.00	-5.41	0	1	-106	4.78	-0.00	-5.41	0	1	-104	3.82	-0.00	-5.41	0	1
-103	2.87	-0.00	-5.41	0	1	-102	1.91	-0.00	-5.41	0	1	-101	0.96	-0.00	-5.41	0	1
-100	8.60	5.80	-6.33	0	1	-99	7.64	5.80	-6.33	0	1	-98	6.69	5.80	-6.33	0	1
-97	5.73	5.80	-6.33	0	1	-96	4.78	5.80	-6.33	0	1	-94	3.82	5.80	-6.33	0	1
-93	2.87	5.80	-6.33	0	1	-92	1.91	5.80	-6.33	0	1	-91	0.96	5.80	-6.33	0	1
-90	8.60	4.90	-6.33	0	1	-89	0.96	4.90	-6.33	0	1	-88	8.60	3.90	-6.33	0	1
-87	0.96	3.90	-6.33	0	1	-86	8.60	2.90	-6.33	0	1	-85	0.96	2.90	-6.33	0	1
-84	8.60	1.90	-6.33	0	1	-83	0.96	1.90	-6.33	0	1	-82	8.60	0.90	-6.33	0	1
-81	0.96	0.90	-6.33	0	1	-80	8.60	-0.00	-6.33	0	1	-79	7.64	-0.00	-6.33	0	1
-78	6.69	-0.00	-6.33	0	1	-77	5.73	-0.00	-6.33	0	1	-76	4.78	-0.00	-6.33	0	1
-74	3.82	-0.00	-6.33	0	1	-73	2.87	-0.00	-6.33	0	1	-72	1.91	-0.00	-6.33	0	1
-71	0.96	-0.00	-6.33	0	1	-70	8.60	5.80	-7.25	0	3	-69	7.64	5.80	-7.25	0	3
-68	6.69	5.80	-7.25	0	3	-67	5.73	5.80	-7.25	0	3	-66	4.78	5.80	-7.25	0	3
-64	3.82	5.80	-7.25	0	3	-63	2.87	5.80	-7.25	0	3	-62	1.91	5.80	-7.25	0	3
-61	0.96	5.80	-7.25	0	3	-60	8.60	4.90	-7.25	0	3	-59	7.64	4.90	-7.25	0	3
-58	6.69	4.90	-7.25	0	3	-57	5.73	4.90	-7.25	0	3	-56	4.78	4.90	-7.25	0	3
-54	3.82	4.90	-7.25	0	3	-53	2.87	4.90	-7.25	0	3	-52	1.91	4.90	-7.25	0	3
-51	0.96	4.90	-7.25	0	3	-50	8.60	3.90	-7.25	0	3	-49	7.64	3.90	-7.25	0	3
-48	6.69	3.90	-7.25	0	3	-47	5.73	3.90	-7.25	0	3	-46	4.78	3.90	-7.25	0	3
-44	3.82	3.90	-7.25	0	3	-43	2.87	3.90	-7.25	0	3	-42	1.91	3.90	-7.25	0	3
-41	0.96	3.90	-7.25	0	3	-40	8.60	2.90	-7.25	0	3	-39	7.64	2.90	-7.25	0	3
-38	6.69	2.90	-7.25	0	3	-37	5.73	2.90	-7.25	0	3	-36	4.78	2.90	-7.25	0	3
-34	3.82	2.90	-7.25	0	3	-33	2.87	2.90	-7.25	0	3	-32	1.91	2.90	-7.25	0	3
-31	0.96	2.90	-7.25	0	3	-30	8.60	1.90	-7.25	0	3	-29	7.64	1.90	-7.25	0	3
-28	6.69	1.90	-7.25	0	3	-27	5.73	1.90	-7.25	0	3	-26	4.78	1.90	-7.25	0	3
-24	3.82	1.90	-7.25	0	3	-23	2.87	1.90	-7.25	0	3	-22	1.91	1.90	-7.25	0	3
-21	0.96	1.90	-7.25	0	3	-20	8.60	0.90	-7.25	0	3	-19	7.64	0.90	-7.25	0	3
-18	6.69	0.90	-7.25	0	3	-17	5.73	0.90	-7.25	0	3	-16	4.78	0.90	-7.25	0	3
-14	3.82	0.90	-7.25	0	3	-13	2.87	0.90	-7.25	0	3	-12	1.91	0.90	-7.25	0	3
-11	0.96	0.90	-7.25	0	3	-10	8.60	-0.00	-7.25	0	3	-9	7.64	-0.00	-7.25	0	3
-8	6.69	-0.00	-7.25	0	3	-7	5.73	-0.00	-7.25	0	3	-6	4.78	-0.00	-7.25	0	3



"Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale"

Progetto esecutivo

-4	3.82	-0.00	-7.25	0	3	-3	2.87	-0.00	-7.25	0	3	-2	1.91	-0.00	-7.25	0	3
-1	0.96	-0.00	-7.25	0	3												

Elenco materiali

Il materiale è individuato da una numerazione univoca, da una descrizione specificata dal progettista, dal peso specifico e dalle caratteristiche meccaniche principali.

Il peso specifico viene utilizzato da ModeSt per determinare il peso delle aste e dei muri/elementi bidimensionali.

Si riportano di seguito la descrizione della simbologia adottata e l'elenco dei materiali utilizzati nel modello strutturale.

Simbologia

Mat. = Numero del materiale

Comm.= Commento

P = Peso specifico

E = Modulo elastico

G = Modulo elastico
tangenziale

v = Coeff. di Poisson

α = Coeff. di dilatazione
termica

Mat.	Comm.	P <daN/mc >	E <daN/cm q>	G <daN/cm q>	v	α
7	Calcestruzzo classe C30/37	2500	330194.0 0	150088.0 0	0.1	1.000000E-05

Elenco tipi elementi bidimensionali

Il tipo di muro/elemento bidimensionale è individuato da una numerazione univoca e da una descrizione specificata dal progettista.

La tipologia, che ne descrive il comportamento, può essere: membranale e/o flessionale oppure su suolo elastico alla Winkler. Il vincolo suolo elastico alla Winkler, che può essere anche del tipo monolatero (resistente solo a compressione) o bilatero, è individuato dal coefficiente di sottofondo, il cui valore può essere imposto dal progettista oppure valutato automaticamente da ModeSt in funzione della stratigrafia.

Lo spessore membranale, nel caso di comportamento membranale e flessionale, può essere diverso da quello flessionale.

Nel caso di utilizzo "Generico" e con comportamento membranale e/o flessionale può essere adottato il legame elasto-plastico attritivo del tipo Drucker-Prager caratterizzato, oltre che dallo spessore e dal materiale, dall'angolo di attrito e della coesione.

Nel caso di utilizzo "Pannello X-LAM" lo spessore utilizzato nel calcolo della struttura è quello complessivo e cioè la somma dei diversi spessori e il materiale è quello del criterio di progetto.

La quota di riferimento del piano di campagna è utilizzata solo nel caso di carichi automatici da vento per determinare il coefficiente di esposizione.



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

L'utilizzo ed il criterio di progetto vengono utilizzati nella verifica o nel progetto dell'armatura. Si riportano di seguito la descrizione della simbologia adottata e l'elenco dei tipi di muri/elementi bidimensionali utilizzati nel modello strutturale.

Simbologia

Tb = Numero del tipo muro/elemento bidimensionale

Comm. = Commento

Tipo = Tipologia

F = Membranale e Flessionale

M = Membranale

W-RC = Winkler resistente solo a compressione

W-RTC = Winkler resistente a trazione e a compressione

Uso = Utilizzo

G = Generico

P = Parete

S = Soletta/Platea

N = Nucleo

M = Muratura ordinaria

L = Pilastro

MA = Muratura armata

X = Pannello X-LAM

Spess. = Spessore

Kt = Coeff. di sottofondo su suolo elastico alla Winkler

DP = Drucker-Prager

Ang. = Angolo di attrito

att.

Coes. = Coesione

Zcv = Quota di riferimento del piano di campagna

Crit. = Numero del criterio di progetto

Mat. = Numero del materiale

Tb	Comm.	Tipo	Uso	Spess. <cm>	Kt <daN/cm c>	DP	Ang. att. <grad>	Coes. <daN/mq >	Zcv <m>	Crit.	Mat.
1	Platea	50W-RT	S	50.00	2.00	N	0.00	0.00	0.00	3	7



"Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale"
Progetto esecutivo


	cm	C										
2	soletta 4	F	S	40.00		N	0.00	0.00	0.00	3	7	
3	M 0.4	F	P	40.00		N	0.00	0.00	0.00	5	7	

Elenco elementi bidimensionali

Il muro/elemento bidimensionale è individuato da un numero identificativo, dal numero del tipo, dal codice del filo fisso, dai valori degli scostamenti dal filo fisso assegnati al primo e al secondo nodo nella direzione Y locale, dal coefficiente di sottofondo su suolo elastico alla Winkler e dal numero dei nodi.

I muri sono sempre composti da quattro nodi mentre gli elementi bidimensionali possono essere a quattro o a tre nodi a seconda che siano quadrangolari o triangolari. Per quest'ultimi il quarto nodo coincide con il primo.

Gli elementi bidimensionali sono orientati attraverso una terna di assi locali con origine nel primo nodo, asse X coincidente con la congiungente il primo ed il secondo nodo, asse Y perpendicolare al piano dell'elemento e l'asse Z a formare con gli altri due una terna destrorsa (prodotto vettoriale fra asse X ed asse Y).

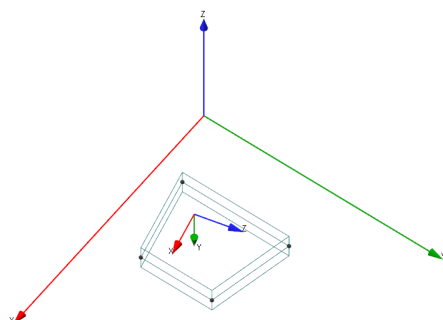

Nel modello strutturale si possono avere muri/elementi bidimensionali con lo stesso numero identificativo al fine di comporre un elemento strutturale: "parete", "nucleo", "soletta/platea", "maschio murario", "pannello X-LAM"; in modo da poterlo progettare e/o verificare.

Gli elementi sono posizionati rispetto al piano medio con fili fissi e/o scostamenti con scostamenti dal primo e/o al secondo nodo in direzione Y locale.

Il valore coefficiente di sottofondo su suolo elastico alla Winkler compare solo per gli elementi bidimensionali in cui è valutato in funzione della stratigrafia.

Si riportano di seguito la descrizione della simbologia adottata e l'elenco dei muri/elementi bidimensionali utilizzati nel modello.

Simbologia

Bid. = Numero del muro/elemento bidimensionale

Tb = Numero del tipo muro/elemento bidimensionale

FF = Filo fisso



"Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale"
Progetto esecutivo

Dy1 = Scost. filo fisso Y1

Dy2 = Scost. filo fisso Y2

Kt = Coeff. di sottofondo su suolo elastico
alla Winkler

NN = Nodi

Bid.	Tb	FF	Dy1 <cm>	Dy2 <cm>	Kt <daN/cm c>	NN	Bid.	Tb	FF	Dy1 <cm>	Dy2 <cm>	Kt <daN/cm c>	NN
107	3	22	0.00	0.00		-10 -80 -82 -20	107	3	22	0.00	0.00		-232 -262 -264 -234
107	3	22	0.00	0.00		-262 -300 -310 -264	107	3	22	0.00	0.00		-30 -84 -86 -40
107	3	22	0.00	0.00		-144 -174 -176 -146	107	3	22	0.00	0.00		-174 -204 -206 -176
107	3	22	0.00	0.00		-204 -234 -236 -206	107	3	22	0.00	0.00		-234 -264 -266 -236
107	3	22	0.00	0.00		-264 -310 -320 -266	107	3	22	0.00	0.00		-40 -86 -88 -50
107	3	22	0.00	0.00		-146 -176 -178 -148	107	3	22	0.00	0.00		-176 -206 -208 -178
107	3	22	0.00	0.00		-206 -236 -238 -208	107	3	22	0.00	0.00		-236 -266 -268 -238
107	3	22	0.00	0.00		-266 -320 -330 -268	107	3	22	0.00	0.00		-50 -88 -90 -60
107	3	22	0.00	0.00		-88 -118 -120 -90	107	3	22	0.00	0.00		-118 -148 -150 -120
107	3	22	0.00	0.00		-148 -178 -180 -150	107	3	22	0.00	0.00		-178 -208 -210 -180
107	3	22	0.00	0.00		-208 -238 -240 -210	107	3	22	0.00	0.00		-238 -268 -270 -240
107	3	22	0.00	0.00		-268 -330 -340 -270	107	3	22	0.00	0.00		-60 -90 -100 -70
107	3	22	0.00	0.00		-90 -120 -130 -100	107	3	22	0.00	0.00		-120 -150 -160 -130
107	3	22	0.00	0.00		-150 -180 -190 -160	107	3	22	0.00	0.00		-180 -210 -220 -190
107	3	22	0.00	0.00		-210 -240 -250	107	3	22	0.00	0.00		-240 -270 -280



"Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale"
Progetto esecutivo

						-220							-250
107	3	22	0.00	0.00		-270 -340 -350 -280	107	3	22	0.00	0.00		-84 -114 -376 -377
107	3	22	0.00	0.00		-110 -140 -142 -112	107	3	22	0.00	0.00		-140 -170 -172 -142
107	3	22	0.00	0.00		-170 -200 -202 -172	107	3	22	0.00	0.00		-200 -230 -232 -202
107	3	22	0.00	0.00		-379 -144 -146 -378	107	3	22	0.00	0.00		-114 -144 -379 -376
107	3	22	0.00	0.00		-20 -82 -84 -30	107	3	22	0.00	0.00		-82 -112 -114 -84
107	3	22	0.00	0.00		-112 -142 -144 -114	107	3	22	0.00	0.00		-86 -375 -381 -88
107	3	22	0.00	0.00		-172 -202 -204 -174	107	3	22	0.00	0.00		-381 -380 -118 -88
107	3	22	0.00	0.00		-202 -232 -234 -204	107	3	22	0.00	0.00		-378 -146 -148 -382
107	3	22	0.00	0.00		-380 -382 -148 -118	107	3	22	0.00	0.00		-142 -172 -174 -144
107	3	22	0.00	0.00		-84 -377 -375 -86	107	3	22	0.00	0.00		-260 -290 -300 -262
107	3	22	0.00	0.00		-80 -110 -112 -82	107	3	22	0.00	0.00		-230 -260 -262 -232
108	3	22	0.00	0.00		-9 -10 -80 -79	108	3	22	0.00	0.00		-169 -170 -200 -199
108	3	22	0.00	0.00		-71 -72 -102 -101	108	3	22	0.00	0.00		-8 -9 -79 -78
108	3	22	0.00	0.00		-104 -106 -136 -134	108	3	22	0.00	0.00		-221 -222 -252 -251
108	3	22	0.00	0.00		-7 -8 -78 -77	108	3	22	0.00	0.00		-3 -4 -74 -73
108	3	22	0.00	0.00		-2 -3 -73 -72	108	3	22	0.00	0.00		-107 -108 -138 -137
108	3	22	0.00	0.00		-106 -107 -137 -136	108	3	22	0.00	0.00		-229 -230 -260 -259
108	3	22	0.00	0.00		-6 -7 -77 -76	108	3	22	0.00	0.00		-252 -253 -283 -282
108	3	22	0.00	0.00		-253 -254 -284 -283	108	3	22	0.00	0.00		-191 -192 -222 -221
108	3	22	0.00	0.00		-73 -74 -104 -103	108	3	22	0.00	0.00		-72 -73 -103 -102



"Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale"
Progetto esecutivo

108	3	22	0.00	0.00		-257 -258 -288 -287	108	3	22	0.00	0.00		-258 -259 -289 -288
108	3	22	0.00	0.00		-132 -133 -163 -162	108	3	22	0.00	0.00		-197 -198 -228 -227
108	3	22	0.00	0.00		-133 -134 -164 -163	108	3	22	0.00	0.00		-164 -166 -196 -194
108	3	22	0.00	0.00		-76 -77 -107 -106	108	3	22	0.00	0.00		-102 -103 -133 -132
108	3	22	0.00	0.00		-74 -76 -106 -104	108	3	22	0.00	0.00		-1 -2 -72 -71
108	3	22	0.00	0.00		-139 -140 -170 -169	108	3	22	0.00	0.00		-161 -162 -192 -191
108	3	22	0.00	0.00		-101 -102 -132 -131	108	3	22	0.00	0.00		-79 -80 -110 -109
108	3	22	0.00	0.00		-78 -79 -109 -108	108	3	22	0.00	0.00		-251 -252 -282 -281
108	3	22	0.00	0.00		-199 -200 -230 -229	108	3	22	0.00	0.00		-131 -132 -162 -161
108	3	22	0.00	0.00		-168 -169 -199 -198	108	3	22	0.00	0.00		-192 -193 -223 -222
108	3	22	0.00	0.00		-109 -110 -140 -139	108	3	22	0.00	0.00		-224 -226 -256 -254
108	3	22	0.00	0.00		-193 -194 -224 -223	108	3	22	0.00	0.00		-196 -197 -227 -226
108	3	22	0.00	0.00		-103 -104 -134 -133	108	3	22	0.00	0.00		-198 -199 -229 -228
108	3	22	0.00	0.00		-228 -229 -259 -258	108	3	22	0.00	0.00		-166 -167 -197 -196
108	3	22	0.00	0.00		-222 -223 -253 -252	108	3	22	0.00	0.00		-223 -224 -254 -253
108	3	22	0.00	0.00		-138 -139 -169 -168	108	3	22	0.00	0.00		-254 -256 -286 -284
108	3	22	0.00	0.00		-108 -109 -139 -138	108	3	22	0.00	0.00		-162 -163 -193 -192
108	3	22	0.00	0.00		-226 -227 -257 -256	108	3	22	0.00	0.00		-227 -228 -258 -257
108	3	22	0.00	0.00		-194 -196 -226 -224	108	3	22	0.00	0.00		-4 -6 -76 -74
108	3	22	0.00	0.00		-134 -136 -166	108	3	22	0.00	0.00		-167 -168 -198




“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

						-164							-197
108	3	22	0.00	0.00		-77 -78 -108 -107	108	3	22	0.00	0.00		-256 -257 -287 -286
108	3	22	0.00	0.00		-259 -260 -290 -289	108	3	22	0.00	0.00		-163 -164 -194 -193
108	3	22	0.00	0.00		-137 -138 -168 -167	108	3	22	0.00	0.00		-136 -137 -167 -166
109	3	22	0.00	0.00		-99 -100 -130 -129	109	3	22	0.00	0.00		-94 -96 -126 -124
109	3	22	0.00	0.00		-157 -158 -188 -187	109	3	22	0.00	0.00		-274 -276 -346 -344
109	3	22	0.00	0.00		-158 -159 -189 -188	109	3	22	0.00	0.00		-244 -246 -276 -274
109	3	22	0.00	0.00		-122 -123 -153 -152	109	3	22	0.00	0.00		-156 -157 -187 -186
109	3	22	0.00	0.00		-279 -280 -350 -349	109	3	22	0.00	0.00		-98 -99 -129 -128
109	3	22	0.00	0.00		-272 -273 -343 -342	109	3	22	0.00	0.00		-121 -122 -152 -151
109	3	22	0.00	0.00		-247 -248 -278 -277	109	3	22	0.00	0.00		-188 -189 -219 -218
109	3	22	0.00	0.00		-246 -247 -277 -276	109	3	22	0.00	0.00		-153 -154 -184 -183
109	3	22	0.00	0.00		-219 -220 -250 -249	109	3	22	0.00	0.00		-218 -219 -249 -248
109	3	22	0.00	0.00		-61 -62 -92 -91	109	3	22	0.00	0.00		-92 -93 -123 -122
109	3	22	0.00	0.00		-64 -66 -96 -94	109	3	22	0.00	0.00		-273 -274 -344 -343
109	3	22	0.00	0.00		-216 -217 -247 -246	109	3	22	0.00	0.00		-151 -152 -182 -181
109	3	22	0.00	0.00		-277 -278 -348 -347	109	3	22	0.00	0.00		-69 -70 -100 -99
109	3	22	0.00	0.00		-271 -272 -342 -341	109	3	22	0.00	0.00		-214 -216 -246 -244
109	3	22	0.00	0.00		-129 -130 -160 -159	109	3	22	0.00	0.00		-128 -129 -159 -158
109	3	22	0.00	0.00		-278 -279 -349	109	3	22	0.00	0.00		-127 -128 -158



"Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale"
Progetto esecutivo

						-348							-157
109	3	22	0.00	0.00		-248 -249 -279	109	3	22	0.00	0.00		-182 -183 -213
						-278							-212
109	3	22	0.00	0.00		-212 -213 -243	109	3	22	0.00	0.00		-217 -218 -248
						-242							-247
109	3	22	0.00	0.00		-154 -156 -186	109	3	22	0.00	0.00		-213 -214 -244
						-184							-243
109	3	22	0.00	0.00		-181 -182 -212 -211	109	3	22	0.00	0.00		-152 -153 -183
													-182
109	3	22	0.00	0.00		-187 -188 -218	109	3	22	0.00	0.00		-97 -98 -128 -127
						-217							
109	3	22	0.00	0.00		-123 -124 -154	109	3	22	0.00	0.00		-62 -63 -93 -92
						-153							
109	3	22	0.00	0.00		-184 -186 -216	109	3	22	0.00	0.00		-186 -187 -217
						-214							-216
109	3	22	0.00	0.00		-126 -127 -157	109	3	22	0.00	0.00		-211 -212 -242
						-156							-241
109	3	22	0.00	0.00		-249 -250 -280	109	3	22	0.00	0.00		-96 -97 -127 -126
						-279							
109	3	22	0.00	0.00		-243 -244 -274	109	3	22	0.00	0.00		-63 -64 -94 -93
						-273							
109	3	22	0.00	0.00		-183 -184 -214	109	3	22	0.00	0.00		-242 -243 -273
						-213							-272
109	3	22	0.00	0.00		-91 -92 -122 -121	109	3	22	0.00	0.00		-159 -160 -190
													-189
109	3	22	0.00	0.00		-124 -126 -156	109	3	22	0.00	0.00		-241 -242 -272
						-154							-271
109	3	22	0.00	0.00		-68 -69 -99 -98	109	3	22	0.00	0.00		-93 -94 -124 -123
109	3	22	0.00	0.00		-276 -277 -347	109	3	22	0.00	0.00		-66 -67 -97 -96
						-346							
109	3	22	0.00	0.00		-67 -68 -98 -97	109	3	22	0.00	0.00		-189 -190 -220
													-219
110	3	22	0.00	0.00		-175 -177 -207	110	3	22	0.00	0.00		-101 -111 -141 -131
						-205							
110	3	22	0.00	0.00		-265 -267 -321	110	3	22	0.00	0.00		-51 -61 -91 -89
						-311							
110	3	22	0.00	0.00		-173 -175 -205	110	3	22	0.00	0.00		-171 -173 -203

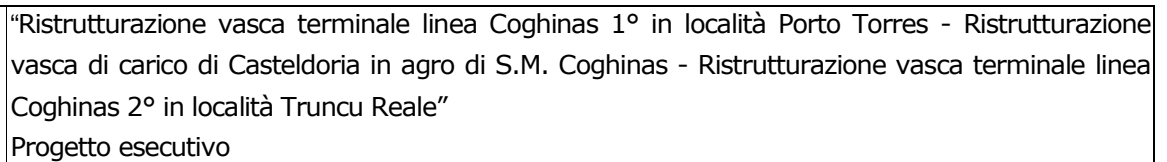47



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

						-386						
110	3	22	0.00	0.00		-251 -261 -291 -281	110	3	22	0.00	0.00	-81 -83 -113 -111
110	3	22	0.00	0.00		-119 -121 -151 -149	110	3	22	0.00	0.00	-269 -271 -341 -331
110	3	22	0.00	0.00		-233 -235 -265 -263	110	3	22	0.00	0.00	-388 -390 -147 -145
403	1	22	0.00	0.00	2.00	-24 -26 -36 -34	403	1	22	0.00	0.00	2.00 -23 -24 -34 -33
403	1	22	0.00	0.00	2.00	-7 -8 -18 -17	403	1	22	0.00	0.00	2.00 -46 -47 -57 -56
403	1	22	0.00	0.00	2.00	-18 -19 -29 -28	403	1	22	0.00	0.00	2.00 -11 -12 -22 -21
403	1	22	0.00	0.00	2.00	-43 -44 -54 -53	403	1	22	0.00	0.00	2.00 -42 -43 -53 -52
403	1	22	0.00	0.00	2.00	-34 -36 -46 -44	403	1	22	0.00	0.00	2.00 -1 -2 -12 -11
403	1	22	0.00	0.00	2.00	-49 -50 -60 -59	403	1	22	0.00	0.00	2.00 -51 -52 -62 -61
403	1	22	0.00	0.00	2.00	-52 -53 -63 -62	403	1	22	0.00	0.00	2.00 -19 -20 -30 -29
403	1	22	0.00	0.00	2.00	-59 -60 -70 -69	403	1	22	0.00	0.00	2.00 -54 -56 -66 -64
403	1	22	0.00	0.00	2.00	-14 -16 -26 -24	403	1	22	0.00	0.00	2.00 -26 -27 -37 -36
403	1	22	0.00	0.00	2.00	-29 -30 -40 -39	403	1	22	0.00	0.00	2.00 -47 -48 -58 -57
403	1	22	0.00	0.00	2.00	-16 -17 -27 -26	403	1	22	0.00	0.00	2.00 -57 -58 -68 -67
403	1	22	0.00	0.00	2.00	-28 -29 -39 -38	403	1	22	0.00	0.00	2.00 -32 -33 -43 -42
403	1	22	0.00	0.00	2.00	-56 -57 -67 -66	403	1	22	0.00	0.00	2.00 -53 -54 -64 -63
403	1	22	0.00	0.00	2.00	-6 -7 -17 -16	403	1	22	0.00	0.00	2.00 -39 -40 -50 -49
403	1	22	0.00	0.00	2.00	-17 -18 -28 -27	403	1	22	0.00	0.00	2.00 -4 -6 -16 -14
403	1	22	0.00	0.00	2.00	-12 -13 -23 -22	403	1	22	0.00	0.00	2.00 -33 -34 -44 -43
403	1	22	0.00	0.00	2.00	-22 -23 -33 -32	403	1	22	0.00	0.00	2.00 -9 -10 -20 -19
403	1	22	0.00	0.00	2.00	-8 -9 -19 -18	403	1	22	0.00	0.00	2.00 -21 -22 -32 -31
403	1	22	0.00	0.00	2.00	-36 -37 -47 -46	403	1	22	0.00	0.00	2.00 -27 -28 -38 -37
403	1	22	0.00	0.00	2.00	-37 -38 -48 -47	403	1	22	0.00	0.00	2.00 -38 -39 -49 -48
403	1	22	0.00	0.00	2.00	-58 -59 -69 -68	403	1	22	0.00	0.00	2.00 -44 -46 -56 -54
403	1	22	0.00	0.00	2.00	-3 -4 -14 -13	403	1	22	0.00	0.00	2.00 -41 -42 -52 -51
403	1	22	0.00	0.00	2.00	-48 -49 -59 -58	403	1	22	0.00	0.00	2.00 -2 -3 -13 -12
403	1	22	0.00	0.00	2.00	-13 -14 -24 -23	403	1	22	0.00	0.00	2.00 -31 -32 -42 -41
404	2	22	0.00	0.00		-284 -294 -296 -286	404	2	22	0.00	0.00	-361 -360 -368 -369
404	2	22	0.00	0.00		-371 -363 -362 -370	404	2	22	0.00	0.00	-365 -364 -293 -283
404	2	22	0.00	0.00		-362 -302 -303 -366	404	2	22	0.00	0.00	-373 -372 -364 -365



"Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale"
Progetto esecutivo

404	2	22	0.00	0.00		-360 -363 -371 -368	404	2	22	0.00	0.00		-359 -367 -373 -365
404	2	22	0.00	0.00		-301 -311 -312 -302	404	2	22	0.00	0.00		-370 -362 -366 -374
404	2	22	0.00	0.00		-321 -331 -332 -322	404	2	22	0.00	0.00		-331 -341 -342 -332
404	2	22	0.00	0.00		-361 -369 -367 -359	404	2	22	0.00	0.00		-282 -359 -365 -283
404	2	22	0.00	0.00		-307 -353 -351 -308	404	2	22	0.00	0.00		-307 -317 -352 -353
404	2	22	0.00	0.00		-322 -332 -333 -323	404	2	22	0.00	0.00		-332 -342 -343 -333
404	2	22	0.00	0.00		-283 -293 -294 -284	404	2	22	0.00	0.00		-311 -321 -322 -312
404	2	22	0.00	0.00		-303 -313 -314 -304	404	2	22	0.00	0.00		-313 -323 -324 -314
404	2	22	0.00	0.00		-323 -333 -334 -324	404	2	22	0.00	0.00		-333 -343 -344 -334
404	2	22	0.00	0.00		-294 -304 -306 -296	404	2	22	0.00	0.00		-304 -314 -316 -306
404	2	22	0.00	0.00		-314 -324 -326 -316	404	2	22	0.00	0.00		-324 -334 -336 -326
404	2	22	0.00	0.00		-334 -344 -346 -336	404	2	22	0.00	0.00		-372 -374 -366 -364
404	2	22	0.00	0.00		-356 -358 -329 -319	404	2	22	0.00	0.00		-354 -328 -329 -358
404	2	22	0.00	0.00		-308 -351 -357 -309	404	2	22	0.00	0.00		-357 -356 -319 -309
404	2	22	0.00	0.00		-355 -327 -328 -354	404	2	22	0.00	0.00		-317 -327 -355 -352
404	2	22	0.00	0.00		-286 -296 -297 -287	404	2	22	0.00	0.00		-296 -306 -307 -297
404	2	22	0.00	0.00		-306 -316 -317 -307	404	2	22	0.00	0.00		-316 -326 -327 -317
404	2	22	0.00	0.00		-326 -336 -337 -327	404	2	22	0.00	0.00		-336 -346 -347 -337
404	2	22	0.00	0.00		-287 -297 -298 -288	404	2	22	0.00	0.00		-297 -307 -308 -298



"Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale"
Progetto esecutivo

404	2	22	0.00	0.00		-281 -361 -359 -282	404	2	22	0.00	0.00		-363 -301 -302 -362
404	2	22	0.00	0.00		-327 -337 -338 -328	404	2	22	0.00	0.00		-337 -347 -348 -338
404	2	22	0.00	0.00		-288 -298 -299 -289	404	2	22	0.00	0.00		-298 -308 -309 -299
404	2	22	0.00	0.00		-281 -291 -360 -361	404	2	22	0.00	0.00		-291 -301 -363 -360
404	2	22	0.00	0.00		-328 -338 -339 -329	404	2	22	0.00	0.00		-338 -348 -349 -339
404	2	22	0.00	0.00		-289 -299 -300 -290	404	2	22	0.00	0.00		-299 -309 -310 -300
404	2	22	0.00	0.00		-309 -319 -320 -310	404	2	22	0.00	0.00		-319 -329 -330 -320
404	2	22	0.00	0.00		-329 -339 -340 -330	404	2	22	0.00	0.00		-339 -349 -350 -340
404	2	22	0.00	0.00		-364 -366 -303 -293	404	2	22	0.00	0.00		-293 -303 -304 -294



"Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale"
Progetto esecutivo

Carichi

Condizioni di carico elementari

La condizione di carico elementare, in breve CCE, è identificata da una numerazione univoca e da una descrizione specificata dal progettista.

La CCE raggruppa i carichi applicati a tutti gli elementi: nodi, aste e bidimensionali.

Il tipo di CCE contiene i dati necessari per la generazione automatica delle combinazioni delle condizioni di carico elementari per i diversi stati limite ultimi e di esercizio.

L'angolo della "Direzione del vento" e la tipologia di "Pressione" costituiscono i dati necessari per la generazione automatica delle combinazioni delle condizioni di carico elementari dei carichi da vento.

I moltiplicatori delle masse sono dei coefficienti che determinano l'entità delle componenti di massa (per l'analisi sismica statica e dinamica) in funzione dei carichi verticali presenti nella condizione di carico elementare.

Ogni CCE può essere classificata come a "Favore di sicurezza" (viene utilizzato il coefficiente di sicurezza γ_{min}), a "Sfavore di sicurezza" (viene utilizzato il coefficiente di sicurezza γ_{max}) o "Ambigua". In quest'ultimo caso ModeSt genera entrambi i casi di sollecitazione (se i due coefficienti γ sono diversi). I carichi di tipo variabile possono inoltre essere considerati come "Di base" o "Indipendenti" (azioni variabili d'accompagnamento, che possono agire contemporaneamente a quella di base). Anche la variabilità può essere di tipo "Ambigua" che comporta la creazione di entrambe le combinazioni.

Il coefficiente di riduzione viene applicato (per la determinazione delle masse di piano durante l'analisi sismica) solo ai carichi verticali inseriti manualmente. I carichi automatici provenienti dai solai assumono automaticamente il coefficiente di riduzione del tipo di solaio corrispondente mentre il peso proprio non viene mai ridotto.

Si riportano di seguito la descrizione della simbologia adottata e l'elenco delle CCE presenti nel modello strutturale.

Simbologia

CCE = Numero della condizione di carico elementare

Comm. = Commento

Tipo = Tipo di CCE per calcolo agli stati limite

CCE

Sic. = Contributo alla sicurezza

F = a favore

S = a sfavore

A = ambigua

Var. = Tipo di variabilità

B = di base

I = indipendente

A = ambigua

s = Coeff. di riduzione (T.A. o S.L. D.M. 96)

Dir. = Direzione del vento

Tipo = Tipologia di pressione vento

M = Massimizzata



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

E = Esterna

I = Interna

Mx = Moltiplicatore della massa in dir. X

My = Moltiplicatore della massa in dir. Y

Mz = Moltiplicatore della massa in dir. Z

Jpx = Moltiplicatore del momento d'inerzia intorno all'asse X

Jpy = Moltiplicatore del momento d'inerzia intorno all'asse Y

Jpz = Moltiplicatore del momento d'inerzia intorno all'asse Z

CCE	Comm.	Tipo CCE	Sic.	Var.	s	Dir. <grad>	Tipo	Mx	My	Mz	Jpx	Jpy	Jpz
1	Peso proprio strutture		1S	--	1.00	--	--	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2	Permanenti portati		2S	--	1.00	--	--	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
3	Spinta terre		20S	--	1.00	--	--	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
4	pressione idro		21S	--	1.00	--	--	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
5	accidentali		9S	B	1.00	--	--	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Elenco carichi nodi

I carichi applicati ai nodi vengono riportati per ciascuna delle condizioni di carico elementare (CCE) presenti nel modello strutturale.


I carichi applicabili possono essere del tipo: concentrato (forza e/o momento), massa concentrata (traslazionale e/o rotazionale) o cedimento vincolare.

Le forze e i momenti sono positivi se sono rispettivamente controversi agli assi e al segno positivo delle rotazioni. Il segno positivo delle rotazioni è quello orario per l'osservatore posto nell'origine: X ruota su Y, Y ruota su Z, Z ruota su X. In pratica è sufficiente adottare la regola della mano destra: col pollice rivolto nella direzione dell'asse, la rotazione che porta a chiudere il palmo della mano corrisponde al segno positivo. La stessa convenzione vale per i cedimenti vincolari.

Nella tabella seguente sono riportate delle figure esplicative dei vari tipi di carichi. Nelle figure la forza/cedimento traslazionale e il momento/cedimento rotazionale sono a titolo esemplificativo diretti lungo l'asse Z e agente intorno all'asse Y, le masse sono traslazionali in X e Y e rotazionale intorno a Z. La stessa simbologia riportata nelle figure vale anche per i carichi diretti nelle altre direzioni.



"Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale"
Progetto esecutivo

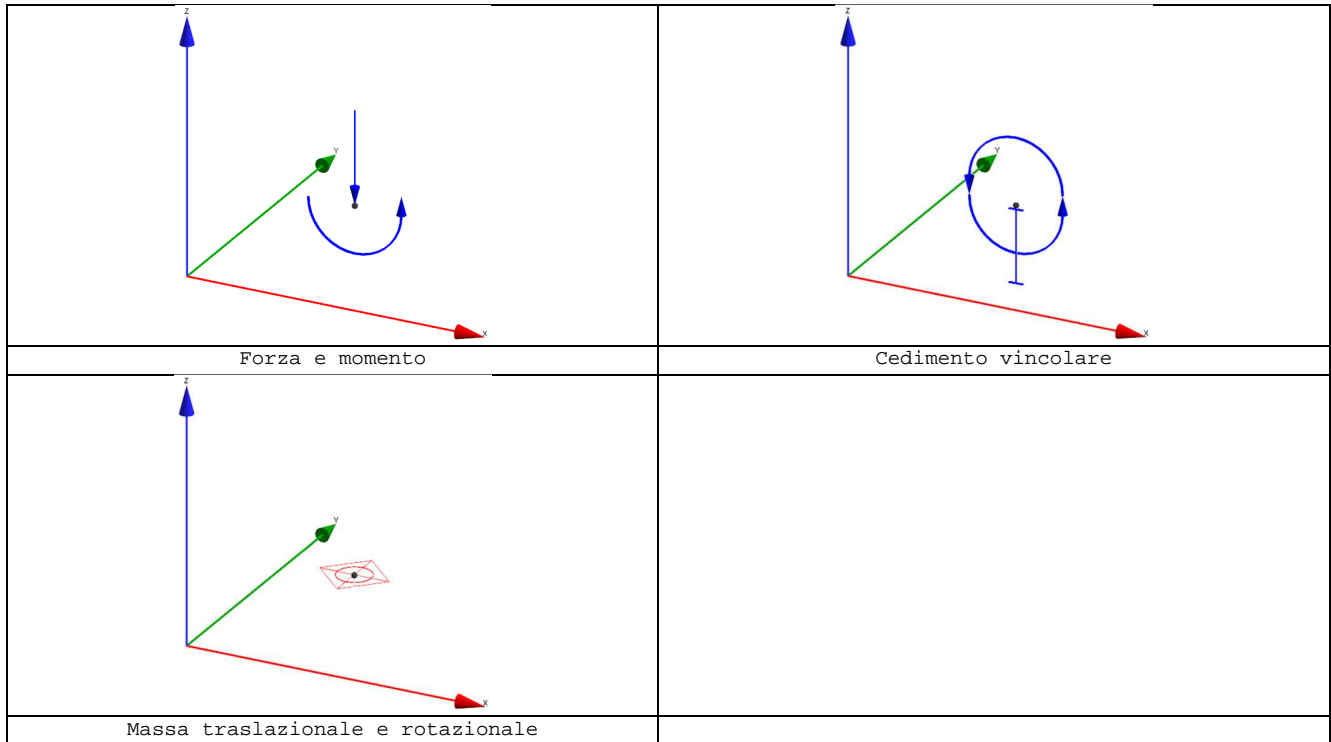

Si riportano di seguito la descrizione della simbologia adottata e l'elenco dei carichi applicati ai nodi del modello strutturale.

Condizione di carico n. 2: Permanenti portati Carichi concentrati

Simbologia

Nodo = Numero del nodo

F_x = Componente X della forza applicata

F_y = Componente Y della forza applicata

F_z = Componente Z della forza applicata

M_x = Momento intorno all'asse X

M_y = Momento intorno all'asse Y

M_z = Momento intorno all'asse Z

Nodo	F_x <daN>	F_y <daN>	F_z <daN>	M_x <daNm> >	M_y <daNm> >	M_z <daNm> >
-384	0.00	0.00	1000.0	0.00	0.00	0.00

Nodo	F_x <daN>	F_y <daN>	F_z <daN>	M_x <daNm> >	M_y <daNm> >	M_z <daNm> >
-375	0.00	0.00	1000.0	0.00	0.00	0.00



"Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale"
Progetto esecutivo

			0					0			
--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--

Elenco carichi elementi bidimensionali

I carichi applicati ai muri/elementi bidimensionali vengono riportati per ciascuna delle condizioni di carico elementare (CCE) presenti nel modello strutturale.

I carichi applicabili possono essere del tipo: distribuito, idrostatico, dilatazione termica o gradiente di temperatura.

Il peso proprio è definito direttamente dal carico relativo al materiale adottato per ogni tipo di muro/elemento bidimensionale associato ai muri/elementi bidimensionale del modello strutturale.

Le altre tipologie di carico sono definite: dalla provenienza del carico (automatici da vento o manuali), dal tipo, dall'entità, dall'estensione e dalla direzione di applicazione (assi globali o locali).

Tutti i carichi positivi sono controversari agli assi.

Nella tabella seguente sono riportate delle figure esplicative dei vari tipi di carichi. Nelle figure il carico uniforme è a titolo esemplificativo diretto lungo l'asse Z. La stessa simbologia riportata nelle figure vale anche per i carichi diretti nelle altre direzioni.

Carico uniforme in direzione degli assi globali	Carico uniforme in direzione degli assi locali
Dilatazione termica uniforme	Gradiente di temperatura
Carico idrostatico	



"Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale"
Progetto esecutivo

Si riportano di seguito la descrizione della simbologia adottata e l'elenco dei carichi applicati ai muri/elementi bidimensionali del modello strutturale.

Elenco peso proprio elementi bidimensionali

Simbologia

Tb = Numero del tipo muro/elemento bidimensionale

Comm. = Commento

Spess. = Spessore

Mat. = Materiale

P = Peso specifico

PQ = Peso specifico per unità di superficie

Tb	Comm.	Spess. <cm>	Mat.	P <daN/mc >	PQ <daN/mq >
1	Platea 50 cm	50.00	Calcestruzzo classe C30/37	2500.00	1250.00
2	soletta 4	40.00	Calcestruzzo classe C30/37	2500.00	1000.00
3	M 0.4	40.00	Calcestruzzo classe C30/37	2500.00	1000.00

Condizione di carico n. 3: Spinta terre

Carichi idrostatici

Simbologia

Bid. = Numero del muro/elemento bidimensionale

N1 = Nodo1

N2 = Nodo2

N3 = Nodo3

N4 = Nodo4

Zi = Coordinata Z globale d'inizio carico

QYi = Componente iniziale del carico in direzione Y locale dell'elemento bidimensionale

Zf = Coordinata Z globale di fine carico

QYf = Componente finale del carico in direzione Y locale dell'elemento bidimensionale



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

Bid.	N1	N2	N3	N4	Zi <m>	QYi <daN/m >	Zf <m>	QYf <daN/m >
107	-10	-80	-82	-20	0.00	90.00	-7.50	6232.00
107	-262	-300	-310	-264	0.00	90.00	-7.50	6232.00
107	-144	-174	-176	-146	0.00	90.00	-7.50	6232.00
107	-204	-234	-236	-206	0.00	90.00	-7.50	6232.00
107	-264	-310	-320	-266	0.00	90.00	-7.50	6232.00
107	-146	-176	-178	-148	0.00	90.00	-7.50	6232.00
107	-206	-236	-238	-208	0.00	90.00	-7.50	6232.00
107	-266	-320	-330	-268	0.00	90.00	-7.50	6232.00
107	-88	-118	-120	-90	0.00	90.00	-7.50	6232.00
107	-148	-178	-180	-150	0.00	90.00	-7.50	6232.00
107	-208	-238	-240	-210	0.00	90.00	-7.50	6232.00
107	-268	-330	-340	-270	0.00	90.00	-7.50	6232.00
107	-90	-120	-130	-100	0.00	90.00	-7.50	6232.00
107	-150	-180	-190	-160	0.00	90.00	-7.50	6232.00
107	-210	-240	-250	-220	0.00	90.00	-7.50	6232.00
107	-270	-340	-350	-280	0.00	90.00	-7.50	6232.00
107	-110	-140	-142	-112	0.00	90.00	-7.50	6232.00
107	-170	-200	-202	-172	0.00	90.00	-7.50	6232.00
107	-379	-144	-146	-378	0.00	90.00	-7.50	6232.00
107	-20	-82	-84	-30	0.00	90.00	-7.50	6232.00
107	-112	-142	-144	-114	0.00	90.00	-7.50	6232.00
107	-172	-202	-204	-174	0.00	90.00	-7.50	6232.00
107	-202	-232	-234	-204	0.00	90.00	-7.50	6232.00
107	-380	-382	-148	-118	0.00	90.00	-7.50	6232.00
107	-84	-377	-375	-86	0.00	90.00	-7.50	6232.00
107	-80	-110	-112	-82	0.00	90.00	-7.50	6232.00
108	-9	-10	-80	-79	0.00	-90.00	-7.50	-6232.00
108	-71	-72	-102	-101	0.00	-90.00	-7.50	-6232.00
108	-104	-106	-136	-134	0.00	-90.00	-7.50	-6232.00
108	-7	-8	-78	-77	0.00	-90.00	-7.50	-6232.00
108	-2	-3	-73	-72	0.00	-90.00	-7.50	-6232.00
108	-106	-107	-137	-136	0.00	-90.00	-7.50	-6232.00
108	-6	-7	-77	-76	0.00	-90.00	-7.50	-6232.00

Bid.	N1	N2	N3	N4	Zi <m>	QYi <daN/m >	Zf <m>	QYf <daN/m >
107	-232	-262	-264	-234	0.00	90.00	-7.50	6232.00
107	-30	-84	-86	-40	0.00	90.00	-7.50	6232.00
107	-174	-204	-206	-176	0.00	90.00	-7.50	6232.00
107	-234	-264	-266	-236	0.00	90.00	-7.50	6232.00
107	-40	-86	-88	-50	0.00	90.00	-7.50	6232.00
107	-176	-206	-208	-178	0.00	90.00	-7.50	6232.00
107	-236	-266	-268	-238	0.00	90.00	-7.50	6232.00
107	-50	-88	-90	-60	0.00	90.00	-7.50	6232.00
107	-118	-148	-150	-120	0.00	90.00	-7.50	6232.00
107	-178	-208	-210	-180	0.00	90.00	-7.50	6232.00
107	-238	-268	-270	-240	0.00	90.00	-7.50	6232.00
107	-60	-90	-100	-70	0.00	90.00	-7.50	6232.00
107	-120	-150	-160	-130	0.00	90.00	-7.50	6232.00
107	-180	-210	-220	-190	0.00	90.00	-7.50	6232.00
107	-240	-270	-280	-250	0.00	90.00	-7.50	6232.00
107	-84	-114	-376	-377	0.00	90.00	-7.50	6232.00
107	-140	-170	-172	-142	0.00	90.00	-7.50	6232.00
107	-200	-230	-232	-202	0.00	90.00	-7.50	6232.00
107	-114	-144	-379	-376	0.00	90.00	-7.50	6232.00
107	-82	-112	-114	-84	0.00	90.00	-7.50	6232.00
107	-86	-375	-381	-88	0.00	90.00	-7.50	6232.00
107	-381	-380	-118	-88	0.00	90.00	-7.50	6232.00
107	-378	-146	-148	-382	0.00	90.00	-7.50	6232.00
107	-142	-172	-174	-144	0.00	90.00	-7.50	6232.00
107	-260	-290	-300	-262	0.00	90.00	-7.50	6232.00
107	-230	-260	-262	-232	0.00	90.00	-7.50	6232.00
108	-169	-170	-200	-199	0.00	-90.00	-7.50	-6232.00
108	-8	-9	-79	-78	0.00	-90.00	-7.50	-6232.00
108	-221	-222	-252	-251	0.00	-90.00	-7.50	-6232.00
108	-3	-4	-74	-73	0.00	-90.00	-7.50	-6232.00
108	-107	-108	-138	-137	0.00	-90.00	-7.50	-6232.00
108	-229	-230	-260	-259	0.00	-90.00	-7.50	-6232.00
108	-252	-253	-283	-282	0.00	-90.00	-7.50	-6232.00



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

108	-253	-254	-284	-283	0.00	-90.00	-7.50	-6232.00	108	-191	-192	-222	-221	0.00	-90.00	-7.50	-6232.00
108	-73	-74	-104	-103	0.00	-90.00	-7.50	-6232.00	108	-72	-73	-103	-102	0.00	-90.00	-7.50	-6232.00
108	-257	-258	-288	-287	0.00	-90.00	-7.50	-6232.00	108	-258	-259	-289	-288	0.00	-90.00	-7.50	-6232.00
108	-132	-133	-163	-162	0.00	-90.00	-7.50	-6232.00	108	-197	-198	-228	-227	0.00	-90.00	-7.50	-6232.00
108	-133	-134	-164	-163	0.00	-90.00	-7.50	-6232.00	108	-164	-166	-196	-194	0.00	-90.00	-7.50	-6232.00
108	-76	-77	-107	-106	0.00	-90.00	-7.50	-6232.00	108	-102	-103	-133	-132	0.00	-90.00	-7.50	-6232.00
108	-74	-76	-106	-104	0.00	-90.00	-7.50	-6232.00	108	-1	-2	-72	-71	0.00	-90.00	-7.50	-6232.00
108	-139	-140	-170	-169	0.00	-90.00	-7.50	-6232.00	108	-161	-162	-192	-191	0.00	-90.00	-7.50	-6232.00
108	-101	-102	-132	-131	0.00	-90.00	-7.50	-6232.00	108	-79	-80	-110	-109	0.00	-90.00	-7.50	-6232.00
108	-78	-79	-109	-108	0.00	-90.00	-7.50	-6232.00	108	-251	-252	-282	-281	0.00	-90.00	-7.50	-6232.00
108	-199	-200	-230	-229	0.00	-90.00	-7.50	-6232.00	108	-131	-132	-162	-161	0.00	-90.00	-7.50	-6232.00
108	-168	-169	-199	-198	0.00	-90.00	-7.50	-6232.00	108	-192	-193	-223	-222	0.00	-90.00	-7.50	-6232.00
108	-109	-110	-140	-139	0.00	-90.00	-7.50	-6232.00	108	-224	-226	-256	-254	0.00	-90.00	-7.50	-6232.00
108	-193	-194	-224	-223	0.00	-90.00	-7.50	-6232.00	108	-196	-197	-227	-226	0.00	-90.00	-7.50	-6232.00
108	-103	-104	-134	-133	0.00	-90.00	-7.50	-6232.00	108	-198	-199	-229	-228	0.00	-90.00	-7.50	-6232.00
108	-228	-229	-259	-258	0.00	-90.00	-7.50	-6232.00	108	-166	-167	-197	-196	0.00	-90.00	-7.50	-6232.00
108	-222	-223	-253	-252	0.00	-90.00	-7.50	-6232.00	108	-223	-224	-254	-253	0.00	-90.00	-7.50	-6232.00
108	-138	-139	-169	-168	0.00	-90.00	-7.50	-6232.00	108	-254	-256	-286	-284	0.00	-90.00	-7.50	-6232.00
108	-108	-109	-139	-138	0.00	-90.00	-7.50	-6232.00	108	-162	-163	-193	-192	0.00	-90.00	-7.50	-6232.00
108	-226	-227	-257	-256	0.00	-90.00	-7.50	-6232.00	108	-227	-228	-258	-257	0.00	-90.00	-7.50	-6232.00
108	-194	-196	-226	-224	0.00	-90.00	-7.50	-6232.00	108	-4	-6	-76	-74	0.00	-90.00	-7.50	-6232.00
108	-134	-136	-166	-164	0.00	-90.00	-7.50	-6232.00	108	-167	-168	-198	-197	0.00	-90.00	-7.50	-6232.00
108	-77	-78	-108	-107	0.00	-90.00	-7.50	-6232.00	108	-256	-257	-287	-286	0.00	-90.00	-7.50	-6232.00
108	-259	-260	-290	-289	0.00	-90.00	-7.50	-6232.00	108	-163	-164	-194	-193	0.00	-90.00	-7.50	-6232.00
108	-137	-138	-168	-167	0.00	-90.00	-7.50	-6232.00	108	-136	-137	-167	-166	0.00	-90.00	-7.50	-6232.00
109	-99	-100	-130	-129	0.00	90.00	-7.50	6232.00	109	-94	-96	-126	-124	0.00	90.00	-7.50	6232.00
109	-157	-158	-188	-187	0.00	90.00	-7.50	6232.00	109	-274	-276	-346	-344	0.00	90.00	-7.50	6232.00
109	-158	-159	-189	-188	0.00	90.00	-7.50	6232.00	109	-244	-246	-276	-274	0.00	90.00	-7.50	6232.00
109	-122	-123	-153	-152	0.00	90.00	-7.50	6232.00	109	-156	-157	-187	-186	0.00	90.00	-7.50	6232.00
109	-279	-280	-350	-349	0.00	90.00	-7.50	6232.00	109	-98	-99	-129	-128	0.00	90.00	-7.50	6232.00
109	-272	-273	-343	-342	0.00	90.00	-7.50	6232.00	109	-121	-122	-152	-151	0.00	90.00	-7.50	6232.00
109	-247	-248	-278	-277	0.00	90.00	-7.50	6232.00	109	-188	-189	-219	-218	0.00	90.00	-7.50	6232.00
109	-246	-247	-277	-276	0.00	90.00	-7.50	6232.00	109	-153	-154	-184	-183	0.00	90.00	-7.50	6232.00
109	-219	-220	-250	-249	0.00	90.00	-7.50	6232.00	109	-218	-219	-249	-248	0.00	90.00	-7.50	6232.00
109	-61	-62	-92	-91	0.00	90.00	-7.50	6232.00	109	-92	-93	-123	-122	0.00	90.00	-7.50	6232.00
109	-64	-66	-96	-94	0.00	90.00	-7.50	6232.00	109	-273	-274	-344	-343	0.00	90.00	-7.50	6232.00
109	-216	-217	-247	-246	0.00	90.00	-7.50	6232.00	109	-151	-152	-182	-181	0.00	90.00	-7.50	6232.00



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

109	-277	-278	-348	-347	0.00	90.00	-7.50	6232.00	109	-69	-70	-100	-99	0.00	90.00	-7.50	6232.00
109	-271	-272	-342	-341	0.00	90.00	-7.50	6232.00	109	-214	-216	-246	-244	0.00	90.00	-7.50	6232.00
109	-129	-130	-160	-159	0.00	90.00	-7.50	6232.00	109	-128	-129	-159	-158	0.00	90.00	-7.50	6232.00
109	-278	-279	-349	-348	0.00	90.00	-7.50	6232.00	109	-127	-128	-158	-157	0.00	90.00	-7.50	6232.00
109	-248	-249	-279	-278	0.00	90.00	-7.50	6232.00	109	-182	-183	-213	-212	0.00	90.00	-7.50	6232.00
109	-212	-213	-243	-242	0.00	90.00	-7.50	6232.00	109	-217	-218	-248	-247	0.00	90.00	-7.50	6232.00
109	-154	-156	-186	-184	0.00	90.00	-7.50	6232.00	109	-213	-214	-244	-243	0.00	90.00	-7.50	6232.00
109	-181	-182	-212	-211	0.00	90.00	-7.50	6232.00	109	-152	-153	-183	-182	0.00	90.00	-7.50	6232.00
109	-187	-188	-218	-217	0.00	90.00	-7.50	6232.00	109	-97	-98	-128	-127	0.00	90.00	-7.50	6232.00
109	-123	-124	-154	-153	0.00	90.00	-7.50	6232.00	109	-62	-63	-93	-92	0.00	90.00	-7.50	6232.00
109	-184	-186	-216	-214	0.00	90.00	-7.50	6232.00	109	-186	-187	-217	-216	0.00	90.00	-7.50	6232.00
109	-126	-127	-157	-156	0.00	90.00	-7.50	6232.00	109	-211	-212	-242	-241	0.00	90.00	-7.50	6232.00
109	-249	-250	-280	-279	0.00	90.00	-7.50	6232.00	109	-96	-97	-127	-126	0.00	90.00	-7.50	6232.00
109	-243	-244	-274	-273	0.00	90.00	-7.50	6232.00	109	-63	-64	-94	-93	0.00	90.00	-7.50	6232.00
109	-183	-184	-214	-213	0.00	90.00	-7.50	6232.00	109	-242	-243	-273	-272	0.00	90.00	-7.50	6232.00
109	-91	-92	-122	-121	0.00	90.00	-7.50	6232.00	109	-159	-160	-190	-189	0.00	90.00	-7.50	6232.00
109	-124	-126	-156	-154	0.00	90.00	-7.50	6232.00	109	-241	-242	-272	-271	0.00	90.00	-7.50	6232.00
109	-68	-69	-99	-98	0.00	90.00	-7.50	6232.00	109	-93	-94	-124	-123	0.00	90.00	-7.50	6232.00
109	-276	-277	-347	-346	0.00	90.00	-7.50	6232.00	109	-66	-67	-97	-96	0.00	90.00	-7.50	6232.00
109	-67	-68	-98	-97	0.00	90.00	-7.50	6232.00	109	-189	-190	-220	-219	0.00	90.00	-7.50	6232.00
110	-175	-177	-207	-205	0.00	90.00	-7.50	6232.00	110	-101	-111	-141	-131	0.00	90.00	-7.50	6232.00
110	-265	-267	-321	-311	0.00	90.00	-7.50	6232.00	110	-51	-61	-91	-89	0.00	90.00	-7.50	6232.00
110	-173	-175	-205	-203	0.00	90.00	-7.50	6232.00	110	-171	-173	-203	-201	0.00	90.00	-7.50	6232.00
110	-267	-269	-331	-321	0.00	90.00	-7.50	6232.00	110	-205	-207	-237	-235	0.00	90.00	-7.50	6232.00
110	-209	-211	-241	-239	0.00	90.00	-7.50	6232.00	110	-111	-113	-143	-141	0.00	90.00	-7.50	6232.00
110	-179	-181	-211	-209	0.00	90.00	-7.50	6232.00	110	-83	-385	-383	-113	0.00	90.00	-7.50	6232.00
110	-177	-179	-209	-207	0.00	90.00	-7.50	6232.00	110	-191	-201	-231	-221	0.00	90.00	-7.50	6232.00
110	-145	-147	-177	-175	0.00	90.00	-7.50	6232.00	110	-143	-145	-175	-173	0.00	90.00	-7.50	6232.00
110	-261	-263	-301	-291	0.00	90.00	-7.50	6232.00	110	-263	-265	-311	-301	0.00	90.00	-7.50	6232.00
110	-85	-87	-387	-384	0.00	90.00	-7.50	6232.00	110	-207	-209	-239	-237	0.00	90.00	-7.50	6232.00
110	-221	-231	-261	-251	0.00	90.00	-7.50	6232.00	110	-231	-233	-263	-261	0.00	90.00	-7.50	6232.00
110	-235	-237	-267	-265	0.00	90.00	-7.50	6232.00	110	-21	-31	-85	-83	0.00	90.00	-7.50	6232.00
110	-201	-203	-233	-231	0.00	90.00	-7.50	6232.00	110	-113	-383	-389	-143	0.00	90.00	-7.50	6232.00
110	-203	-205	-235	-233	0.00	90.00	-7.50	6232.00	110	-83	-85	-384	-385	0.00	90.00	-7.50	6232.00
110	-89	-91	-121	-119	0.00	90.00	-7.50	6232.00	110	-161	-171	-201	-191	0.00	90.00	-7.50	6232.00
110	-149	-151	-181	-179	0.00	90.00	-7.50	6232.00	110	-117	-119	-149	-147	0.00	90.00	-7.50	6232.00
110	-31	-41	-87	-85	0.00	90.00	-7.50	6232.00	110	-131	-141	-171	-161	0.00	90.00	-7.50	6232.00



"Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale"
Progetto esecutivo

110	-41	-51	-89	-87	0.00	90.00	-7.50	6232.00	110	-239	-241	-271	-269	0.00	90.00	-7.50	6232.00
110	-237	-239	-269	-267	0.00	90.00	-7.50	6232.00	110	-147	-149	-179	-177	0.00	90.00	-7.50	6232.00
110	-1	-11	-81	-71	0.00	90.00	-7.50	6232.00	110	-389	-388	-145	-143	0.00	90.00	-7.50	6232.00
110	-87	-89	-119	-117	0.00	90.00	-7.50	6232.00	110	-11	-21	-83	-81	0.00	90.00	-7.50	6232.00
110	-386	-117	-147	-390	0.00	90.00	-7.50	6232.00	110	-141	-143	-173	-171	0.00	90.00	-7.50	6232.00
110	-387	-87	-117	-386	0.00	90.00	-7.50	6232.00	110	-71	-81	-111	-101	0.00	90.00	-7.50	6232.00
110	-251	-261	-291	-281	0.00	90.00	-7.50	6232.00	110	-81	-83	-113	-111	0.00	90.00	-7.50	6232.00
110	-119	-121	-151	-149	0.00	90.00	-7.50	6232.00	110	-269	-271	-341	-331	0.00	90.00	-7.50	6232.00
110	-233	-235	-265	-263	0.00	90.00	-7.50	6232.00	110	-388	-390	-147	-145	0.00	90.00	-7.50	6232.00

Condizione di carico n. 4: pressione idro Carichi uniformi

Simbologia

Bid. = Numero del muro/elemento
bidimensionale

N1 = Nodo1

N2 = Nodo2

N3 = Nodo3

N4 = Nodo4

T = Tipo di carico

PP = Peso proprio

VE = Vento

M = Manuale

DC = Direzione del carico

G = secondo gli assi globali

L = secondo gli assi locali

Qx = Carico in dir. X

Qy = Carico in dir. Y

Qz = Carico in dir. Z

Bid.	N1	N2	N3	N4	T	DC	Qx <daN/mq >	Qy <daN/mq >	Qz <daN/mq >	Bid.	N1	N2	N3	N4	T	DC	Qx <daN/mq >	Qy <daN/mq >	Qz <daN/mq >
403	-24	-26	-36	-34	M	G	0.00	0.00	2950.00	403	-23	-24	-34	-33	M	G	0.00	0.00	2950.00
403	-7	-8	-18	-17	M	G	0.00	0.00	2950.00	403	-46	-47	-57	-56	M	G	0.00	0.00	2950.00
403	-18	-19	-29	-28	M	G	0.00	0.00	2950.00	403	-11	-12	-22	-21	M	G	0.00	0.00	2950.00
403	-43	-44	-54	-53	M	G	0.00	0.00	2950.00	403	-42	-43	-53	-52	M	G	0.00	0.00	2950.00



"Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale"
Progetto esecutivo

403	-34	-36	-46	-44	M	G	0.00	0.00	2950.00	403	-1	-2	-12	-11	M	G	0.00	0.00	2950.00
403	-49	-50	-60	-59	M	G	0.00	0.00	2950.00	403	-51	-52	-62	-61	M	G	0.00	0.00	2950.00
403	-52	-53	-63	-62	M	G	0.00	0.00	2950.00	403	-19	-20	-30	-29	M	G	0.00	0.00	2950.00
403	-59	-60	-70	-69	M	G	0.00	0.00	2950.00	403	-54	-56	-66	-64	M	G	0.00	0.00	2950.00
403	-14	-16	-26	-24	M	G	0.00	0.00	2950.00	403	-26	-27	-37	-36	M	G	0.00	0.00	2950.00
403	-29	-30	-40	-39	M	G	0.00	0.00	2950.00	403	-47	-48	-58	-57	M	G	0.00	0.00	2950.00
403	-16	-17	-27	-26	M	G	0.00	0.00	2950.00	403	-57	-58	-68	-67	M	G	0.00	0.00	2950.00
403	-28	-29	-39	-38	M	G	0.00	0.00	2950.00	403	-32	-33	-43	-42	M	G	0.00	0.00	2950.00
403	-56	-57	-67	-66	M	G	0.00	0.00	2950.00	403	-53	-54	-64	-63	M	G	0.00	0.00	2950.00
403	-6	-7	-17	-16	M	G	0.00	0.00	2950.00	403	-39	-40	-50	-49	M	G	0.00	0.00	2950.00
403	-17	-18	-28	-27	M	G	0.00	0.00	2950.00	403	-4	-6	-16	-14	M	G	0.00	0.00	2950.00
403	-12	-13	-23	-22	M	G	0.00	0.00	2950.00	403	-33	-34	-44	-43	M	G	0.00	0.00	2950.00
403	-22	-23	-33	-32	M	G	0.00	0.00	2950.00	403	-9	-10	-20	-19	M	G	0.00	0.00	2950.00
403	-8	-9	-19	-18	M	G	0.00	0.00	2950.00	403	-21	-22	-32	-31	M	G	0.00	0.00	2950.00
403	-36	-37	-47	-46	M	G	0.00	0.00	2950.00	403	-27	-28	-38	-37	M	G	0.00	0.00	2950.00
403	-37	-38	-48	-47	M	G	0.00	0.00	2950.00	403	-38	-39	-49	-48	M	G	0.00	0.00	2950.00
403	-58	-59	-69	-68	M	G	0.00	0.00	2950.00	403	-44	-46	-56	-54	M	G	0.00	0.00	2950.00
403	-3	-4	-14	-13	M	G	0.00	0.00	2950.00	403	-41	-42	-52	-51	M	G	0.00	0.00	2950.00
403	-48	-49	-59	-58	M	G	0.00	0.00	2950.00	403	-2	-3	-13	-12	M	G	0.00	0.00	2950.00
403	-13	-14	-24	-23	M	G	0.00	0.00	2950.00	403	-31	-32	-42	-41	M	G	0.00	0.00	2950.00

Condizione di carico n. 4: pressione idro

Carichi idrostatici

Bid.	N1	N2	N3	N4	Zi <m>	QYi <daN/m> >	Zf <m>	QYf <daN/m> >	Bid.	N1	N2	N3	N4	Zi <m>	QYi <daN/m> >	Zf <m>	QYf <daN/m> >
107	-10	-80	-82	-20	0.00	0.00	-7.50	-7500.00	107	-232	-262	-264	-234	0.00	0.00	-7.50	-7500.00
107	-262	-300	-310	-264	0.00	0.00	-7.50	-7500.00	107	-30	-84	-86	-40	0.00	0.00	-7.50	-7500.00
107	-144	-174	-176	-146	0.00	0.00	-7.50	-7500.00	107	-174	-204	-206	-176	0.00	0.00	-7.50	-7500.00
107	-204	-234	-236	-206	0.00	0.00	-7.50	-7500.00	107	-234	-264	-266	-236	0.00	0.00	-7.50	-7500.00
107	-264	-310	-320	-266	0.00	0.00	-7.50	-7500.00	107	-40	-86	-88	-50	0.00	0.00	-7.50	-7500.00
107	-146	-176	-178	-148	0.00	0.00	-7.50	-7500.00	107	-176	-206	-208	-178	0.00	0.00	-7.50	-7500.00



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

107	-206	-236	-238	-208	0.00	0.00	-7.50	-7500.00	107	-236	-266	-268	-238	0.00	0.00	-7.50	-7500.00
								0									0
107	-266	-320	-330	-268	0.00	0.00	-7.50	-7500.00	107	-50	-88	-90	-60	0.00	0.00	-7.50	-7500.00
								0									0
107	-88	-118	-120	-90	0.00	0.00	-7.50	-7500.00	107	-118	-148	-150	-120	0.00	0.00	-7.50	-7500.00
								0									0
107	-148	-178	-180	-150	0.00	0.00	-7.50	-7500.00	107	-178	-208	-210	-180	0.00	0.00	-7.50	-7500.00
								0									0
107	-208	-238	-240	-210	0.00	0.00	-7.50	-7500.00	107	-238	-268	-270	-240	0.00	0.00	-7.50	-7500.00
								0									0
107	-268	-330	-340	-270	0.00	0.00	-7.50	-7500.00	107	-60	-90	-100	-70	0.00	0.00	-7.50	-7500.00
								0									0
107	-90	-120	-130	-100	0.00	0.00	-7.50	-7500.00	107	-120	-150	-160	-130	0.00	0.00	-7.50	-7500.00
								0									0
107	-150	-180	-190	-160	0.00	0.00	-7.50	-7500.00	107	-180	-210	-220	-190	0.00	0.00	-7.50	-7500.00
								0									0
107	-210	-240	-250	-220	0.00	0.00	-7.50	-7500.00	107	-240	-270	-280	-250	0.00	0.00	-7.50	-7500.00
								0									0
107	-270	-340	-350	-280	0.00	0.00	-7.50	-7500.00	107	-84	-114	-376	-377	0.00	0.00	-7.50	-7500.00
								0									0
107	-110	-140	-142	-112	0.00	0.00	-7.50	-7500.00	107	-140	-170	-172	-142	0.00	0.00	-7.50	-7500.00
								0									0
107	-170	-200	-202	-172	0.00	0.00	-7.50	-7500.00	107	-200	-230	-232	-202	0.00	0.00	-7.50	-7500.00
								0									0
107	-379	-144	-146	-378	0.00	0.00	-7.50	-7500.00	107	-114	-144	-379	-376	0.00	0.00	-7.50	-7500.00
								0									0
107	-20	-82	-84	-30	0.00	0.00	-7.50	-7500.00	107	-82	-112	-114	-84	0.00	0.00	-7.50	-7500.00
								0									0
107	-112	-142	-144	-114	0.00	0.00	-7.50	-7500.00	107	-86	-375	-381	-88	0.00	0.00	-7.50	-7500.00
								0									0
107	-172	-202	-204	-174	0.00	0.00	-7.50	-7500.00	107	-381	-380	-118	-88	0.00	0.00	-7.50	-7500.00
								0									0
107	-202	-232	-234	-204	0.00	0.00	-7.50	-7500.00	107	-378	-146	-148	-382	0.00	0.00	-7.50	-7500.00
								0									0
107	-380	-382	-148	-118	0.00	0.00	-7.50	-7500.00	107	-142	-172	-174	-144	0.00	0.00	-7.50	-7500.00
								0									0
107	-84	-377	-375	-86	0.00	0.00	-7.50	-7500.00	107	-260	-290	-300	-262	0.00	0.00	-7.50	-7500.00
								0									0



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

107	-80	-110	-112	-82	0.00	0.00	-7.50	-7500.00	107	-230	-260	-262	-232	0.00	0.00	-7.50	-7500.00
								0									0
108	-9	-10	-80	-79	0.00	0.00	-7.50	7500.00	108	-169	-170	-200	-199	0.00	0.00	-7.50	7500.00
108	-71	-72	-102	-101	0.00	0.00	-7.50	7500.00	108	-8	-9	-79	-78	0.00	0.00	-7.50	7500.00
108	-104	-106	-136	-134	0.00	0.00	-7.50	7500.00	108	-221	-222	-252	-251	0.00	0.00	-7.50	7500.00
108	-7	-8	-78	-77	0.00	0.00	-7.50	7500.00	108	-3	-4	-74	-73	0.00	0.00	-7.50	7500.00
108	-2	-3	-73	-72	0.00	0.00	-7.50	7500.00	108	-107	-108	-138	-137	0.00	0.00	-7.50	7500.00
108	-106	-107	-137	-136	0.00	0.00	-7.50	7500.00	108	-229	-230	-260	-259	0.00	0.00	-7.50	7500.00
108	-6	-7	-77	-76	0.00	0.00	-7.50	7500.00	108	-252	-253	-283	-282	0.00	0.00	-7.50	7500.00
108	-253	-254	-284	-283	0.00	0.00	-7.50	7500.00	108	-191	-192	-222	-221	0.00	0.00	-7.50	7500.00
108	-73	-74	-104	-103	0.00	0.00	-7.50	7500.00	108	-72	-73	-103	-102	0.00	0.00	-7.50	7500.00
108	-257	-258	-288	-287	0.00	0.00	-7.50	7500.00	108	-258	-259	-289	-288	0.00	0.00	-7.50	7500.00
108	-132	-133	-163	-162	0.00	0.00	-7.50	7500.00	108	-197	-198	-228	-227	0.00	0.00	-7.50	7500.00
108	-133	-134	-164	-163	0.00	0.00	-7.50	7500.00	108	-164	-166	-196	-194	0.00	0.00	-7.50	7500.00
108	-76	-77	-107	-106	0.00	0.00	-7.50	7500.00	108	-102	-103	-133	-132	0.00	0.00	-7.50	7500.00
108	-74	-76	-106	-104	0.00	0.00	-7.50	7500.00	108	-1	-2	-72	-71	0.00	0.00	-7.50	7500.00
108	-139	-140	-170	-169	0.00	0.00	-7.50	7500.00	108	-161	-162	-192	-191	0.00	0.00	-7.50	7500.00
108	-101	-102	-132	-131	0.00	0.00	-7.50	7500.00	108	-79	-80	-110	-109	0.00	0.00	-7.50	7500.00
108	-78	-79	-109	-108	0.00	0.00	-7.50	7500.00	108	-251	-252	-282	-281	0.00	0.00	-7.50	7500.00
108	-199	-200	-230	-229	0.00	0.00	-7.50	7500.00	108	-131	-132	-162	-161	0.00	0.00	-7.50	7500.00
108	-168	-169	-199	-198	0.00	0.00	-7.50	7500.00	108	-192	-193	-223	-222	0.00	0.00	-7.50	7500.00
108	-109	-110	-140	-139	0.00	0.00	-7.50	7500.00	108	-224	-226	-256	-254	0.00	0.00	-7.50	7500.00
108	-193	-194	-224	-223	0.00	0.00	-7.50	7500.00	108	-196	-197	-227	-226	0.00	0.00	-7.50	7500.00
108	-103	-104	-134	-133	0.00	0.00	-7.50	7500.00	108	-198	-199	-229	-228	0.00	0.00	-7.50	7500.00
108	-228	-229	-259	-258	0.00	0.00	-7.50	7500.00	108	-166	-167	-197	-196	0.00	0.00	-7.50	7500.00
108	-222	-223	-253	-252	0.00	0.00	-7.50	7500.00	108	-223	-224	-254	-253	0.00	0.00	-7.50	7500.00
108	-138	-139	-169	-168	0.00	0.00	-7.50	7500.00	108	-254	-256	-286	-284	0.00	0.00	-7.50	7500.00
108	-108	-109	-139	-138	0.00	0.00	-7.50	7500.00	108	-162	-163	-193	-192	0.00	0.00	-7.50	7500.00
108	-226	-227	-257	-256	0.00	0.00	-7.50	7500.00	108	-227	-228	-258	-257	0.00	0.00	-7.50	7500.00
108	-194	-196	-226	-224	0.00	0.00	-7.50	7500.00	108	-4	-6	-76	-74	0.00	0.00	-7.50	7500.00
108	-134	-136	-166	-164	0.00	0.00	-7.50	7500.00	108	-167	-168	-198	-197	0.00	0.00	-7.50	7500.00
108	-77	-78	-108	-107	0.00	0.00	-7.50	7500.00	108	-256	-257	-287	-286	0.00	0.00	-7.50	7500.00
108	-259	-260	-290	-289	0.00	0.00	-7.50	7500.00	108	-163	-164	-194	-193	0.00	0.00	-7.50	7500.00
108	-137	-138	-168	-167	0.00	0.00	-7.50	7500.00	108	-136	-137	-167	-166	0.00	0.00	-7.50	7500.00
109	-99	-100	-130	-129	0.00	0.00	-7.50	-7500.00	109	-94	-96	-126	-124	0.00	0.00	-7.50	-7500.00
								0									0
109	-157	-158	-188	-187	0.00	0.00	-7.50	-7500.00	109	-274	-276	-346	-344	0.00	0.00	-7.50	-7500.00



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

								0										0	
109	-158	-159	-189	-188	0.00	0.00	-7.50	-7500.0	0	109	-244	-246	-276	-274	0.00	0.00	-7.50	-7500.0	0
109	-122	-123	-153	-152	0.00	0.00	-7.50	-7500.0	0	109	-156	-157	-187	-186	0.00	0.00	-7.50	-7500.0	0
109	-279	-280	-350	-349	0.00	0.00	-7.50	-7500.0	0	109	-98	-99	-129	-128	0.00	0.00	-7.50	-7500.0	0
109	-272	-273	-343	-342	0.00	0.00	-7.50	-7500.0	0	109	-121	-122	-152	-151	0.00	0.00	-7.50	-7500.0	0
109	-247	-248	-278	-277	0.00	0.00	-7.50	-7500.0	0	109	-188	-189	-219	-218	0.00	0.00	-7.50	-7500.0	0
109	-246	-247	-277	-276	0.00	0.00	-7.50	-7500.0	0	109	-153	-154	-184	-183	0.00	0.00	-7.50	-7500.0	0
109	-219	-220	-250	-249	0.00	0.00	-7.50	-7500.0	0	109	-218	-219	-249	-248	0.00	0.00	-7.50	-7500.0	0
109	-61	-62	-92	-91	0.00	0.00	-7.50	-7500.0	0	109	-92	-93	-123	-122	0.00	0.00	-7.50	-7500.0	0
109	-64	-66	-96	-94	0.00	0.00	-7.50	-7500.0	0	109	-273	-274	-344	-343	0.00	0.00	-7.50	-7500.0	0
109	-216	-217	-247	-246	0.00	0.00	-7.50	-7500.0	0	109	-151	-152	-182	-181	0.00	0.00	-7.50	-7500.0	0
109	-277	-278	-348	-347	0.00	0.00	-7.50	-7500.0	0	109	-69	-70	-100	-99	0.00	0.00	-7.50	-7500.0	0
109	-271	-272	-342	-341	0.00	0.00	-7.50	-7500.0	0	109	-214	-216	-246	-244	0.00	0.00	-7.50	-7500.0	0
109	-129	-130	-160	-159	0.00	0.00	-7.50	-7500.0	0	109	-128	-129	-159	-158	0.00	0.00	-7.50	-7500.0	0
109	-278	-279	-349	-348	0.00	0.00	-7.50	-7500.0	0	109	-127	-128	-158	-157	0.00	0.00	-7.50	-7500.0	0
109	-248	-249	-279	-278	0.00	0.00	-7.50	-7500.0	0	109	-182	-183	-213	-212	0.00	0.00	-7.50	-7500.0	0
109	-212	-213	-243	-242	0.00	0.00	-7.50	-7500.0	0	109	-217	-218	-248	-247	0.00	0.00	-7.50	-7500.0	0
109	-154	-156	-186	-184	0.00	0.00	-7.50	-7500.0	0	109	-213	-214	-244	-243	0.00	0.00	-7.50	-7500.0	0
109	-181	-182	-212	-211	0.00	0.00	-7.50	-7500.0	0	109	-152	-153	-183	-182	0.00	0.00	-7.50	-7500.0	0



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

109	-187	-188	-218	-217	0.00	0.00	-7.50	-7500.00	109	-97	-98	-128	-127	0.00	0.00	-7.50	-7500.00
								0									0
109	-123	-124	-154	-153	0.00	0.00	-7.50	-7500.00	109	-62	-63	-93	-92	0.00	0.00	-7.50	-7500.00
								0									0
109	-184	-186	-216	-214	0.00	0.00	-7.50	-7500.00	109	-186	-187	-217	-216	0.00	0.00	-7.50	-7500.00
								0									0
109	-126	-127	-157	-156	0.00	0.00	-7.50	-7500.00	109	-211	-212	-242	-241	0.00	0.00	-7.50	-7500.00
								0									0
109	-249	-250	-280	-279	0.00	0.00	-7.50	-7500.00	109	-96	-97	-127	-126	0.00	0.00	-7.50	-7500.00
								0									0
109	-243	-244	-274	-273	0.00	0.00	-7.50	-7500.00	109	-63	-64	-94	-93	0.00	0.00	-7.50	-7500.00
								0									0
109	-183	-184	-214	-213	0.00	0.00	-7.50	-7500.00	109	-242	-243	-273	-272	0.00	0.00	-7.50	-7500.00
								0									0
109	-91	-92	-122	-121	0.00	0.00	-7.50	-7500.00	109	-159	-160	-190	-189	0.00	0.00	-7.50	-7500.00
								0									0
109	-124	-126	-156	-154	0.00	0.00	-7.50	-7500.00	109	-241	-242	-272	-271	0.00	0.00	-7.50	-7500.00
								0									0
109	-68	-69	-99	-98	0.00	0.00	-7.50	-7500.00	109	-93	-94	-124	-123	0.00	0.00	-7.50	-7500.00
								0									0
109	-276	-277	-347	-346	0.00	0.00	-7.50	-7500.00	109	-66	-67	-97	-96	0.00	0.00	-7.50	-7500.00
								0									0
109	-67	-68	-98	-97	0.00	0.00	-7.50	-7500.00	109	-189	-190	-220	-219	0.00	0.00	-7.50	-7500.00
								0									0
110	-175	-177	-207	-205	0.00	0.00	-7.50	-7500.00	110	-101	-111	-141	-131	0.00	0.00	-7.50	-7500.00
								0									0
110	-265	-267	-321	-311	0.00	0.00	-7.50	-7500.00	110	-51	-61	-91	-89	0.00	0.00	-7.50	-7500.00
								0									0
110	-173	-175	-205	-203	0.00	0.00	-7.50	-7500.00	110	-171	-173	-203	-201	0.00	0.00	-7.50	-7500.00
								0									0
110	-267	-269	-331	-321	0.00	0.00	-7.50	-7500.00	110	-205	-207	-237	-235	0.00	0.00	-7.50	-7500.00
								0									0
110	-209	-211	-241	-239	0.00	0.00	-7.50	-7500.00	110	-111	-113	-143	-141	0.00	0.00	-7.50	-7500.00
								0									0
110	-179	-181	-211	-209	0.00	0.00	-7.50	-7500.00	110	-83	-385	-383	-113	0.00	0.00	-7.50	-7500.00
								0									0
110	-177	-179	-209	-207	0.00	0.00	-7.50	-7500.00	110	-191	-201	-231	-221	0.00	0.00	-7.50	-7500.00
								0									0



"Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale"
Progetto esecutivo

110	-145	-147	-177	-175	0.00	0.00	-7.50	-7500.00	110	-143	-145	-175	-173	0.00	0.00	-7.50	-7500.00
								0									0
110	-261	-263	-301	-291	0.00	0.00	-7.50	-7500.00	110	-263	-265	-311	-301	0.00	0.00	-7.50	-7500.00
								0									0
110	-85	-87	-387	-384	0.00	0.00	-7.50	-7500.00	110	-207	-209	-239	-237	0.00	0.00	-7.50	-7500.00
								0									0
110	-221	-231	-261	-251	0.00	0.00	-7.50	-7500.00	110	-231	-233	-263	-261	0.00	0.00	-7.50	-7500.00
								0									0
110	-235	-237	-267	-265	0.00	0.00	-7.50	-7500.00	110	-21	-31	-85	-83	0.00	0.00	-7.50	-7500.00
								0									0
110	-201	-203	-233	-231	0.00	0.00	-7.50	-7500.00	110	-113	-383	-389	-143	0.00	0.00	-7.50	-7500.00
								0									0
110	-203	-205	-235	-233	0.00	0.00	-7.50	-7500.00	110	-83	-85	-384	-385	0.00	0.00	-7.50	-7500.00
								0									0
110	-89	-91	-121	-119	0.00	0.00	-7.50	-7500.00	110	-161	-171	-201	-191	0.00	0.00	-7.50	-7500.00
								0									0
110	-149	-151	-181	-179	0.00	0.00	-7.50	-7500.00	110	-117	-119	-149	-147	0.00	0.00	-7.50	-7500.00
								0									0
110	-31	-41	-87	-85	0.00	0.00	-7.50	-7500.00	110	-131	-141	-171	-161	0.00	0.00	-7.50	-7500.00
								0									0
110	-41	-51	-89	-87	0.00	0.00	-7.50	-7500.00	110	-239	-241	-271	-269	0.00	0.00	-7.50	-7500.00
								0									0
110	-237	-239	-269	-267	0.00	0.00	-7.50	-7500.00	110	-147	-149	-179	-177	0.00	0.00	-7.50	-7500.00
								0									0
110	-1	-11	-81	-71	0.00	0.00	-7.50	-7500.00	110	-389	-388	-145	-143	0.00	0.00	-7.50	-7500.00
								0									0
110	-87	-89	-119	-117	0.00	0.00	-7.50	-7500.00	110	-11	-21	-83	-81	0.00	0.00	-7.50	-7500.00
								0									0
110	-386	-117	-147	-390	0.00	0.00	-7.50	-7500.00	110	-141	-143	-173	-171	0.00	0.00	-7.50	-7500.00
								0									0
110	-387	-87	-117	-386	0.00	0.00	-7.50	-7500.00	110	-71	-81	-111	-101	0.00	0.00	-7.50	-7500.00
								0									0
110	-251	-261	-291	-281	0.00	0.00	-7.50	-7500.00	110	-81	-83	-113	-111	0.00	0.00	-7.50	-7500.00
								0									0
110	-119	-121	-151	-149	0.00	0.00	-7.50	-7500.00	110	-269	-271	-341	-331	0.00	0.00	-7.50	-7500.00
								0									0
110	-233	-235	-265	-263	0.00	0.00	-7.50	-7500.00	110	-388	-390	-147	-145	0.00	0.00	-7.50	-7500.00
								0									0



"Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale"
Progetto esecutivo

Condizione di carico n. 5: accidentali

Carichi uniformi

Bid.	N1	N2	N3	N4	T	DC	Qx <daN/mq >	Qy <daN/mq >	Qz <daN/mq >	Bid.	N1	N2	N3	N4	T	DC	Qx <daN/mq >	Qy <daN/mq >	Qz <daN/mq >
404	-284	-294	-296	-286	M	G	0.00	0.00	720.00	404	-361	-360	-368	-369	M	G	0.00	0.00	720.00
404	-371	-363	-362	-370	M	G	0.00	0.00	720.00	404	-365	-364	-293	-283	M	G	0.00	0.00	720.00
404	-362	-302	-303	-366	M	G	0.00	0.00	720.00	404	-373	-372	-364	-365	M	G	0.00	0.00	720.00
404	-360	-363	-371	-368	M	G	0.00	0.00	720.00	404	-359	-367	-373	-365	M	G	0.00	0.00	720.00
404	-301	-311	-312	-302	M	G	0.00	0.00	720.00	404	-370	-362	-366	-374	M	G	0.00	0.00	720.00
404	-321	-331	-332	-322	M	G	0.00	0.00	720.00	404	-331	-341	-342	-332	M	G	0.00	0.00	720.00
404	-361	-369	-367	-359	M	G	0.00	0.00	720.00	404	-282	-359	-365	-283	M	G	0.00	0.00	720.00
404	-307	-353	-351	-308	M	G	0.00	0.00	720.00	404	-307	-317	-352	-353	M	G	0.00	0.00	720.00
404	-322	-332	-333	-323	M	G	0.00	0.00	720.00	404	-332	-342	-343	-333	M	G	0.00	0.00	720.00
404	-283	-293	-294	-284	M	G	0.00	0.00	720.00	404	-311	-321	-322	-312	M	G	0.00	0.00	720.00
404	-303	-313	-314	-304	M	G	0.00	0.00	720.00	404	-313	-323	-324	-314	M	G	0.00	0.00	720.00
404	-323	-333	-334	-324	M	G	0.00	0.00	720.00	404	-333	-343	-344	-334	M	G	0.00	0.00	720.00
404	-294	-304	-306	-296	M	G	0.00	0.00	720.00	404	-304	-314	-316	-306	M	G	0.00	0.00	720.00
404	-314	-324	-326	-316	M	G	0.00	0.00	720.00	404	-324	-334	-336	-326	M	G	0.00	0.00	720.00
404	-334	-344	-346	-336	M	G	0.00	0.00	720.00	404	-372	-374	-366	-364	M	G	0.00	0.00	720.00
404	-356	-358	-329	-319	M	G	0.00	0.00	720.00	404	-354	-328	-329	-358	M	G	0.00	0.00	720.00
404	-308	-351	-357	-309	M	G	0.00	0.00	720.00	404	-357	-356	-319	-309	M	G	0.00	0.00	720.00
404	-355	-327	-328	-354	M	G	0.00	0.00	720.00	404	-317	-327	-355	-352	M	G	0.00	0.00	720.00
404	-286	-296	-297	-287	M	G	0.00	0.00	720.00	404	-296	-306	-307	-297	M	G	0.00	0.00	720.00
404	-306	-316	-317	-307	M	G	0.00	0.00	720.00	404	-316	-326	-327	-317	M	G	0.00	0.00	720.00
404	-326	-336	-337	-327	M	G	0.00	0.00	720.00	404	-336	-346	-347	-337	M	G	0.00	0.00	720.00
404	-287	-297	-298	-288	M	G	0.00	0.00	720.00	404	-297	-307	-308	-298	M	G	0.00	0.00	720.00
404	-281	-361	-359	-282	M	G	0.00	0.00	720.00	404	-363	-301	-302	-362	M	G	0.00	0.00	720.00
404	-327	-337	-338	-328	M	G	0.00	0.00	720.00	404	-337	-347	-348	-338	M	G	0.00	0.00	720.00
404	-288	-298	-299	-289	M	G	0.00	0.00	720.00	404	-298	-308	-309	-299	M	G	0.00	0.00	720.00
404	-281	-291	-360	-361	M	G	0.00	0.00	720.00	404	-291	-301	-363	-360	M	G	0.00	0.00	720.00
404	-328	-338	-339	-329	M	G	0.00	0.00	720.00	404	-338	-348	-349	-339	M	G	0.00	0.00	720.00
404	-289	-299	-300	-290	M	G	0.00	0.00	720.00	404	-299	-309	-310	-300	M	G	0.00	0.00	720.00
404	-309	-319	-320	-310	M	G	0.00	0.00	720.00	404	-319	-329	-330	-320	M	G	0.00	0.00	720.00
404	-329	-339	-340	-330	M	G	0.00	0.00	720.00	404	-339	-349	-350	-340	M	G	0.00	0.00	720.00
404	-364	-366	-303	-293	M	G	0.00	0.00	720.00	404	-293	-303	-304	-294	M	G	0.00	0.00	720.00



"Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale"
Progetto esecutivo



"Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale"
Progetto esecutivo

Risultati del calcolo

Parametri di calcolo

La modellazione della struttura e la rielaborazione dei risultati del calcolo sono stati effettuati con:

ModeSt ver. 8.20, prodotto da Tecnisoft s.a.s. - Prato

La struttura è stata calcolata utilizzando come solutore agli elementi finiti:

Xfinest ver. 2019, prodotto da Ce.A.S. S.r.l. - Milano

Tipo di normativa: stati limite D.M. 18

Tipo di calcolo: analisi sismica statica

Vincoli esterni: Considera sempre vincoli assegnati in modellazione

Schematizzazione piani rigidi: nessun impalcato rigido

Modalità di recupero masse secondarie: trasferire le masse

- All'impalcato più vicino in assoluto: No

- Anche sui nodi degli impalcati non rigidi: Sì

- Modificare coordinate baricentro impalcati rigidi: XY

Generazione combinazioni

- Lineari: Sì

- Valuta spostamenti e non sollecitazioni: No

- Buckling: No

Opzioni di calcolo

- Sono state considerate infinitamente rigide le zone di connessione fra travi, pilastri ed elementi bidimensionali con una riduzione del 20%

- Calcolo con offset rigidi dai nodi: No

- Uniformare i carichi variabili: No

- Massimizzare i carichi variabili: No

- Recupero carichi zone rigide: taglio e momento flettente

- Modalità di combinazione momento torcente: disaccoppiare le azioni

Opzioni del solutore

- Tipo di elemento bidimensionale: QF46

- Calcolo sforzo nei nodi: No

- Analisi dinamica con metodo di Lanczos: No



"Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale"
Progetto esecutivo

- Trascura deformabilità a taglio delle aste: Sì
- Check sequenza di Sturm: Sì
- Analisi non lineare con Newton modificato: No
- Usa formulazione secante per buckling: No
- Trascura buckling torsionale: No

Dati struttura

- Sito di costruzione: Arcipelago Toscano, Isole Egadi, Pantelleria, Sardegna, Lampedusa, Linosa, Ponza, Palmarola, Zannone

Simbologia

TCC = Tipo di combinazione di carico

SLU = Stato limite ultimo

SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)

SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara

SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente

SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente

SLD = Stato limite di danno

SLV = Stato limite di salvaguardia della vita

SLC = Stato limite di prevenzione del collasso

SLO = Stato limite di operatività

SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco

SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo)

T_R = Periodo di ritorno <anni>

A_g = Accelerazione orizzontale massima al sito

F_o = Valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale

T_c^* = Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale <sec>

S_s = Coefficiente di amplificazione stratigrafica

C_c = Coefficiente funzione della categoria del suolo

TCC	T_R	A_g <g>	F_o	T_c^*	S_s	C_c
SLD	50	0.0235	2.67	0.30	1.80	2.30
SLV	475	0.050	2.88	0.34	1.80	2.14



"Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale"
Progetto esecutivo

			0				
--	--	--	---	--	--	--	--

- Edificio esistente: No
- Tipo di opera: Opera ordinaria
- Vita nominale V_N : 50.00
- Classe d'uso: Classe II
- SL Esercizio: SLOPvr No, SLDPvr 63.00
- SL Ultimi: SLVPvr 10.00, SLCPvr No
- Struttura dissipativa: Sì
- Classe di duttilità: Classe B
- Quota di riferimento: -7.25 <m>
- Altezza della struttura: 7.35 <m>
- Numero piani edificio: 1
- Coefficiente θ : 0.00
- Edificio regolare in altezza: Sì
- Edificio regolare in pianta: Sì
- Forze orizzontali convenzionali per stati limite non sismici: No
- Genera stati limite per verifiche di resistenza al fuoco: No

Dati di calcolo

- Categoria del suolo di fondazione: D
- Tipologia strutturale: c.a. o prefabbricata a telaio a più piani e più campate

Periodo T_1	0.56018
Coeff. λ SLD	1.00
Coeff. λ SLV	1.00
Rapporto di sovrarresistenza (α_u/α_t)	1.30
Valore di riferimento del fattore di comportamento (q_0)	3.90
Fattore riduttivo (K_w)	1.00
Fattore riduttivo regolarità in altezza (KR)	1.00
Fattore di comportamento dissipativo (q)	3.90
Fattore di comportamento non dissipativo (qND)	1.50
Fattore di comportamento per SLD (qD)	1.50

- Categoria topografica: T1 - Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media $i \leq 15^\circ$



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

- Coeff. amplificazione topografica S_T : 1.00
- Accelerazione di picco del terreno A_g : 0.09 $\langle g \rangle$
- Fattore di comportamento per sisma verticale (q_v): 1.50
- Smorzamento spettro: 5.00%

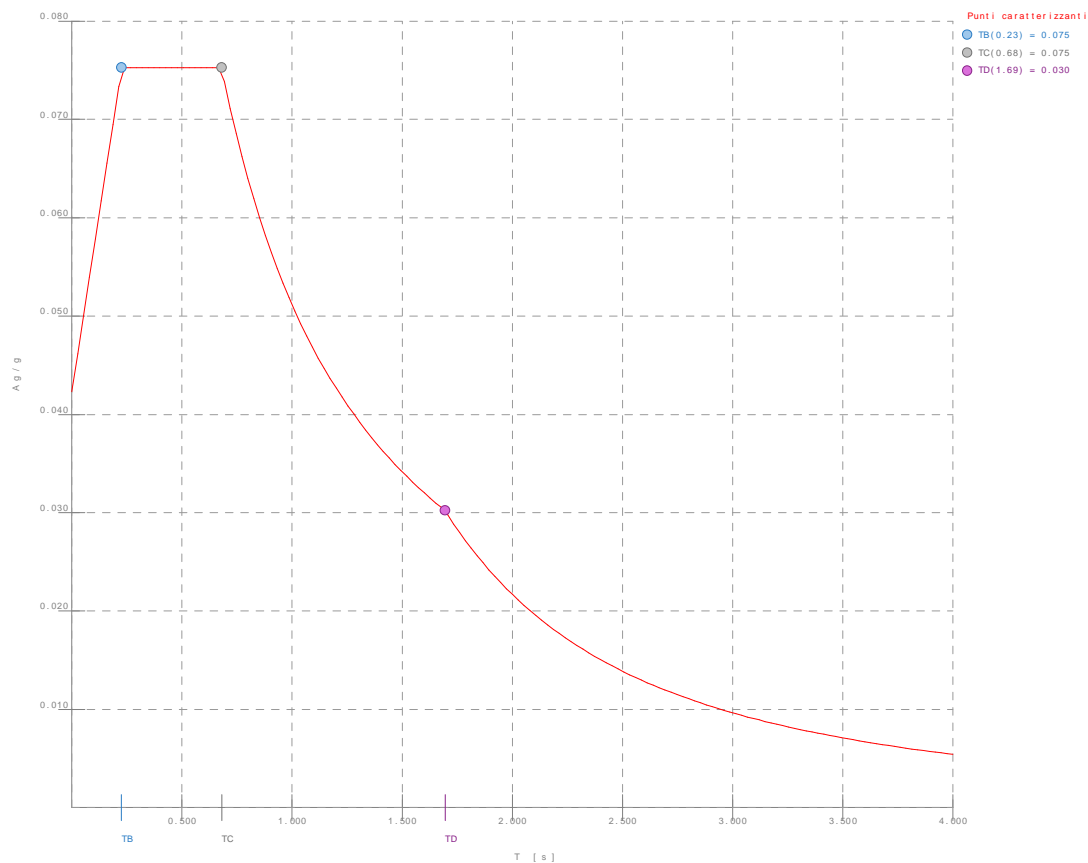


Figura numero 1: Spettro SLD



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

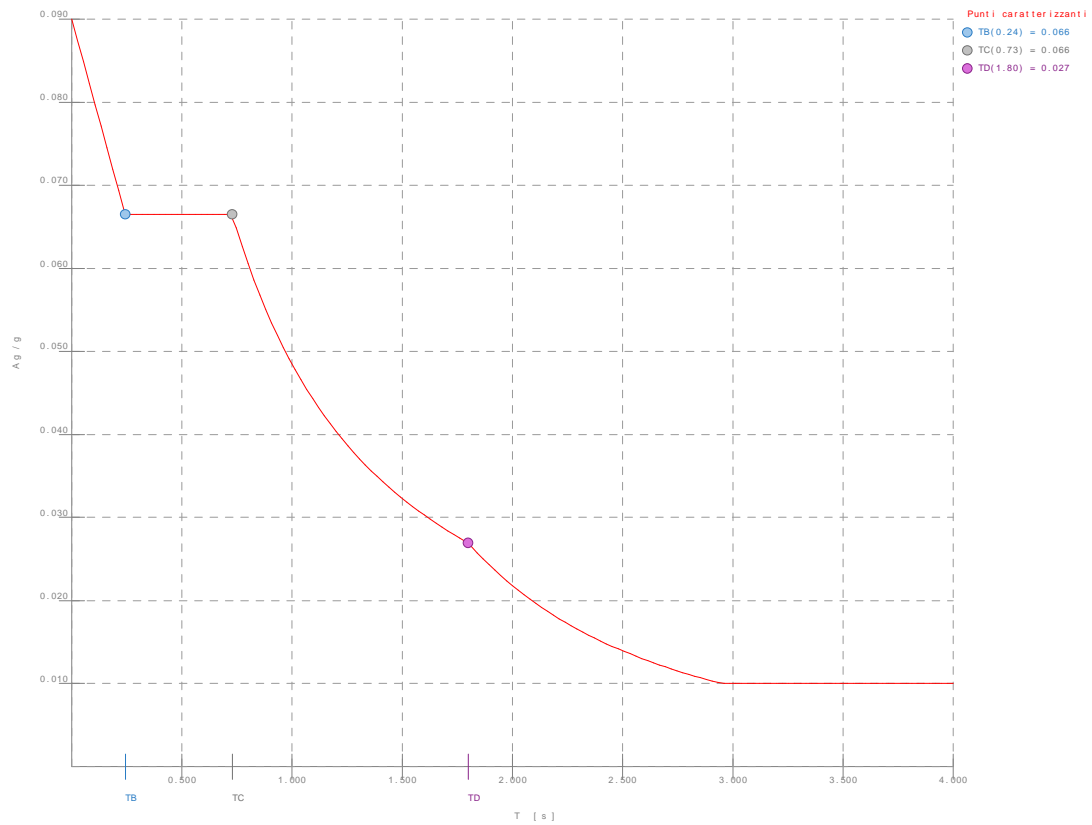


Figura numero 2: Spettro SLV



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

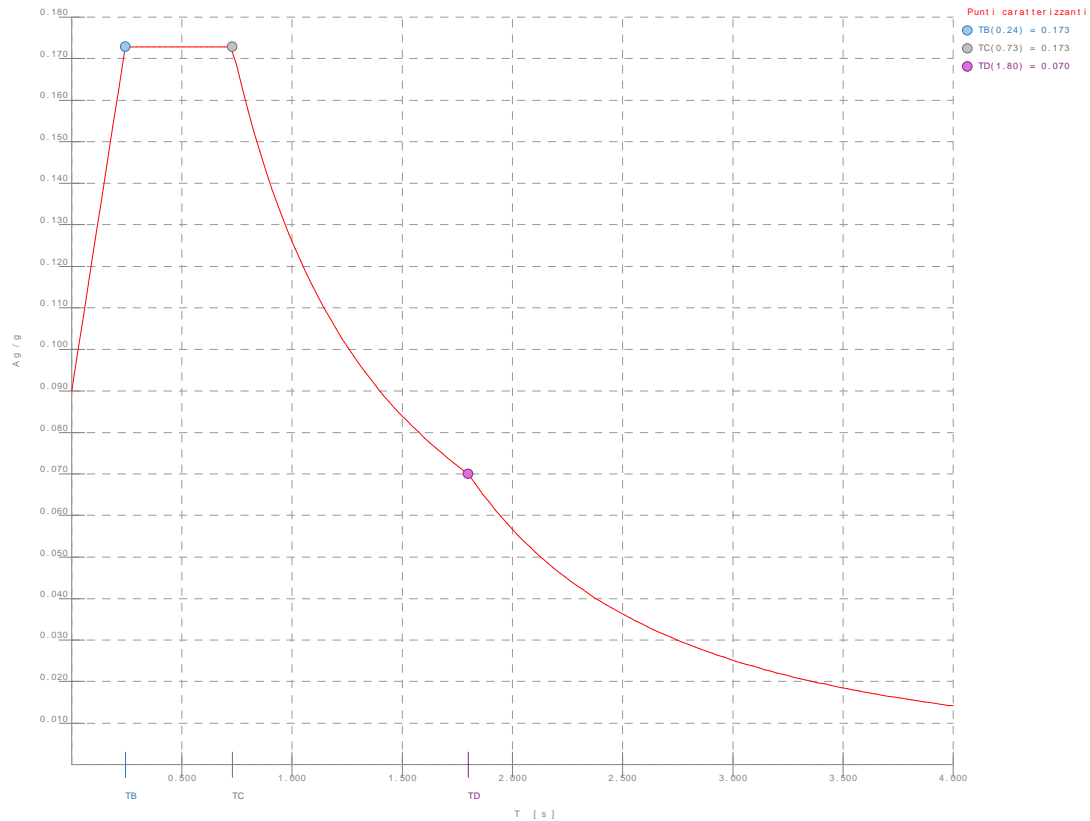


Figura numero 3: Spettro SND

- Angolo di ingresso del sisma: 0.00 <grad>
- Tipo di combinazione sismica: 30% esteso

Ambienti di carico

Simbologia

N = Numero

Comm. = Commento

1= Peso proprio strutture

2= Permanenti portati

3= Spinta terre

4= pressione idro

5= accidentali

F = azioni orizzontali convenzionali

SLU = Stato limite ultimo

SLR = Stato limite per combinazioni rare



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

SLF = Stato limite per combinazioni frequenti

SLQ/D = Stato limite per combinazioni quasi permanenti o di danno

S = Sì

N = No

N	Comm.	1	2	3	4	5	S	SLU	SLR	SLF	SLQ
1	Calcolo sismico	S	S	S	S	S	S	S	N	N	N
2	Calcolo statico	S	S	S	S	N	S	S	S	S	S

Elenco combinazioni di carico simboliche

Simbologia

CC = Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari

Comm.= Commento

TCC = Tipo di combinazione di carico

SLU = Stato limite ultimo

SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)

SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara

SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente

SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente

SLD = Stato limite di danno

SLV = Stato limite di salvaguardia della vita

SLC = Stato limite di prevenzione del collasso

SLO = Stato limite di operatività

SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco

SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo)

CC	Comm.	TCC	1	2	3	4	5	S
1	Amb. (Sisma)	1 SLU S	1	1	1	1	ψ_2	1
2	Amb.	2 SLU	γ_{max}	γ_{max}	γ_{max}	γ_{max}	γ_{max}	-----



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

	(SLU)							
3	Amb. 2 (SLE R)	SLE R	1	1	1	1	1	----
4	Amb. 2 (SLE F)	SLE F	1	1	1	1	ψ_1	----
5	Amb. 2 (SLE Q)	SLE Q	1	1	1	1	ψ_2	----

Genera le combinazioni con un solo carico di tipo variabile come di base: No

Considera sollecitazioni dinamiche con segno dei modi principali: No

Combinazioni delle CCE

Simbologia

CC = Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari

Comm. = Commento

TCC = Tipo di combinazione di carico

SLU = Stato limite ultimo

SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)

SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara

SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente

SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente

SLD = Stato limite di danno

SLV = Stato limite di salvaguardia della vita

SLC = Stato limite di prevenzione del collasso

SLO = Stato limite di operatività

SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco

SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo)

An. = Tipo di analisi

L = Lineare

NL = Non lineare

Bk = Buckling

S = Sì



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

N = No

CC	Comm.	TCC	An.	Bk	1	2	3	4	5	SX	SY
1	Amb. 1 (SLU S) +X+0.3Y	SSLV+SN D	L	N	1.00	1.00	1.00	1.00	0.30	1.00	0.30
2	Amb. 1 (SLE) +X+0.3Y	SSLD	L	N	1.00	1.00	1.00	1.00	0.30	1.00	0.30
3	Amb. 1 (SLU S) +X-0.3Y	SSLV+SN D	L	N	1.00	1.00	1.00	1.00	0.30	1.00	-0.30
4	Amb. 1 (SLE) +X-0.3Y	SSLD	L	N	1.00	1.00	1.00	1.00	0.30	1.00	-0.30
5	Amb. 1 (SLU S) -X+0.3Y	SSLV+SN D	L	N	1.00	1.00	1.00	1.00	0.30	-1.00	0.30
6	Amb. 1 (SLE) -X+0.3Y	SSLD	L	N	1.00	1.00	1.00	1.00	0.30	-1.00	0.30
7	Amb. 1 (SLU S) -X-0.3Y	SSLV+SN D	L	N	1.00	1.00	1.00	1.00	0.30	-1.00	-0.30
8	Amb. 1 (SLE) -X-0.3Y	SSLD	L	N	1.00	1.00	1.00	1.00	0.30	-1.00	-0.30
9	Amb. 1 (SLU S) +0.3X+Y	SSLV+SN D	L	N	1.00	1.00	1.00	1.00	0.30	0.30	1.00
10	Amb. 1 (SLE) +0.3X+Y	SSLD	L	N	1.00	1.00	1.00	1.00	0.30	0.30	1.00
11	Amb. 1 (SLU S) -0.3X+Y	SSLV+SN D	L	N	1.00	1.00	1.00	1.00	0.30	-0.30	1.00
12	Amb. 1 (SLE) -0.3X+Y	SSLD	L	N	1.00	1.00	1.00	1.00	0.30	-0.30	1.00
13	Amb. 1 (SLU S) +0.3X-Y	SSLV+SN D	L	N	1.00	1.00	1.00	1.00	0.30	0.30	-1.00
14	Amb. 1 (SLE) +0.3X-Y	SSLD	L	N	1.00	1.00	1.00	1.00	0.30	0.30	-1.00
15	Amb. 1 (SLU S) -0.3X-Y	SSLV+SN D	L	N	1.00	1.00	1.00	1.00	0.30	-0.30	-1.00
16	Amb. 1 (SLE) -0.3X-Y	SSLD	L	N	1.00	1.00	1.00	1.00	0.30	-0.30	-1.00
17	Amb. 2 (SLU)	SLU	L	N	1.30	1.50	1.50	1.00	1.50	0.00	0.00
18	Amb. 2 (SLE R)	SLE R	L	N	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

19	Amb. 2 (SLE F)	SLE F	L	N	1.00	1.00	1.00	1.00	0.50	0.00	0.00
20	Amb. 2 (SLE Q)	SLE Q	L	N	1.00	1.00	1.00	1.00	0.30	0.00	0.00

Elenco masse nodi

Simbologia

Nodo = Numero del
nodo
Mo = Massa
orizzontale

Nodo	Mo <kg>	Nodo	Mo <kg>	Nodo	Mo <kg>	Nodo	Mo <kg>	Nodo	Mo <kg>	Nodo	Mo <kg>	Nodo	Mo <kg>
-374	49.35	-373	44.42	-372	46.88	-371	49.35	-370	49.35	-369	44.42	-368	46.88
-366	259.10	-365	233.19	-364	246.15	-363	259.10	-362	259.10	-361	233.19	-360	246.15
-358	197.41	-357	197.41	-356	197.41	-355	197.41	-354	197.41	-353	197.41	-352	197.41
-350	6783.2 9	-349	7244.9 1	-348	7244.9 1	-347	7244.9 1	-346	7244.9 1	-344	7244.9 1	-343	7244.9 1
-341	6783.2 9	-340	7235.5 0	-339	1125.24	-338	1125.24	-337	1125.24	-336	1125.24	-334	1125.24
-332	1125.24	-331	7235.5 0	-330	7265.1 1	-329	1135.11	-328	838.9 9	-327	1135.11	-326	1184.4 6
-323	888.35	-322	888.35	-321	7265.1 1	-320	7933.2 7	-319	838.9 9	-317	838.9 9	-316	1184.4 6
-313	592.23	-312	592.23	-311	7933.2 7	-310	7733.3 8	-309	1135.11	-308	838.9 9	-307	1135.11
-304	1184.4 6	-303	838.9 9	-302	542.88	-301	7684. 03	-300	7235.5 0	-299	1125.24	-298	1125.24
-296	1125.24	-294	1125.24	-293	797.04	-291	6907.3 0	-290	6783.2 9	-289	7244.9 1	-288	7244.9 1
-286	7244.9 0	-284	7244.9 1	-283	7200.4 9	-282	6933.9 9	-281	6738.8 8				

Totali masse nodi

Mo <kg>
240160.0 0



"Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale"
Progetto esecutivo

Elenco forze sismiche nodali allo SLD

Simbologia

Nodo = Numero del
nodo

cx = Coeff. c in dir.
X

cy = Coeff. c in dir.
Y

Fx = Forza in dir. X

Fy = Forza in dir. Y

Nodo	cx	cy	Fx <daN>	Fy <daN>	Nodo	cx	cy	Fx <daN>	Fy <daN>	Nodo	cx	cy	Fx <daN>	Fy <daN>
-374	0.00	0.00	3.65	3.65	-373	0.00	0.00	3.28	3.28	-372	0.00	0.00	3.46	3.46
-371	0.00	0.00	3.65	3.65	-370	0.00	0.00	3.65	3.65	-369	0.00	0.00	3.28	3.28
-368	0.00	0.00	3.46	3.46	-367	0.00	0.00	3.28	3.28	-366	0.00	0.00	19.14	19.14
-365	0.00	0.00	17.22	17.22	-364	0.00	0.00	18.18	18.18	-363	0.00	0.00	19.14	19.14
-362	0.00	0.00	19.14	19.14	-361	0.00	0.00	17.22	17.22	-360	0.00	0.00	18.18	18.18
-359	0.00	0.00	17.22	17.22	-358	0.00	0.00	14.58	14.58	-357	0.00	0.00	14.58	14.58
-356	0.00	0.00	14.58	14.58	-355	0.00	0.00	14.58	14.58	-354	0.00	0.00	14.58	14.58
-353	0.00	0.00	14.58	14.58	-352	0.00	0.00	14.58	14.58	-351	0.00	0.00	14.58	14.58
-350	0.03	0.03	501.04	501.04	-349	0.03	0.03	535.13	535.13	-348	0.03	0.03	535.13	535.13
-347	0.03	0.03	535.13	535.13	-346	0.03	0.03	535.13	535.13	-344	0.03	0.03	535.13	535.13
-343	0.03	0.03	535.13	535.13	-342	0.03	0.03	535.13	535.13	-341	0.03	0.03	501.04	501.04
-340	0.03	0.03	534.4	534.4	-339	0.00	0.00	83.11	83.11	-338	0.00	0.00	83.11	83.11
			4	4										
-337	0.00	0.00	83.11	83.11	-336	0.00	0.00	83.11	83.11	-334	0.00	0.00	83.11	83.11
-333	0.00	0.00	83.11	83.11	-332	0.00	0.00	83.11	83.11	-331	0.03	0.03	534.4	534.4
													4	4
-330	0.03	0.03	536.6	536.6	-329	0.00	0.00	83.84	83.84	-328	0.00	0.00	61.97	61.97
			3	3										
-327	0.00	0.00	83.84	83.84	-326	0.00	0.00	87.49	87.49	-324	0.00	0.00	87.49	87.49
-323	0.00	0.00	65.62	65.62	-322	0.00	0.00	65.62	65.62	-321	0.03	0.03	536.6	536.6
													3	3
-320	0.03	0.03	585.9	585.9	-319	0.00	0.00	61.97	61.97	-317	0.00	0.00	61.97	61.97
			8	8										



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

-316	0.00	0.00	87.49	87.49	-314	0.00	0.00	87.49	87.49	-313	0.00	0.00	43.74	43.74
-312	0.00	0.00	43.74	43.74	-311	0.03	0.03	585.9	585.9	-310	0.03	0.03	571.21	571.21
								8	8					
-309	0.00	0.00	83.84	83.84	-308	0.00	0.00	61.97	61.97	-307	0.00	0.00	83.84	83.84
-306	0.00	0.00	87.49	87.49	-304	0.00	0.00	87.49	87.49	-303	0.00	0.00	61.97	61.97
-302	0.00	0.00	40.10	40.10	-301	0.03	0.03	567.57	567.57	-300	0.03	0.03	534.4	534.4
													4	4
-299	0.00	0.00	83.11	83.11	-298	0.00	0.00	83.11	83.11	-297	0.00	0.00	83.11	83.11
-296	0.00	0.00	83.11	83.11	-294	0.00	0.00	83.11	83.11	-293	0.00	0.00	58.87	58.87
-291	0.03	0.03	510.20	510.20	-290	0.03	0.03	501.04	501.04	-289	0.03	0.03	535.13	535.13
-288	0.03	0.03	535.13	535.13	-287	0.03	0.03	535.13	535.13	-286	0.03	0.03	535.13	535.13
-284	0.03	0.03	535.13	535.13	-283	0.03	0.03	531.85	531.85	-282	0.03	0.03	512.17	512.17
-281	0.03	0.03	497.7	497.7										
			6	6										

Totali forze sismiche

Fx	Fy
<daN>	<daN>
17739.0	17739.0
0	0

Elenco forze sismiche nodali allo SLV

Nodo	cx	cy	Fx	Fy	Nodo	cx	cy	Fx	Fy	Nodo	cx	cy	Fx	Fy
			<daN>	<daN>				<daN>	<daN>				<daN>	<daN>
-374	0.00	0.00	3.22	3.22	-373	0.00	0.00	2.90	2.90	-372	0.00	0.00	3.06	3.06
-371	0.00	0.00	3.22	3.22	-370	0.00	0.00	3.22	3.22	-369	0.00	0.00	2.90	2.90
-368	0.00	0.00	3.06	3.06	-367	0.00	0.00	2.90	2.90	-366	0.00	0.00	16.89	16.89
-365	0.00	0.00	15.20	15.20	-364	0.00	0.00	16.05	16.05	-363	0.00	0.00	16.89	16.89
-362	0.00	0.00	16.89	16.89	-361	0.00	0.00	15.20	15.20	-360	0.00	0.00	16.05	16.05
-359	0.00	0.00	15.20	15.20	-358	0.00	0.00	12.87	12.87	-357	0.00	0.00	12.87	12.87
-356	0.00	0.00	12.87	12.87	-355	0.00	0.00	12.87	12.87	-354	0.00	0.00	12.87	12.87
-353	0.00	0.00	12.87	12.87	-352	0.00	0.00	12.87	12.87	-351	0.00	0.00	12.87	12.87
-350	0.03	0.03	442.26	442.26	-349	0.03	0.03	472.36	472.36	-348	0.03	0.03	472.36	472.36
-347	0.03	0.03	472.36	472.36	-346	0.03	0.03	472.36	472.36	-344	0.03	0.03	472.36	472.36
-343	0.03	0.03	472.36	472.36	-342	0.03	0.03	472.36	472.36	-341	0.03	0.03	442.26	442.26
-340	0.03	0.03	471.75	471.75	-339	0.00	0.00	73.36	73.36	-338	0.00	0.00	73.36	73.36
-337	0.00	0.00	73.36	73.36	-336	0.00	0.00	73.36	73.36	-334	0.00	0.00	73.36	73.36
-333	0.00	0.00	73.36	73.36	-332	0.00	0.00	73.36	73.36	-331	0.03	0.03	471.75	471.75



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

-330	0.03	0.03	473.68	473.68	-329	0.00	0.00	74.01	74.01	-328	0.00	0.00	54.70	54.70
-327	0.00	0.00	74.01	74.01	-326	0.00	0.00	77.23	77.23	-324	0.00	0.00	77.23	77.23
-323	0.00	0.00	57.92	57.92	-322	0.00	0.00	57.92	57.92	-321	0.03	0.03	473.68	473.68
-320	0.03	0.03	517.24	517.24	-319	0.00	0.00	54.70	54.70	-317	0.00	0.00	54.70	54.70
-316	0.00	0.00	77.23	77.23	-314	0.00	0.00	77.23	77.23	-313	0.00	0.00	38.61	38.61
-312	0.00	0.00	38.61	38.61	-311	0.03	0.03	517.24	517.24	-310	0.03	0.03	504.21	504.21
-309	0.00	0.00	74.01	74.01	-308	0.00	0.00	54.70	54.70	-307	0.00	0.00	74.01	74.01
-306	0.00	0.00	77.23	77.23	-304	0.00	0.00	77.23	77.23	-303	0.00	0.00	54.70	54.70
-302	0.00	0.00	35.40	35.40	-301	0.03	0.03	500.99	500.99	-300	0.03	0.03	471.75	471.75
-299	0.00	0.00	73.36	73.36	-298	0.00	0.00	73.36	73.36	-297	0.00	0.00	73.36	73.36
-296	0.00	0.00	73.36	73.36	-294	0.00	0.00	73.36	73.36	-293	0.00	0.00	51.97	51.97
-291	0.03	0.03	450.35	450.35	-290	0.03	0.03	442.26	442.26	-289	0.03	0.03	472.36	472.36
-288	0.03	0.03	472.36	472.36	-287	0.03	0.03	472.36	472.36	-286	0.03	0.03	472.36	472.36
-284	0.03	0.03	472.36	472.36	-283	0.03	0.03	469.46	469.46	-282	0.03	0.03	452.09	452.09
-281	0.03	0.03	439.37	439.37										

Totali forze sismiche

Fx <daN>	Fy <daN>
15658.10	15658.10

Elenco forze sismiche nodali allo SND

Nodo	cx	cy	Fx <daN>	Fy <daN>	Nodo	cx	cy	Fx <daN>	Fy <daN>	Nodo	cx	cy	Fx <daN>	Fy <daN>
-374	0.00	0.00	8.37	8.37	-373	0.00	0.00	7.53	7.53	-372	0.00	0.00	7.95	7.95
-371	0.00	0.00	8.37	8.37	-370	0.00	0.00	8.37	8.37	-369	0.00	0.00	7.53	7.53
-368	0.00	0.00	7.95	7.95	-367	0.00	0.00	7.53	7.53	-366	0.00	0.00	43.92	43.92
-365	0.00	0.00	39.53	39.53	-364	0.00	0.00	41.73	41.73	-363	0.00	0.00	43.92	43.92
-362	0.00	0.00	43.92	43.92	-361	0.00	0.00	39.53	39.53	-360	0.00	0.00	41.73	41.73
-359	0.00	0.00	39.53	39.53	-358	0.00	0.00	33.46	33.46	-357	0.00	0.00	33.46	33.46
-356	0.00	0.00	33.46	33.46	-355	0.00	0.00	33.46	33.46	-354	0.00	0.00	33.46	33.46
-353	0.00	0.00	33.46	33.46	-352	0.00	0.00	33.46	33.46	-351	0.00	0.00	33.46	33.46



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

-350	0.03	0.03	1149.8	1149.8	-349	0.03	0.03	1228.13	1228.13	-348	0.03	0.03	1228.13	1228.13
			8	8										
-347	0.03	0.03	1228.13	1228.13	-346	0.03	0.03	1228.13	1228.13	-344	0.03	0.03	1228.13	1228.13
-343	0.03	0.03	1228.13	1228.13	-342	0.03	0.03	1228.13	1228.13	-341	0.03	0.03	1149.8	1149.8
												8	8	
-340	0.03	0.03	1226.5	1226.5	-339	0.00	0.00	190.75	190.75	-338	0.00	0.00	190.75	190.75
			4	4										
-337	0.00	0.00	190.75	190.75	-336	0.00	0.00	190.75	190.75	-334	0.00	0.00	190.75	190.75
-333	0.00	0.00	190.75	190.75	-332	0.00	0.00	190.75	190.75	-331	0.03	0.03	1226.5	1226.5
												4	4	
-330	0.03	0.03	1231.56	1231.56	-329	0.00	0.00	192.42	192.42	-328	0.00	0.00	142.22	142.22
-327	0.00	0.00	192.42	192.42	-326	0.00	0.00	200.79	200.79	-324	0.00	0.00	200.79	200.79
-323	0.00	0.00	150.59	150.59	-322	0.00	0.00	150.59	150.59	-321	0.03	0.03	1231.56	1231.56
-320	0.03	0.03	1344.8	1344.8	-319	0.00	0.00	142.22	142.22	-317	0.00	0.00	142.22	142.22
			2	2										
-316	0.00	0.00	200.79	200.79	-314	0.00	0.00	200.79	200.79	-313	0.00	0.00	100.39	100.39
-312	0.00	0.00	100.39	100.39	-311	0.03	0.03	1344.8	1344.8	-310	0.03	0.03	1310.9	1310.9
								2	2			4	4	
-309	0.00	0.00	192.42	192.42	-308	0.00	0.00	142.22	142.22	-307	0.00	0.00	192.42	192.42
-306	0.00	0.00	200.79	200.79	-304	0.00	0.00	200.79	200.79	-303	0.00	0.00	142.22	142.22
-302	0.00	0.00	92.03	92.03	-301	0.03	0.03	1302.5	1302.5	-300	0.03	0.03	1226.5	1226.5
								7	7			4	4	
-299	0.00	0.00	190.75	190.75	-298	0.00	0.00	190.75	190.75	-297	0.00	0.00	190.75	190.75
-296	0.00	0.00	190.75	190.75	-294	0.00	0.00	190.75	190.75	-293	0.00	0.00	135.11	135.11
-291	0.03	0.03	1170.9	1170.9	-290	0.03	0.03	1149.8	1149.8	-289	0.03	0.03	1228.13	1228.13
			0	0				8	8					
-288	0.03	0.03	1228.13	1228.13	-287	0.03	0.03	1228.13	1228.13	-286	0.03	0.03	1228.13	1228.13
-284	0.03	0.03	1228.13	1228.13	-283	0.03	0.03	1220.6	1220.6	-282	0.03	0.03	1175.43	1175.43
								0	0					
-281	0.03	0.03	1142.35	1142.35										

Totali forze sismiche

Fx	Fy
<daN>	<daN>
40711.1	40711.1
0	0



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

Domanda in duttilità di curvatura

Direzione X $\mu_{EdX}=10.67$

Direzione Y $\mu_{EdY}=10.67$

Spostamenti dei nodi

Gli spostamenti e le rotazioni dei nodi, risultanti dal calcolo della struttura, sono positivi se sono rispettivamente concordi con gli assi e con il segno positivo delle rotazioni. Il segno positivo delle rotazioni è quello orario per l'osservatore posto nell'origine: X ruota su Y, Y ruota su Z, Z ruota su X. In pratica è sufficiente adottare la regola della mano destra: col pollice rivolto nella direzione dell'asse, la rotazione che porta a chiudere il palmo della mano corrisponde al segno positivo. Si riportano di seguito la descrizione della simbologia adottata e l'elenco dei nodi del modello strutturale con i relativi spostamenti e rotazioni.

Simbologia

Nodo = Numero del nodo

Sx = Spostamento in dir. X

CC = Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari

TCC = Tipo di combinazione di carico

SLU = Stato limite ultimo

SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)

SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara

SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente

SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente

SLD = Stato limite di danno

SLV = Stato limite di salvaguardia della vita

SLC = Stato limite di prevenzione del collasso

SLO = Stato limite di operatività

SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco

SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo)

Sy = Spostamento in dir. Y

Sz = Spostamento in dir. Z

Rx = Rotazione intorno all'asse X

Ry = Rotazione intorno all'asse Y

Rz = Rotazione intorno all'asse Z



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

I valori degli spostamenti nodali per CC di tipo sismico sono amplificati come da normativa

Nodo		Sx	CC	TCC	Sy	CC	TCC	Sz	CC	TCC	Rx	CC	TCC	Ry	CC	TCC	Rz	CC	TCC
		<cm>			<cm>			<cm>			<rad>			<rad>			<rad>		
-390	Max	0.29	3	SLV	0.52	11	SLV	0.01	3	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	17	SLU
-390	Min.	-0.32	5	SLV	-0.52	13	SLV	-1.05	5	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	5	SLV
-389	Max	0.29	1	SLV	0.52	9	SLV	0.01	1	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	7	SLV
-389	Min.	-0.32	7	SLV	-0.52	15	SLV	-1.05	7	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	17	SLU
-388	Max	0.29	1	SLV	0.52	11	SLV	-0.02	3	SLV	0.00	13	SLV	0.00	1	SLV	0.00	15	SLV
-388	Min.	-0.32	7	SLV	-0.52	13	SLV	-1.02	5	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	9	SLV
-387	Max	0.17	3	SLV	0.31	11	SLV	0.01	3	SLV	0.00	13	SLV	0.00	1	SLV	0.00	17	SLU
-387	Min.	-0.21	5	SLV	-0.31	13	SLV	-1.05	5	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	7	SLV
-386	Max	0.23	3	SLV	0.42	11	SLV	0.01	3	SLV	0.00	13	SLV	0.00	1	SLV	0.00	17	SLU
-386	Min.	-0.27	5	SLV	-0.41	13	SLV	-1.05	5	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	7	SLV
-385	Max	0.17	1	SLV	0.31	9	SLV	0.01	1	SLV	0.00	15	SLV	0.00	3	SLV	0.00	5	SLV
-385	Min.	-0.21	7	SLV	-0.31	15	SLV	-1.05	7	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	17	SLU
-384	Max	0.17	1	SLV	0.31	11	SLV	-0.02	3	SLV	0.00	13	SLV	0.00	1	SLV	0.00	11	SLV
-384	Min.	-0.21	7	SLV	-0.31	13	SLV	-1.01	5	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	13	SLV
-383	Max	0.23	1	SLV	0.41	9	SLV	0.01	1	SLV	0.00	15	SLV	0.00	3	SLV	0.00	5	SLV
-383	Min.	-0.27	7	SLV	-0.42	15	SLV	-1.05	7	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	17	SLU
-382	Max	0.33	1	SLV	0.52	9	SLV	0.00	7	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	1	SLV
-382	Min.	-0.29	7	SLV	-0.52	15	SLV	-1.06	1	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	17	SLU
-381	Max	0.21	1	SLV	0.31	9	SLV	0.00	7	SLV	0.00	15	SLV	0.00	3	SLV	0.00	3	SLV
-381	Min.	-0.17	7	SLV	-0.31	15	SLV	-1.06	1	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	17	SLU
-380	Max	0.27	1	SLV	0.42	9	SLV	0.00	7	SLV	0.00	15	SLV	0.00	3	SLV	0.00	3	SLV
-380	Min.	-0.23	7	SLV	-0.41	15	SLV	-1.06	1	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	17	SLU
-379	Max	0.33	3	SLV	0.52	11	SLV	0.00	5	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	17	SLU
-379	Min.	-0.29	5	SLV	-0.52	13	SLV	-1.06	3	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	3	SLV
-378	Max	0.33	1	SLV	0.52	9	SLV	-0.03	7	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	15	SLV
-378	Min.	-0.29	7	SLV	-0.52	15	SLV	-1.03	1	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	9	SLV
-377	Max	0.21	3	SLV	0.31	11	SLV	0.00	5	SLV	0.00	13	SLV	0.00	1	SLV	0.00	17	SLU
-377	Min.	-0.17	5	SLV	-0.31	13	SLV	-1.06	3	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	1	SLV
-376	Max	0.27	3	SLV	0.41	11	SLV	0.00	5	SLV	0.00	13	SLV	0.00	1	SLV	0.00	17	SLU
-376	Min.	-0.23	5	SLV	-0.42	13	SLV	-1.06	3	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	1	SLV
-375	Max	0.21	1	SLV	0.31	9	SLV	-0.03	7	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	15	SLV
-375	Min.	-0.17	7	SLV	-0.31	15	SLV	-1.02	1	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	9	SLV
-374	Max	0.97	1	SLV	1.66	9	SLV	-0.03	9	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	11	SLV



"Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale"
Progetto esecutivo

-374	Min.	-0.96	7	SLV	-1.66	15	SLV	-1.03	15	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	13	SLV
-373	Max	0.97	1	SLV	1.66	9	SLV	0.08	9	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	11	SLV
-373	Min.	-0.96	7	SLV	-1.66	15	SLV	-1.13	15	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	13	SLV
-372	Max	0.97	1	SLV	1.66	9	SLV	0.02	9	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	7	SLV
-372	Min.	-0.96	7	SLV	-1.66	15	SLV	-1.08	15	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	1	SLV
-371	Max	0.97	1	SLV	1.66	9	SLV	-0.00	1	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	11	SLV
-371	Min.	-0.96	7	SLV	-1.66	15	SLV	-1.05	7	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	13	SLV
-370	Max	0.97	1	SLV	1.66	9	SLV	-0.02	9	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	9	SLV
-370	Min.	-0.96	7	SLV	-1.66	15	SLV	-1.03	15	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	15	SLV
-369	Max	0.97	1	SLV	1.66	9	SLV	0.10	9	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	11	SLV
-369	Min.	-0.96	7	SLV	-1.66	15	SLV	-1.15	15	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	13	SLV
-368	Max	0.97	1	SLV	1.66	9	SLV	0.05	9	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	7	SLV
-368	Min.	-0.96	7	SLV	-1.66	15	SLV	-1.10	15	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	1	SLV
-367	Max	0.97	1	SLV	1.66	9	SLV	0.09	9	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	9	SLV
-367	Min.	-0.96	7	SLV	-1.66	15	SLV	-1.14	15	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	15	SLV
-366	Max	0.97	1	SLV	1.66	9	SLV	-0.10	9	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	11	SLV
-366	Min.	-0.96	7	SLV	-1.66	15	SLV	-0.96	15	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	13	SLV
-365	Max	0.97	1	SLV	1.66	9	SLV	0.12	9	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	11	SLV
-365	Min.	-0.96	7	SLV	-1.66	15	SLV	-1.17	15	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	13	SLV
-364	Max	0.97	1	SLV	1.66	9	SLV	0.01	9	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	11	SLV
-364	Min.	-0.96	7	SLV	-1.66	15	SLV	-1.07	15	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	13	SLV
-363	Max	0.97	1	SLV	1.66	9	SLV	0.01	1	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	11	SLV
-363	Min.	-0.96	7	SLV	-1.66	15	SLV	-1.06	7	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	13	SLV
-362	Max	0.97	1	SLV	1.66	9	SLV	-0.05	1	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	11	SLV
-362	Min.	-0.96	7	SLV	-1.66	15	SLV	-1.00	7	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	13	SLV
-361	Max	0.97	1	SLV	1.66	9	SLV	0.16	9	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	11	SLV
-361	Min.	-0.96	7	SLV	-1.66	15	SLV	-1.20	15	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	13	SLV
-360	Max	0.97	1	SLV	1.66	9	SLV	0.06	9	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	11	SLV
-360	Min.	-0.96	7	SLV	-1.66	15	SLV	-1.10	15	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	13	SLV
-359	Max	0.97	1	SLV	1.66	9	SLV	0.14	9	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	11	SLV
-359	Min.	-0.96	7	SLV	-1.66	15	SLV	-1.19	15	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	13	SLV
-358	Max	0.97	3	SLV	1.66	9	SLV	-0.20	7	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	13	SLV
-358	Min.	-0.96	5	SLV	-1.66	15	SLV	-0.89	1	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	11	SLV
-357	Max	0.97	1	SLV	1.66	11	SLV	-0.20	5	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	15	SLV
-357	Min.	-0.96	7	SLV	-1.66	13	SLV	-0.89	3	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	9	SLV
-356	Max	0.97	1	SLV	1.66	9	SLV	-0.23	5	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	9	SLV
-356	Min.	-0.96	7	SLV	-1.66	15	SLV	-0.86	3	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	15	SLV



"Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale"
Progetto esecutivo

-355	Max	0.97	3	SLV	1.66	9	SLV	-0.33	7	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	13	SLV
-355	Min.	-0.96	5	SLV	-1.66	15	SLV	-0.77	1	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	11	SLV
-354	Max	0.97	3	SLV	1.66	9	SLV	-0.27	7	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	13	SLV
-354	Min.	-0.96	5	SLV	-1.66	15	SLV	-0.83	1	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	11	SLV
-353	Max	0.97	1	SLV	1.66	9	SLV	-0.33	5	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	15	SLV
-353	Min.	-0.96	7	SLV	-1.66	15	SLV	-0.77	3	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	9	SLV
-352	Max	0.97	1	SLV	1.66	9	SLV	-0.37	5	SLV	0.00	13	SLV	0.00	1	SLV	0.00	9	SLV
-352	Min.	-0.96	7	SLV	-1.66	15	SLV	-0.74	3	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	15	SLV
-351	Max	0.97	1	SLV	1.66	11	SLV	-0.27	5	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	15	SLV
-351	Min.	-0.96	7	SLV	-1.66	13	SLV	-0.83	3	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	9	SLV
-350	Max	0.97	1	SLV	1.66	9	SLV	0.27	15	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	13	SLV
-350	Min.	-0.96	7	SLV	-1.66	15	SLV	-1.33	9	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	11	SLV
-349	Max	0.97	1	SLV	1.66	9	SLV	0.24	15	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	13	SLV
-349	Min.	-0.96	7	SLV	-1.66	15	SLV	-1.29	9	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	11	SLV
-348	Max	0.97	1	SLV	1.66	9	SLV	0.20	15	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	13	SLV
-348	Min.	-0.96	7	SLV	-1.66	15	SLV	-1.25	9	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	11	SLV
-347	Max	0.97	1	SLV	1.66	9	SLV	0.16	15	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	13	SLV
-347	Min.	-0.96	7	SLV	-1.66	15	SLV	-1.21	9	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	11	SLV
-346	Max	0.97	1	SLV	1.67	9	SLV	0.12	15	SLV	0.00	13	SLV	0.00	1	SLV	0.00	7	SLV
-346	Min.	-0.96	7	SLV	-1.66	15	SLV	-1.18	9	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	1	SLV
-344	Max	0.97	3	SLV	1.67	9	SLV	0.16	13	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	9	SLV
-344	Min.	-0.96	5	SLV	-1.66	15	SLV	-1.21	11	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	15	SLV
-343	Max	0.97	3	SLV	1.66	11	SLV	0.20	13	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	9	SLV
-343	Min.	-0.96	5	SLV	-1.66	13	SLV	-1.25	11	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	15	SLV
-342	Max	0.97	3	SLV	1.66	11	SLV	0.24	13	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	9	SLV
-342	Min.	-0.96	5	SLV	-1.66	13	SLV	-1.29	11	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	15	SLV
-341	Max	0.97	3	SLV	1.66	11	SLV	0.28	13	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	9	SLV
-341	Min.	-0.96	5	SLV	-1.66	13	SLV	-1.32	11	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	15	SLV
-340	Max	0.97	1	SLV	1.66	9	SLV	0.11	7	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	13	SLV
-340	Min.	-0.96	7	SLV	-1.66	15	SLV	-1.16	1	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	11	SLV
-339	Max	0.97	1	SLV	1.66	9	SLV	0.03	15	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	13	SLV
-339	Min.	-0.96	7	SLV	-1.66	15	SLV	-1.09	9	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	11	SLV
-338	Max	0.97	1	SLV	1.66	9	SLV	-0.01	15	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	13	SLV
-338	Min.	-0.96	7	SLV	-1.66	15	SLV	-1.06	9	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	11	SLV
-337	Max	0.97	1	SLV	1.66	9	SLV	-0.05	15	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	13	SLV
-337	Min.	-0.96	7	SLV	-1.66	15	SLV	-1.03	9	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	11	SLV
-336	Max	0.97	1	SLV	1.67	9	SLV	-0.09	15	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	13	SLV



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

-336	Min.	-0.96	7	SLV	-1.66	15	SLV	-0.99	9	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	11	SLV
-334	Max	0.97	3	SLV	1.66	9	SLV	-0.05	13	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	9	SLV
-334	Min.	-0.96	5	SLV	-1.66	15	SLV	-1.02	11	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	15	SLV
-333	Max	0.97	3	SLV	1.66	11	SLV	-0.01	13	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	9	SLV
-333	Min.	-0.96	5	SLV	-1.66	13	SLV	-1.06	11	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	15	SLV
-332	Max	0.97	3	SLV	1.66	11	SLV	0.03	13	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	9	SLV
-332	Min.	-0.96	5	SLV	-1.66	13	SLV	-1.09	11	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	15	SLV
-331	Max	0.97	3	SLV	1.66	11	SLV	0.11	3	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	9	SLV
-331	Min.	-0.96	5	SLV	-1.66	13	SLV	-1.16	5	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	15	SLV
-330	Max	0.97	1	SLV	1.66	9	SLV	0.04	7	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	13	SLV
-330	Min.	-0.96	7	SLV	-1.66	15	SLV	-1.10	1	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	11	SLV
-329	Max	0.97	1	SLV	1.66	9	SLV	-0.10	7	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	13	SLV
-329	Min.	-0.96	7	SLV	-1.66	15	SLV	-0.98	1	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	11	SLV
-328	Max	0.97	1	SLV	1.66	9	SLV	-0.23	7	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	13	SLV
-328	Min.	-0.96	7	SLV	-1.66	15	SLV	-0.86	1	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	11	SLV
-327	Max	0.97	1	SLV	1.66	9	SLV	-0.29	15	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	13	SLV
-327	Min.	-0.96	7	SLV	-1.66	15	SLV	-0.81	9	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	11	SLV
-326	Max	0.97	1	SLV	1.66	9	SLV	-0.33	13	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	9	SLV
-326	Min.	-0.96	7	SLV	-1.66	15	SLV	-0.78	11	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	15	SLV
-324	Max	0.97	1	SLV	1.66	11	SLV	-0.29	13	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	13	SLV
-324	Min.	-0.96	7	SLV	-1.66	13	SLV	-0.81	11	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	11	SLV
-323	Max	0.97	1	SLV	1.66	11	SLV	-0.23	3	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	11	SLV
-323	Min.	-0.96	7	SLV	-1.66	13	SLV	-0.86	5	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	13	SLV
-322	Max	0.97	1	SLV	1.66	11	SLV	-0.09	3	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	9	SLV
-322	Min.	-0.96	7	SLV	-1.66	13	SLV	-0.97	5	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	15	SLV
-321	Max	0.98	1	SLV	1.66	11	SLV	0.04	3	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	1	SLV
-321	Min.	-0.96	7	SLV	-1.66	13	SLV	-1.09	5	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	7	SLV
-320	Max	0.97	1	SLV	1.66	9	SLV	-0.03	7	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	13	SLV
-320	Min.	-0.96	7	SLV	-1.66	15	SLV	-1.03	1	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	11	SLV
-319	Max	0.97	1	SLV	1.66	9	SLV	-0.17	5	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	15	SLV
-319	Min.	-0.96	7	SLV	-1.66	15	SLV	-0.91	3	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	9	SLV
-317	Max	0.97	1	SLV	1.66	9	SLV	-0.43	5	SLV	0.00	13	SLV	0.00	1	SLV	0.00	9	SLV
-317	Min.	-0.96	7	SLV	-1.66	15	SLV	-0.72	17	SLU	-0.00	11	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	15	SLV
-316	Max	0.97	1	SLV	1.66	9	SLV	-0.56	9	SLV	0.00	13	SLV	0.00	1	SLV	0.00	13	SLV
-316	Min.	-0.96	7	SLV	-1.66	15	SLV	-0.72	17	SLU	-0.00	11	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	11	SLV
-314	Max	0.97	1	SLV	1.66	9	SLV	-0.43	1	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	9	SLV
-314	Min.	-0.96	7	SLV	-1.66	15	SLV	-0.71	17	SLU	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	15	SLV



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

-313	Max	0.97	1	SLV	1.66	9	SLV	-0.30	1	SLV	0.00	15	SLV	0.00	3	SLV	0.00	13	SLV
-313	Min.	-0.96	7	SLV	-1.66	15	SLV	-0.80	7	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	11	SLV
-312	Max	0.98	1	SLV	1.66	11	SLV	-0.16	3	SLV	0.00	13	SLV	0.00	1	SLV	0.00	15	SLV
-312	Min.	-0.96	7	SLV	-1.66	13	SLV	-0.91	5	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	9	SLV
-311	Max	0.98	1	SLV	1.66	11	SLV	-0.02	3	SLV	0.00	13	SLV	0.00	1	SLV	0.00	13	SLV
-311	Min.	-0.96	7	SLV	-1.66	13	SLV	-1.02	5	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	11	SLV
-310	Max	0.97	3	SLV	1.66	11	SLV	0.04	5	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	15	SLV
-310	Min.	-0.96	5	SLV	-1.66	13	SLV	-1.10	3	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	9	SLV
-309	Max	0.97	3	SLV	1.66	11	SLV	-0.10	5	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	15	SLV
-309	Min.	-0.96	5	SLV	-1.66	13	SLV	-0.98	3	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	9	SLV
-308	Max	0.97	3	SLV	1.66	11	SLV	-0.23	5	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	15	SLV
-308	Min.	-0.96	5	SLV	-1.66	13	SLV	-0.86	3	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	9	SLV
-307	Max	0.97	3	SLV	1.66	9	SLV	-0.29	11	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	15	SLV
-307	Min.	-0.96	5	SLV	-1.66	15	SLV	-0.81	13	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	9	SLV
-306	Max	0.97	3	SLV	1.66	9	SLV	-0.33	9	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	11	SLV
-306	Min.	-0.96	5	SLV	-1.66	15	SLV	-0.78	15	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	13	SLV
-304	Max	0.97	3	SLV	1.66	9	SLV	-0.29	9	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	15	SLV
-304	Min.	-0.96	5	SLV	-1.66	15	SLV	-0.81	15	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	9	SLV
-303	Max	0.97	3	SLV	1.66	9	SLV	-0.23	1	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	9	SLV
-303	Min.	-0.96	5	SLV	-1.66	15	SLV	-0.86	7	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	15	SLV
-302	Max	0.97	3	SLV	1.66	9	SLV	-0.09	1	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	11	SLV
-302	Min.	-0.96	5	SLV	-1.66	15	SLV	-0.97	7	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	13	SLV
-301	Max	0.98	3	SLV	1.66	9	SLV	0.05	1	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	7	SLV
-301	Min.	-0.96	5	SLV	-1.66	15	SLV	-1.09	7	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	1	SLV
-300	Max	0.97	3	SLV	1.66	11	SLV	0.11	5	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	15	SLV
-300	Min.	-0.96	5	SLV	-1.66	13	SLV	-1.16	3	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	9	SLV
-299	Max	0.97	3	SLV	1.66	11	SLV	0.03	11	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	15	SLV
-299	Min.	-0.96	5	SLV	-1.66	13	SLV	-1.09	13	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	9	SLV
-298	Max	0.97	3	SLV	1.66	11	SLV	-0.01	11	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	15	SLV
-298	Min.	-0.96	5	SLV	-1.66	13	SLV	-1.06	13	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	9	SLV
-297	Max	0.97	3	SLV	1.66	9	SLV	-0.05	11	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	15	SLV
-297	Min.	-0.96	5	SLV	-1.66	15	SLV	-1.02	13	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	9	SLV
-296	Max	0.97	3	SLV	1.66	9	SLV	-0.09	11	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	15	SLV
-296	Min.	-0.96	5	SLV	-1.66	15	SLV	-0.99	13	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	9	SLV
-294	Max	0.97	1	SLV	1.66	9	SLV	-0.05	9	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	9	SLV
-294	Min.	-0.96	7	SLV	-1.66	15	SLV	-1.02	15	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	15	SLV
-293	Max	0.97	1	SLV	1.66	9	SLV	-0.01	9	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	11	SLV



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

-293	Min.	-0.96	7	SLV	-1.66	15	SLV	-1.06	15	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	13	SLV
-291	Max	0.97	1	SLV	1.66	9	SLV	0.11	1	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	11	SLV
-291	Min.	-0.96	7	SLV	-1.66	15	SLV	-1.16	7	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	13	SLV
-290	Max	0.97	3	SLV	1.66	11	SLV	0.28	11	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	15	SLV
-290	Min.	-0.96	5	SLV	-1.66	13	SLV	-1.33	13	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	9	SLV
-289	Max	0.97	3	SLV	1.66	11	SLV	0.24	11	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	15	SLV
-289	Min.	-0.96	5	SLV	-1.66	13	SLV	-1.29	13	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	9	SLV
-288	Max	0.97	3	SLV	1.66	11	SLV	0.20	11	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	15	SLV
-288	Min.	-0.96	5	SLV	-1.66	13	SLV	-1.25	13	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	9	SLV
-287	Max	0.97	3	SLV	1.66	9	SLV	0.16	11	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	15	SLV
-287	Min.	-0.96	5	SLV	-1.66	15	SLV	-1.21	13	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	9	SLV
-286	Max	0.97	3	SLV	1.67	9	SLV	0.13	11	SLV	0.00	15	SLV	0.00	3	SLV	0.00	3	SLV
-286	Min.	-0.96	5	SLV	-1.66	15	SLV	-1.17	13	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	5	SLV
-284	Max	0.97	1	SLV	1.66	9	SLV	0.16	9	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	11	SLV
-284	Min.	-0.96	7	SLV	-1.66	15	SLV	-1.21	15	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	13	SLV
-283	Max	0.97	1	SLV	1.66	9	SLV	0.20	9	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	11	SLV
-283	Min.	-0.96	7	SLV	-1.66	15	SLV	-1.25	15	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	13	SLV
-282	Max	0.97	1	SLV	1.66	9	SLV	0.24	9	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	11	SLV
-282	Min.	-0.96	7	SLV	-1.66	15	SLV	-1.28	15	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	13	SLV
-281	Max	0.97	1	SLV	1.66	9	SLV	0.28	9	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	11	SLV
-281	Min.	-0.96	7	SLV	-1.66	15	SLV	-1.32	15	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	13	SLV
-280	Max	0.85	1	SLV	1.45	9	SLV	0.27	15	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	13	SLV
-280	Min.	-0.84	7	SLV	-1.45	15	SLV	-1.33	9	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	11	SLV
-279	Max	0.85	1	SLV	1.46	11	SLV	0.24	15	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	17	SLU
-279	Min.	-0.84	7	SLV	-1.45	13	SLV	-1.29	9	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	11	SLV
-278	Max	0.85	1	SLV	1.46	11	SLV	0.20	15	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	17	SLU
-278	Min.	-0.84	7	SLV	-1.45	13	SLV	-1.25	9	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	9	SLV
-277	Max	0.85	1	SLV	1.47	11	SLV	0.16	15	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	17	SLU
-277	Min.	-0.84	7	SLV	-1.44	13	SLV	-1.21	9	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	9	SLV
-276	Max	0.85	1	SLV	1.47	9	SLV	0.12	15	SLV	0.00	13	SLV	0.00	1	SLV	0.00	7	SLV
-276	Min.	-0.84	7	SLV	-1.44	15	SLV	-1.18	9	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	1	SLV
-274	Max	0.85	3	SLV	1.47	9	SLV	0.16	13	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	11	SLV
-274	Min.	-0.84	5	SLV	-1.44	15	SLV	-1.21	11	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	17	SLU
-273	Max	0.85	3	SLV	1.46	9	SLV	0.20	13	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	11	SLV
-273	Min.	-0.84	5	SLV	-1.45	15	SLV	-1.25	11	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	17	SLU
-272	Max	0.85	3	SLV	1.46	9	SLV	0.24	13	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	9	SLV
-272	Min.	-0.84	5	SLV	-1.45	15	SLV	-1.29	11	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	17	SLU



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

-271	Max	0.85	3	SLV	1.45	11	SLV	0.28	13	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	9	SLV
-271	Min.	-0.84	5	SLV	-1.45	13	SLV	-1.32	11	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	15	SLV
-270	Max	0.85	1	SLV	1.45	9	SLV	0.11	7	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	3	SLV
-270	Min.	-0.84	7	SLV	-1.45	15	SLV	-1.16	1	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	5	SLV
-269	Max	0.85	1	SLV	1.45	11	SLV	0.11	3	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	17	SLU
-269	Min.	-0.84	7	SLV	-1.45	13	SLV	-1.16	5	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	7	SLV
-268	Max	0.86	3	SLV	1.45	9	SLV	0.04	7	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	18	SLE R
-268	Min.	-0.84	5	SLV	-1.45	15	SLV	-1.10	1	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	17	SLU
-267	Max	0.85	1	SLV	1.45	11	SLV	0.04	3	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	17	SLU
-267	Min.	-0.84	7	SLV	-1.45	13	SLV	-1.09	5	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	5	SLV
-266	Max	0.86	1	SLV	1.45	9	SLV	-0.03	7	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	9	SLV
-266	Min.	-0.84	7	SLV	-1.45	15	SLV	-1.03	1	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	15	SLV
-265	Max	0.85	1	SLV	1.45	11	SLV	-0.02	3	SLV	0.00	13	SLV	0.00	1	SLV	0.00	13	SLV
-265	Min.	-0.84	7	SLV	-1.45	13	SLV	-1.02	5	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	11	SLV
-264	Max	0.86	1	SLV	1.45	11	SLV	0.04	5	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	17	SLU
-264	Min.	-0.84	7	SLV	-1.45	13	SLV	-1.10	3	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	18	SLE R
-263	Max	0.85	3	SLV	1.45	9	SLV	0.05	1	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	7	SLV
-263	Min.	-0.84	5	SLV	-1.45	15	SLV	-1.09	7	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	17	SLU
-262	Max	0.85	3	SLV	1.45	11	SLV	0.11	5	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	7	SLV
-262	Min.	-0.84	5	SLV	-1.45	13	SLV	-1.16	3	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	1	SLV
-261	Max	0.85	3	SLV	1.45	9	SLV	0.11	1	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	5	SLV
-261	Min.	-0.84	5	SLV	-1.45	15	SLV	-1.15	7	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	17	SLU
-260	Max	0.85	3	SLV	1.45	11	SLV	0.27	11	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	15	SLV
-260	Min.	-0.84	5	SLV	-1.45	13	SLV	-1.33	13	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	9	SLV
-259	Max	0.85	3	SLV	1.45	9	SLV	0.24	11	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	15	SLV
-259	Min.	-0.84	5	SLV	-1.46	15	SLV	-1.29	13	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	17	SLU
-258	Max	0.85	3	SLV	1.45	9	SLV	0.20	11	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	13	SLV
-258	Min.	-0.84	5	SLV	-1.46	15	SLV	-1.25	13	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	17	SLU
-257	Max	0.85	3	SLV	1.45	9	SLV	0.16	11	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	13	SLV
-257	Min.	-0.84	5	SLV	-1.47	15	SLV	-1.21	13	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	17	SLU
-256	Max	0.85	3	SLV	1.45	9	SLV	0.13	11	SLV	0.00	15	SLV	0.00	3	SLV	0.00	3	SLV
-256	Min.	-0.84	5	SLV	-1.47	15	SLV	-1.17	13	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	5	SLV
-254	Max	0.85	1	SLV	1.45	11	SLV	0.16	9	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	17	SLU
-254	Min.	-0.84	7	SLV	-1.47	13	SLV	-1.21	15	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	15	SLV
-253	Max	0.85	1	SLV	1.45	11	SLV	0.20	9	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	17	SLU
-253	Min.	-0.84	7	SLV	-1.46	13	SLV	-1.25	15	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	15	SLV
-252	Max	0.85	1	SLV	1.45	11	SLV	0.24	9	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	17	SLU



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

-252	Min.	-0.84	7	SLV	-1.46	13	SLV	-1.28	15	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	13	SLV
-251	Max	0.85	1	SLV	1.45	9	SLV	0.28	9	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	11	SLV
-251	Min.	-0.84	7	SLV	-1.45	15	SLV	-1.32	15	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	13	SLV
-250	Max	0.73	1	SLV	1.25	9	SLV	0.27	15	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	17	SLU
-250	Min.	-0.72	7	SLV	-1.24	15	SLV	-1.33	9	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	11	SLV
-249	Max	0.73	1	SLV	1.25	11	SLV	0.24	15	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	17	SLU
-249	Min.	-0.72	7	SLV	-1.24	13	SLV	-1.29	9	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	11	SLV
-248	Max	0.73	1	SLV	1.26	11	SLV	0.20	15	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	17	SLU
-248	Min.	-0.72	7	SLV	-1.23	13	SLV	-1.25	9	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	9	SLV
-247	Max	0.73	1	SLV	1.27	11	SLV	0.16	15	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	17	SLU
-247	Min.	-0.72	7	SLV	-1.23	13	SLV	-1.21	9	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	9	SLV
-246	Max	0.73	1	SLV	1.27	9	SLV	0.12	15	SLV	0.00	13	SLV	0.00	1	SLV	0.00	5	SLV
-246	Min.	-0.72	7	SLV	-1.23	15	SLV	-1.17	9	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	3	SLV
-244	Max	0.73	3	SLV	1.27	9	SLV	0.16	13	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	11	SLV
-244	Min.	-0.72	5	SLV	-1.23	15	SLV	-1.21	11	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	17	SLU
-243	Max	0.73	3	SLV	1.26	9	SLV	0.20	13	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	11	SLV
-243	Min.	-0.72	5	SLV	-1.23	15	SLV	-1.25	11	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	17	SLU
-242	Max	0.73	3	SLV	1.25	9	SLV	0.24	13	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	9	SLV
-242	Min.	-0.72	5	SLV	-1.24	15	SLV	-1.29	11	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	17	SLU
-241	Max	0.73	3	SLV	1.25	11	SLV	0.28	13	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	9	SLV
-241	Min.	-0.72	5	SLV	-1.24	13	SLV	-1.32	11	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	17	SLU
-240	Max	0.73	3	SLV	1.25	9	SLV	0.11	7	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	3	SLV
-240	Min.	-0.72	5	SLV	-1.24	15	SLV	-1.16	1	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	17	SLU
-239	Max	0.73	1	SLV	1.25	11	SLV	0.11	3	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	17	SLU
-239	Min.	-0.72	7	SLV	-1.24	13	SLV	-1.16	5	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	7	SLV
-238	Max	0.74	3	SLV	1.25	9	SLV	0.04	7	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV
-238	Min.	-0.72	5	SLV	-1.24	15	SLV	-1.10	1	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	17	SLU
-237	Max	0.73	1	SLV	1.25	11	SLV	0.04	3	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	17	SLU
-237	Min.	-0.72	7	SLV	-1.24	13	SLV	-1.09	5	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	5	SLV
-236	Max	0.74	1	SLV	1.25	9	SLV	-0.03	7	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	11	SLV
-236	Min.	-0.71	7	SLV	-1.24	15	SLV	-1.03	1	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	13	SLV
-235	Max	0.73	1	SLV	1.25	11	SLV	-0.02	3	SLV	0.00	13	SLV	0.00	1	SLV	0.00	13	SLV
-235	Min.	-0.73	7	SLV	-1.24	13	SLV	-1.02	5	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	11	SLV
-234	Max	0.74	1	SLV	1.25	11	SLV	0.04	5	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	17	SLU
-234	Min.	-0.72	7	SLV	-1.24	13	SLV	-1.09	3	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	3	SLV
-233	Max	0.73	3	SLV	1.25	9	SLV	0.05	1	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	7	SLV
-233	Min.	-0.72	5	SLV	-1.24	15	SLV	-1.09	7	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	17	SLU



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

-232	Max	0.73	1	SLV	1.25	11	SLV	0.11	5	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	17	SLU
-232	Min.	-0.72	7	SLV	-1.24	13	SLV	-1.16	3	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	1	SLV
-231	Max	0.73	3	SLV	1.25	9	SLV	0.11	1	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	5	SLV
-231	Min.	-0.72	5	SLV	-1.24	15	SLV	-1.15	7	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	17	SLU
-230	Max	0.73	3	SLV	1.25	11	SLV	0.27	11	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	15	SLV
-230	Min.	-0.72	5	SLV	-1.24	13	SLV	-1.33	13	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	17	SLU
-229	Max	0.73	3	SLV	1.24	9	SLV	0.24	11	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	15	SLV
-229	Min.	-0.72	5	SLV	-1.25	15	SLV	-1.29	13	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	17	SLU
-228	Max	0.73	3	SLV	1.24	9	SLV	0.20	11	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	13	SLV
-228	Min.	-0.72	5	SLV	-1.26	15	SLV	-1.25	13	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	17	SLU
-227	Max	0.73	3	SLV	1.23	9	SLV	0.16	11	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	13	SLV
-227	Min.	-0.72	5	SLV	-1.27	15	SLV	-1.21	13	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	17	SLU
-226	Max	0.73	3	SLV	1.23	9	SLV	0.13	11	SLV	0.00	15	SLV	0.00	3	SLV	0.00	3	SLV
-226	Min.	-0.72	5	SLV	-1.27	15	SLV	-1.17	13	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	5	SLV
-224	Max	0.73	1	SLV	1.23	11	SLV	0.16	9	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	17	SLU
-224	Min.	-0.72	7	SLV	-1.27	13	SLV	-1.21	15	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	15	SLV
-223	Max	0.73	1	SLV	1.24	11	SLV	0.20	9	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	17	SLU
-223	Min.	-0.72	7	SLV	-1.26	13	SLV	-1.25	15	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	15	SLV
-222	Max	0.73	1	SLV	1.24	11	SLV	0.24	9	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	17	SLU
-222	Min.	-0.72	7	SLV	-1.25	13	SLV	-1.28	15	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	13	SLV
-221	Max	0.73	1	SLV	1.25	9	SLV	0.28	9	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	17	SLU
-221	Min.	-0.72	7	SLV	-1.24	15	SLV	-1.32	15	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	13	SLV
-220	Max	0.61	1	SLV	1.04	9	SLV	0.27	15	SLV	0.00	13	SLV	0.00	1	SLV	0.00	17	SLU
-220	Min.	-0.60	7	SLV	-1.04	15	SLV	-1.33	9	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	11	SLV
-219	Max	0.61	1	SLV	1.05	11	SLV	0.24	15	SLV	0.00	13	SLV	0.00	1	SLV	0.00	17	SLU
-219	Min.	-0.60	7	SLV	-1.03	13	SLV	-1.29	9	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	11	SLV
-218	Max	0.61	1	SLV	1.06	11	SLV	0.20	15	SLV	0.00	13	SLV	0.00	1	SLV	0.00	17	SLU
-218	Min.	-0.60	7	SLV	-1.02	13	SLV	-1.25	9	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	9	SLV
-217	Max	0.61	1	SLV	1.07	11	SLV	0.16	15	SLV	0.00	13	SLV	0.00	1	SLV	0.00	17	SLU
-217	Min.	-0.60	7	SLV	-1.01	13	SLV	-1.21	9	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	9	SLV
-216	Max	0.61	1	SLV	1.08	9	SLV	0.12	15	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	5	SLV
-216	Min.	-0.60	7	SLV	-1.01	15	SLV	-1.17	9	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	3	SLV
-214	Max	0.61	3	SLV	1.07	9	SLV	0.16	13	SLV	0.00	15	SLV	0.00	3	SLV	0.00	11	SLV
-214	Min.	-0.60	5	SLV	-1.01	15	SLV	-1.21	11	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	17	SLU
-213	Max	0.61	3	SLV	1.06	9	SLV	0.20	13	SLV	0.00	15	SLV	0.00	3	SLV	0.00	11	SLV
-213	Min.	-0.60	5	SLV	-1.02	15	SLV	-1.25	11	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	17	SLU
-212	Max	0.61	3	SLV	1.05	9	SLV	0.24	13	SLV	0.00	15	SLV	0.00	3	SLV	0.00	9	SLV



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

-212	Min.	-0.60	5	SLV	-1.03	15	SLV	-1.29	11	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	17	SLU
-211	Max	0.61	3	SLV	1.04	11	SLV	0.28	13	SLV	0.00	15	SLV	0.00	3	SLV	0.00	9	SLV
-211	Min.	-0.60	5	SLV	-1.04	13	SLV	-1.32	11	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	17	SLU
-210	Max	0.61	3	SLV	1.04	9	SLV	0.11	7	SLV	0.00	13	SLV	0.00	1	SLV	0.00	3	SLV
-210	Min.	-0.60	5	SLV	-1.04	15	SLV	-1.16	1	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	17	SLU
-209	Max	0.61	1	SLV	1.04	11	SLV	0.11	3	SLV	0.00	15	SLV	0.00	3	SLV	0.00	17	SLU
-209	Min.	-0.60	7	SLV	-1.04	13	SLV	-1.15	5	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	7	SLV
-208	Max	0.62	3	SLV	1.04	9	SLV	0.04	7	SLV	0.00	13	SLV	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV
-208	Min.	-0.60	5	SLV	-1.04	15	SLV	-1.09	1	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	17	SLU
-207	Max	0.61	1	SLV	1.04	11	SLV	0.05	3	SLV	0.00	15	SLV	0.00	3	SLV	0.00	17	SLU
-207	Min.	-0.61	7	SLV	-1.04	13	SLV	-1.09	5	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	5	SLV
-206	Max	0.62	1	SLV	1.04	9	SLV	-0.03	7	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	11	SLV
-206	Min.	-0.59	7	SLV	-1.04	15	SLV	-1.03	1	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	13	SLV
-205	Max	0.60	1	SLV	1.04	11	SLV	-0.02	3	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	15	SLV
-205	Min.	-0.61	7	SLV	-1.04	13	SLV	-1.02	5	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	9	SLV
-204	Max	0.62	1	SLV	1.04	11	SLV	0.04	5	SLV	0.00	15	SLV	0.00	3	SLV	0.00	17	SLU
-204	Min.	-0.60	7	SLV	-1.04	13	SLV	-1.09	3	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	3	SLV
-203	Max	0.61	3	SLV	1.04	9	SLV	0.05	1	SLV	0.00	13	SLV	0.00	1	SLV	0.00	7	SLV
-203	Min.	-0.61	5	SLV	-1.04	15	SLV	-1.09	7	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	17	SLU
-202	Max	0.61	1	SLV	1.04	11	SLV	0.11	5	SLV	0.00	15	SLV	0.00	3	SLV	0.00	17	SLU
-202	Min.	-0.60	7	SLV	-1.04	13	SLV	-1.16	3	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	1	SLV
-201	Max	0.61	3	SLV	1.04	9	SLV	0.11	1	SLV	0.00	13	SLV	0.00	1	SLV	0.00	5	SLV
-201	Min.	-0.60	5	SLV	-1.04	15	SLV	-1.15	7	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	17	SLU
-200	Max	0.61	3	SLV	1.04	11	SLV	0.27	11	SLV	0.00	15	SLV	0.00	3	SLV	0.00	15	SLV
-200	Min.	-0.60	5	SLV	-1.04	13	SLV	-1.33	13	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	17	SLU
-199	Max	0.61	3	SLV	1.03	9	SLV	0.24	11	SLV	0.00	15	SLV	0.00	3	SLV	0.00	15	SLV
-199	Min.	-0.60	5	SLV	-1.05	15	SLV	-1.29	13	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	17	SLU
-198	Max	0.61	3	SLV	1.02	9	SLV	0.20	11	SLV	0.00	15	SLV	0.00	3	SLV	0.00	13	SLV
-198	Min.	-0.60	5	SLV	-1.06	15	SLV	-1.25	13	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	17	SLU
-197	Max	0.61	3	SLV	1.02	9	SLV	0.16	11	SLV	0.00	15	SLV	0.00	3	SLV	0.00	13	SLV
-197	Min.	-0.60	5	SLV	-1.07	15	SLV	-1.21	13	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	17	SLU
-196	Max	0.61	3	SLV	1.01	11	SLV	0.13	11	SLV	0.00	15	SLV	0.00	3	SLV	0.00	1	SLV
-196	Min.	-0.60	5	SLV	-1.07	13	SLV	-1.17	13	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	7	SLV
-194	Max	0.61	1	SLV	1.02	11	SLV	0.16	9	SLV	0.00	13	SLV	0.00	1	SLV	0.00	17	SLU
-194	Min.	-0.60	7	SLV	-1.07	13	SLV	-1.21	15	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	15	SLV
-193	Max	0.61	1	SLV	1.02	11	SLV	0.20	9	SLV	0.00	13	SLV	0.00	1	SLV	0.00	17	SLU
-193	Min.	-0.60	7	SLV	-1.06	13	SLV	-1.25	15	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	15	SLV



"Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale"
Progetto esecutivo

-192	Max	0.61	1	SLV	1.03	11	SLV	0.24	9	SLV	0.00	13	SLV	0.00	1	SLV	0.00	17	SLU
-192	Min.	-0.60	7	SLV	-1.05	13	SLV	-1.28	15	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	13	SLV
-191	Max	0.61	1	SLV	1.04	9	SLV	0.28	9	SLV	0.00	13	SLV	0.00	1	SLV	0.00	17	SLU
-191	Min.	-0.60	7	SLV	-1.04	15	SLV	-1.32	15	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	13	SLV
-190	Max	0.49	1	SLV	0.83	9	SLV	0.27	15	SLV	0.00	13	SLV	0.00	1	SLV	0.00	17	SLU
-190	Min.	-0.48	7	SLV	-0.83	15	SLV	-1.33	9	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	11	SLV
-189	Max	0.49	1	SLV	0.84	11	SLV	0.24	15	SLV	0.00	13	SLV	0.00	1	SLV	0.00	17	SLU
-189	Min.	-0.48	7	SLV	-0.82	13	SLV	-1.29	9	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	9	SLV
-188	Max	0.49	1	SLV	0.86	9	SLV	0.20	15	SLV	0.00	13	SLV	0.00	1	SLV	0.00	17	SLU
-188	Min.	-0.48	7	SLV	-0.81	15	SLV	-1.25	9	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	9	SLV
-187	Max	0.49	1	SLV	0.87	9	SLV	0.16	15	SLV	0.00	13	SLV	0.00	1	SLV	0.00	17	SLU
-187	Min.	-0.48	7	SLV	-0.80	15	SLV	-1.21	9	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	11	SLV
-186	Max	0.49	1	SLV	0.88	9	SLV	0.12	15	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV
-186	Min.	-0.48	7	SLV	-0.80	15	SLV	-1.17	9	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	7	SLV
-184	Max	0.49	3	SLV	0.87	11	SLV	0.16	13	SLV	0.00	15	SLV	0.00	3	SLV	0.00	9	SLV
-184	Min.	-0.48	5	SLV	-0.80	13	SLV	-1.21	11	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	17	SLU
-183	Max	0.49	3	SLV	0.86	9	SLV	0.20	13	SLV	0.00	15	SLV	0.00	3	SLV	0.00	11	SLV
-183	Min.	-0.48	5	SLV	-0.81	15	SLV	-1.25	11	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	17	SLU
-182	Max	0.49	3	SLV	0.84	9	SLV	0.24	13	SLV	0.00	15	SLV	0.00	3	SLV	0.00	11	SLV
-182	Min.	-0.48	5	SLV	-0.82	15	SLV	-1.28	11	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	17	SLU
-181	Max	0.49	3	SLV	0.83	11	SLV	0.28	13	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	9	SLV
-181	Min.	-0.48	5	SLV	-0.83	13	SLV	-1.32	11	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	17	SLU
-180	Max	0.49	3	SLV	0.83	9	SLV	0.11	7	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	3	SLV
-180	Min.	-0.48	5	SLV	-0.83	15	SLV	-1.16	1	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	17	SLU
-179	Max	0.49	1	SLV	0.83	11	SLV	0.11	3	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	17	SLU
-179	Min.	-0.48	7	SLV	-0.83	13	SLV	-1.15	5	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	7	SLV
-178	Max	0.50	3	SLV	0.83	9	SLV	0.04	7	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	1	SLV
-178	Min.	-0.47	5	SLV	-0.83	15	SLV	-1.09	1	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	17	SLU
-177	Max	0.48	1	SLV	0.83	11	SLV	0.05	3	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	17	SLU
-177	Min.	-0.49	7	SLV	-0.83	13	SLV	-1.09	5	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	5	SLV
-176	Max	0.50	1	SLV	0.83	9	SLV	-0.03	7	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	11	SLV
-176	Min.	-0.47	7	SLV	-0.83	15	SLV	-1.03	1	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	13	SLV
-175	Max	0.48	1	SLV	0.83	11	SLV	-0.02	3	SLV	0.00	13	SLV	0.00	1	SLV	0.00	15	SLV
-175	Min.	-0.49	7	SLV	-0.83	13	SLV	-1.02	5	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	9	SLV
-174	Max	0.50	1	SLV	0.83	11	SLV	0.04	5	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	17	SLU
-174	Min.	-0.47	7	SLV	-0.83	13	SLV	-1.09	3	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	3	SLV
-173	Max	0.48	3	SLV	0.83	9	SLV	0.05	1	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	7	SLV



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

-173	Min.	-0.49	5	SLV	-0.83	15	SLV	-1.09	7	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	17	SLU
-172	Max	0.49	1	SLV	0.83	11	SLV	0.11	5	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	17	SLU
-172	Min.	-0.48	7	SLV	-0.83	13	SLV	-1.16	3	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	1	SLV
-171	Max	0.49	3	SLV	0.83	9	SLV	0.11	1	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	5	SLV
-171	Min.	-0.48	5	SLV	-0.83	15	SLV	-1.15	7	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	17	SLU
-170	Max	0.49	3	SLV	0.83	11	SLV	0.27	11	SLV	0.00	15	SLV	0.00	3	SLV	0.00	15	SLV
-170	Min.	-0.48	5	SLV	-0.83	13	SLV	-1.33	13	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	17	SLU
-169	Max	0.49	3	SLV	0.82	9	SLV	0.24	11	SLV	0.00	15	SLV	0.00	3	SLV	0.00	13	SLV
-169	Min.	-0.48	5	SLV	-0.84	15	SLV	-1.29	13	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	17	SLU
-168	Max	0.49	3	SLV	0.81	9	SLV	0.20	11	SLV	0.00	15	SLV	0.00	3	SLV	0.00	13	SLV
-168	Min.	-0.48	5	SLV	-0.86	15	SLV	-1.25	13	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	17	SLU
-167	Max	0.49	3	SLV	0.80	11	SLV	0.16	11	SLV	0.00	15	SLV	0.00	3	SLV	0.00	15	SLV
-167	Min.	-0.48	5	SLV	-0.87	13	SLV	-1.21	13	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	17	SLU
-166	Max	0.49	3	SLV	0.80	11	SLV	0.13	9	SLV	0.00	15	SLV	0.00	3	SLV	0.00	5	SLV
-166	Min.	-0.48	5	SLV	-0.87	13	SLV	-1.17	13	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	3	SLV
-164	Max	0.49	1	SLV	0.80	9	SLV	0.16	9	SLV	0.00	13	SLV	0.00	1	SLV	0.00	17	SLU
-164	Min.	-0.48	7	SLV	-0.87	15	SLV	-1.21	15	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	13	SLV
-163	Max	0.49	1	SLV	0.81	11	SLV	0.20	9	SLV	0.00	13	SLV	0.00	1	SLV	0.00	17	SLU
-163	Min.	-0.48	7	SLV	-0.86	13	SLV	-1.25	15	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	15	SLV
-162	Max	0.49	1	SLV	0.82	11	SLV	0.24	9	SLV	0.00	13	SLV	0.00	1	SLV	0.00	17	SLU
-162	Min.	-0.48	7	SLV	-0.84	13	SLV	-1.28	15	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	15	SLV
-161	Max	0.49	1	SLV	0.83	9	SLV	0.28	9	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	17	SLU
-161	Min.	-0.48	7	SLV	-0.83	15	SLV	-1.32	15	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	13	SLV
-160	Max	0.37	1	SLV	0.62	9	SLV	0.27	15	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	17	SLU
-160	Min.	-0.36	7	SLV	-0.62	15	SLV	-1.33	9	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	11	SLV
-159	Max	0.37	1	SLV	0.64	9	SLV	0.24	15	SLV	0.00	13	SLV	0.00	1	SLV	0.00	17	SLU
-159	Min.	-0.36	7	SLV	-0.61	15	SLV	-1.29	9	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	9	SLV
-158	Max	0.37	1	SLV	0.65	9	SLV	0.20	15	SLV	0.00	13	SLV	0.00	1	SLV	0.00	17	SLU
-158	Min.	-0.36	7	SLV	-0.60	15	SLV	-1.25	9	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	9	SLV
-157	Max	0.37	1	SLV	0.67	9	SLV	0.16	15	SLV	0.00	13	SLV	0.00	1	SLV	0.00	17	SLU
-157	Min.	-0.36	7	SLV	-0.59	15	SLV	-1.21	9	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	11	SLV
-156	Max	0.36	1	SLV	0.67	9	SLV	0.12	15	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV
-156	Min.	-0.36	7	SLV	-0.59	15	SLV	-1.17	9	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	7	SLV
-154	Max	0.36	3	SLV	0.67	11	SLV	0.16	13	SLV	0.00	15	SLV	0.00	3	SLV	0.00	9	SLV
-154	Min.	-0.36	5	SLV	-0.59	13	SLV	-1.21	11	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	17	SLU
-153	Max	0.36	3	SLV	0.65	11	SLV	0.20	13	SLV	0.00	15	SLV	0.00	3	SLV	0.00	11	SLV
-153	Min.	-0.36	5	SLV	-0.60	13	SLV	-1.25	11	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	17	SLU



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

-152	Max	0.36	3	SLV	0.64	11	SLV	0.24	13	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	11	SLV
-152	Min.	-0.36	5	SLV	-0.61	13	SLV	-1.28	11	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	17	SLU
-151	Max	0.36	3	SLV	0.62	11	SLV	0.28	13	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	9	SLV
-151	Min.	-0.36	5	SLV	-0.62	13	SLV	-1.32	11	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	17	SLU
-150	Max	0.37	3	SLV	0.62	9	SLV	0.11	7	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	3	SLV
-150	Min.	-0.36	5	SLV	-0.62	15	SLV	-1.16	1	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	17	SLU
-149	Max	0.36	1	SLV	0.62	11	SLV	0.11	3	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	17	SLU
-149	Min.	-0.36	7	SLV	-0.62	13	SLV	-1.15	5	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	7	SLV
-148	Max	0.38	3	SLV	0.62	9	SLV	0.04	7	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	1	SLV
-148	Min.	-0.35	5	SLV	-0.62	15	SLV	-1.09	1	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	17	SLU
-147	Max	0.36	1	SLV	0.62	11	SLV	0.05	3	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	17	SLU
-147	Min.	-0.37	7	SLV	-0.62	13	SLV	-1.09	5	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	5	SLV
-146	Max	0.38	1	SLV	0.62	9	SLV	-0.03	7	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	11	SLV
-146	Min.	-0.35	7	SLV	-0.62	15	SLV	-1.03	1	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	13	SLV
-145	Max	0.36	1	SLV	0.62	11	SLV	-0.02	3	SLV	0.00	13	SLV	0.00	1	SLV	0.00	15	SLV
-145	Min.	-0.38	7	SLV	-0.62	13	SLV	-1.02	5	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	9	SLV
-144	Max	0.38	1	SLV	0.62	11	SLV	0.04	5	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	17	SLU
-144	Min.	-0.35	7	SLV	-0.62	13	SLV	-1.09	3	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	3	SLV
-143	Max	0.36	3	SLV	0.62	9	SLV	0.05	1	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	7	SLV
-143	Min.	-0.37	5	SLV	-0.62	15	SLV	-1.09	7	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	17	SLU
-142	Max	0.37	1	SLV	0.62	11	SLV	0.11	5	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	17	SLU
-142	Min.	-0.36	7	SLV	-0.62	13	SLV	-1.16	3	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	1	SLV
-141	Max	0.36	3	SLV	0.62	9	SLV	0.11	1	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	5	SLV
-141	Min.	-0.36	5	SLV	-0.62	15	SLV	-1.15	7	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	17	SLU
-140	Max	0.37	3	SLV	0.62	11	SLV	0.27	11	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	15	SLV
-140	Min.	-0.36	5	SLV	-0.62	13	SLV	-1.33	13	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	17	SLU
-139	Max	0.37	3	SLV	0.61	11	SLV	0.24	11	SLV	0.00	15	SLV	0.00	3	SLV	0.00	13	SLV
-139	Min.	-0.36	5	SLV	-0.64	13	SLV	-1.29	13	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	17	SLU
-138	Max	0.37	3	SLV	0.60	11	SLV	0.20	11	SLV	0.00	15	SLV	0.00	3	SLV	0.00	13	SLV
-138	Min.	-0.36	5	SLV	-0.65	13	SLV	-1.25	13	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	17	SLU
-137	Max	0.37	3	SLV	0.59	11	SLV	0.16	11	SLV	0.00	15	SLV	0.00	3	SLV	0.00	15	SLV
-137	Min.	-0.36	5	SLV	-0.67	13	SLV	-1.21	13	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	17	SLU
-136	Max	0.36	3	SLV	0.59	11	SLV	0.13	9	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	5	SLV
-136	Min.	-0.36	5	SLV	-0.67	13	SLV	-1.17	13	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	3	SLV
-134	Max	0.36	1	SLV	0.59	9	SLV	0.16	9	SLV	0.00	13	SLV	0.00	1	SLV	0.00	17	SLU
-134	Min.	-0.36	7	SLV	-0.67	15	SLV	-1.21	15	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	13	SLV
-133	Max	0.36	1	SLV	0.60	9	SLV	0.20	9	SLV	0.00	13	SLV	0.00	1	SLV	0.00	17	SLU



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

-133	Min.	-0.36	7	SLV	-0.65	15	SLV	-1.24	15	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	15	SLV
-132	Max	0.36	1	SLV	0.61	9	SLV	0.24	9	SLV	0.00	13	SLV	0.00	1	SLV	0.00	17	SLU
-132	Min.	-0.36	7	SLV	-0.63	15	SLV	-1.28	15	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	15	SLV
-131	Max	0.36	1	SLV	0.62	9	SLV	0.28	9	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	17	SLU
-131	Min.	-0.36	7	SLV	-0.62	15	SLV	-1.32	15	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	13	SLV
-130	Max	0.25	1	SLV	0.42	9	SLV	0.27	15	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	17	SLU
-130	Min.	-0.24	7	SLV	-0.41	15	SLV	-1.33	9	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	11	SLV
-129	Max	0.24	1	SLV	0.43	9	SLV	0.24	15	SLV	0.00	13	SLV	0.00	1	SLV	0.00	17	SLU
-129	Min.	-0.24	7	SLV	-0.41	15	SLV	-1.29	9	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	9	SLV
-128	Max	0.24	1	SLV	0.45	9	SLV	0.20	15	SLV	0.00	13	SLV	0.00	1	SLV	0.00	17	SLU
-128	Min.	-0.24	7	SLV	-0.40	15	SLV	-1.25	9	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	9	SLV
-127	Max	0.24	1	SLV	0.46	9	SLV	0.16	15	SLV	0.00	13	SLV	0.00	1	SLV	0.00	17	SLU
-127	Min.	-0.24	7	SLV	-0.39	15	SLV	-1.21	9	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	11	SLV
-126	Max	0.24	1	SLV	0.46	9	SLV	0.13	15	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV
-126	Min.	-0.24	7	SLV	-0.38	15	SLV	-1.17	9	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	7	SLV
-124	Max	0.24	3	SLV	0.46	11	SLV	0.16	13	SLV	0.00	15	SLV	0.00	3	SLV	0.00	9	SLV
-124	Min.	-0.24	5	SLV	-0.39	13	SLV	-1.21	11	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	17	SLU
-123	Max	0.24	3	SLV	0.45	11	SLV	0.20	13	SLV	0.00	15	SLV	0.00	3	SLV	0.00	11	SLV
-123	Min.	-0.24	5	SLV	-0.40	13	SLV	-1.24	11	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	17	SLU
-122	Max	0.24	3	SLV	0.43	11	SLV	0.24	13	SLV	0.00	15	SLV	0.00	3	SLV	0.00	11	SLV
-122	Min.	-0.24	5	SLV	-0.41	13	SLV	-1.28	11	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	17	SLU
-121	Max	0.24	3	SLV	0.42	11	SLV	0.28	13	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	9	SLV
-121	Min.	-0.24	5	SLV	-0.41	13	SLV	-1.32	11	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	17	SLU
-120	Max	0.25	1	SLV	0.42	9	SLV	0.11	7	SLV	0.00	15	SLV	0.00	3	SLV	0.00	1	SLV
-120	Min.	-0.24	7	SLV	-0.41	15	SLV	-1.16	1	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	17	SLU
-119	Max	0.24	3	SLV	0.42	11	SLV	0.11	3	SLV	0.00	13	SLV	0.00	1	SLV	0.00	17	SLU
-119	Min.	-0.25	5	SLV	-0.41	13	SLV	-1.15	5	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	5	SLV
-118	Max	0.26	1	SLV	0.42	9	SLV	0.04	7	SLV	0.00	15	SLV	0.00	3	SLV	0.00	3	SLV
-118	Min.	-0.23	7	SLV	-0.41	15	SLV	-1.09	1	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	17	SLU
-117	Max	0.23	3	SLV	0.42	11	SLV	0.05	3	SLV	0.00	13	SLV	0.00	1	SLV	0.00	17	SLU
-117	Min.	-0.26	5	SLV	-0.41	13	SLV	-1.08	5	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	7	SLV
-114	Max	0.26	3	SLV	0.41	11	SLV	0.04	5	SLV	0.00	13	SLV	0.00	1	SLV	0.00	17	SLU
-114	Min.	-0.23	5	SLV	-0.42	13	SLV	-1.09	3	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	1	SLV
-113	Max	0.23	1	SLV	0.41	9	SLV	0.05	1	SLV	0.00	15	SLV	0.00	3	SLV	0.00	5	SLV
-113	Min.	-0.26	7	SLV	-0.42	15	SLV	-1.08	7	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	17	SLU
-112	Max	0.25	3	SLV	0.41	11	SLV	0.11	5	SLV	0.00	13	SLV	0.00	1	SLV	0.00	17	SLU
-112	Min.	-0.24	5	SLV	-0.42	13	SLV	-1.16	3	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	3	SLV



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

-111	Max	0.24	1	SLV	0.41	9	SLV	0.11	1	SLV	0.00	15	SLV	0.00	3	SLV	0.00	7	SLV
-111	Min.	-0.25	7	SLV	-0.42	15	SLV	-1.15	7	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	17	SLU
-110	Max	0.25	3	SLV	0.41	11	SLV	0.27	11	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	15	SLV
-110	Min.	-0.24	5	SLV	-0.42	13	SLV	-1.33	13	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	17	SLU
-109	Max	0.24	3	SLV	0.41	11	SLV	0.24	11	SLV	0.00	15	SLV	0.00	3	SLV	0.00	13	SLV
-109	Min.	-0.24	5	SLV	-0.43	13	SLV	-1.29	13	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	17	SLU
-108	Max	0.24	3	SLV	0.40	11	SLV	0.20	11	SLV	0.00	15	SLV	0.00	3	SLV	0.00	13	SLV
-108	Min.	-0.24	5	SLV	-0.45	13	SLV	-1.25	13	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	17	SLU
-107	Max	0.24	3	SLV	0.39	11	SLV	0.16	11	SLV	0.00	15	SLV	0.00	3	SLV	0.00	15	SLV
-107	Min.	-0.24	5	SLV	-0.46	13	SLV	-1.21	13	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	17	SLU
-106	Max	0.24	3	SLV	0.38	11	SLV	0.13	9	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	5	SLV
-106	Min.	-0.24	5	SLV	-0.46	13	SLV	-1.17	13	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	3	SLV
-104	Max	0.24	1	SLV	0.39	9	SLV	0.16	9	SLV	0.00	13	SLV	0.00	1	SLV	0.00	17	SLU
-104	Min.	-0.24	7	SLV	-0.46	15	SLV	-1.21	15	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	13	SLV
-103	Max	0.24	1	SLV	0.40	9	SLV	0.20	9	SLV	0.00	13	SLV	0.00	1	SLV	0.00	17	SLU
-103	Min.	-0.24	7	SLV	-0.45	15	SLV	-1.24	15	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	15	SLV
-102	Max	0.24	1	SLV	0.41	9	SLV	0.24	9	SLV	0.00	13	SLV	0.00	1	SLV	0.00	17	SLU
-102	Min.	-0.24	7	SLV	-0.43	15	SLV	-1.28	15	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	15	SLV
-101	Max	0.24	1	SLV	0.41	9	SLV	0.28	9	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	17	SLU
-101	Min.	-0.24	7	SLV	-0.42	15	SLV	-1.32	15	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	13	SLV
-100	Max	0.12	1	SLV	0.21	9	SLV	0.27	15	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	17	SLU
-100	Min.	-0.12	7	SLV	-0.21	15	SLV	-1.33	9	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	11	SLV
-99	Max	0.12	1	SLV	0.22	9	SLV	0.24	15	SLV	0.00	13	SLV	0.00	1	SLV	0.00	17	SLU
-99	Min.	-0.12	7	SLV	-0.20	15	SLV	-1.29	9	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	9	SLV
-98	Max	0.12	1	SLV	0.23	9	SLV	0.20	15	SLV	0.00	13	SLV	0.00	1	SLV	0.00	17	SLU
-98	Min.	-0.12	7	SLV	-0.19	15	SLV	-1.25	9	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	9	SLV
-97	Max	0.12	1	SLV	0.24	9	SLV	0.16	15	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	3	SLV
-97	Min.	-0.12	7	SLV	-0.19	15	SLV	-1.21	9	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	5	SLV
-96	Max	0.12	1	SLV	0.24	9	SLV	0.13	15	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV
-96	Min.	-0.12	7	SLV	-0.19	15	SLV	-1.17	9	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	7	SLV
-94	Max	0.12	3	SLV	0.24	11	SLV	0.16	13	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	1	SLV
-94	Min.	-0.12	5	SLV	-0.19	13	SLV	-1.21	11	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	7	SLV
-93	Max	0.12	3	SLV	0.23	11	SLV	0.20	13	SLV	0.00	15	SLV	0.00	3	SLV	0.00	11	SLV
-93	Min.	-0.12	5	SLV	-0.19	13	SLV	-1.24	11	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	17	SLU
-92	Max	0.12	3	SLV	0.22	11	SLV	0.24	13	SLV	0.00	15	SLV	0.00	3	SLV	0.00	11	SLV
-92	Min.	-0.12	5	SLV	-0.20	13	SLV	-1.28	11	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	17	SLU
-91	Max	0.12	3	SLV	0.21	11	SLV	0.28	13	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	9	SLV



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

-91	Min.	-0.12	5	SLV	-0.21	13	SLV	-1.32	11	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	17	SLU
-90	Max	0.13	1	SLV	0.21	9	SLV	0.11	7	SLV	0.00	15	SLV	0.00	3	SLV	0.00	1	SLV
-90	Min.	-0.12	7	SLV	-0.21	15	SLV	-1.16	1	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	7	SLV
-89	Max	0.12	3	SLV	0.21	11	SLV	0.11	3	SLV	0.00	13	SLV	0.00	1	SLV	0.00	3	SLV
-89	Min.	-0.13	5	SLV	-0.21	13	SLV	-1.15	5	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	5	SLV
-88	Max	0.14	1	SLV	0.21	9	SLV	0.04	7	SLV	0.00	15	SLV	0.00	3	SLV	0.00	3	SLV
-88	Min.	-0.11	7	SLV	-0.21	15	SLV	-1.09	1	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	5	SLV
-87	Max	0.11	3	SLV	0.21	11	SLV	0.05	3	SLV	0.00	13	SLV	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV
-87	Min.	-0.14	5	SLV	-0.21	13	SLV	-1.08	5	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	7	SLV
-86	Max	0.14	1	SLV	0.21	9	SLV	-0.03	7	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	15	SLV
-86	Min.	-0.11	7	SLV	-0.21	15	SLV	-1.02	1	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	9	SLV
-85	Max	0.11	1	SLV	0.21	11	SLV	-0.02	3	SLV	0.00	13	SLV	0.00	1	SLV	0.00	11	SLV
-85	Min.	-0.14	7	SLV	-0.21	13	SLV	-1.01	5	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	13	SLV
-84	Max	0.14	3	SLV	0.21	11	SLV	0.04	5	SLV	0.00	13	SLV	0.00	1	SLV	0.00	7	SLV
-84	Min.	-0.11	5	SLV	-0.21	13	SLV	-1.09	3	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	1	SLV
-83	Max	0.11	1	SLV	0.21	9	SLV	0.05	1	SLV	0.00	15	SLV	0.00	3	SLV	0.00	5	SLV
-83	Min.	-0.14	7	SLV	-0.21	15	SLV	-1.08	7	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	3	SLV
-82	Max	0.13	3	SLV	0.21	11	SLV	0.11	5	SLV	0.00	13	SLV	0.00	1	SLV	0.00	5	SLV
-82	Min.	-0.12	5	SLV	-0.21	13	SLV	-1.16	3	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	3	SLV
-81	Max	0.12	1	SLV	0.21	9	SLV	0.11	1	SLV	0.00	15	SLV	0.00	3	SLV	0.00	7	SLV
-81	Min.	-0.13	7	SLV	-0.21	15	SLV	-1.15	7	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	1	SLV
-80	Max	0.12	3	SLV	0.21	11	SLV	0.27	11	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	15	SLV
-80	Min.	-0.12	5	SLV	-0.21	13	SLV	-1.33	13	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	17	SLU
-79	Max	0.12	3	SLV	0.20	11	SLV	0.24	11	SLV	0.00	15	SLV	0.00	3	SLV	0.00	13	SLV
-79	Min.	-0.12	5	SLV	-0.22	13	SLV	-1.29	13	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	17	SLU
-78	Max	0.12	3	SLV	0.19	11	SLV	0.20	11	SLV	0.00	15	SLV	0.00	3	SLV	0.00	13	SLV
-78	Min.	-0.12	5	SLV	-0.23	13	SLV	-1.25	13	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	17	SLU
-77	Max	0.12	3	SLV	0.19	11	SLV	0.16	11	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	7	SLV
-77	Min.	-0.12	5	SLV	-0.24	13	SLV	-1.21	13	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	1	SLV
-76	Max	0.12	3	SLV	0.19	11	SLV	0.13	9	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	5	SLV
-76	Min.	-0.12	5	SLV	-0.24	13	SLV	-1.17	13	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	3	SLV
-74	Max	0.12	1	SLV	0.19	9	SLV	0.16	9	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	5	SLV
-74	Min.	-0.12	7	SLV	-0.24	15	SLV	-1.20	15	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	3	SLV
-73	Max	0.12	1	SLV	0.19	9	SLV	0.20	9	SLV	0.00	13	SLV	0.00	1	SLV	0.00	17	SLU
-73	Min.	-0.12	7	SLV	-0.23	15	SLV	-1.24	15	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	15	SLV
-72	Max	0.12	1	SLV	0.20	9	SLV	0.24	9	SLV	0.00	13	SLV	0.00	1	SLV	0.00	17	SLU
-72	Min.	-0.12	7	SLV	-0.22	15	SLV	-1.28	15	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	15	SLV



"Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale"
Progetto esecutivo

-71	Max	0.12	1	SLV	0.21	9	SLV	0.28	9	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	17	SLU
-71	Min.	-0.12	7	SLV	-0.21	15	SLV	-1.32	15	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	13	SLV
-70	Max	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	0.27	15	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV
-70	Min.	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	-1.33	9	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	1	SLV
-69	Max	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	0.23	15	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV
-69	Min.	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	-1.29	9	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	1	SLV
-68	Max	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	0.20	15	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV
-68	Min.	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	-1.25	9	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	1	SLV
-67	Max	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	0.16	15	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV
-67	Min.	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	-1.21	9	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	1	SLV
-66	Max	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	0.13	15	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV
-66	Min.	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	-1.17	9	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	1	SLV
-64	Max	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	0.16	13	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	1	SLV
-64	Min.	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	-1.20	11	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	1	SLV
-63	Max	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	0.20	13	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	1	SLV
-63	Min.	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	-1.24	11	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	1	SLV
-62	Max	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	0.24	13	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	1	SLV
-62	Min.	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	-1.28	11	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	1	SLV
-61	Max	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	0.28	13	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	1	SLV
-61	Min.	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	-1.32	11	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	1	SLV
-60	Max	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	0.10	7	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV
-60	Min.	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	-1.16	1	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	1	SLV
-59	Max	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	0.04	15	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV
-59	Min.	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	-1.06	9	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	1	SLV
-58	Max	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	0.01	15	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV
-58	Min.	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	-1.01	9	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	1	SLV
-57	Max	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	-0.02	15	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV
-57	Min.	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	-0.96	9	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	1	SLV
-56	Max	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	-0.05	13	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV
-56	Min.	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	-0.92	11	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	1	SLV
-54	Max	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	-0.01	13	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	1	SLV
-54	Min.	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	-0.96	11	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	1	SLV
-53	Max	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	0.02	13	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	1	SLV
-53	Min.	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	-1.00	11	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	1	SLV
-52	Max	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	0.05	13	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	1	SLV
-52	Min.	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	-1.06	11	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	1	SLV
-51	Max	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	0.11	3	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	1	SLV



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

-51	Min.	0.00	1SLV	0.00	1SLV	-1.15	5SLV	-0.00	11SLV	-0.00	5SLV	0.00	1SLV
-50	Max	0.00	1SLV	0.00	1SLV	0.04	7SLV	0.00	15SLV	0.00	1SLV	0.00	1SLV
-50	Min.	0.00	1SLV	0.00	1SLV	-1.09	1SLV	-0.00	9SLV	-0.00	7SLV	0.00	1SLV
-49	Max	0.00	1SLV	0.00	1SLV	-0.07	7SLV	0.00	15SLV	0.00	1SLV	0.00	1SLV
-49	Min.	0.00	1SLV	0.00	1SLV	-0.92	1SLV	-0.00	9SLV	-0.00	7SLV	0.00	1SLV
-48	Max	0.00	1SLV	0.00	1SLV	-0.18	7SLV	0.00	15SLV	0.00	1SLV	0.00	1SLV
-48	Min.	0.00	1SLV	0.00	1SLV	-0.77	1SLV	-0.00	9SLV	-0.00	7SLV	0.00	1SLV
-47	Max	0.00	1SLV	0.00	1SLV	-0.21	15SLV	0.00	15SLV	0.00	1SLV	0.00	1SLV
-47	Min.	0.00	1SLV	0.00	1SLV	-0.70	9SLV	-0.00	9SLV	-0.00	7SLV	0.00	1SLV
-46	Max	0.00	1SLV	0.00	1SLV	-0.24	13SLV	0.00	15SLV	0.00	1SLV	0.00	1SLV
-46	Min.	0.00	1SLV	0.00	1SLV	-0.66	11SLV	-0.00	9SLV	-0.00	7SLV	0.00	1SLV
-44	Max	0.00	1SLV	0.00	1SLV	-0.21	13SLV	0.00	13SLV	0.00	3SLV	0.00	1SLV
-44	Min.	0.00	1SLV	0.00	1SLV	-0.70	11SLV	-0.00	11SLV	-0.00	5SLV	0.00	1SLV
-43	Max	0.00	1SLV	0.00	1SLV	-0.17	3SLV	0.00	13SLV	0.00	3SLV	0.00	1SLV
-43	Min.	0.00	1SLV	0.00	1SLV	-0.77	5SLV	-0.00	11SLV	-0.00	5SLV	0.00	1SLV
-42	Max	0.00	1SLV	0.00	1SLV	-0.07	3SLV	0.00	13SLV	0.00	3SLV	0.00	1SLV
-42	Min.	0.00	1SLV	0.00	1SLV	-0.92	5SLV	-0.00	11SLV	-0.00	5SLV	0.00	1SLV
-41	Max	0.00	1SLV	0.00	1SLV	0.05	3SLV	0.00	13SLV	0.00	3SLV	0.00	1SLV
-41	Min.	0.00	1SLV	0.00	1SLV	-1.08	5SLV	-0.00	11SLV	-0.00	5SLV	0.00	1SLV
-40	Max	0.00	1SLV	0.00	1SLV	-0.03	7SLV	0.00	15SLV	0.00	1SLV	0.00	1SLV
-40	Min.	0.00	1SLV	0.00	1SLV	-1.02	1SLV	-0.00	9SLV	-0.00	7SLV	0.00	1SLV
-39	Max	0.00	1SLV	0.00	1SLV	-0.13	7SLV	0.00	15SLV	0.00	1SLV	0.00	1SLV
-39	Min.	0.00	1SLV	0.00	1SLV	-0.85	1SLV	-0.00	9SLV	-0.00	7SLV	0.00	1SLV
-38	Max	0.00	1SLV	0.00	1SLV	-0.24	7SLV	0.00	15SLV	0.00	1SLV	0.00	1SLV
-38	Min.	0.00	1SLV	0.00	1SLV	-0.69	1SLV	-0.00	9SLV	-0.00	7SLV	0.00	1SLV
-37	Max	0.00	1SLV	0.00	1SLV	-0.33	5SLV	0.00	15SLV	0.00	1SLV	0.00	1SLV
-37	Min.	0.00	1SLV	0.00	1SLV	-0.58	17SLU	-0.00	9SLV	-0.00	7SLV	0.00	1SLV
-36	Max	0.00	1SLV	0.00	1SLV	-0.44	1SLV	0.00	13SLV	0.00	1SLV	0.00	1SLV
-36	Min.	0.00	1SLV	0.00	1SLV	-0.57	17SLU	-0.00	11SLV	-0.00	5SLV	0.00	1SLV
-34	Max	0.00	1SLV	0.00	1SLV	-0.33	1SLV	0.00	13SLV	0.00	3SLV	0.00	1SLV
-34	Min.	0.00	1SLV	0.00	1SLV	-0.57	17SLU	-0.00	11SLV	-0.00	5SLV	0.00	1SLV
-33	Max	0.00	1SLV	0.00	1SLV	-0.23	3SLV	0.00	13SLV	0.00	3SLV	0.00	1SLV
-33	Min.	0.00	1SLV	0.00	1SLV	-0.69	5SLV	-0.00	11SLV	-0.00	5SLV	0.00	1SLV
-32	Max	0.00	1SLV	0.00	1SLV	-0.13	3SLV	0.00	13SLV	0.00	3SLV	0.00	1SLV
-32	Min.	0.00	1SLV	0.00	1SLV	-0.85	5SLV	-0.00	11SLV	-0.00	5SLV	0.00	1SLV
-31	Max	0.00	1SLV	0.00	1SLV	-0.02	3SLV	0.00	13SLV	0.00	3SLV	0.00	1SLV
-31	Min.	0.00	1SLV	0.00	1SLV	-1.01	5SLV	-0.00	11SLV	-0.00	5SLV	0.00	1SLV



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

-30	Max	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	0.04	5	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	1	SLV
-30	Min.	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	-1.09	3	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	1	SLV
-29	Max	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	-0.07	5	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	1	SLV
-29	Min.	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	-0.92	3	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	1	SLV
-28	Max	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	-0.18	5	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	1	SLV
-28	Min.	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	-0.77	3	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	1	SLV
-27	Max	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	-0.21	11	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	1	SLV
-27	Min.	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	-0.70	13	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	1	SLV
-26	Max	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	-0.24	9	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	1	SLV
-26	Min.	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	-0.66	15	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	1	SLV
-24	Max	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	-0.21	9	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV
-24	Min.	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	-0.70	15	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	1	SLV
-23	Max	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	-0.17	1	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV
-23	Min.	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	-0.77	7	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	1	SLV
-22	Max	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	-0.07	1	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV
-22	Min.	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	-0.92	7	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	1	SLV
-21	Max	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	0.05	1	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV
-21	Min.	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	-1.08	7	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	1	SLV
-20	Max	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	0.11	5	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	1	SLV
-20	Min.	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	-1.16	3	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	1	SLV
-19	Max	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	0.04	11	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	1	SLV
-19	Min.	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	-1.06	13	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	1	SLV
-18	Max	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	0.01	11	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	1	SLV
-18	Min.	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	-1.01	13	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	1	SLV
-17	Max	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	-0.02	11	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	1	SLV
-17	Min.	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	-0.96	13	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	1	SLV
-16	Max	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	-0.05	9	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	1	SLV
-16	Min.	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	-0.92	15	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	1	SLV
-14	Max	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	-0.01	9	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV
-14	Min.	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	-0.96	15	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	1	SLV
-13	Max	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	0.02	9	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV
-13	Min.	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	-1.00	15	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	1	SLV
-12	Max	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	0.05	9	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV
-12	Min.	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	-1.06	15	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	1	SLV
-11	Max	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	0.11	1	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV
-11	Min.	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	-1.15	7	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	1	SLV
-10	Max	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	0.27	11	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	1	SLV



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

-10	Min.	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	-1.33	13	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	1	SLV
-9	Max	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	0.24	11	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	1	SLV
-9	Min.	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	-1.28	13	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	1	SLV
-8	Max	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	0.20	11	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	1	SLV
-8	Min.	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	-1.24	13	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	1	SLV
-7	Max	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	0.16	11	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	1	SLV
-7	Min.	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	-1.20	13	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	1	SLV
-6	Max	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	0.13	9	SLV	0.00	13	SLV	0.00	3	SLV	0.00	1	SLV
-6	Min.	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	-1.17	13	SLV	-0.00	11	SLV	-0.00	5	SLV	0.00	1	SLV
-4	Max	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	0.16	9	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV
-4	Min.	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	-1.20	15	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	1	SLV
-3	Max	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	0.20	9	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV
-3	Min.	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	-1.24	15	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	1	SLV
-2	Max	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	0.24	9	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV
-2	Min.	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	-1.28	15	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	1	SLV
-1	Max	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	0.28	9	SLV	0.00	15	SLV	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV
-1	Min.	0.00	1	SLV	0.00	1	SLV	-1.32	15	SLV	-0.00	9	SLV	-0.00	7	SLV	0.00	1	SLV

Min = -1.66

Max = 1.67

Reazioni vincolari

Le forze e i momenti in qualità di reazioni vincolari dei nodi, risultanti dal calcolo della struttura, sono positivi se sono rispettivamente concordi con gli assi e con il segno positivo delle rotazioni. Il segno positivo delle rotazioni è quello orario per l'osservatore posto nell'origine: X ruota su Y, Y ruota su Z, Z ruota su X. In pratica è sufficiente adottare la regola della mano destra: col pollice rivolto nella direzione dell'asse, la rotazione che porta a chiudere il palmo della mano corrisponde al segno positivo. Si riportano di seguito la descrizione della simbologia adottata e l'elenco dei nodi del modello strutturale con le relative reazioni vincolari.

Simbologia

Nodo = Numero del nodo

CC = Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari

TCC = Tipo di combinazione di carico

SLU = Stato limite ultimo

SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)

SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara

SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione



"Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale"
Progetto esecutivo

frequente

SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione

quasi permanente

SLD = Stato limite di danno

SLV = Stato limite di salvaguardia della vita

SLC = Stato limite di prevenzione del collasso

SLO = Stato limite di operatività

SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco

SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo)

Fx = Reazione vincolare (forza) in dir. X

Fy = Reazione vincolare (forza) in dir. Y

Fz = Reazione vincolare (forza) in dir. Z

Mx = Reazione vincolare (momento) intorno all'asse X

My = Reazione vincolare (momento) intorno all'asse Y

Mz = Reazione vincolare (momento) intorno all'asse Z

Nodo		CC	TCC	Fx <daN>	CC	TCC	Fy <daN>	CC	TCC	Fz <daN>	CC	TCC	Mx <daNm> >	CC	TCC	My <daNm> >	CC	TCC	Mz <daNm> >
-70	Max	11	SND	3585.813		SND	3449.235		SND	0.005		SND	0.0017		SLU	0.0011		SND	272.86
-70	Min	13	SND	-358.035		SND	461.4217		SLU	0.003		SND	0.0017		SLU	0.001		SLV	93.38
-69	Max	11	SND	3874.9178		SLU	4836.551		SND	0.007		SND	0.0011		SND	0.009		SND	1839.03
-69	Min	13	SND	-2931.770		SND	946.543		SND	0.001		SND	0.0017		SLU	0.001		SLV	1136.02
-68	Max	5	SND	4149.3317		SLU	5563.417		SND	0.0013		SND	0.009		SND	0.009		SND	1720.15
-68	Min	3	SND	-3374.779		SND	-462.527		SND	0.0011		SND	0.0017		SLU	0.001		SLV	1102.76
-67	Max	5	SND	4500.5179		SLU	6220.2174		SLU	0.0013		SND	0.0013		SND	0.005		SND	1043.57
-67	Min	3	SND	-4244.279		SND	-722.917		SND	0.0011		SND	0.0017		SLU	0.001		SLV	598.22
-66	Max	5	SND	4373.5173		SLU	6400.094		SND	0.0011		SND	0.009		SND	0.007		SND	254.60
-66	Min	3	SND	-4422.313		SND	-567.8315		SND	0.0013		SND	0.0015		SND	0.001		SLV	-261.03



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

				0															
-64	Max	7	SND	4196.21	17	SLU	6191.32	3	SND	0.00	11	SND	0.00	11	SND	0.00	17	SLU	-607.07
-64	Min	1	SND	-4539.23	2	SND	-738.15	5	SND	0.00	13	SND	0.00	13	SND	0.00	1	SLV	-1048.69
-63	Max	7	SND	3353.71	17	SLU	5512.71	11	SND	0.00	17	SLU	0.00	15	SND	0.00	17	SLU	-1102.42
-63	Min	1	SND	-4163.73	3	SND	-488.91	13	SND	0.00	3	SND	0.00	11	SND	0.00	1	SLV	-1721.47
-62	Max	15	SND	2926.21	17	SLU	4777.21	5	SND	0.00	11	SND	0.00	11	SND	0.00	17	SLU	-1129.58
-62	Min	9	SND	-3855.73	4	SND	915.34	7	SND	0.00	13	SND	0.00	13	SND	0.00	1	SLV	-1836.80
-61	Max	15	SND	375.04	7	SND	3440.57	4	SND	0.00	7	SND	0.00	5	SND	0.00	17	SLU	-97.59
-61	Min	9	SND	-3558.11	2	SND	451.32	1	SND	0.00	1	SND	0.00	9	SND	0.00	1	SLV	-275.13
-60	Max	17	SLU	4977.71	13	SND	4138.51	3	SND	0.00	13	SND	0.00	1	SND	0.00	7	SND	-911.25
-60	Min	15	SND	1458.31	11	SND	-1970.85	9	SND	0.00	11	SND	0.00	7	SND	0.00	1	SLV	-1484.26
-59	Max	1	SLV	0.00	1	SLV	0.00	9	SND	0.00	15	SND	0.00	3	SND	0.00	1	SLV	0.00
-59	Min	1	SLV	0.00	1	SLV	0.00	15	SND	0.00	9	SND	0.00	5	SND	0.00	1	SLV	0.00
-58	Max	1	SLV	0.00	1	SLV	0.00	9	SND	0.00	3	SND	0.00	9	SND	0.00	1	SLV	0.00
-58	Min	1	SLV	0.00	1	SLV	0.00	15	SND	0.00	5	SND	0.00	15	SND	0.00	1	SLV	0.00
-57	Max	1	SLV	0.00	1	SLV	0.00	15	SND	0.00	13	SND	0.00	17	SLU	0.00	1	SLV	0.00
-57	Min	1	SLV	0.00	1	SLV	0.00	9	SND	0.00	11	SND	0.00	9	SND	0.00	1	SLV	0.00
-56	Max	1	SLV	0.00	1	SLV	0.00	11	SND	0.00	15	SND	0.00	11	SND	0.00	1	SLV	0.00
-56	Min	1	SLV	0.00	1	SLV	0.00	13	SND	0.00	9	SND	0.00	13	SND	0.00	1	SLV	0.00
-54	Max	1	SLV	0.00	1	SLV	0.00	11	SND	0.00	13	SND	0.00	9	SND	0.00	1	SLV	0.00
-54	Min	1	SLV	0.00	1	SLV	0.00	13	SND	0.00	11	SND	0.00	17	SLU	0.00	1	SLV	0.00
-53	Max	1	SLV	0.00	1	SLV	0.00	11	SND	0.00	15	SND	0.00	5	SND	0.00	1	SLV	0.00
-53	Min	1	SLV	0.00	1	SLV	0.00	13	SND	0.00	9	SND	0.00	3	SND	0.00	1	SLV	0.00
-52	Max	1	SLV	0.00	1	SLV	0.00	5	SND	0.00	9	SND	0.00	11	SND	0.00	1	SLV	0.00
-52	Min	1	SLV	0.00	1	SLV	0.00	3	SND	0.00	15	SND	0.00	13	SND	0.00	1	SLV	0.00
-51	Max	13	SND	-1434.71	15	SND	4112.43	7	SND	0.00	9	SND	0.00	9	SND	0.00	5	SND	1475.67
-51	Min	17	SLU	-4933.69	9	SND	-1976.11	1	SND	0.00	15	SND	0.00	17	SLU	0.00	1	SLV	901.99



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

				9		5											
-50	Max	17	SLU	5962.313	SND	7763.456	SND	0.0013	SND	0.009	SND	0.005	SND	-794.10			
-50	Min	7	SND	573.2511	SND	-3394.334	SND	0.0011	SND	0.0015	SND	0.001	SLV	-1277.36			
-49	Max	1	SLV	0.001	SLV	0.0015	SND	0.001	SND	0.005	SND	0.001	SLV	0.00			
-49	Min	1	SLV	0.001	SLV	0.009	SND	0.007	SND	0.003	SND	0.001	SLV	0.00			
-48	Max	1	SLV	0.001	SLV	0.001	SND	0.0013	SND	0.0015	SND	0.001	SLV	0.00			
-48	Min	1	SLV	0.001	SLV	0.007	SND	0.0011	SND	0.009	SND	0.001	SLV	0.00			
-47	Max	1	SLV	0.001	SLV	0.005	SND	0.0013	SND	0.005	SND	0.001	SLV	0.00			
-47	Min	1	SLV	0.001	SLV	0.003	SND	0.0017	SLU	0.0017	SLU	0.001	SLV	0.00			
-46	Max	1	SLV	0.001	SLV	0.0013	SND	0.0013	SND	0.0015	SND	0.001	SLV	0.00			
-46	Min	1	SLV	0.001	SLV	0.0011	SND	0.0011	SND	0.009	SND	0.001	SLV	0.00			
-44	Max	1	SLV	0.001	SLV	0.0013	SND	0.0017	SLU	0.0013	SND	0.001	SLV	0.00			
-44	Min	1	SLV	0.001	SLV	0.0011	SND	0.003	SND	0.0011	SND	0.001	SLV	0.00			
-43	Max	1	SLV	0.001	SLV	0.0013	SND	0.0015	SND	0.0017	SLU	0.001	SLV	0.00			
-43	Min	1	SLV	0.001	SLV	0.0017	SLU	0.009	SND	0.0015	SND	0.001	SLV	0.00			
-42	Max	1	SLV	0.001	SLV	0.0017	SLU	0.009	SND	0.0017	SLU	0.001	SLV	0.00			
-42	Min	1	SLV	0.001	SLV	0.007	SND	0.0015	SND	0.0013	SND	0.001	SLV	0.00			
-41	Max	3	SND	-556.9815	SND	7721.283	SND	0.007	SND	0.0015	SND	0.007	SND	1269.76			
-41	Min	17	SLU	-5930.898	SND	-3406.550	SND	0.001	SND	0.009	SND	0.001	SLV	787.33			
-40	Max	17	SLU	6952.8153	SND	6268.731	SND	0.003	SND	0.005	SND	0.009	SND	180.18			
-40	Min	7	SND	772.419	SND	-6279.653	SND	0.005	SND	0.0015	SND	0.001	SLV	-179.54			
-39	Max	1	SLV	0.001	SLV	0.009	SND	0.003	SND	0.007	SND	0.001	SLV	0.00			
-39	Min	1	SLV	0.001	SLV	0.0015	SND	0.005	SND	0.001	SND	0.001	SLV	0.00			
-38	Max	1	SLV	0.001	SLV	0.005	SND	0.007	SND	0.001	SND	0.001	SLV	0.00			
-38	Min	1	SLV	0.001	SLV	0.003	SND	0.001	SND	0.007	SND	0.001	SLV	0.00			
-37	Max	1	SLV	0.001	SLV	0.0017	SLU	0.0013	SND	0.005	SND	0.001	SLV	0.00			
-37	Min	1	SLV	0.001	SLV	0.0015	SND	0.0017	SLU	0.003	SND	0.001	SLV	0.00			
-36	Max	1	SLV	0.001	SLV	0.0015	SND	0.0015	SND	0.0013	SND	0.001	SLV	0.00			
-36	Min	1	SLV	0.001	SLV	0.0017	SLU	0.0017	SLU	0.0011	SND	0.001	SLV	0.00			
-34	Max	1	SLV	0.001	SLV	0.0017	SLU	0.007	SND	0.0013	SND	0.001	SLV	0.00			
-34	Min	1	SLV	0.001	SLV	0.0011	SND	0.0017	SLU	0.0017	SLU	0.001	SLV	0.00			
-33	Max	1	SLV	0.001	SLV	0.003	SND	0.007	SND	0.003	SND	0.001	SLV	0.00			



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

-33	Min	1	SLV	0.001	SLV	0.005	SND	0.001	SND	0.005	SND	0.001	SLV	0.00		
-32	Max	1	SLV	0.001	SLV	0.005	SND	0.003	SND	0.007	SND	0.001	SLV	0.00		
-32	Min	1	SLV	0.001	SLV	0.003	SND	0.005	SND	0.001	SND	0.001	SLV	0.00		
-31	Max	3	SND	-755.08	13	SND	6248.41	SND	0.007	SND	0.001	SND	0.0013	SND	177.79	
							3									
-31	Min	17	SLU	-6918.9	11	SND	-6256.7	SND	0.001	SND	0.0011	SND	0.001	SLV	-178.50	
							64									
-30	Max	17	SLU	5957.8	15	SND	3386.19	SND	0.003	SND	0.003	SND	0.001	SND	1277.72	
							7									
-30	Min	5	SND	571.04	9	SND	-7770.5	15	SND	0.005	SND	0.007	SND	0.001	SLV	794.32
								5								
-29	Max	1	SLV	0.001	SLV	0.007	SND	0.0017	SLU	0.007	SND	0.001	SLV	0.00		
-29	Min	1	SLV	0.001	SLV	0.001	SND	0.0018	SLE R	0.001	SND	0.001	SLV	0.00		
-28	Max	1	SLV	0.001	SLV	0.007	SND	0.0017	SLU	0.007	SND	0.001	SLV	0.00		
-28	Min	1	SLV	0.001	SLV	0.001	SND	0.0013	SND	0.001	SND	0.001	SLV	0.00		
-27	Max	1	SLV	0.001	SLV	0.0015	SND	0.001	SND	0.007	SND	0.001	SLV	0.00		
-27	Min	1	SLV	0.001	SLV	0.009	SND	0.007	SND	0.001	SND	0.001	SLV	0.00		
-26	Max	1	SLV	0.001	SLV	0.009	SND	0.0013	SND	0.0015	SND	0.001	SLV	0.00		
-26	Min	1	SLV	0.001	SLV	0.0015	SND	0.0011	SND	0.009	SND	0.001	SLV	0.00		
-24	Max	1	SLV	0.001	SLV	0.007	SND	0.0013	SND	0.009	SND	0.001	SLV	0.00		
-24	Min	1	SLV	0.001	SLV	0.001	SND	0.0011	SND	0.0015	SND	0.001	SLV	0.00		
-23	Max	1	SLV	0.001	SLV	0.0017	SLU	0.0013	SND	0.0011	SND	0.001	SLV	0.00		
-23	Min	1	SLV	0.001	SLV	0.003	SND	0.0011	SND	0.0013	SND	0.001	SLV	0.00		
-22	Max	1	SLV	0.001	SLV	0.0017	SLU	0.003	SND	0.001	SND	0.001	SLV	0.00		
-22	Min	1	SLV	0.001	SLV	0.001	SND	0.0017	SLU	0.007	SND	0.001	SLV	0.00		
-21	Max	1	SND	-554.70	13	SND	3407.65	SND	0.0011	SND	0.003	SND	0.003	SND	-787.58	
							6									
-21	Min	17	SLU	-5926.2	11	SND	-7719.33	SND	0.0013	SND	0.005	SND	0.001	SLV	-1270.16	
							0									
-20	Max	17	SLU	4971.51	15	SND	1967.91	13	SND	0.0013	SND	0.0011	SND	0.003	SND	1484.10
-20	Min	11	SND	1455.42	9	SND	-4138.0	11	SND	0.0011	SND	0.0013	SND	0.001	SLV	911.00
								5								
-19	Max	1	SLV	0.001	SLV	0.005	SND	0.007	SND	0.001	SND	0.001	SLV	0.00		
-19	Min	1	SLV	0.001	SLV	0.003	SND	0.001	SND	0.007	SND	0.001	SLV	0.00		
-18	Max	1	SLV	0.001	SLV	0.0013	SND	0.0011	SND	0.0015	SND	0.001	SLV	0.00		
-18	Min	1	SLV	0.001	SLV	0.0011	SND	0.0013	SND	0.009	SND	0.001	SLV	0.00		
-17	Max	1	SLV	0.001	SLV	0.009	SND	0.0013	SND	0.009	SND	0.001	SLV	0.00		



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

-17	Min	1	SLV	0.001	SLV	0.0013	SND	0.0011	SND	0.0015	SND	0.001	SLV	0.00	
-16	Max	1	SLV	0.001	SLV	0.0011	SND	0.0015	SND	0.0017	SLU	0.001	SLV	0.00	
-16	Min	1	SLV	0.001	SLV	0.0013	SND	0.009	SND	0.0013	SND	0.001	SLV	0.00	
-14	Max	1	SLV	0.001	SLV	0.0015	SND	0.009	SND	0.0017	SLU	0.001	SLV	0.00	
-14	Min	1	SLV	0.001	SLV	0.009	SND	0.0015	SND	0.0015	SND	0.001	SLV	0.00	
-13	Max	1	SLV	0.001	SLV	0.0011	SND	0.0013	SND	0.0017	SLU	0.001	SLV	0.00	
-13	Min	1	SLV	0.001	SLV	0.0013	SND	0.0011	SND	0.009	SND	0.001	SLV	0.00	
-12	Max	1	SLV	0.001	SLV	0.0015	SND	0.007	SND	0.007	SND	0.001	SLV	0.00	
-12	Min	1	SLV	0.001	SLV	0.009	SND	0.001	SND	0.001	SND	0.001	SLV	0.00	
-11	Max	9	SND	-1431.86	13	SND	1972.8215	SND	0.005	SND	0.007	SND	0.001	SND	-901.83
-11	Min	17	SLU	-4927.34	11	SND	-4113.190	SND	0.003	SND	0.007	SND	0.001	SLV	-1475.58
-10	Max	15	SND	3583.217	7	SND	-459.923	SND	0.001	SND	0.0013	SND	0.0017	SLU	-92.92
-10	Min	9	SND	-357.311	1	SND	-3448.505	SND	0.007	SND	0.0015	SND	0.001	SLV	-272.70
-9	Max	15	SND	3870.650	5	SND	-944.109	SND	0.0011	SND	0.003	SND	0.0017	SLU	-1134.48
-9	Min	9	SND	-2929.37	17	SLU	-4832.1154	SND	0.0013	SND	0.0013	SND	0.001	SLV	-1838.32
-8	Max	7	SND	4153.155	5	SND	464.4213	SND	0.003	SND	0.0015	SND	0.0017	SLU	-1101.56
-8	Min	1	SND	-3371.64	17	SLU	-5560.114	SND	0.005	SND	0.0013	SND	0.001	SLV	-1719.61
-7	Max	7	SND	4503.052	5	SND	724.5513	SND	0.0013	SND	0.009	SND	0.0017	SLU	-597.70
-7	Min	1	SND	-4243.00	17	SLU	-6217.516	SND	0.0011	SND	0.0017	SLU	0.001	SLV	-1043.25
-6	Max	7	SND	4380.890	9	SND	569.3415	SND	0.0015	SND	0.0011	SND	0.003	SND	260.95
-6	Min	1	SND	-4418.32	17	SLU	-6397.598	SND	0.009	SND	0.0013	SND	0.001	SLV	-254.50
-4	Max	5	SND	4197.921	1	SND	739.849	SND	0.0013	SND	0.0015	SND	0.003	SND	1048.38
-4	Min	3	SND	-4539.53	17	SLU	-6188.415	SND	0.0011	SND	0.0017	SLU	0.001	SLV	606.47
-3	Max	5	SND	3359.015	1	SND	490.9515	SND	0.007	SND	0.0015	SND	0.0015	SND	1720.96
-3	Min	3	SND	-4159.917	17	SLU	-5509.9	SND	0.001	SND	0.0017	SLU	0.001	SLV	1101.10



"Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale"
Progetto esecutivo

				5		03												
-2Max	11	SND	2924.17	1	SND	-912.95	11	SND	0.00	7	SND	0.00	15	SND	0.00	15	SND	1836.23
-2Min	13	SND	-3852.8	17	SLU	-4772.7	13	SND	0.00	1	SND	0.00	17	SLU	0.00	1	SLV	1128.14
			7			1												
-1Max	11	SND	376.12	3	SND	-446.37	9	SND	0.00	17	SLU	0.00	13	SND	0.00	13	SND	274.98
-1Min	13	SND	-3553.8	5	SND	-3436.2	15	SND	0.00	13	SND	0.00	17	SLU	0.00	1	SLV	97.18
			1			5												

Tensioni sul terreno

Le tensioni sul terreno sotto i nodi, risultanti dal calcolo della struttura, sono negative se di trazione mentre sono positive quelle di compressione.

Si riportano di seguito la descrizione della simbologia adottata e l'elenco dei nodi del modello strutturale con le relative tensioni sul terreno.

Simbologia

Nodo = Numero del nodo

CC = Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari

TCC = Tipo di combinazione di carico

SLU = Stato limite ultimo

SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)

SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara

SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente

SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente

SLD = Stato limite di danno

SLV = Stato limite di salvaguardia della vita

SLC = Stato limite di prevenzione del collasso

SLO = Stato limite di operatività

SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco

SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo)

σ_t = Tensione sul terreno

Nodo		CC	TCC	σ_t <daN/cm q>	Nodo		CC	TCC	σ_t <daN/cm q>	Nodo		CC	TCC	σ_t <daN/cm q>



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

-70	Max	9	SND	1.93	-70	Min.	15	SND	0.19	-69	Max	9	SND	1.88
-69	Min.	15	SND	0.22	-68	Max	9	SND	1.83	-68	Min.	15	SND	0.26
-67	Max	9	SND	1.79	-67	Min.	15	SND	0.30	-66	Max	9	SND	1.75
-66	Min.	15	SND	0.34	-64	Max	11	SND	1.79	-64	Min.	13	SND	0.30
-63	Max	11	SND	1.83	-63	Min.	13	SND	0.25	-62	Max	11	SND	1.87
-62	Min.	13	SND	0.21	-61	Max	11	SND	1.91	-61	Min.	13	SND	0.17
-60	Max	1	SND	1.74	-60	Min.	7	SND	0.36	-59	Max	9	SND	1.62
-59	Min.	15	SND	0.42	-58	Max	9	SND	1.55	-58	Min.	15	SND	0.44
-57	Max	9	SND	1.49	-57	Min.	15	SND	0.46	-56	Max	11	SND	1.44
-56	Min.	13	SND	0.49	-54	Max	11	SND	1.49	-54	Min.	13	SND	0.46
-53	Max	11	SND	1.54	-53	Min.	13	SND	0.43	-52	Max	11	SND	1.61
-52	Min.	13	SND	0.41	-51	Max	5	SND	1.73	-51	Min.	3	SND	0.35
-50	Max	1	SND	1.66	-50	Min.	7	SND	0.44	-49	Max	1	SND	1.46
-49	Min.	7	SND	0.53	-48	Max	1	SND	1.27	-48	Min.	7	SND	0.62
-47	Max	17	SLU	1.19	-47	Min.	15	SND	0.65	-46	Max	17	SLU	1.17
-46	Min.	13	SND	0.67	-44	Max	11	SND	1.18	-44	Min.	13	SND	0.64
-43	Max	5	SND	1.26	-43	Min.	3	SND	0.62	-42	Max	5	SND	1.45
-42	Min.	3	SND	0.52	-41	Max	5	SND	1.65	-41	Min.	3	SND	0.42
-40	Max	1	SND	1.59	-40	Min.	7	SND	0.51	-39	Max	1	SND	1.38
-39	Min.	7	SND	0.60	-38	Max	17	SLU	1.20	-38	Min.	7	SND	0.68
-37	Max	17	SLU	1.16	-37	Min.	5	SND	0.77	-36	Max	17	SLU	1.14
-36	Min.	1	SND	0.88	-34	Max	17	SLU	1.15	-34	Min.	1	SND	0.77
-33	Max	17	SLU	1.19	-33	Min.	3	SND	0.67	-32	Max	5	SND	1.37
-32	Min.	3	SND	0.58	-31	Max	5	SND	1.57	-31	Min.	3	SND	0.49
-30	Max	3	SND	1.66	-30	Min.	5	SND	0.44	-29	Max	3	SND	1.46
-29	Min.	5	SND	0.53	-28	Max	3	SND	1.27	-28	Min.	5	SND	0.62
-27	Max	17	SLU	1.18	-27	Min.	11	SND	0.65	-26	Max	17	SLU	1.17
-26	Min.	9	SND	0.67	-24	Max	15	SND	1.18	-24	Min.	9	SND	0.64
-23	Max	7	SND	1.26	-23	Min.	1	SND	0.62	-22	Max	7	SND	1.45
-22	Min.	1	SND	0.52	-21	Max	7	SND	1.65	-21	Min.	1	SND	0.42
-20	Max	3	SND	1.74	-20	Min.	5	SND	0.36	-19	Max	13	SND	1.62
-19	Min.	11	SND	0.42	-18	Max	13	SND	1.55	-18	Min.	11	SND	0.44
-17	Max	13	SND	1.49	-17	Min.	11	SND	0.46	-16	Max	15	SND	1.44
-16	Min.	9	SND	0.49	-14	Max	15	SND	1.48	-14	Min.	9	SND	0.46
-13	Max	15	SND	1.54	-13	Min.	9	SND	0.43	-12	Max	15	SND	1.61
-12	Min.	9	SND	0.41	-11	Max	7	SND	1.72	-11	Min.	1	SND	0.35
-10	Max	13	SND	1.93	-10	Min.	11	SND	0.18	-9	Max	13	SND	1.88



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

-9	Min.	11	SND	0.22	-8	Max	13	SND	1.83	-8	Min.	11	SND	0.26
-7	Max	13	SND	1.79	-7	Min.	11	SND	0.30	-6	Max	13	SND	1.74
-6	Min.	9	SND	0.33	-4	Max	15	SND	1.78	-4	Min.	9	SND	0.29
-3	Max	15	SND	1.82	-3	Min.	9	SND	0.25	-2	Max	15	SND	1.87
-2	Min.	9	SND	0.21	-1	Max	15	SND	1.91	-1	Min.	9	SND	0.17

Sollecitazioni elementi bidimensionali

Nel presente paragrafo sono elencate le tensioni negli elementi bidimensionali risultanti dal calcolo della struttura.

Si riportano di seguito la descrizione della simbologia adottata e l'elenco degli elementi bidimensionali del modello strutturale con le relative tensioni.

Simbologia

Bid. = Numero del muro/elemento bidimensionale

Nodo = Numero del nodo

σ_{xx} = Tensione normale sulle facce perp. all'asse X

CC = Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari

TCC = Tipo di combinazione di carico

SLU = Stato limite ultimo

SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)

SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara

SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente

SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente

SLD = Stato limite di danno

SLV = Stato limite di salvaguardia della vita

SLC = Stato limite di prevenzione del collasso

SLO = Stato limite di operatività

SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco

SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo)

σ_{zz} = Tensione normale sulle facce perp. all'asse Z

τ_{xz} = Tensione in dir. Z sulle facce perp. all'asse X

Mxx = Momento che provoca variazione di tensione sulle facce perp. all'asse X

Mzz = Momento che provoca variazione di tensione sulle facce perp. all'asse Z

Mxz = Momento che provoca variazione di tensione tangenziale sulle facce perp. all'asse X

τ_{zy} = Tensione in dir. Y sulle facce perp. all'asse Z



"Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale"
Progetto esecutivo

τ_{xy} = Tensione in dir. Y sulle facce perp. all'asse X

Bid. 107

	CC	TCC	Nodo	Min.	CC	TCC	Nodo	Max		CC	TCC	Nodo	Min.	CC	TCC	Nodo	Max
$\sigma_{xx} <daN/mq>$	1	SND	-88	-66039	1	SND	-375	15561	$\sigma_{zz} <daN/mq>$	9	SND	-375	-29726	9	SND	-88	37129
$\tau_{xz} <daN/mq>$	3	SND	-379	-26507	3	SND	-375	31665	$M_{xx} <daNm/m>$	17	SLU	-148	-853	17	SLU	-88	5253
$M_{zz} <daNm/m>$	1	SND	-150	-2487	3	SND	-377	2664	$M_{xz} <daNm/m>$	3	SND	-82	-1545	1	SND	-90	1545
$\tau_{zy} <daN/mq>$	1	SND	-130	-14165	3	SND	-112	14160	$\tau_{xy} <daN/mq>$	17	SLU	-88	-13978	17	SLU	-266	5283

Bid. 108

	CC	TCC	Nodo	Min.	CC	TCC	Nodo	Max		CC	TCC	Nodo	Min.	CC	TCC	Nodo	Max
$\sigma_{xx} <daN/mq>$	9	SND	-256	-9518	3	SND	-109	18212	$\sigma_{zz} <daN/mq>$	13	SND	-7	-52994	9	SND	-71	10293
$\tau_{xz} <daN/mq>$	15	SND	-109	-15611	13	SND	-132	15559	$M_{xx} <daNm/m>$	13	SND	-107	-1881	3	SND	-139	2420
$M_{zz} <daNm/m>$	17	SLU	-7	-6699	17	SLU	-166	982	$M_{xz} <daNm/m>$	13	SND	-9	-1967	15	SND	-72	1966
$\tau_{zy} <daN/mq>$	17	SLU	-257	-5601	17	SLU	-76	14316	$\tau_{xy} <daN/mq>$	7	SND	-72	-13702	3	SND	-109	13759

Bid. 109

	CC	TCC	Nodo	Min.	CC	TCC	Nodo	Max		CC	TCC	Nodo	Min.	CC	TCC	Nodo	Max
$\sigma_{xx} <daN/mq>$	13	SND	-276	-9752	1	SND	-129	18219	$\sigma_{zz} <daN/mq>$	9	SND	-67	-53056	13	SND	-91	10266
$\tau_{xz} <daN/mq>$	11	SND	-129	-15621	9	SND	-152	15574	$M_{xx} <daNm/m>$	1	SND	-130	-2420	9	SND	-156	1881
$M_{zz} <daNm/m>$	17	SLU	-157	-982	17	SLU	-96	6705	$M_{xz} <daNm/m>$	11	SND	-63	-1967	9	SND	-98	1968
$\tau_{zy} <daN/mq>$	17	SLU	-67	-14323	17	SLU	-346	5612	$\tau_{xy} <daN/mq>$	1	SND	-100	-13764	5	SND	-121	13709

Bid. 110

	CC	TCC	Nodo	Min.	CC	TCC	Nodo	Max		CC	TCC	Nodo	Min.	CC	TCC	Nodo	Max
$\sigma_{xx} <daN/mq>$	7	SND	-113	-23255	15	SND	-388	37419	$\sigma_{zz} <daN/mq>$	5	SND	-147	-58604	9	SND	-11	9291



"Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale"
Progetto esecutivo

$\tau_{xz} < \text{daN/mq} >$	7	SND	-113	-3836	5	SND	-386	38371	$M_{xx} < \text{daNm/m} >$	7	SND	-101	-2481	5	SND	-85	1974
$M_{zz} < \text{daNm/m} >$	17	SLU	-173	-842	17	SLU	-87	5211	$M_{xz} < \text{daNm/m} >$	7	SND	-21	-1536	5	SND	-89	1536
$\tau_{zy} < \text{daN/mq} >$	17	SLU	-85	-1390	17	SLU	-311	4810	$\tau_{xy} < \text{daN/mq} >$	5	SND	-121	-14108	7	SND	-111	14102

Bid. 403

	CC	TCC	Nodo	Min.	CC	TCC	Nodo	Max		CC	TCC	Nodo	Min.	CC	TCC	Nodo	Max
$\sigma_{xx} < \text{daN/mq} >$	1	SLV	-22	0	1	SLV	-41	0	$\sigma_{zz} < \text{daN/mq} >$	1	SLV	-22	0	1	SLV	-41	0
$\tau_{xz} < \text{daN/mq} >$	1	SLV	-22	0	1	SLV	-41	0	$M_{xx} < \text{daNm/m} >$	1	SND	-37	-6605	17	SLU	-41	3071
$M_{zz} < \text{daNm/m} >$	17	SLU	-36	-10440	17	SLU	-6	3278	$M_{xz} < \text{daNm/m} >$	13	SND	-8	-4408	9	SND	-69	4409
$\tau_{zy} < \text{daN/mq} >$	17	SLU	-7	-32107	17	SLU	-56	3216	$\tau_{xy} < \text{daN/mq} >$	5	SND	-32	-27391	1	SND	-49	27611

Bid. 404

	CC	TCC	Nodo	Min.	CC	TCC	Nodo	Max		CC	TCC	Nodo	Min.	CC	TCC	Nodo	Max
$\sigma_{xx} < \text{daN/mq} >$	9	SND	-372	-14089	15	SND	-374	8484	$\sigma_{zz} < \text{daN/mq} >$	9	SND	-361	-15135	9	SND	-347	8920
$\tau_{xz} < \text{daN/mq} >$	15	SND	-303	-10017	9	SND	-362	10306	$M_{xx} < \text{daNm/m} >$	17	SLU	-327	-2959	17	SLU	-294	1766
$M_{zz} < \text{daNm/m} >$	17	SLU	-353	-1437	17	SLU	-320	1576	$M_{xz} < \text{daNm/m} >$	17	SLU	-322	-1288	17	SLU	-362	1321
$\tau_{zy} < \text{daN/mq} >$	17	SLU	-366	-15756	17	SLU	-310	10060	$\tau_{xy} < \text{daN/mq} >$	17	SLU	-296	-1232	17	SLU	-336	1230



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

Criteri di progetto utilizzati

Il criterio di progetto è un insieme di parametri utilizzati da ModeSt per effettuare il progetto e/o le verifiche degli elementi strutturali, consentire al progettista di effettuare delle scelte progettuali e creare i disegni esecutivi.

Si riportano di seguito l'elenco dei criteri di progetto utilizzati nel modello strutturale.

Pareti

Generali	
Parametri di progetto	
Verifiche a taglio per elementi esistenti come per elementi nuovi	Sì
Parametri di disegno	
Scala disegno pareti	50.00
Campitura disegno parete	Rada
Disegno armatura diffusa	No
Disegno prospetto e pianta	Sempre
Stampe	
Tipo di relazione	Sintetica

Specifici	5
Materiali	
-Considera come elemento esistente	No
-Calcestruzzo	
-Livello di conoscenza	LC2
-Fattore di confidenza	1.20
-Tipo di calcestruzzo	C30/37
-Rck calcestruzzo	370.00
-Modulo elastico <daN/cm²>	330194.00
-Resistenza caratteristica cilindrica (Fck)	307.10
-Resistenza caratteristica a trazione (Fctk)	20.59
-Resistenza media (Fcm) <daN/cm²>	387.10
-Resistenza media a trazione (Fctm) <daN/cm²>	29.42
-σ amm. calcestruzzo <daN/cm²>	115.00



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

- τ_{co} <daN/cm ² >	6.90
- τ_{c1} <daN/cm ² >	20.30
-Riduci Fcd per tutte le verifiche secondo il D.M. 18	Si
- γ_c per stati limite ultimi	
-Automatico	x
-Pari a	
-Acciaio	
-Livello di conoscenza	LC2
-Fattore di confidenza	1.20
-Tipo di acciaio	B450C
-Modulo elastico <daN/cm ² >	2060000. 00
-Tensione caratteristica di snervamento (F_{yk}) <daN/cm ² >	4500.00
-Tensione media di snervamento (F_{ym}) <daN/cm ² >	4500.00
-Sigma amm. acciaio <daN/cm ² >	2600.00
-Sigma amm. reti e tralicci <daN/cm ² >	2600.00
-Allungamento per verifiche di duttilità (A_{gt}) <%>	4.00
- γ_s per stati limite ultimi	
-Automatico	x
-Pari a	
-Coeff. di omogeneizzazione	15.00
Parametri di calcolo	
Elemento dissipativo	No
Copriferro <cm>	4.00
Fattore moltiplicativo per calcolo τ_l	1.00
Fattore moltiplicativo per calcolo τ_t	1.00
Fattore di riduzione per ancoraggio ferri	1.00
Lunghezza ancoraggi armature	
-Calcolata in funzione della σ_f	
-Imposta come multiplo del diametro	20.00
Lunghezza minima pari a <m>	0.50
-Inserire solo armatura al centro della parete	No
Modalità di progettazione e verifica armatura verticale	
-In funzione delle zone di incidenza elementi	
-In funzione delle sollecitazioni globali	x
-Inserisci armatura di rinforzo nelle zone di incidenza elementi	Si



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

-Dimensione minima zone di incidenza elementi	Si
-Pari a multiplo dello spessore	1.00
-Passo di verifica	1.50
-Trascura zone con pilastro inglobato	Si
-Effettuare verifiche nel piano della parete	No
-Elimina armatura diffusa nelle zone di rinforzo	Si
Elimina armatura diffusa nell'architrave	Si
-Effettuare verifiche su sezioni verticali	No
-Passo di verifica	1.00
Controllare resistenza a taglio trasversale come sezione priva di armatura a taglio	No
Min. Af armatura diffusa <cmq/m>	3.00
Considera come parete debolmente armata ai sensi D.M. 18	No
-Modalità di valutazione parametri nel caso di sisma diverso per X e Y	
-Usa valore massimo	x
-Componi in direzione parete	
-Incremento del 50% delle forze assiali	
Sempre	x
-Solo per analisi sismiche statiche	
-Mai	
Coeff. β per controllo snellezza <m>	1.00
Armatura diffusa	
Considera armatura con rete elettrosaldata	No
Armatura verticale o rete	
Elenco diametri utilizzabili 1 <mm>	12
Elenco diametri utilizzabili 2 <mm>	
Elenco diametri utilizzabili 3 <mm>	
Elenco diametri utilizzabili 4 <mm>	
Elenco diametri utilizzabili 5 <mm>	
Elenco diametri utilizzabili 6 <mm>	
Elenco diametri utilizzabili 7 <mm>	
Passi utilizzabili	
-Minimo <cm>	20.00
-Massimo <cm>	20.00
-Incremento <cm>	5.00
-Modalità di completamento armatura	



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

-Adattata	x
-Terminata	
-Nessuna	
Armatura orizzontale	
Elenco diametri utilizzabili 1 <mm>	12
Elenco diametri utilizzabili 2 <mm>	
Elenco diametri utilizzabili 3 <mm>	
Elenco diametri utilizzabili 4 <mm>	
Elenco diametri utilizzabili 5 <mm>	
Elenco diametri utilizzabili 6 <mm>	
Elenco diametri utilizzabili 7 <mm>	
Passi utilizzabili	
-Minimo <cm>	20.00
-Massimo <cm>	20.00
-Incremento <cm>	5.00
Tipo di armatura orizzontale	
-Dritta	x
-Con risvolti di estremità	
-Modalità di chiusura orizzontale	
-Nessuna chiusura	
-Chiusura con ferri ad U	x
-Chiusura con staffe	
-Lunghezza armatura di chiusura	
-Multiplo dello spessore pari a	
-Lunghezza fissa pari a <cm>	0.50
-Tipo di ottimizzazione armatura	
-Minimizza il peso complessivo dei ferri	x
-Minimizza il numero dei ferri	
Armatura di rinforzo	
Elenco diametri utilizzabili 1 <mm>	16
Elenco diametri utilizzabili 2 <mm>	
Elenco diametri utilizzabili 3 <mm>	
Elenco diametri utilizzabili 4 <mm>	
Elenco diametri utilizzabili 5 <mm>	
Elenco diametri utilizzabili 6 <mm>	
Elenco diametri utilizzabili 7 <mm>	
Numero minimo ferri	2.00



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

Interferro minimo <cm>	10.00
-Aggiungi staffe chiuse	Si
-Stesso diametro armatura diffusa orizzontale	x
-Diametro imposto	
-Stesso passo armatura diffusa orizzontale	x
-Passo imposto	
Armatura secondaria	
Diametro ferri di collegamento <mm>	6.00
Numero ferri di collegamento (a mq)	6.00
Lunghezza ancoraggio ferri di collegamento <cm>	10.00
Dati per progettazione agli stati limite	
Gruppo di esigenza	
-Ambiente poco aggressivo	x
-Ambiente moderatamente aggressivo	
-Ambiente molto aggressivo	
Controllo rapporto X/D	No
Barre da considerare tese per verifiche a taglio	
-Solo le barre con deformazione percentuale rispetto alla barra più tesa non inferiore al <%>	30.00
-Tutte le barre in trazione	

Solette/Platee

Generali	
Parametri di progetto	
Controllo resistenza a taglio allo S.L.U. DM 96	No
Progetto e verifica con metodo d'integrazione	No
-Massima dimensione della linea d'integrazione	1.00
Calcolo armature con metodo di Wood	No
Accoppia pilastri per calcolo punzonamento	Si
-Massima distanza come un moltiplicatore dello spessore	1.50
Verifiche a taglio per elementi esistenti come per elementi nuovi	Si
Parametri di disegno	



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

Disposizione disegno	2A
Particolari nel disegno principale	
-Eliminare le quotature	No
-Eliminare le campiture	No
-Eliminare la numerazione dei pilastri	No
-Eliminare la numerazione delle travi e dei muri	No
Particolari nei disegni secondari	
-Eliminare le quotature	Si
-Eliminare le campiture	Si
-Eliminare la numerazione dei pilastri	Si
-Eliminare la numerazione delle travi e dei muri	Si
Disegno armatura diffusa	No
Posizione particolari punzonamento	In automatico
Copriferro per calcolo lunghezza ferri <cm>	3.50
Risvoltare al bordo i ferri	
-Inferiori	Si
-Superiori	Si
Lunghezza risvolti ferri al bordo	Pari all'altezza meno due volte il copriferro
Disegno particolare ferri al bordo	Si
Scala disegno particolare ferri al bordo	20.00
Calcolo lunghezza ferri semplificato	No
Stampe	
Tipo di relazione	Sintetica

Specifici	3
Materiali	
-Considera come elemento esistente	No
-Calcestruzzo	
-Livello di conoscenza	LC2
-Fattore di confidenza	1.20
-Tipo di calcestruzzo	C30/37
-Rck calcestruzzo	370.00
-Modulo elastico <daN/cm²>	330194.00
-Resistenza caratteristica cilindrica (Fck)	307.10



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

-Resistenza caratteristica a trazione (Fctk)	20.59
-Resistenza media (Fcm) <daN/cm²>	387.10
-Resistenza media a trazione (Fctm) <daN/cm²>	29.42
-σ amm. calcestruzzo <daN/cm²>	115.00
-τco <daN/cm²>	6.90
-τc1 <daN/cm²>	20.30
-Riduci Fcd per tutte le verifiche secondo il D.M. 18	Si
-γc per stati limite ultimi	
-Automatico	x
-Pari a	
-Acciaio	
-Livello di conoscenza	LC2
-Fattore di confidenza	1.20
-Tipo di acciaio	B450C
-Modulo elastico <daN/cm²>	2060000.00
-Tensione caratteristica di snervamento (Fyk) <daN/cm²>	4500.00
-Tensione media di snervamento (Fym) <daN/cm²>	4500.00
-Sigma amm. acciaio <daN/cm²>	2600.00
-Sigma amm. reti e tralicci <daN/cm²>	2600.00
-Allungamento per verifiche di duttilità (Agt) <%>	4.00
-γs per stati limite ultimi	
-Automatico	x
-Pari a	
-Coeff. di omogeneizzazione	15.00
Parametri di calcolo	
Parametri di progetto secondo il D.M. 18	
-Elemento dissipativo	No
-Sollecitazioni dissipative amplificate per elementi di fondazione	Si
Angolo d'armatura <grad>	0.00
Copriferro teorico superiore <cm>	4.00
Copriferro teorico inferiore <cm>	4.00
Tipo di progetto in doppia armatura	
-Tensione pari ai valori amm.	
-Tensione pari ai valori amm. con AfComp/AfTesa	1.00



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

minore o pari a	
-Tensione pari ai valori amm. con AfComp/AfTesa pari a	
Min. percentuale di regolamento	
-Platee di fondazione su suolo elastico	No
-Solette di elevazione	Si
Controlla min. armatura di ripartizione	No
Armatura a flessione	
Elenco diametri utilizzabili 1 <mm>	12
Elenco diametri utilizzabili 2 <mm>	
Elenco diametri utilizzabili 3 <mm>	
Elenco diametri utilizzabili 4 <mm>	
Elenco diametri utilizzabili 5 <mm>	
Elenco diametri utilizzabili 6 <mm>	
Elenco diametri utilizzabili 7 <mm>	
Passi utilizzabili	
-Minimo <cm>	20.00
-Massimo <cm>	20.00
-Incremento <cm>	5.00
Uniformizzazione interassi armatura	No
-Sempre	
-Nella stessa direzione	
-Nella stessa posizione	
Uniformizzazione diametri armatura	No
-Sempre	
-Nella stessa direzione	
-Nella stessa posizione	
Tipo di ottimizzazione armatura a flessione	
-Minimizza il numero dei ferri	
-Minimizza il peso complessivo dei ferri	x
Verifiche a taglio	
-Escludi punti di verifica sotto piramidi di punzonamento	No
-Escludi punti di verifica sotto muri/bidimensionali	No
Ancoraggi	
Fattore di riduzione per ancoraggio ferri	1.00



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

Lunghezza ancoraggi armature	
-Calcolata in funzione della σ_{maf}	x
-Imposta come multiplo del diametro	
Lunghezza ancoraggi ferri punzonamento	
-Calcolata in funzione della σ_{maf}	x
-Imposta come multiplo del diametro	
Armatura a punzonamento	
Fattore di riduzione altezza soletta/platea	0.90
Modifica altezza soletta/platea	Si
Allargamento piastra pilastri in acciaio <cm>	5.00
Distanza dal bordo libero	
-Distanza come un moltiplicatore dello spessore	1.00
-Distanza imposta a <cm>	
Moltiplicatore altezza utile per valutare perimetro efficace (D.M. 18)	2.00
Tolleranza di posizionamento barre	
-Distanza come un moltiplicatore dello spessore	0.10
-Distanza imposta a <cm>	
Elenco diametri utilizzabili 1 <mm>	12
Elenco diametri utilizzabili 2 <mm>	14
Elenco diametri utilizzabili 3 <mm>	16
Elenco diametri utilizzabili 4 <mm>	18
Elenco diametri utilizzabili 5 <mm>	20
Elenco diametri utilizzabili 6 <mm>	
Elenco diametri utilizzabili 7 <mm>	
Passi utilizzabili	
-Minimo <cm>	10.00
-Massimo <cm>	20.00
-Incremento <cm>	2.00
Tipo di ottimizzazione armatura a punzonamento	
-Minimizza il numero dei ferri	x
-Minimizza il peso complessivo dei ferri	
Dati per progettazione agli stati limite	
Gruppo di esigenza	
-Ambiente poco aggressivo	x
-Ambiente moderatamente aggressivo	



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

-Ambiente molto aggressivo	
Controllo rapporto X/D	No
Barre da considerare tese per verifiche a taglio	
-Solo le barre con deformazione percentuale rispetto	
Incremento <%>	30.00
-Tutte le barre in trazione	

Verifiche e armature solette/platee

Simbologia

Nodo = Numero del nodo

X = Coordinata X del nodo

Y = Coordinata Y del nodo

DV = Direzione di verifica

XX = Verifica per momento Mxx

YY = Verifica per momento Myy

CC = Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari

TCC = Tipo di combinazione di carico

SLU = Stato limite ultimo

SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)

SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara

SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente

SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente

SLD = Stato limite di danno

SLV = Stato limite di salvaguardia della vita

SLC = Stato limite di prevenzione del collasso

SLO = Stato limite di operatività

SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco

SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo)

c = Ricoprimento dell'armatura

s = Distanza massima tra le barre

K₂ = Coefficiente per distribuzione deformazioni

Φ_{eq} = Diametro equivalente delle barre

Δ_{sm} = Distanza media tra le fessure

A_s = Area complessiva dei ferri nell'area di calcestruzzo efficace

A_{c eff} = Area di calcestruzzo efficace



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

- σ_s = Tensione nell'acciaio nella sezione fessurata
 ϵ_{sm} = Deformazione unitaria media dell'armatura (*1000)
 W_k = Ampiezza caratteristica delle fessure
 $A_{fE S}$ = Area di ferro effettiva totale presente nel punto di verifica, superiore
 $A_{fE I}$ = Area di ferro effettiva totale presente nel punto di verifica, inferiore
 M_y = Momento flettente intorno all'asse Y
 M'_{ydy} = Momento resistente massimo in campo sostanzialmente elastico intorno all'asse Y
 MR_{dy} = Momento resistente allo stato limite ultimo intorno all'asse Y
 $Sic.$ = Sicurezza a rottura
 $A_{fE St.}$ = Area di ferro effettiva della staffatura
 V_{sdu} = Taglio agente nella direzione del momento ultimo
 VR_{cd} = Taglio ultimo lato calcestruzzo
 VR_{sd} = Taglio ultimo lato armatura
 VR_{du} = Taglio ultimo assorbibile dal solo calcestruzzo
 $Sic.T$ = Sicurezza a rottura per taglio
 Mom = Momento flettente
 σ_c = Tensione nel calcestruzzo
 σ_f = Tensione nel ferro
 $Spess.$ = Spessore
 $Cf sup$ = Copriferro superiore
 $Cf inf$ = Copriferro inferiore
 Cl_s = Tipo di calcestruzzo
 F_{ck} = Resistenza caratteristica cilindrica a compressione del calcestruzzo
 F_{ctk} = Resistenza caratteristica a trazione del calcestruzzo
 F_{cd} = Resistenza di calcolo a compressione del calcestruzzo
 F_{ctd} = Resistenza di calcolo a trazione del calcestruzzo
 Tp = Tipo di acciaio
 F_{yk} = Tensione caratteristica di snervamento dell'acciaio
 F_{yd} = Resistenza di calcolo dell'acciaio

Armatura soletta a quota 0.10

Caratteristiche delle sezioni e dei materiali utilizzati

Spess.	Cf sup	Cf inf	Cl _s	F _{ck}	F _{ctk}	F _{cd}	F _{ctd}	Tp	F _{yk}	F _{yd}
--------	--------	--------	-----------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	----	-----------------	-----------------



"Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale"

Progetto esecutivo

<cm>	<cm>	<cm>		<daN/cm>	<daN/cm>	<daN/cm>	<daN/cm>		<daN/cm>	<daN/cm>
				q>	q>	q>	q>		q>	q>
40.00	4.00	4.00	C30/37	307.10	20.59	174.02	13.73	B450C	4500.00	3913.04

Stato limite ultimo - Verifiche a flessione/pressoflessione


Nodo	X <m>	Y <m>	DV	CC	TCC	AfE S <cmq>	AfE I <cmq>	My <daNm>	MRdy <daNm>	Sic.
-320	8.60	2.90	XX	17	SLU	5.65	5.65	-1576.27	-8197.49	5.201
-316	4.78	2.90	XX	17	SLU	5.65	5.65	1391.66	8197.49	5.890
-352	6.21	2.90	YY	17	SLU	5.65	5.65	2918.69	8197.49	2.809
-286	4.78	-0.00	YY	17	SLU	5.65	5.65	-1750.19	-8197.49	4.684

Stato limite elastico - Verifiche a flessione/pressoflessione

Nodo	X <m>	Y <m>	DV	CC	TCC	AfE S <cmq>	AfE I <cmq>	My <daNm>	M'ydy <daNm>	Sic.
-316	4.78	2.90	XX	7	SND	5.65	5.65	980.75	7462.47	7.609
-320	8.60	2.90	XX	3	SND	5.65	5.65	-871.98	-7462.47	8.558
-352	6.21	2.90	YY	7	SND	5.65	5.65	1843.10	7462.47	4.049
-282	1.91	-0.00	YY	13	SND	5.65	5.65	-389.36	-7462.47	19.166

Stato limite ultimo - Verifica a taglio del calcestruzzo

Nodo	X <m>	Y <m>	DV	CC	TCC	AfE S <cmq>	AfE I <cmq>	AfE St. <cmq/m>	Vsdu <daN>	VRcd <daN>	VRsd <daN>	Vrdu <daN>	Sic.T
-302	1.91	1.90	XX	17	SLU	5.65	5.65		4127.20			16100.40	3.90
-302	1.91	1.90	XX	5	SND	5.65	5.65		2633.57			16100.40	6.11
-346	4.78	5.80	YY	17	SLU	5.65	5.65		4877.66			16100.40	3.30
-346	4.78	5.80	YY	11	SND	5.65	5.65		2156.83			16100.40	7.46

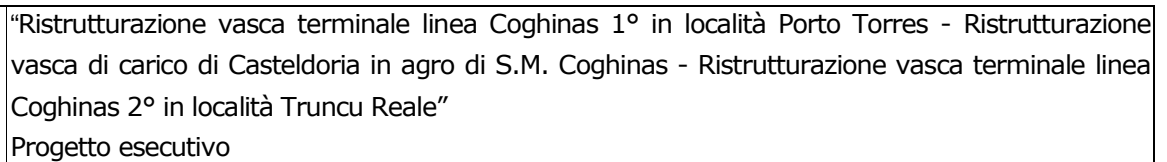

Stato limite d'esercizio - Verifiche tensionali

Stato limite d'esercizio - Verifiche a fessurazione

Verifiche e armature pareti



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

Simbologia

CC	= Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari
Zona	= Zona di verifica
Zv	= Coordinata Z di verifica
Xi	= Coordinata X iniziale
Xf	= Coordinata X finale
Xv	= Coordinata X di verifica
TCC	= Tipo di combinazione di carico
SLU	= Stato limite ultimo
SLU S	= Stato limite ultimo (azione sismica)
SLE R	= Stato limite d'esercizio, combinazione rara
SLE F	= Stato limite d'esercizio, combinazione frequente
SLE Q	= Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente
SLD	= Stato limite di danno
SLV	= Stato limite di salvaguardia della vita
SLC	= Stato limite di prevenzione del collasso
SLO	= Stato limite di operatività
SLU I	= Stato limite di resistenza al fuoco
SND	= Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo)
N	= Sforzo normale
My	= Momento flettente intorno all'asse Y
Nu	= Sforzo normale ultimo
M'ydy	= Momento resistente massimo in campo sostanzialmente elastico intorno all'asse Y
MRdy	= Momento resistente allo stato limite ultimo intorno all'asse Y
Sic.	= Sicurezza a rottura
σ_c	= Tensione nel calcestruzzo
σ_f	= Tensione nel ferro
c	= Ricoprimento dell'armatura
s	= Distanza massima tra le barre
K ₂	= Coefficiente per distribuzione deformazioni
Φ_{eq}	= Diametro equivalente delle barre
Δ_{sm}	= Distanza media tra le fessure
A _s	= Area complessiva dei ferri nell'area di calcestruzzo efficace
A _{c eff}	= Area di calcestruzzo efficace



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

- σ_s = Tensione nell'acciaio nella sezione fessurata
 ϵ_{sm} = Deformazione unitaria media dell'armatura (*1000)
Wk = Ampiezza caratteristica delle fessure
Ty = Taglio in dir. Y
Vsdu = Taglio agente nella direzione del momento ultimo
VRsd = Taglio ultimo lato armatura
VRcd = Taglio ultimo lato calcestruzzo
Vrdu = Taglio ultimo assorbibile dal solo calcestruzzo
Sic.T = Sicurezza a rottura per taglio
Sez. = Sezione di verifica
Spess. = Spessore
Cf = Copriferro
Cls = Tipo di calcestruzzo
Fck = Resistenza caratteristica cilindrica a compressione del calcestruzzo
Fctk = Resistenza caratteristica a trazione del calcestruzzo
Fcd = Resistenza di calcolo a compressione del calcestruzzo
Fctd = Resistenza di calcolo a trazione del calcestruzzo
Tp = Tipo di acciaio
Fyk = Tensione caratteristica di snervamento dell'acciaio
Fyd = Resistenza di calcolo dell'acciaio



"Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale"
Progetto esecutivo

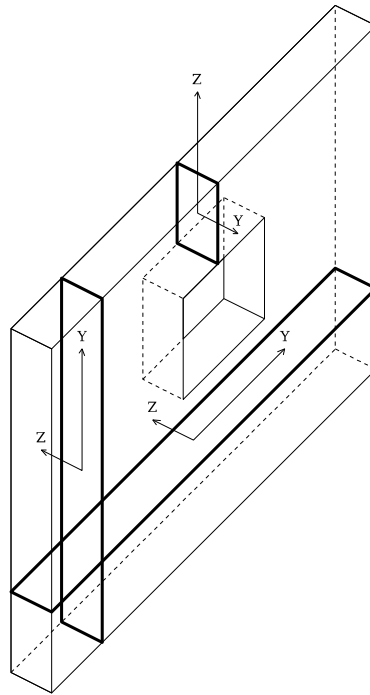


Figura numero 4: Riferimenti sezione

Parete n. 107

Caratteristiche delle sezioni e dei materiali utilizzati

Sez.	Spess. <cm>	Cf <cm>	Cls	Fck <daN/cm q>	Fctk <daN/cm q>	Fcd <daN/cm q>	Fctd <daN/cm q>	Tp	Fyk <daN/cm q>	Fyd <daN/cm q>
Oriz.	40.00	5.80	C30/37	307.10	20.59	174.02	13.73	B450C	4500.00	3913.04

Verifiche su sezioni orizzontali

Stato limite ultimo - Verifiche a flessione/pressoflessione

CC	TCC	Zona	Zv <m>	Xi <m>	Xf <m>	N <daN>	My <daNm>	Nu <daN>	MRdy <daNm>	Sic.
17	SLU	Diff.	0.00	0.00	5.80	-71575.50	-33577.40	-71575.50	-62058.70	1.848
17	SLU	Diff.	1.38	0.00	5.80	-68975.	-5123.36	-68975.	-61661.1	12.035



"Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale"
Progetto esecutivo

						60		60	0	
17	SLU	Diff.	1.38	0.00	2.40	-28451.90	-1763.88	-28451.90	-25732.50	14.589
17	SLU	Diff.	1.38	3.40	5.80	-28489.10	-1763.86	-28489.10	-25738.90	14.592
17	SLU	Diff.	2.30	0.00	2.40	-26739.10	739.90	-26739.10	25471.10	34.425
17	SLU	Diff.	2.30	3.40	5.80	-26773.40	740.26	-26773.40	25476.20	34.415
17	SLU	Diff.	2.30	0.00	5.80	-60152.80	2049.51	-60152.80	60309.30	29.426
17	SLU	Diff.	3.56	0.00	5.80	-47253.70	3227.98	-47253.70	58330.00	18.070
17	SLU	Diff.	4.82	0.00	5.80	-34620.40	1292.68	-34620.40	56387.80	43.621
17	SLU	Diff.	6.09	0.00	5.80	-28843.50	-1843.28	-28843.50	-55498.50	30.108
17	SLU	Diff.	7.35	0.00	5.80	-19394.20	-11878.10	-19394.20	-54041.60	4.550

Stato limite elastico - Verifiche a flessione/pressoflessione

CC	TCC	Zona	Zv <m>	Xi <m>	Xf <m>	N <daN>	My <daNm>	Nu <daN>	M'vdy <daNm>	Sic.
1	SND	Diff.	0.00	0.00	5.80	-78181.20	-26176.00	-78181.20	-56238.40	2.148
3	SND	Diff.	1.38	0.00	5.80	-75432.70	-7520.25	-75432.70	-55805.10	7.421
1	SND	Diff.	1.38	0.00	2.40	-29604.60	-2792.42	-29604.60	-23065.90	8.260
3	SND	Diff.	1.38	3.40	5.80	-29621.70	-2792.43	-29621.70	-23068.10	8.261
9	SND	Diff.	2.30	0.00	2.40	-15121.30	-537.92	-15121.30	-20760.20	38.594
13	SND	Diff.	2.30	3.40	5.80	-15130.40	-537.91	-15130.40	-20760.20	38.594
3	SND	Diff.	2.30	0.00	5.80	-63614.20	-944.24	-63614.20	-53939.30	57.125
1	SND	Diff.	3.56	0.00	5.80	-47318.5	1425.48	-47318.5	51339.30	36.016



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

						0		0		
1	SND	Diff.	4.82	0.00	5.80	-30075.4	1147.58	-30075.4	48573.9	42.327
						0		0	0	
7	SND	Diff.	6.09	0.00	5.80	-13830.1	-929.94	-13830.1	-45936.3	49.39
						0		0	0	7
1	SND	Diff.	7.35	0.00	5.80	-12820.8	-7410.73	-12820.8	-45772.4	6.177
						0		0	0	

Stato limite d'esercizio - Verifiche tensionali

CC	TCC	Zona	Zv <m>	Xi <m>	Xf <m>	N <daN>	My <daNm>	σ_c <daN/cm ² > q>	σ_f <daN/cm ² > q>
18	SLE R	Diff.	0.00	0.00	5.80	-56094.0	-22828.6	33.07	1252.93
						0	0		
20	SLE Q	Diff.	0.00	0.00	5.80	-51679.9	-20888.4	30.24	1141.68
						0	0		
18	SLE R	Diff.	1.38	0.00	5.80	-54580.0	-6610.63	7.07	82.20
						0			
20	SLE Q	Diff.	1.38	0.00	5.80	-49659.1	-6215.73	6.68	76.90
						0			
18	SLE R	Diff.	1.38	0.00	2.40	-22427.6	-2462.08	6.31	75.38
						0			
20	SLE Q	Diff.	1.38	0.00	2.40	-20351.4	-2321.30	5.95	70.47
						0			
18	SLE R	Diff.	1.38	3.40	5.80	-22454.2	-2462.05	6.31	75.40
						0			
20	SLE Q	Diff.	1.38	3.40	5.80	-20370.1	-2321.27	5.95	70.48
						0			
18	SLE R	Diff.	2.30	0.00	2.40	-20726.4	-353.85	2.58	36.47
						0			
20	SLE Q	Diff.	2.30	0.00	2.40	-18638.0	-388.61	2.42	33.89
						0			
18	SLE R	Diff.	2.30	3.40	5.80	-20750.6	-353.66	2.58	36.50
						0			
20	SLE Q	Diff.	2.30	3.40	5.80	-18655.10	-388.48	2.43	33.91
18	SLE R	Diff.	2.30	0.00	5.80	-47212.90	-745.46	2.40	34.01
20	SLE Q	Diff.	2.30	0.00	5.80	-42470.5	-842.45	2.26	31.70



"Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale"

Progetto esecutivo

						0			
18	SLE R	Diff.	3.56	0.00	5.80	-36330.3	1435.63	2.37	31.72
						0			
20	SLE Q	Diff.	3.56	0.00	5.80	-32164.10	1190.54	2.05	27.57
18	SLE R	Diff.	4.82	0.00	5.80	-26557.9	996.46	1.70	22.85
						0			
20	SLE Q	Diff.	4.82	0.00	5.80	-22413.40	941.20	1.49	19.93
18	SLE R	Diff.	6.09	0.00	5.80	-22427.0	-1350.90	1.74	22.58
						0			
20	SLE Q	Diff.	6.09	0.00	5.80	-18207.4	-839.72	1.26	16.67
						0			
18	SLE R	Diff.	7.35	0.00	5.80	-15528.8	-9405.76	13.95	620.67
						0			
20	SLE Q	Diff.	7.35	0.00	5.80	-11224.70	-6906.0	10.25	458.20
						7			

Stato limite d'esercizio - Verifiche a fessurazione

CC	TCC	Zona	Zv	Xi	Xf	N	My	c	s	K ₂	Φ _{eq}	Δ _{sm}	A _s	A _{c eff}	σ _s	ε _{sm}	Wk
			<m>	<m>	<m>	<daN>	<daNm>	<mm>	<mm>			<mm>	<cmq>	<cmq>	<daN/cm>		<mm>
							>										
20	SLE Q	Diff.	0.00	0.00	5.80	-51679.90	-20888.40	52.00	200.00	0.50	12.00	304.34	35.06	5853.19	1141.68	0.33	0.17
19	SLE F	Diff.	0.00	0.00	5.80	-52941.10	-21442.70	52.00	200.00	0.50	12.00	304.39	35.06	5854.65	1173.47	0.34	0.18
20	SLE Q	Diff.	7.35	0.00	5.80	-11224.70	-6906.07	52.00	200.00	0.50	12.00	311.83	35.06	6072.20	458.20	0.13	0.07
19	SLE F	Diff.	7.35	0.00	5.80	-12454.50	-7620.27	52.00	200.00	0.50	12.00	311.76	35.06	6070.07	504.62	0.15	0.08

Parete n. 108

Caratteristiche delle sezioni e dei materiali utilizzati

Sez.	Spess.	Cf	Cl	Fck	Fctk	Fcd	Fctd	Tp	Fyk	Fyd
	<cm>	<cm>		<daN/cm>	<daN/cm>	<daN/cm>	<daN/cm>		<daN/cm>	<daN/cm>
				q>	q>	q>	q>		q>	q>
Oriz.	40.00	5.80	C30/37	307.10	20.59	174.02	13.73	B450C	4500.00	3913.04



"Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale"
Progetto esecutivo

Verifiche su sezioni orizzontali

Stato limite ultimo - Verifiche a flessione/presoflessione

CC	TCC	Zona	Zv <m>	Xi <m>	Xf <m>	N <daN>	My <daNm> >	Nu <daN>	MRdy <daNm>	Sic.
17	SLU	Diff.	0.00	0.00	7.64	-106879.0 0	51155.5 0	-106879.0 0	81215.30	1.588
17	SLU	Diff.	1.47	0.00	7.64	-93035.30	10041.0 0	-93035.30	79091.0 0	7.877
17	SLU	Diff.	2.94	0.00	7.64	-74709.7 0	-4788.7 0	-74709.7 0	-76273.0 0	15.928
17	SLU	Diff.	4.41	0.00	7.64	-65306.9 0	-4576.7 3	-65306.9 0	-74824.60	16.349
17	SLU	Diff.	5.88	0.00	7.64	-45102.90	3746.64	-45102.90	71707.3 0	19.139
17	SLU	Diff.	7.35	0.00	7.64	-30494.10	18317.8 0	-30494.10	69370.6 0	3.787

Stato limite elastico - Verifiche a flessione/presoflessione

CC	TCC	Zona	Zv <m>	Xi <m>	Xf <m>	N <daN>	My <daNm> >	Nu <daN>	M'ydy <daNm> >	Sic.
15	SND	Diff.	0.00	0.00	7.64	-113509. 00	28862.2 0	-113509. 00	73320.0 0	2.540
13	SND	Diff.	1.47	0.00	7.64	-97600.0 0	13430.3 0	-97600.0 0	70807.9 0	5.272
9	SND	Diff.	2.94	0.00	7.64	-26341.6 0	3760.18	-26341.6 0	59365.8 0	15.788
9	SND	Diff.	4.41	0.00	7.64	-25163.7 0	2206.79	-25163.7 0	59174.1 0	26.815
9	SND	Diff.	5.88	0.00	7.64	-19589.5 0	1880.70	-19589.5 0	58268.60	30.982
15	SND	Diff.	7.35	0.00	7.64	-16502.7 0	5946.07	-16502.7 0	57767.7 0	9.715

Stato limite d'esercizio - Verifiche tensionali

CC	TCC	Zona	Zv <m>	Xi <m>	Xf <m>	N <daN>	My <daNm>	σ_c <daN/cm>	σ_f <daN/cm>
----	-----	------	-----------	-----------	-----------	------------	--------------	------------------------	------------------------



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

							>	q>	q>
18	SLE R	Diff.	0.00	0.00	7.64	-78712.4	26385.5	28.92	999.49
						0	0		
20	SLE Q	Diff.	0.00	0.00	7.64	-72604.1	24055.8	26.32	902.52
						0	0		
18	SLE R	Diff.	1.47	0.00	7.64	-68571.0	12613.7	11.86	202.51
						0	0		
20	SLE Q	Diff.	1.47	0.00	7.64	-62378.1	11921.6	11.38	208.71
						0	0		
18	SLE R	Diff.	2.94	0.00	7.64	-55173.6	3835.03	3.50	44.75
						0			
20	SLE Q	Diff.	2.94	0.00	7.64	-48812.6	3834.54	3.31	41.90
						0			
18	SLE R	Diff.	4.41	0.00	7.64	-48120.3	2146.13	2.50	33.15
						0			
20	SLE Q	Diff.	4.41	0.00	7.64	-41704.5	2097.57	2.27	29.90
						0			
18	SLE R	Diff.	5.88	0.00	7.64	-32128.1	2991.93	2.46	30.35
						0			
20	SLE Q	Diff.	5.88	0.00	7.64	-25787.1	1875.03	1.67	21.33
						0			
18	SLE R	Diff.	7.35	0.00	7.64	-20505.8	8370.52	9.38	364.24
						0			
20	SLE Q	Diff.	7.35	0.00	7.64	-14245.6	5061.50	5.59	200.63
						0			

Stato limite d'esercizio - Verifiche a fessurazione

CC	TCC	Zona	Zv	Xi	Xf	N	My	c	s	K ₂	Φ _{eq}	Δ _{sm}	A _s	A _{c eff}	σ _s	ε _{sm}	Wk
			<m>	<m>	<m>	<daN>	<daNm>	<mm>	<mm>			<mm>	<cmq>	<cmq>	<daN/cm>		<mm>
							>								q>		
20	SLE Q	Diff.	0.00	0.00	7.64	-72604.1	24055.8	52.00	198.12	0.50	12.00	309.15	44.11	7540.5	902.52	0.26	0.14
						0	0							5			
19	SLE F	Diff.	0.00	0.00	7.64	-74349.3	24721.4	52.00	198.12	0.50	12.00	309.27	44.11	7545.0	930.22	0.27	0.14
						0	0							6			
20	SLE Q	Diff.	1.47	0.00	7.64	-62378.1	11921.6	52.00	198.12	0.50	12.00	274.65	44.11	6272.4	208.71	0.06	0.03
						0	0							7			
19	SLE F	Diff.	1.47	0.00	7.64	-64147.5	12119.30	52.00	198.12	0.50	12.00	273.41	44.11	6226.9	206.83	0.06	0.03
						0								7			



"Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale"

Progetto esecutivo

20	SLE Q	Diff.	7.35	0.00	7.64	-14245.60	5061.50	52.00	198.12	0.50	12.00	311.43	44.11	7624.58	200.63	0.06	0.03
19	SLE F	Diff.	7.35	0.00	7.64	-16034.20	6006.93	52.00	198.12	0.50	12.00	313.00	44.11	7681.95	247.31	0.07	0.04

Parete n. 109

Caratteristiche delle sezioni e dei materiali utilizzati

Sez.	Spess. <cm>	Cf <cm>	Cl	Fck <daN/cm ² > q>	Fctk <daN/cm ² > q>	Fcd <daN/cm ² > q>	Fctd <daN/cm ² > q>	Tp	Fyk <daN/cm ² > q>	Fyd <daN/cm ² > q>
Oriz.	40.00	5.80	C30/37	307.10	20.59	174.02	13.73	B450C	4500.00	3913.04

Verifiche su sezioni orizzontali

Stato limite ultimo - Verifiche a flessione/pressoflessione

CC	TCC	Zona	Zv <m>	Xi <m>	Xf <m>	N <daN>	My <daNm> >	Nu <daN>	MRdy <daNm> >	Sic.
17	SLU	Diff.	0.00	0.00	7.64	-107198.00	-51201.70	-107198.00	-81264.10	1.587
17	SLU	Diff.	1.47	0.00	7.64	-93352.70	-10057.20	-93352.70	-79139.90	7.869
17	SLU	Diff.	2.94	0.00	7.64	-75020.90	4786.06	-75020.90	76321.00	15.947
17	SLU	Diff.	4.41	0.00	7.64	-65609.90	4584.58	-65609.90	74871.30	16.331
17	SLU	Diff.	5.88	0.00	7.64	-45394.60	-3709.38	-45394.60	-71752.40	19.343
17	SLU	Diff.	7.35	0.00	7.64	-30762.00	-18342.50	-30762.00	-69416.40	3.784

Stato limite elastico - Verifiche a flessione/pressoflessione

CC	TCC	Zona	Zv <m>	Xi <m>	Xf <m>	N <daN>	My <daNm>	Nu <daN>	M'ydy <daNm>	Sic.
11	SND	Diff.	0.00	0.00	7.64	-113670.00	-28887.30	-113670.00	-73345.60	2.539
11	SND	Diff.	1.47	0.00	7.64	-97761.20	-13440.50	-97761.20	-70832.80	5.270



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

13	SND	Diff.	2.94	0.00	7.64	-26528.50	-3761.44	-26528.50	-59396.10	15.791
13	SND	Diff.	4.41	0.00	7.64	-25351.70	-2200.84	-25351.70	-59204.40	26.901
13	SND	Diff.	5.88	0.00	7.64	-19768.90	-1852.17	-19768.90	-58297.30	31.475
9	SND	Diff.	7.35	0.00	7.64	-16647.20	-5928.86	-16647.20	-57789.80	9.747

Stato limite d'esercizio - Verifiche tensionali

CC	TCC	Zona	Zv <m>	Xi <m>	Xf <m>	N <daN>	My <daNm> >	σ_c <daN/cm ² > q>	σ_f <daN/cm ² > q>
18	SLE R	Diff.	0.00	0.00	7.64	-78944.80	-26421.30	28.95	999.54
20	SLE Q	Diff.	0.00	0.00	7.64	-72768.70	-24081.40	26.34	902.59
18	SLE R	Diff.	1.47	0.00	7.64	-68804.00	-12627.10	11.86	201.62
20	SLE Q	Diff.	1.47	0.00	7.64	-62543.40	-11931.30	11.38	208.04
18	SLE R	Diff.	2.94	0.00	7.64	-55406.60	-3838.25	3.50	44.88
20	SLE Q	Diff.	2.94	0.00	7.64	-48978.50	-3836.98	3.32	41.99
18	SLE R	Diff.	4.41	0.00	7.64	-48349.00	-2139.90	2.50	33.23
20	SLE Q	Diff.	4.41	0.00	7.64	-41867.90	-2093.03	2.28	29.95
18	SLE R	Diff.	5.88	0.00	7.64	-32354.80	-2953.89	2.44	30.19
20	SLE Q	Diff.	5.88	0.00	7.64	-25950.70	-1846.41	1.66	21.26
18	SLE R	Diff.	7.35	0.00	7.64	-20720.80	-8340.94	9.33	359.86
20	SLE Q	Diff.	7.35	0.00	7.64	-14402.70	-5034.52	5.55	197.12



"Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale"

Progetto esecutivo

Stato limite d'esercizio - Verifiche a fessurazione

CC	TCC	Zona	Zv <m>	Xi <m>	Xf <m>	N <daN>	My <daNm>	c <mm>	s <mm>	K ₂	Φ _{eq}	Δ _{sm} <mm>	A _s <cmq>	A _{c eff} <cmq>	σ _s <daN/cm q>	ε _{sm}	Wk <mm>
20	SLE Q	Diff.	0.00	0.00	7.64	-72768.7 0	-24081.4 0	52.00	198.12	0.50	12.00	309.11	44.11	7539.0 1	902.59	0.26	0.14
19	SLE F	Diff.	0.00	0.00	7.64	-74533.3 0	-24750.0 0	52.00	198.12	0.50	12.00	309.23	44.11	7543.3 8	930.29	0.27	0.14
20	SLE Q	Diff.	1.47	0.00	7.64	-62543.4 0	-11931.30	52.00	198.12	0.50	12.00	274.45	44.11	6265.3 1	208.04	0.06	0.03
19	SLE F	Diff.	1.47	0.00	7.64	-64332.1 0	-12130.10	52.00	198.12	0.50	12.00	273.19	44.11	6219.01	206.10	0.06	0.03
20	SLE Q	Diff.	7.35	0.00	7.64	-14402.7 0	-5034.52	52.00	198.12	0.50	12.00	310.93	44.11	7605.8 5	197.12	0.06	0.03
19	SLE F	Diff.	7.35	0.00	7.64	-16207.9 0	-5979.21	52.00	198.12	0.50	12.00	312.56	44.11	7665.7 9	243.55	0.07	0.04

Parete n. 110

Caratteristiche delle sezioni e dei materiali utilizzati

Sez.	Spess. <cm>	Cf <cm>	Cl _s	F _{ck} <daN/cm q>	F _{ctk} <daN/cm q>	F _{cd} <daN/cm q>	F _{ctd} <daN/cm q>	Tp	F _{yk} <daN/cm q>	F _{yd} <daN/cm q>
Oriz.	40.00	5.80	C30/37	307.10	20.59	174.02	13.73	B450C	4500.00	3913.04

Verifiche su sezioni orizzontali

Stato limite ultimo - Verifiche a flessione/pressoflessione

CC	TCC	Zona	Zv <m>	Xi <m>	Xf <m>	N <daN>	My <daNm>	Nu <daN>	MR _{dy} <daNm>	Sic.
17	SLU	Diff.	0.00	0.00	5.80	-70042.8 0	-33292.8 0	-70042.8 0	-61824.0 0	1.857
17	SLU	Diff.	1.38	0.00	5.80	-67738.5 0	-5060.9 2	-67738.5 0	-61471.0 0	12.146
17	SLU	Diff.	1.38	0.00	2.40	-28031.4 0	-1741.33	-28031.4 0	-25668.2 0	14.741
17	SLU	Diff.	1.38	3.40	5.80	-27975.8 0	-1740.91	-27975.8 0	-25659.9 0	14.739
17	SLU	Diff.	2.30	0.00	2.40	-26181.70	766.99	-26181.70	25385.6	33.09



"Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale"
Progetto esecutivo

									0	8
17	SLU	Diff.	2.30	3.40	5.80	-26120.5	765.40	-26120.5	25375.9	33.154
						0		0	0	
17	SLU	Diff.	2.30	0.00	5.80	-58694.8	2092.20	-58694.8	60085.5	28.719
						0		0	0	
17	SLU	Diff.	3.56	0.00	5.80	-45696.1	3184.68	-45696.1	58090.6	18.241
						0		0	0	
17	SLU	Diff.	4.82	0.00	5.80	-32922.4	1350.51	-32922.4	56125.90	41.559
						0		0		
17	SLU	Diff.	6.09	0.00	5.80	-26993.2	-1570.06	-26993.2	-55213.3	35.166
						0		0	0	
17	SLU	Diff.	7.35	0.00	5.80	-17510.8	-11061.3	-17510.8	-53751.2	4.859
						0	0	0	0	

Stato limite elastico - Verifiche a flessione/pressoflessione

CC	TCC	Zona	Zv <m>	Xi <m>	Xf <m>	N <daN>	My <daNm>	Nu <daN>	M'ydy <daNm> >	Sic.
5	SND	Diff.	0.00	0.00	5.80	-77389.2	-26026.6	-77389.20	-56113.3	2.156
						0	0		0	
7	SND	Diff.	1.38	0.00	5.80	-74746.2	-7604.13	-74746.20	-55695.70	7.324
						0				
7	SND	Diff.	1.38	0.00	2.40	-29600.90	-2834.27	-29600.90	-23064.70	8.138
5	SND	Diff.	1.38	3.40	5.80	-29577.2	-2834.24	-29577.20	-23061.3	8.137
						0			0	
15	SND	Diff.	2.30	0.00	2.40	-15271.3	-505.14	-15271.30	-20783.90	41.145
						0				
11	SND	Diff.	2.30	3.40	5.80	-15251.9	-506.31	-15251.90	-20780.70	41.043
						0				
7	SND	Diff.	2.30	0.00	5.80	-63309.50	-882.88	-3819100.00	-53890.70	60.324
7	SND	Diff.	3.56	0.00	5.80	-46471.3	1409.86	-46471.30	51203.8	36.318
						0			0	
7	SND	Diff.	4.82	0.00	5.80	-29126.5	1185.34	-29126.50	48419.5	40.849
						0			0	
3	SND	Diff.	6.09	0.00	5.80	-12947.2	-817.78	-12947.20	-45793.80	55.998
						0				



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

7	SND	Diff.	7.35	0.00	5.80	-11850.80	-7055.390	-11850.80	-45615.80	6.465
---	-----	-------	------	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------

Stato limite d'esercizio - Verifiche tensionali

CC	TCC	Zona	Zv <m>	Xi <m>	Xf <m>	N <daN>	My <daNm>	σ_c <daN/cm ² > q>	σ_f <daN/cm ² > q>
18	SLE R	Diff.	0.00	0.00	5.80	-54984.50	-22620.80	32.80	1249.60
20	SLE Q	Diff.	0.00	0.00	5.80	-50896.00	-20741.60	30.05	1139.32
18	SLE R	Diff.	1.38	0.00	5.80	-53540.00	-6673.02	7.17	82.61
20	SLE Q	Diff.	1.38	0.00	5.80	-48963.00	-6285.29	6.79	77.49
18	SLE R	Diff.	1.38	0.00	2.40	-22063.20	-2497.43	6.40	75.94
20	SLE Q	Diff.	1.38	0.00	2.40	-20121.90	-2358.59	6.06	71.21
18	SLE R	Diff.	1.38	3.40	5.80	-22027.80	-2497.20	6.40	75.91
20	SLE Q	Diff.	1.38	3.40	5.80	-20097.70	-2358.43	6.06	71.19
18	SLE R	Diff.	2.30	0.00	2.40	-20415.80	-325.84	2.51	35.57
20	SLE Q	Diff.	2.30	0.00	2.40	-18466.70	-360.86	2.37	33.20
18	SLE R	Diff.	2.30	3.40	5.80	-20378.10	-327.01	2.51	35.53
20	SLE Q	Diff.	2.30	3.40	5.80	-18441.10	-361.69	2.36	33.18
18	SLE R	Diff.	2.30	0.00	5.80	-46310.00	-703.28	2.34	33.18
20	SLE Q	Diff.	2.30	0.00	5.80	-41913.60	-798.78	2.21	31.07
18	SLE R	Diff.	3.56	0.00	5.80	-35198.20	1408.00	2.30	30.84
20	SLE Q	Diff.	3.56	0.00	5.80	-31366.50	1170.94	2.00	26.95



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

18	SLE R	Diff.	4.82	0.00	5.80	-25319.60	1036.18	1.67	22.34
20	SLE Q	Diff.	4.82	0.00	5.80	-21542.50	969.09	1.47	19.57
18	SLE R	Diff.	6.09	0.00	5.80	-21086.30	-1180.56	1.58	20.65
20	SLE Q	Diff.	6.09	0.00	5.80	-17263.90	-720.47	1.15	15.32
18	SLE R	Diff.	7.35	0.00	5.80	-14184.60	-8925.33	13.26	596.71
20	SLE Q	Diff.	7.35	0.00	5.80	-10279.80	-6573.02	9.77	441.78

Stato limite d'esercizio - Verifiche a fessurazione

CC	TCC	Zona	Zv <m>	Xi <m>	Xf <m>	N <daN>	My <daNm>	c <mm>	s <mm>	K ₂	Φ _{eq}	Δ _{sm} <mm>	A _s <cmq>	A _{c eff} <cmq>	σ _s <daN/cm ² >	ε _{sm}	Wk <mm>
20	SLE Q	Diff.	0.00	0.00	5.80	-50896.00	-20741.60	52.00	200.00	0.50	12.00	304.53	35.06	5858.93	1139.32	0.33	0.17
19	SLE F	Diff.	0.00	0.00	5.80	-52064.20	-21278.50	52.00	200.00	0.50	12.00	304.60	35.06	5860.91	1170.83	0.34	0.18
20	SLE Q	Diff.	7.35	0.00	5.80	-10279.80	-6573.02	52.00	200.00	0.50	12.00	312.32	35.06	6086.54	441.78	0.13	0.07
19	SLE F	Diff.	7.35	0.00	5.80	-11395.50	-7245.11	52.00	200.00	0.50	12.00	312.25	35.06	6084.47	486.05	0.14	0.08



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

Criteri di analisi geotecnica e progetto delle fondazioni

Il criterio di progetto geotecnico è un insieme di parametri utilizzati da ModeSt per la caratterizzazione degli strati e la verifica di capacità portante degli elementi di fondazione: travi, platee, pali, plinti e plinti su pali.

I parametri per la caratterizzazione degli strati stabiliscono i metodi per l'elaborazione dei risultati delle prove in sito al fine di calcolare i parametri geotecnici dei singoli strati presenti nella colonna stratigrafica.

I parametri per la verifica di capacità portante stabiliscono i metodi per l'elaborazione dei parametri dell'intera colonna stratigrafica al fine di effettuare le verifiche di capacità portante e il calcolo dei cedimenti delle fondazioni superficiali presenti nella struttura. Tali metodi sono quindi stabiliti indipendentemente dal numero del criterio di progetto assegnato ai singoli strati della colonna stratigrafica. Si riportano di seguito l'elenco dei criteri di progetto utilizzati nel modello strutturale.

Fondazioni superficiali

Generali	
Generali	
Condizioni di calcolo per terreni coesivi	Sia drenate che non drenate
Calcolo di a' dal rapporto con c'	1.00
Calcolo di a_u dal rapporto con c_u	1.00
Calcolo di σ' dal rapporto con ϕ'	1.00
Considera l'angolo di attrito in deformazione piana per fondazioni nastriformi	No
Calcolo dei parametri rappresentativi per terreni stratificati	Media pesata
-Calcola i valori medi dell'angolo di attrito secondo la sua tangente	No
Capacità portante in condizioni statiche	
Calcolo della capacità portante per rottura generale	Brinch - Hansen (1970)
-Combinazione dei fattori di forma e di inclinazione del carico	Considera entrambi
-Considera il fattore di riduzione per platee	No
-Considera gli effetti dell'eccentricità del carico con un unico fattore riduttivo	No
Considera eccentricità e inclinazione dei carichi attraverso domini di interazione	No
-Parametro correttivo del momento	0.00
-Parametro correttivo del carico orizzontale	0.00
Calcolo della capacità portante per rottura locale	Si
	Vesic (1975)
Calcolo della capacità portante per rottura per	No



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

punzonamento	
Calcolo della capacità portante per scorrimento	Si
-Percentuale di carico orizzontale assorbito dai cordoli <%>	0.00
-Percentuale di spinta passiva mobilitata <%>	0.00
Calcolo della capacità portante per sollevamento	No
Capacità portante in condizioni sismiche	
Calcolo della capacità portante per rottura generale	No
Riduzione dell'angolo d'attrito per terreni incoerenti ben addensati	No
Calcolo della capacità portante per scorrimento	No
-Percentuale di carico orizzontale assorbito dai cordoli <%>	0.00
-Percentuale di spinta passiva mobilitata <%>	0.00
Cedimenti	
Cedimenti	Bowles
-Spessore del terreno responsabile del cedimento	
-Dal rapporto con le dimensioni della fondazione pari a	5.00
Considera pressioni di esercizio al netto delle tensioni litostatiche	No
Calcola costante di sottofondo per pressioni di esercizio	No
Limita costante di sottofondo ad un valore	No

Fondazioni profonde

Generali	
Generali	
Calcolo capacità portante per carichi verticali	Secondo formule statiche
Considera capacità portante	Entrambe
Condizioni di calcolo per terreni coesivi	Sia drenate che non drenate
Calcolo della profondità critica	No
Effettua calcolo elasto-plastico per cedimenti	Si
Effettua calcolo elasto-plastico per spostamenti orizzontali	Si
Rapporto di elasticità trazione/compressione pari a	1.00
Fattori di correlazione	1.70
Considera fattori di correlazione anche per	No



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

carichi orizzontali	
Considera peso del palo	No
Divisore del raggio del palo per lunghezza conci	1.00
Max numero conci palo	50.00
Attrito laterale limite da prove in sito	
Correlato con prove CPT	No
Correlato con prove SPT	No
Fattore di riduzione attrito laterale per pali trivellati	No
Pressione limite alla base da prove in sito	
Correlata con prove CPT	No
Correlata con prove SPT	No
Fattore di riduzione pressione limite alla base per pali trivellati	No
Spostamenti orizzontali	
Spostamenti orizzontali	Risposta elastica in funzione della stratigrafia

Specifici											0
Attrito laterale limite											
Calcolo dell'attrito laterale limite	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
-Condizioni non drenate											
-Calcolo di α											
-Pari a											
-A.G.I. (1984)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
-A.P.I. (1984)											
-Viggiani (1999)											
-Olson e Dennis (1982)											
-Stas e Kulhavy (1984)											
-Skempton (1986)											
-Reese e O'Neill (1989)											
-Metodo di Bustamente e Doix (1985) per micropali	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
-Iniezioni ripetute	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x



"Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale"
Progetto esecutivo

-Unica iniezione											
-Condizioni drenate											
-Calcolo di β											
-Pari a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
-Reese e O'Neill (1989)											
-Calcolato											
-Calcolo di k											
-Pari a											
-Dal rapporto con k_0 pari a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Fleming (1985)											
-Calcolo di δ											
-Pari a $\langle \text{grad} \rangle$											
-Dal rapporto con ϕ' pari a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Calcolo di a' dal rapporto con c'	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Calcolo dell'attrito laterale limite per trazione											
-Considera i risultati del calcolo per l'attrito laterale limite percompressione con un fattore di riduzione pari a	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66
-Sowa (1970)	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
-Bowles (1991)	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
Considera l'effetto dell'attrito negativo	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
-Coefficiente di Lambe											
Pressione limite alla base											
Calcolo della pressione limite alla base del palo	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
-Terzaghi (1943)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
-Meyerhof (1963)											
-Hansen (1970)											
-Vesic (1975)											
-Berezantzev (1961)											
-Berezantzev (1965)											
-Stagg e Zienkiewicz (1968)											
-Relazione generale, coefficienti di capacità portante											
-In condizioni drenate											
- N_q											
- N_c											
-In condizioni non drenate											
- N_c											
-Fattore di riduzione per terreni coesivi sovraconsolidati	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

Cedimenti											
Risposta elastica laterale											
-Calcolata dalla rigidezza dello strato	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
-Coefficiente di influenza	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
-Pari a <daN/mq>											
Risposta elastica alla base											
-Calcolata dalla rigidezza dello strato	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
-Pari a <daN/mq>											
Spostamenti orizzontali											
Risposta elastica											
-Vesic (1961)											
-Broms (1964)											
-Glick (1948)											
-Chen (1978)											
-Pari a <daN/mq>											
-Dal modulo elastico	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
-Coefficiente effetto tridimensionale	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Resistenza limite											
-Calcolata dai parametri plastici	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
-Coefficiente effetto tridimensionale resistenza per attrito	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
-Coefficiente effetto tridimensionale resistenza per coesione	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
-Pari a <daN/mq>											

Caratterizzazione

Specifici											0
Informazioni preliminari											
Coefficiente di uniformità	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
-Pari a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Definizione della composizione granulometrica, per terreni incoerenti	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
-Sabbia fine uniforme	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
-Sabbia fine ben gradata - sabbia media uniforme											
-Sabbia media ben gradata - sabbia grossa uniforme											
-Sabbia e ghiaia - ghiaia media											



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

Definizione indici compressibilità edometrica, per terreni coesivi	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
-Indice di compressione (Cc)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Indice di ricomprensione (Cr)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Considera incremento preconsolidazione costante	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
-Pari a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Correggi NSPT se la misura è sottofalda	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
Densità relativa										
Correlata con prove SPT										
-Terzaghi e Peck (1948)	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
-Gibbs e Holtz (1957)	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
-Meyerhof (1957)	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
-Schultze e Menzenbach (1961)	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
-Bazaraa (1967)	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
-Marcuson e Biegansky (1977)	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
-Skempton (1986)	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
Correlata con prove CPT										
-Schmertmann (1976)	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
-Jamolkowski et al. (1985)	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
-Baldi et al. (1986)	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
Elaborazione dei risultati										
-Valore medio	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
-Valore minore										
Angolo d'attrito										
Correlato con prove SPT										
-Terzaghi e Peck (1948)	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
-Schmertmann (1975)	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
-Wolff (1989)	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
-Hatanaka e Uchida (1996)	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
-Road Bridge Specification	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
-Owasaki e Iwasaki	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
-Japanese National Railway	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
-Peck-Hanson e Thornburn	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
-De Mello	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
Correlato con prove CPT										
-Robertson e Campanella (1983)	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si



"Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale"
Progetto esecutivo

-Durgunoglu e Mitchell	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
-Caquot	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
Correlata con proprietà indice										
-In funzione della densità relativa, per terreni incoerenti	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
-In funzione dell'indice di plasticità, per terreni coesivi	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
Elaborazione dei risultati										
-Valore medio	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
-Valore minore										
Coesione non drenata										
Correlata con prove SPT										
-Hara et al. (1971)	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
-Stroud (1974)	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
Correlata con prove CPT										
-Mayne e Kemper (1988)	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
-Lunne e Eide	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
Correlata con proprietà indice										
-Bjerrum e Simons (1960)	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
-Skempton (1953)	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
-Calcolata da σ'_{v_0} con moltiplicatore pari a	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
Pari a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Elaborazione dei risultati										
-Valore medio	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
-Valore minore										
Caratteristiche litostatiche										
Grado di sovraconsolidazione										
-Correlato con prove SPT										
-Mayne e Kemper (1988)	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
-Correlato con prove CPT										
-Mayne e Kemper (1988)	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
-Elaborazione dei risultati										
-Valore medio	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
-Valore minore										
Coefficiente di spinta a riposo										
-Calcolo di k_0 (NC)										
-Jaky (1936)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

-Brooker e Ireland (1965)											
-Alpan (1967)											
-Massarsch (1979)											
-Correlato con Dr											
-Calcolato dal coefficiente di Poisson											
-Calcolo di α											
-Pari a											
-Kulhawy (1989)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
-Alpan (1967) per terreni coesivi											
-Alpan (1967) per terreni incoerenti											
-Correlato con Dr											
Parametri elastici											
Correlati con prove GFS											
Correlati con prove SPT											
-Stroud e Butler (1975)											
-Stroud (1989)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
-Schmertmann (1978)											
-Farrent											
-Menzenbach e Malcev											
-D'Appolonia											
-Schulze e Menzenbach											
-Crespellani e Vannucchi											
-Ohsaki e Iwasaki, per sabbie											
-Ohsaki e Iwasaki, per sabbie con fini											
Correlati con prove CPT											
-Schmertmann (1977)											
-Robertson e Campanella (1983)											
-Kulhawy e Mayne (1990)											
-Rix e Stokoe (1992)											
-Mayne e Rix (1993)											
Fattore correttivo	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00



"Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale"
Progetto esecutivo

Geotecnica

Elenco unità geotecniche

L'unità geotecnica è individuata da una numerazione univoca, da una descrizione specificata dal progettista, da una classificazione, dai pesi, dai parametri plastici, dalle caratteristiche litostatiche e dai parametri elastici.

Si riportano di seguito l'elenco delle unità geotecniche utilizzate nel modello strutturale.

1 Riporto:

Classificazione: Incoerente

Pesi:

- Peso specifico del terreno naturale: $\gamma = 1450.00 \text{ daN/mc}$
- Peso specifico del terreno saturo: $\gamma_{\text{sat}} = 1600.00 \text{ daN/mc}$

Parametri plastici:

- Angolo di attrito efficace: $\phi' = 25.00 \text{ grad}$
- Coesione efficace: $c' = 0.00 \text{ daN/mq}$

Caratteristiche litostatiche:

- Grado di sovraconsolidazione: $\text{OCR} = 1.00$
- Coeff. di spinta a riposo: $\kappa_0 = 0.60$

Parametri elastici:

- Modulo elastico normale: $E = 200000.00 \text{ daN/mq}$
- Modulo elastico tangenziale: $G = 74074.00 \text{ daN/mq}$
- Esponente del parametro tensionale: $k_j = 0.00$
- Coeff. di Poisson: $\nu = 0.35$
- Modulo edometrico: $E_{\text{ed}} = 240000.00 \text{ daN/mq}$
- Modulo elastico non drenato: $E_u = 0.00 \text{ daN/mq}$

2 Limo sabbioso:

Classificazione: Coesivo

Pesi:

- Peso specifico del terreno naturale: $\gamma = 1950.00 \text{ daN/mc}$
- Peso specifico del terreno saturo: $\gamma_{\text{sat}} = 2000.00 \text{ daN/mc}$



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

Proprietà indice:

- Indice di plasticità: $I_p = 30.00 \%$

Parametri plastici:

- Angolo di attrito efficace: $\phi' = 22.00$ grad

- Coesione efficace: $c' = 1000.00$ daN/mq

- Coesione non drenata: $c_u = 6000.00$ daN/mq

Caratteristiche litostatiche:

- Grado di sovraconsolidazione: $OCR = 1.00$

- Coeff. di spinta a riposo: $\kappa_0 = 0.60$

Parametri elastici:

- Modulo elastico normale: $E = 500000.00$ daN/mq

- Modulo elastico tangenziale: $G = 185185.00$ daN/mq

- Esponente del parametro tensionale: $k_j = 0.00$

- Coeff. di Poisson: $\nu = 0.35$

- Modulo edometrico: $E_{ed} = 802700.00$ daN/mq

- Modulo elastico non drenato: $E_u = 802700.00$ daN/mq

3 Ghiaia :

Classificazione: Coesivo

Pesi:

- Peso specifico del terreno naturale: $\gamma = 1750.00$ daN/mc

- Peso specifico del terreno saturo: $\gamma_{sat} = 1790.00$ daN/mc

Parametri plastici:

- Angolo di attrito efficace: $\phi' = 22.00$ grad

- Coesione efficace: $c' = 840.00$ daN/mq

- Coesione non drenata: $c_u = 16500.00$ daN/mq

Caratteristiche litostatiche:

- Grado di sovraconsolidazione: $OCR = 1.00$

- Coeff. di spinta a riposo: $\kappa_0 = 0.60$

Parametri elastici:

- Modulo elastico normale: $E = 2560000.00$ daN/mq

- Modulo elastico tangenziale: $G = 984615.00$ daN/mq

- Esponente del parametro tensionale: $k_j = 0.00$

- Coeff. di Poisson: $\nu = 0.30$



"Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale"
Progetto esecutivo

- Modulo edometrico: $E_{ed} = 4000000.00 \text{ daN/mq}$
- Modulo elastico non drenato: $E_u = 4000000.00 \text{ daN/mq}$

Elenco colonne stratigrafiche

La colonna stratigrafica è individuata da una numerazione univoca e da una descrizione specificata dal progettista.

La colonna stratigrafica è composta da una serie di strati di altezza pari alla differenza tra le quote della superficie superiore degli strati. Ogni strato è composto da un'unità geotecnica con relativa classificazione e criterio di progetto.

Si riportano di seguito la descrizione della simbologia adottata e l'elenco delle colonne stratigrafiche utilizzate nel modello strutturale.

Colonna stratigrafica numero 1

Posizione: X=0.00 <m> Y=0.00 <m> Z=0.00 <m>

Falda non presente

Simbologia

St.	=	Strato
z	=	Profondità della superficie superiore dello strato
Unità geotecnica	=	Unità geotecnica
Class.	=	Classificazione
		Coes. = Coesivo
		Inc. = Incoerente
		Roc. = Roccia
		N. c. = Non classificato
γ	=	Peso specifico del terreno naturale
γ_{sat}	=	Peso specifico del terreno saturo
D_r	=	Densità relativa
I_p	=	Indice di plasticità
ϕ'	=	Angolo di attrito efficace
c'	=	Coesione efficace
c_u	=	Coesione non drenata
OCR	=	Grado di sovraconsolidazione
κ_0	=	Coeff. di spinta a riposo
Crit.	=	Criterio di progetto

St.	z	Unità	Class.	γ	γ_{sat}	D_r	I_p	ϕ'	c'	c_u	OCR	κ_0	Crit.
-----	---	-------	--------	----------	----------------	-------	-------	---------	------	-------	-----	------------	-------



"Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale"
Progetto esecutivo

	<m>	geotecnica		<daN/mc >	<daN/mc >			<grad>	<daN/mq >	<daN/mq >			
1	0.00	1 Riporto	Inc.	1450.00	1600.00			25.00	0.00		1.00	0.60	1
2	1.80	2 Limo sabbioso	Coes.	1950.00	2000.00	0.00	30.00	22.00	1000.00	6000.00	1.00	0.60	1
3	3.20	3 Ghiaia	Coes.	1750.00	1790.00			22.00	840.00	16500.00	1.00	0.60	1


Simbologia

St. = Strato
z = Profondità della superficie superiore dello strato
E = Modulo elastico normale
G = Modulo elastico tangenziale
k_j = Esponente del parametro tensionale
v = Coeff. di Poisson
E_{ed} = Modulo edometrico
E_u = Modulo elastico non drenato
Crit. = Criterio di progetto

St.	z <m>	E <daN/mq>	G <daN/mq >	k _j	v	E _{ed} <daN/mq>	E _u <daN/mq>	Crit.
1	0.00	200000.0 0	74074.00	0.00	0.35	240000.00	0.00	1
2	1.80	500000.0 0	185185.0 0	0.00	0.35	802700.00	802700.00	1
3	3.20	2560000. 00	984615.0 0	0.00	0.30	4000000. 00	4000000.1 00	1



"Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale"
Progetto esecutivo

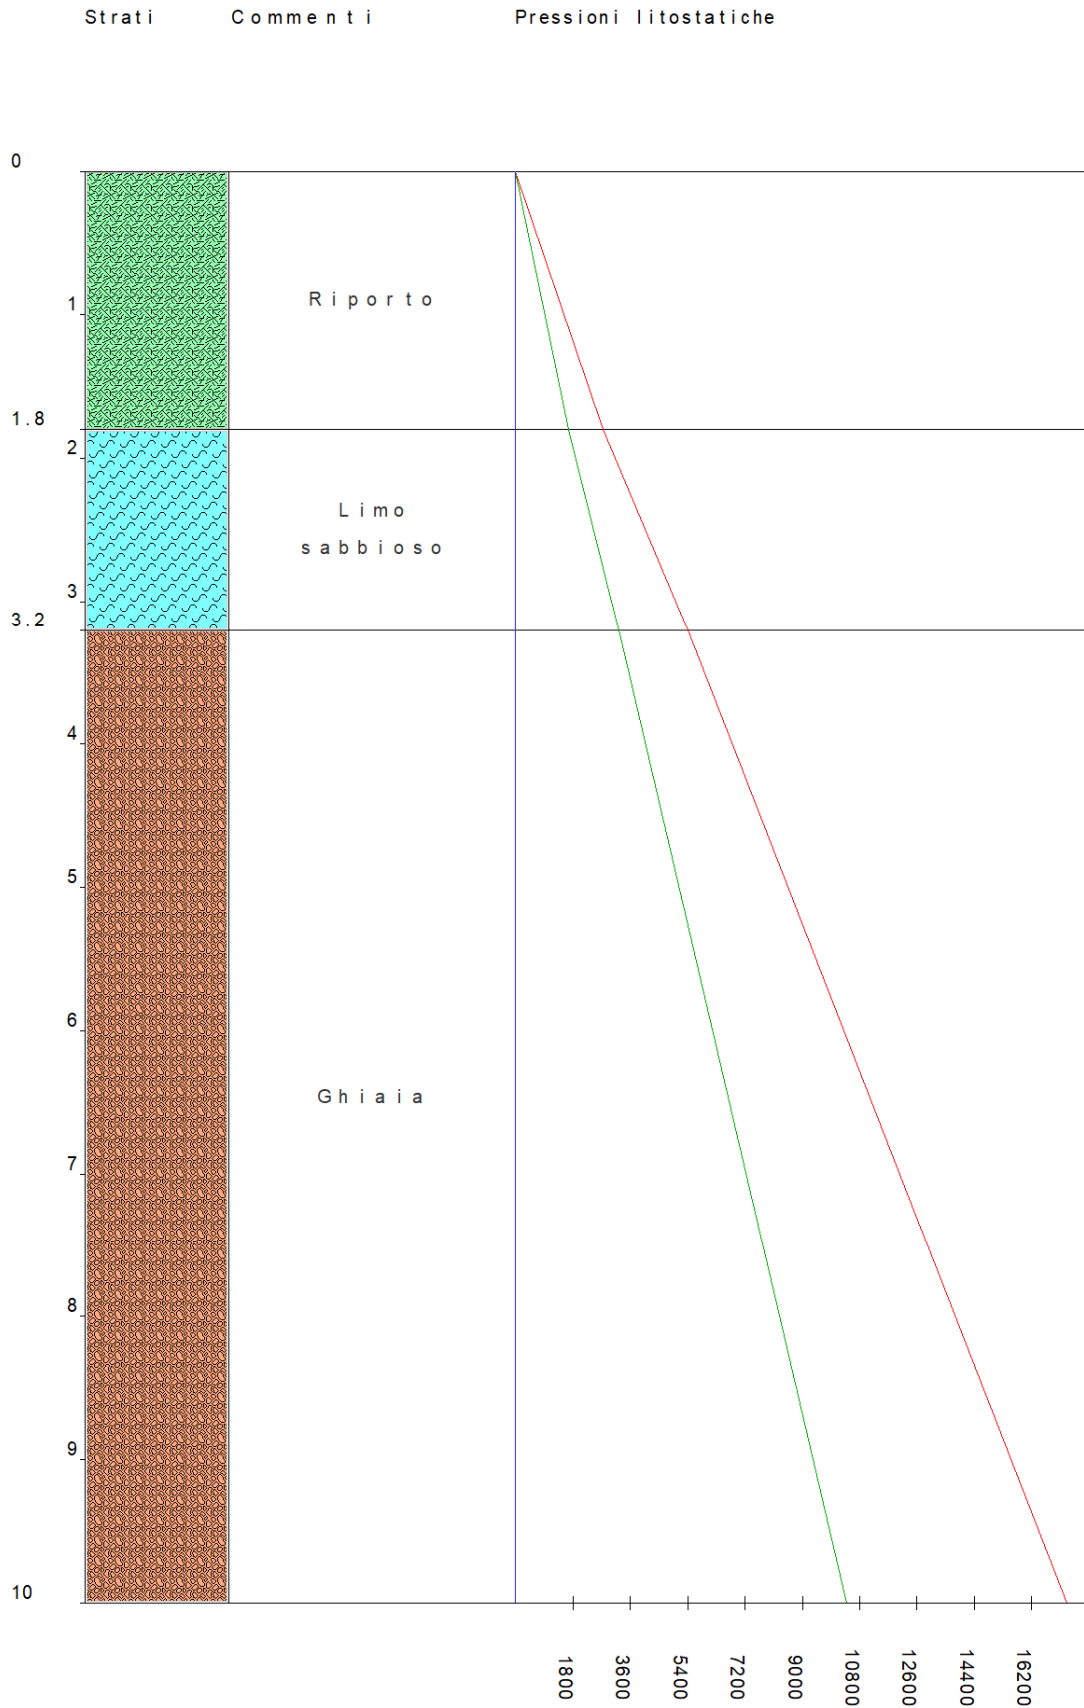

Legenda
pressioni litostatiche:

σ_{v0}
 σ'_{v0} —



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

Figura numero 5: Colonna stratigrafica numero 1

Le verifiche degli elementi di fondazione sono state effettuate utilizzando l'approccio 2.

Coefficienti parziali per le azioni, per verifiche in condizioni statiche:

Permanenti strutturali, sicurezza a favore	$\gamma_A = 1.00;$
Permanenti strutturali, sicurezza a sfavore	$\gamma_A = 1.30;$
Permanenti non strutturali, sicurezza a favore	$\gamma_A = 0.00;$
Permanenti non strutturali, sicurezza a sfavore	$\gamma_A = 1.50;$
Variabili, sicurezza a favore	$\gamma_A = 0.00;$
Variabili, sicurezza a sfavore	$\gamma_A = 1.50.$

I coefficienti parziali per le azioni sono posti pari all'unità per le verifiche in condizioni sismiche.

Tali coefficienti sono comunque desumibili dalla tabella delle combinazioni delle CCE (Parametri di calcolo).

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici:

Tangente dell'angolo di attrito	$\gamma_M = 1.00;$
Coesione efficace	$\gamma_M = 1.00;$
Coesione non drenata	$\gamma_M = 1.00;$

Coefficienti parziali per la resistenza delle fondazioni superficiali:

Capacità portante	$\gamma_R = 2.30;$
Scorrimento	$\gamma_R = 1.10;$

Fondazioni superficiali

Simbologia

B	= Base della fondazione
L	= Lunghezza della fondazione ($L > B$)
D	= Profondità del piano di posa della fondazione
β	= Inclinazione del piano di campagna
η	= Inclinazione del piano di posa della fondazione
γ_r	= Peso specifico rappresentativo del terreno di fondazione
$\sigma_{v0,f}$	= Pressione verticale alla profondità del piano di posa della fondazione
ϕ'_r	= Angolo di attrito rappresentativo del terreno di fondazione



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

- c'_r = Coesione efficace rappresentativa del terreno di fondazione
 N_q = Coefficiente di capacità portante relativo al sovraccarico laterale
 N_c = Coefficiente di capacità portante relativo alla coesione del terreno di fondazione
 N_g = Coefficiente di capacità portante relativo al peso del terreno di fondazione
 g_q = Fattore di inclinazione del piano di campagna relativo a sovraccarico laterale
 g_c = Fattore di inclinazione del piano di campagna relativo a coesione
 g_g = Fattore di inclinazione del piano di campagna relativo a peso del terreno
 b_q = Fattore di inclinazione del piano di fondazione relativo a sovraccarico laterale
 b_c = Fattore di inclinazione del piano di fondazione relativo a coesione
 b_g = Fattore di inclinazione del piano di fondazione relativo a peso del terreno
 c_{ur} = Coesione non drenata rappresentativa del terreno di fondazione
 CC = Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari
 N = Sforzo normale
 T_x = Taglio in dir. X
 T_y = Taglio in dir. Y
 M_x = Momento intorno all'asse X
 M_y = Momento intorno all'asse Y
 B' = Base della fondazione reagente
 L' = Lunghezza della fondazione reagente
 s_q = Fattore di forma relativo al sovraccarico laterale
 s_c = Fattore di forma relativo alla coesione
 s_g = Fattore di forma relativo al peso del terreno
 d_q = Fattore di profondità relativo al sovraccarico laterale
 d_c = Fattore di profondità relativo alla coesione
 i_q = Fattore di inclinazione relativo al sovraccarico laterale
 i_c = Fattore di inclinazione relativo alla coesione
 i_g = Fattore di inclinazione relativo al peso del terreno



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

q_{lim} = Pressione limite

R_d = Resistenza di progetto (Carico limite)

Sic. = Sicurezza a rottura

Verifiche capacità portante

Verifiche di capacità portante per rottura generale in condizioni statiche

Metodo utilizzato: Brinch Hansen

Platea n. 403

$B=5.80$ <m> $L=7.64$ <m> $D=7.50$ <m> $\beta=0.00$ <grad> $\eta=0.00$ <grad> $\gamma_r=1750.01$ <daN/mc>

$\sigma_{vo,r}=12935.00$ <daN/mq>

Verifiche in condizioni drenate

$\phi'_r=22.00$ <grad> $c'_r=840.00$ <daN/mq>

$N_q=7.82$ $N_c=16.88$ $N_g=7.13$ $g_q=1.00$ $g_c=1.00$ $g_g=1.00$

$b_q=1.00$ $b_c=1.00$ $b_g=1.00$

CC	N <daN>	Tx <daN>	Ty <daN>	Mx <daNm> >	My <daNm> >	B' <m>	L' <m>	s _q	s _c	s _g	d _q	d _c	i _q	i _c	i _g	q _{lim} <daN/mq> >	R _d <daN>	Sic.
17	558541.00	0.01	-0.01	1042.37	-7933.84	5.80	7.62	1.17	1.33	0.83	1.29	1.33	1.00	1.00	1.00	207449.00	3981630.00	7.13

Verifiche in condizioni non drenate

$c_{ur}=16499.90$ <daN/mq>

$N_q=1.00$ $N_c=5.14$ $g_c=1.00$ $b_c=1.00$

CC	N <daN>	Tx <daN>	Ty <daN>	Mx <daNm> >	My <daNm> >	B' <m>	L' <m>	s _c	d _c	i _q	i _c	q _{lim} <daN/mq> >	R _d <daN>	Sic.
17	558541.00	0.01	-0.01	1042.37	-7933.84	5.80	7.62	1.15	1.37	0.00	1.00	146375.00	2809420.00	5.03



"Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale"
Progetto esecutivo

Verifiche di capacità portante per rottura per scorrimento

Platea n. 403

B=5.80 <m> L=7.64 <m> D=7.50 <m>

Verifiche in condizioni drenate

CC	N <daN>	Tx <daN>	Ty <daN>	R _d <daN>	Sic.
17	558541. 00	0.01	-0.01	238861.0 0	21476200. 00

Verifiche in condizioni non drenate

CC	N <daN>	Tx <daN>	Ty <daN>	R _d <daN>	Sic.
17	558541. 00	0.01	-0.01	662169.0 0	59536200. 00

Cedimenti

Metodo utilizzato: Bowles

Simbologia

- B = Base della fondazione
- L = Lunghezza della fondazione (L>B)
- D = Profondità del piano di posa della fondazione
- H = Spessore del terreno responsabile del cedimento
- E_r = Modulo elastico rappresentativo del terreno di fondazione
- v_r = Coefficiente di Poisson rappresentativo del terreno di fondazione
- I_s = Coefficiente di influenza



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

I_f = Coefficiente di profondità

k_w = Costante di sottofondo

CC = Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari

N = Sforzo normale

q_{es} = Pressione di esercizio

Ced = Cedimento calcolato

Platea n. 403

$B=5.80$ <m> $L=7.64$ <m> $D=7.50$ <m> $H=29.00$ <m> $E_r=2560000.00$ <daN/mq> $\nu_r=0.33$

$I_s=0.57$ $I_f=0.63$ $k_w=694392.00$ <daN/mc>

CC	N <daN>	q_{es} <daN/mq>	Ced <cm>
1	477584.00	10771.50	1.55
1	434167.00	9792.27	1.41
2	434167.00	9792.27	1.41
3	477584.00	10771.50	1.55
3	434167.00	9792.27	1.41
4	434167.00	9792.27	1.41
5	477584.00	10771.50	1.55
5	434167.00	9792.27	1.41
6	434167.00	9792.27	1.41
7	477584.00	10771.50	1.55
7	434167.00	9792.27	1.41
8	434167.00	9792.27	1.41



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

	0		
9	477584.00	10771.50	1.55
9	434167.00	9792.27	1.41
10	434167.00	9792.27	1.41
11	477584.00	10771.50	1.55
11	434167.00	9792.27	1.41
12	434167.00	9792.27	1.41
13	477584.00	10771.50	1.55
13	434167.00	9792.27	1.41
14	434167.00	9792.27	1.41
15	477584.00	10771.50	1.55
15	434167.00	9792.27	1.41
16	434167.00	9792.27	1.41
17	558541.00	12597.40	1.81
18	454954.00	10261.10	1.48
19	440107.00	9926.22	1.43
20	434167.00	9792.27	1.41



"Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale"
Progetto esecutivo

Sintesi

Nel presente paragrafo vengono riportati una serie di dati che agevolano la compilazione delle schede del SI-ERC (Regione Calabria) e della Regione Abruzzo, dell'Allegato B della Regione Lazio e del Modulo 12 della Regione Lombardia.

I dati seguono, quanto più possibile, l'ordine di quelli richiesti nelle suddette schede.

Tipo di normativa: stati limite D.M. 18

Tipo di calcolo: analisi sismica statica

Dati generali della struttura

- Sito di costruzione: Arcipelago Toscano, Isole
Egadi, Pantelleria, Sardegna, Lampedusa, Linosa, Ponza, Palmarola, Zannone

Pericolosità sismica di base

Simbologia

TCC = Tipo di combinazione di carico

SLU = Stato limite ultimo

SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)

SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara

SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente

SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente

SLD = Stato limite di danno

SLV = Stato limite di salvaguardia della vita

SLC = Stato limite di prevenzione del collasso

SLO = Stato limite di operatività

SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco

SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo)

T_R = Periodo di ritorno <anni>

A_g = Accelerazione orizzontale massima al sito

F_o = Valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale

F_V = Valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione verticale

T_{c*} = Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale <sec>

S_s = Coefficiente di amplificazione stratigrafica



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

- C_c = Coefficiente funzione della categoria del suolo
 S = Coefficiente di amplificazione stratigrafica e topografica
 TC = Periodo corrispondente all'inizio del tratto dello spettro a velocità costante
 TB = Periodo corrispondente all'inizio del tratto dello spettro ad accelerazione costante
 TD = Periodo corrispondente all'inizio del tratto dello spettro a spostamento costante

TCC	T_R	A_g <g>	F_o	F_V	T_c^*	S_s	C_c	S	TC	TB	TD
SLD	50	0.0235	2.67	0.55	0.30	1.80	2.30	1.80	0.68	0.23	1.69
SLV	475	0.0500	2.88	0.87	0.34	1.80	2.14	1.80	0.73	0.24	1.80

- Edificio esistente: No
- Tipo di opera: Opera ordinaria
- Vita nominale V_N : 50.00
- Classe d'uso: Classe II
- Coefficiente d'uso CU : 1.00
- Periodo di riferimento VR : 50.00

Dati di progetto

- Categoria del suolo di fondazione: D
- Tipologia strutturale: c.a. o prefabbricata a telaio a più piani e più campate

Periodo T_1	0.56018
Coeff. λ SLD	1.00
Coeff. λ SLV	1.00
Rapporto di sovraresistenza (α_u/α_t)	1.30
Valore di riferimento del fattore di comportamento (q_0)	3.90
Fattore riduttivo (K_w)	1.00
Fattore riduttivo regolarità in altezza (KR)	1.00
Fattore di comportamento dissipativo (q)	3.90



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

Fattore di comportamento non dissipativo (qND)	1.50
Fattore di comportamento per SLD (qD)	1.50

- Categoria topografica: T1 - Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media $i \leq 15^\circ$
- Coeff. amplificazione topografica S_T : 1.00
- Accelerazione di picco del terreno $A_g S$: 0.09 <g>
- Quota di riferimento: -7.25 <m>
- Altezza della struttura: 7.35 <m>
- Numero piani edificio: 1
- Coefficiente θ : 0.00
- Edificio regolare in altezza: Sì
- Edificio regolare in pianta: Sì
- Struttura dissipativa: Sì
- Classe di duttilità: Classe B
- Fattore di comportamento per sisma verticale (q_v): 1.50
- Smorzamento spettro: 5.00%

Spettro SLD.TXT :

0.0000	0.4150
0.0500	0.4864
0.1000	0.5577
0.1500	0.6291
0.2000	0.7005
0.2267	0.7386
0.2500	0.7386
0.3000	0.7386
0.3500	0.7386
0.4000	0.7386
0.4500	0.7386
0.5000	0.7386
0.5500	0.7386
0.6000	0.7386
0.6500	0.7386
0.6801	0.7386
0.7000	0.7176
0.7500	0.6698



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

0.8000	0.6279
0.8500	0.5910
0.9000	0.5581
0.9500	0.5288
1.0000	0.5023
1.0500	0.4784
1.1000	0.4567
1.1500	0.4368
1.2000	0.4186
1.2500	0.4019
1.3000	0.3864
1.3500	0.3721
1.4000	0.3588
1.4500	0.3464
1.5000	0.3349
1.5500	0.3241
1.6000	0.3140
1.6500	0.3044
1.6940	0.2965
1.7000	0.2944
1.7500	0.2779
1.8000	0.2626
1.8500	0.2486
1.9000	0.2357
1.9500	0.2238
2.0000	0.2127
2.0500	0.2025
2.1000	0.1930
2.1500	0.1841
2.2000	0.1758
2.2500	0.1681
2.3000	0.1609
2.3500	0.1541
2.4000	0.1477
2.4500	0.1418
2.5000	0.1362
2.5500	0.1309
2.6000	0.1259



"Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale"
Progetto esecutivo

2.6500 0.1212
2.7000 0.1167
2.7500 0.1125
2.8000 0.1085
2.8500 0.1048
2.9000 0.1012
2.9500 0.0978
3.0000 0.0945
3.0500 0.0915
3.1000 0.0885
3.1500 0.0858
3.2000 0.0831
3.2500 0.0806
3.3000 0.0781
3.3500 0.0758
3.4000 0.0736
3.4500 0.0715
3.5000 0.0695
3.5500 0.0675
3.6000 0.0657
3.6500 0.0639
3.7000 0.0622
3.7500 0.0605
3.8000 0.0589
3.8500 0.0574
3.9000 0.0559
3.9500 0.0545
4.0000 0.0532

Spettro SLV.TXT :

0.0000 0.8829
0.0500 0.8354
0.1000 0.7879
0.1500 0.7403
0.2000 0.6928
0.2430 0.6520
0.2500 0.6520



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

0.3000	0.6520
0.3500	0.6520
0.4000	0.6520
0.4500	0.6520
0.5000	0.6520
0.5500	0.6520
0.6000	0.6520
0.6500	0.6520
0.7000	0.6520
0.7289	0.6520
0.7500	0.6336
0.8000	0.5940
0.8500	0.5591
0.9000	0.5280
0.9500	0.5002
1.0000	0.4752
1.0500	0.4526
1.1000	0.4320
1.1500	0.4132
1.2000	0.3960
1.2500	0.3802
1.3000	0.3655
1.3500	0.3520
1.4000	0.3394
1.4500	0.3277
1.5000	0.3168
1.5500	0.3066
1.6000	0.2970
1.6500	0.2880
1.7000	0.2795
1.7500	0.2716
1.8000	0.2640
1.8500	0.2499
1.9000	0.2369
1.9500	0.2250
2.0000	0.2138
2.0500	0.2035
2.1000	0.1940



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

2.1500	0.1850
2.2000	0.1767
2.2500	0.1690
2.3000	0.1617
2.3500	0.1549
2.4000	0.1485
2.4500	0.1425
2.5000	0.1369
2.5500	0.1315
2.6000	0.1265
2.6500	0.1218
2.7000	0.1173
2.7500	0.1131
2.8000	0.1091
2.8500	0.1053
2.9000	0.1017
2.9500	0.0983
3.0000	0.0981
3.0500	0.0981
3.1000	0.0981
3.1500	0.0981
3.2000	0.0981
3.2500	0.0981
3.3000	0.0981
3.3500	0.0981
3.4000	0.0981
3.4500	0.0981
3.5000	0.0981
3.5500	0.0981
3.6000	0.0981
3.6500	0.0981
3.7000	0.0981
3.7500	0.0981
3.8000	0.0981
3.8500	0.0981
3.9000	0.0981
3.9500	0.0981
4.0000	0.0981



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

Spettro SND.TXT :

0.0000	0.8829
0.0500	1.0501
0.1000	1.2172
0.1500	1.3844
0.2000	1.5516
0.2430	1.6952
0.2500	1.6952
0.3000	1.6952
0.3500	1.6952
0.4000	1.6952
0.4500	1.6952
0.5000	1.6952
0.5500	1.6952
0.6000	1.6952
0.6500	1.6952
0.7000	1.6952
0.7289	1.6952
0.7500	1.6474
0.8000	1.5444
0.8500	1.4536
0.9000	1.3728
0.9500	1.3006
1.0000	1.2356
1.0500	1.1767
1.1000	1.1232
1.1500	1.0744
1.2000	1.0296
1.2500	0.9884
1.3000	0.9504
1.3500	0.9152
1.4000	0.8825
1.4500	0.8521
1.5000	0.8237
1.5500	0.7971
1.6000	0.7722



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

1.6500	0.7488
1.7000	0.7268
1.7500	0.7060
1.8000	0.6864
1.8500	0.6498
1.9000	0.6161
1.9500	0.5849
2.0000	0.5560
2.0500	0.5292
2.1000	0.5043
2.1500	0.4811
2.2000	0.4595
2.2500	0.4393
2.3000	0.4204
2.3500	0.4027
2.4000	0.3861
2.4500	0.3705
2.5000	0.3558
2.5500	0.3420
2.6000	0.3290
2.6500	0.3167
2.7000	0.3051
2.7500	0.2941
2.8000	0.2837
2.8500	0.2738
2.9000	0.2644
2.9500	0.2556
3.0000	0.2471
3.0500	0.2391
3.1000	0.2314
3.1500	0.2241
3.2000	0.2172
3.2500	0.2106
3.3000	0.2042
3.3500	0.1982
3.4000	0.1924
3.4500	0.1869
3.5000	0.1816



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

3.5500 0.1765
3.6000 0.1716
3.6500 0.1669
3.7000 0.1625
3.7500 0.1582
3.8000 0.1540
3.8500 0.1500
3.9000 0.1462
3.9500 0.1425
4.0000 0.1390

Condizioni di carico elementari

Simbologia

CCE = Numero della condizione di carico elementare
Comm. = Commento
Tipo = Tipo di CCE per calcolo agli stati limite
CCE
Sic. = Contributo alla sicurezza
F = a favore
S = a sfavore
A = ambigua
Var. = Tipo di variabilità
B = di base
I = indipendente
A = ambigua
s = Coeff. di riduzione (T.A. o S.L. D.M. 96)
Dir. = Direzione del vento
Tipo = Tipologia di pressione vento
M = Massimizzata
E = Esterna
I = Interna
Mx = Moltiplicatore della massa in dir. X
My = Moltiplicatore della massa in dir. Y
Mz = Moltiplicatore della massa in dir. Z
Jpx = Moltiplicatore del momento d'inerzia intorno all'asse X
Jpy = Moltiplicatore del momento d'inerzia



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

intorno all'asse Y

Jpz = Moltiplicatore del momento d'inerzia
intorno all'asse Z

CCE	Comm.	Tipo CCE	Sic.	Var.	s	Dir. <grad>	Tipo	Mx	My	Mz	Jpx	Jpy	Jpz
1	Peso proprio strutture		1S	--	1.00	--	--	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2	Permanenti portati		2S	--	1.00	--	--	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
3	Spinta terre		20S	--	1.00	--	--	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
4	pressione idro		21S	--	1.00	--	--	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
5	accidentali		9S	B	1.00	--	--	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Elenco masse nodi

Simbologia

Nodo = Numero del
nodo

Mo = Massa
orizzontale

Nodo	Mo <kg>	Nodo	Mo <kg>	Nodo	Mo <kg>	Nodo	Mo <kg>	Nodo	Mo <kg>	Nodo	Mo <kg>	Nodo	Mo <kg>	Nodo	Mo <kg>
-374	49.35	-373	44.42	-372	46.88	-371	49.35	-370	49.35	-369	44.42	-368	46.88	-367	44.42
-366	259.10	-365	233.19	-364	246.15	-363	259.10	-362	259.10	-361	233.19	-360	246.15	-359	233.19
-358	197.41	-357	197.41	-356	197.41	-355	197.41	-354	197.41	-353	197.41	-352	197.41	-351	197.41
-350	6783.29	-349	7244.91	-348	7244.91	-347	7244.91	-346	7244.91	-344	7244.91	-343	7244.91	-342	7244.91
-341	6783.29	-340	7235.50	-339	1125.24	-338	1125.24	-337	1125.24	-336	1125.24	-334	1125.24	-333	1125.24
-332	1125.24	-331	7235.50	-330	7265.11	-329	1135.11	-328	838.99	-327	1135.11	-326	1184.46	-324	1184.46
-323	888.35	-322	888.35	-321	7265.11	-320	7933.27	-319	838.99	-317	838.99	-316	1184.46	-314	1184.46
-313	592.23	-312	592.23	-311	7933.27	-310	7733.38	-309	1135.11	-308	838.99	-307	1135.11	-306	1184.46
-304	1184.46	-303	838.99	-302	542.88	-301	7684.03	-300	7235.50	-299	1125.24	-298	1125.24	-297	1125.24



"Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale"
Progetto esecutivo

-296	1125.24	-294	1125.24	-293	797.04	-291	6907.3	-290	6783.2	-289	7244.9	-288	7244.9	-287	7244.9
							0		9		1		1		1
-286	7244.9	-284	7244.9	-283	7200.4	-282	6933.9	-281	6738.8						
	0		1		9		9		8						

Totali masse nodi

Mo <kg>
240160.0
0

Materiali

Cemento armato

Elenco dei criteri di progetto e delle loro principali caratteristiche meccaniche utilizzate:

Pareti: 5

Solette/Platee: 3

Calcestruzzo

Tipo di calcestruzzo: C30/37

Rck calcestruzzo (Rck calcestruzzo) <daN/cm²>: 370.00

Resistenza caratteristica cilindrica a compressione del calcestruzzo (Fck) <daN/cm²>: 307.10

Resistenza caratteristica a trazione del calcestruzzo (Fctk) <daN/cm²>: 20.59

α_{cc} : 0.85

γ_c : 1.50

Resistenza di calcolo a compressione del calcestruzzo (Fcd) <daN/cm²>: 174.02

Resistenza di calcolo a trazione del calcestruzzo (Fctd) <daN/cm²>: 13.73

Acciaio

Tipo di acciaio: B450C

Tensione caratteristica di snervamento dell'acciaio (Fyk) <daN/cm²>: 4500.00

γ_s : 1.15

Resistenza di calcolo dell'acciaio (Fyd) <daN/cm²>: 3913.04

Prove in sito

La prova in sito è individuata da una numerazione univoca, dal tipo di prova e da una descrizione specificata dal progettista.



"Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale"
Progetto esecutivo

La prova in sito è composta dall'insieme delle misure relative alle varie profondità di lettura.
Si riportano di seguito la descrizione della simbologia adottata e l'elenco delle prove in sito utilizzate nel modello strutturale.

Elenco colonne stratigrafiche

Simbologia

St.	=	Strato
z	=	Profondità della superficie superiore dello strato
Spess.	=	Spessore
Unità geotecnica	=	Unità geotecnica
Class.	=	Classificazione
		Coes. = Coesivo
		Inc. = Incoerente
		Roc. = Roccia
		N. c. = Non classificato
γ	=	Peso specifico del terreno naturale
γ_{sat}	=	Peso specifico del terreno saturo
ϕ'	=	Angolo di attrito efficace
c'	=	Coesione efficace
c_u	=	Coesione non drenata
E	=	Modulo elastico normale
G	=	Modulo elastico tangenziale
E_{ed}	=	Modulo edometrico

Colonna stratigrafica numero 1

St.	z <m>	Spess. <cm>	Unità geotecnica	Class.	γ <daN/mc> >	γ_{sat} <daN/mc> >	ϕ' <grad>	c' <daN/mq> >	c_u <daN/mq> >	E <daN/mq>	G <daN/mq> >	E_{ed} <daN/mq>
1	0.00	1.80	1 Riporto	Inc.	1450.00	1600.00	25.00	0.00		200000.00	74074.00	240000.00
2	1.80	1.40	2 Limo sabbioso	Coes.	1950.00	2000.00	22.00	1000.00	6000.00	500000.00	185185.00	802700.00
3	3.20	--	3 Ghiaia	Coes.	1750.00	1790.00	22.00	840.00	16500.00	2560000.00	984615.00	4000000.00

Le verifiche degli elementi di fondazione sono state effettuate utilizzando l'approccio 2 -



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

Combinazione 1.

Coefficienti parziali per le azioni, per verifiche in condizioni statiche:

Permanenti strutturali, sicurezza a favore	$\gamma_A = 1.00$;
Permanenti strutturali, sicurezza a sfavore	$\gamma_A = 1.30$;
Permanenti non strutturali, sicurezza a favore	$\gamma_A = 0.00$;
Permanenti non strutturali, sicurezza a sfavore	$\gamma_A = 1.50$;
Variabili, sicurezza a favore	$\gamma_A = 0.00$;
Variabili, sicurezza a sfavore	$\gamma_A = 1.50$.

I coefficienti parziali per le azioni sono posti pari all'unità per le verifiche in condizioni sismiche.

Tali coefficienti sono comunque desumibili dalla tabella delle combinazioni delle CCE (Parametri di calcolo).

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici:

Tangente dell'angolo di attrito $\gamma_M = 1.00$;

Coesione efficace $\gamma_M = 1.00$;

Coesione non drenata $\gamma_M = 1.00$;

Coefficienti parziali per la resistenza delle fondazioni superficiali:

Capacità portante $\gamma_R = 2.30$;

Scorrimento $\gamma_R = 1.10$;

Coefficienti parziali per la resistenza delle fondazioni profonde:

Per pali infissi:

Resistenza alla base $\gamma_{R,b} = 1.15$;

Resistenza laterale in compressione $\gamma_{R,s} = 1.15$;

Resistenza laterale in trazione $\gamma_{R,t} = 1.25$;

Per pali trivellati:

Resistenza alla base $\gamma_{R,b} = 1.35$;

Resistenza laterale in compressione $\gamma_{R,s} = 1.15$;

Resistenza laterale in trazione $\gamma_{R,t} = 1.25$;

Per pali ad elica continua:

Resistenza alla base $\gamma_{R,b} = 1.30$;

Resistenza laterale in compressione $\gamma_{R,s} = 1.15$;

Resistenza laterale in trazione $\gamma_{R,t} = 1.25$;

Fattore di correlazione per la determinazione della resistenza caratteristica desumibile dai criteri di progetto.

Spostamenti massimi d'impalcato



"Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale"
Progetto esecutivo

Simbologia

Imp. = Numero dell'impalcato

TCC = Tipo di combinazione di carico

SLU = Stato limite ultimo

SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)

SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara

SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente

SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente

SLD = Stato limite di danno

SLV = Stato limite di salvaguardia della vita

SLC = Stato limite di prevenzione del collasso

SLO = Stato limite di operatività

SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco

SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo)

Nodo = Numero del nodo

Sx = Spostamento in dir. X

CC = Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari

Sy = Spostamento in dir. Y

Imp.	TCC	Nodo	Sx <cm>	CC	Nodo	Sy <cm>	CC
1	SLD	-312	0.3768 4	2	-346	0.6362 6	10
1	SLV	-312	0.9755 0	1	-346	1.6652 9	9

Minimo coefficiente di sicurezza

Simbologia

Elem. = Elemento

CC = Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari

TCC = Tipo di combinazione di carico

SLU = Stato limite ultimo



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale”
Progetto esecutivo

SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)

SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara

SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente

SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi permanente

SLD = Stato limite di danno

SLV = Stato limite di salvaguardia della vita

SLC = Stato limite di prevenzione del collasso

SLO = Stato limite di operatività

SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco

SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo)

TV = Tipo di verifica

PRFL = Flessione e pressoflessione

TAG = Taglio o altre rotture fragili

NOD = Nodi in c.a. e collegamenti in acciaio

STAB = Stabilità

CP = Capacità portante

RNP = Resistenza nel piano

RFP = Resistenza fuori piano

CIN = Cinematismi

CON = Connessioni

Sic. = Sicurezza

Tabella elementi e minimo coefficiente di sicurezza

Elem.	CC	TCC	TV	Sic.
Parete n. 109	17	SLU	PRFL	1.59
Platea a quota 0.1	18	SLE R	PRFL	2.74
Platea a quota 0.1	17	SLU	TAG	3.30

Minimo coefficiente di sicurezza: 1.59