



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Ente acque della Sardegna



LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SULLE OPERE CIVILI ED ELETTRICHE
DELLA CASA DI GUARDIA, DEI TORRINI DI PRESA E DEL
CORONAMENTO DELLA DIGA DI BIDIGHINZU (Bessude)
E DELLA CASA DI GUARDIA DELLA DIGA DI SOS CANALES (Buddusò)

PROGETTO ESECUTIVO

CASA DI GUARDIA DIGA SOS CANALES
INSTALLAZIONE PLANIMETRICO LUCE FM
E CORPI ILLUMINANTI

Allegato **T.S05**
Scala **1:100**

I progettisti per le opere civili
Geom. Giuseppe Vulpiant
P.I. Alessandro Fois

Redatto dal Servizio Dighe

*Il progettista e
Coordinatore sicurezza
in fase di progettazione
per le opere elettriche*
Ing. Marco Cordeddu

*Coordinatore sicurezza
in fase di progettazione*
P.I. Alessandro Fois

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Enrica Palomba


Collaboratori tecnici
P.I. Massimo Durante
sig. Gianfrancesco Meledina
sig. Piergiovanni Uldanck

Il Direttore Generale
Ing. Maurizio Cittadini


Il Direttore del Servizio Dighe
Ing. Roberto Meloni

FEBBRAIO 2021


PIANTA PIANO TERRA
LINEE LUCI ED F.M.

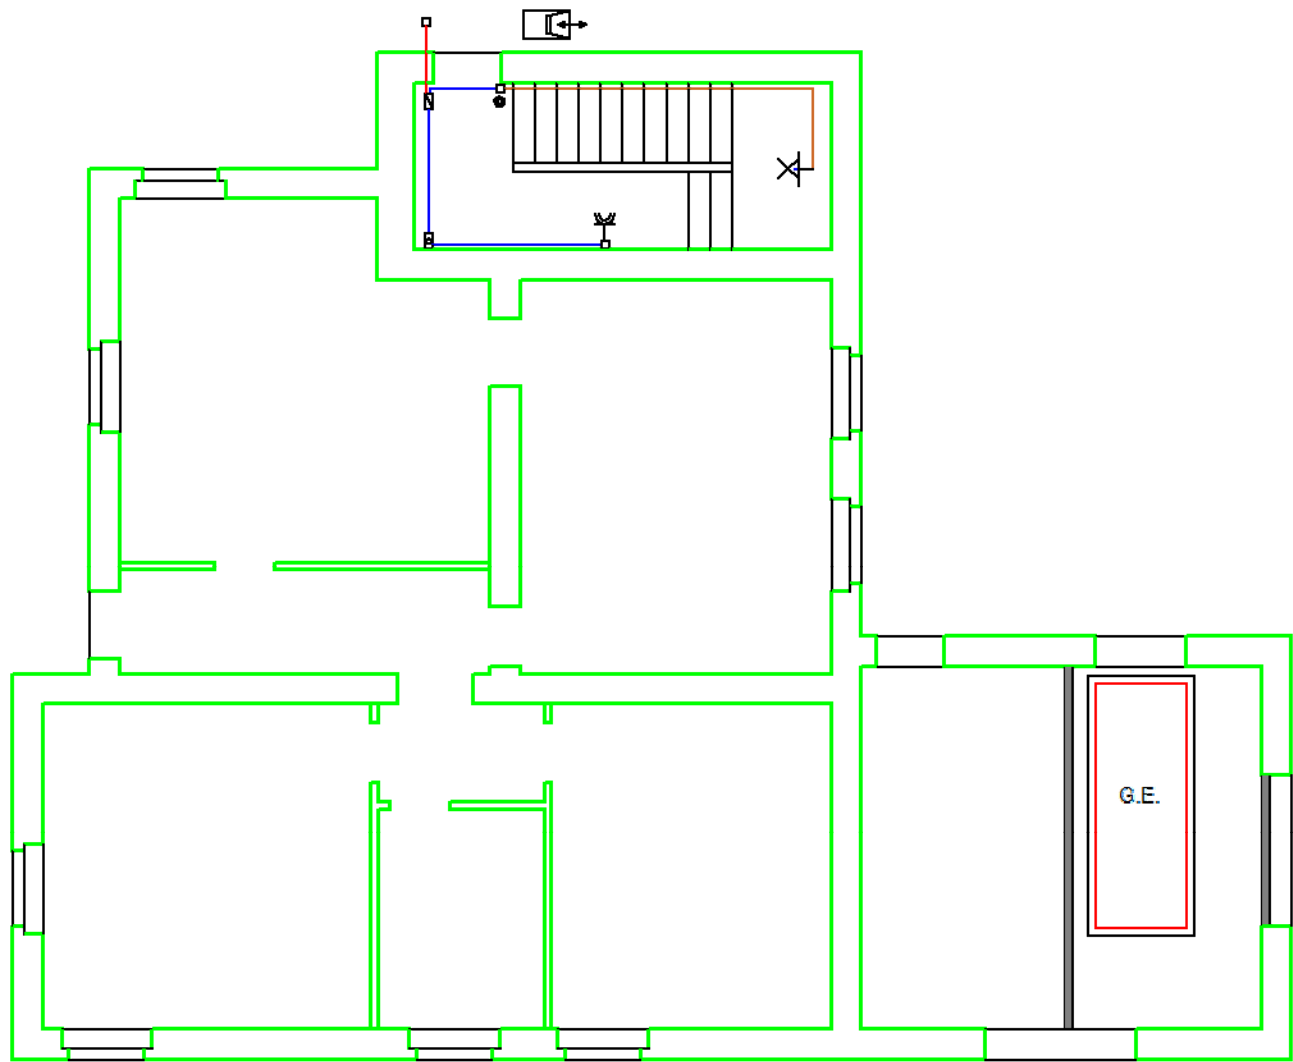


PIANTA PIANO PRIMO
LINEE LUCI ED F.M.

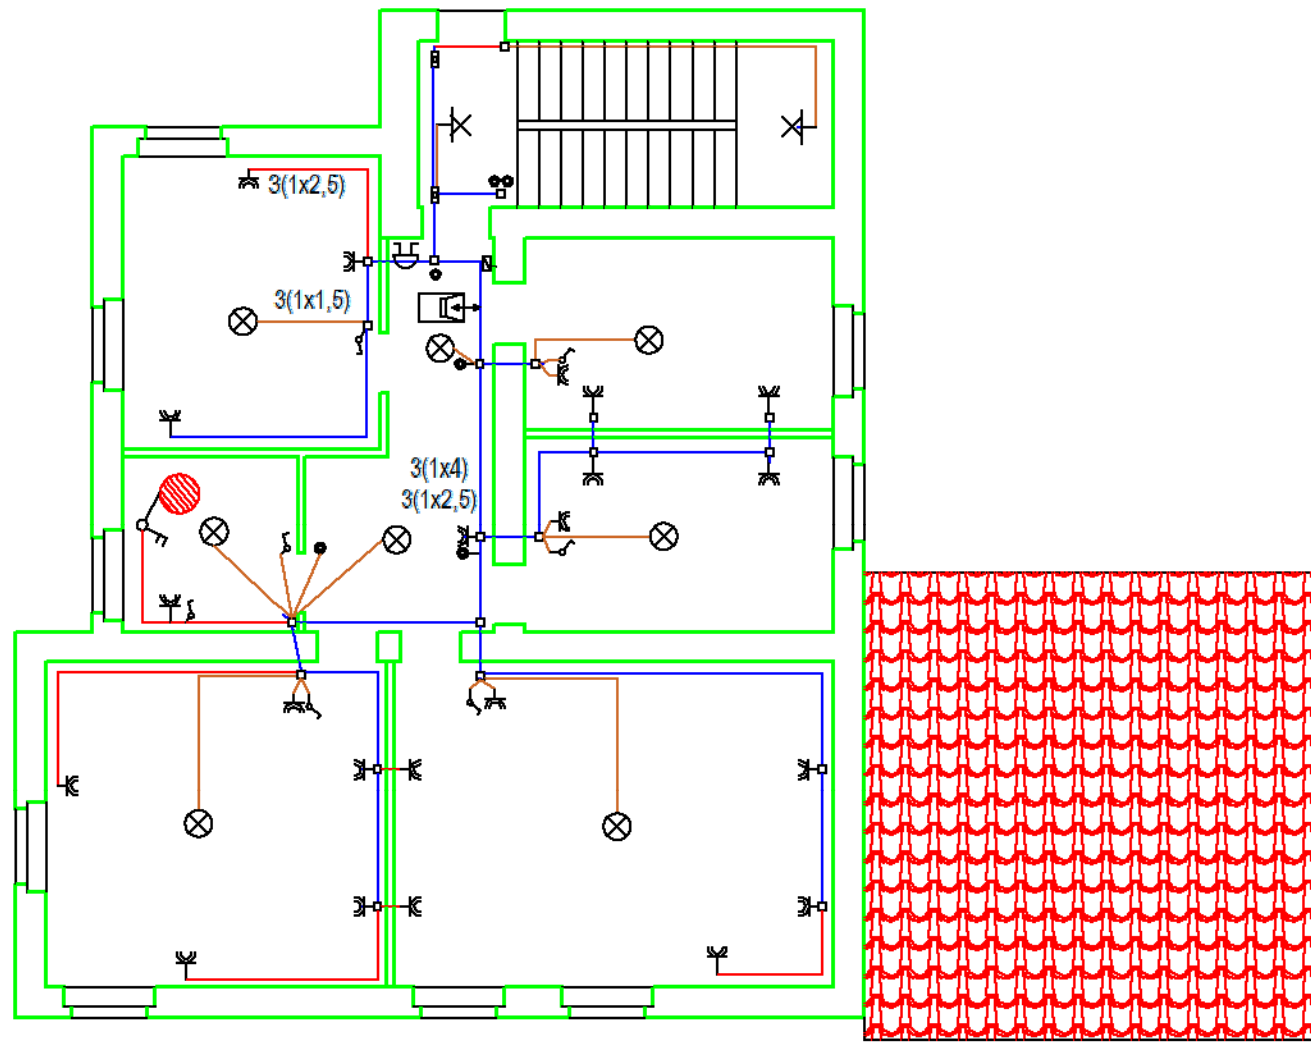


PIANTA PIANO MANSARDA
LINEE LUCI ED F.M.

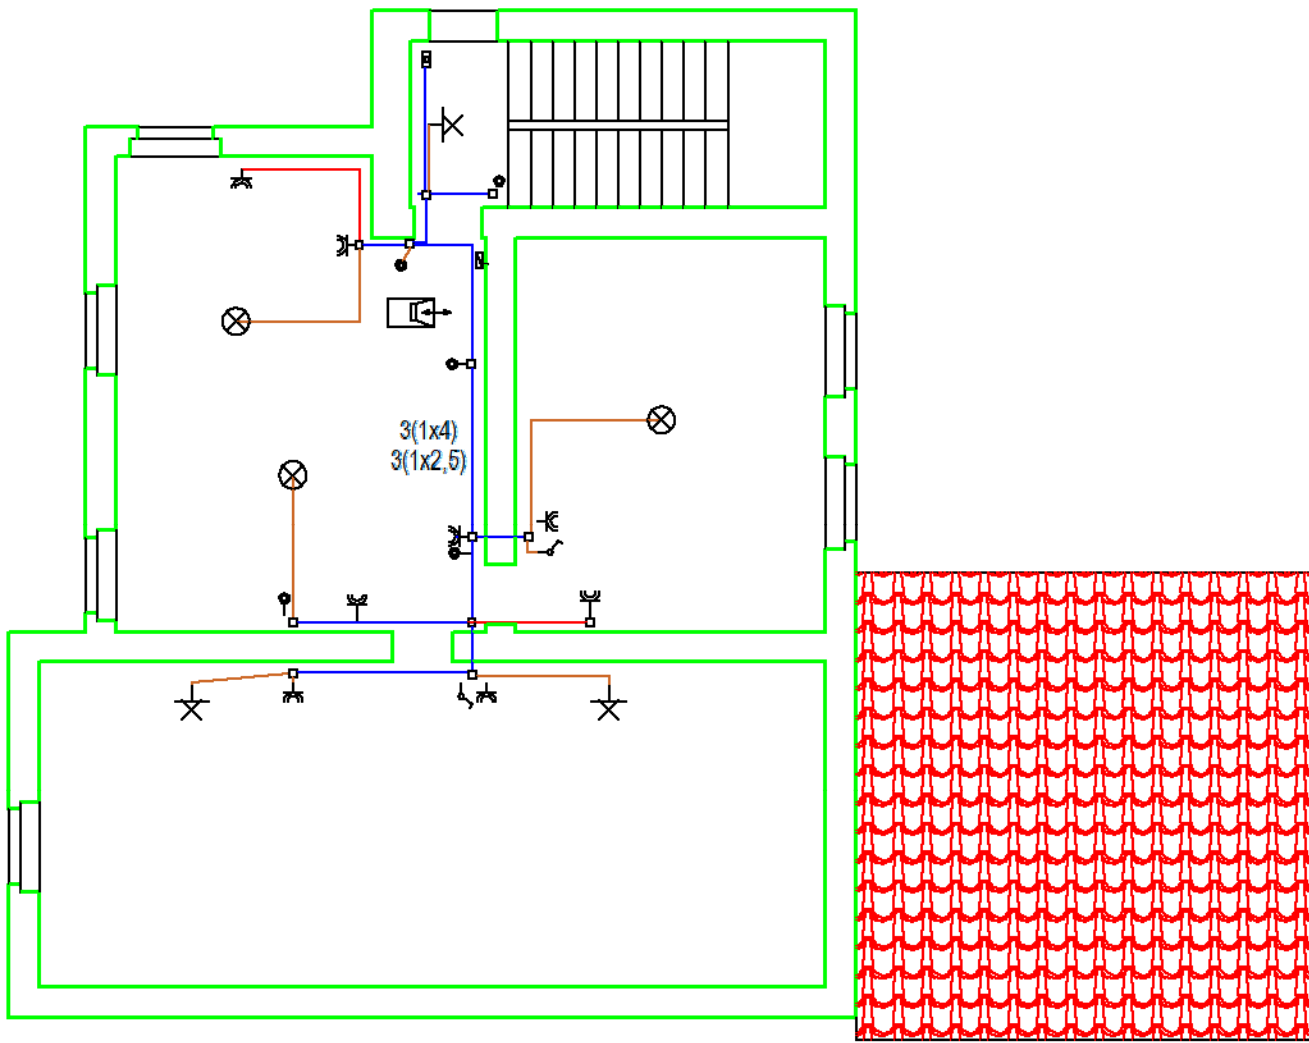


PIANTA PIANO TERRA
LUCE - CORPI ILLUMINANTI

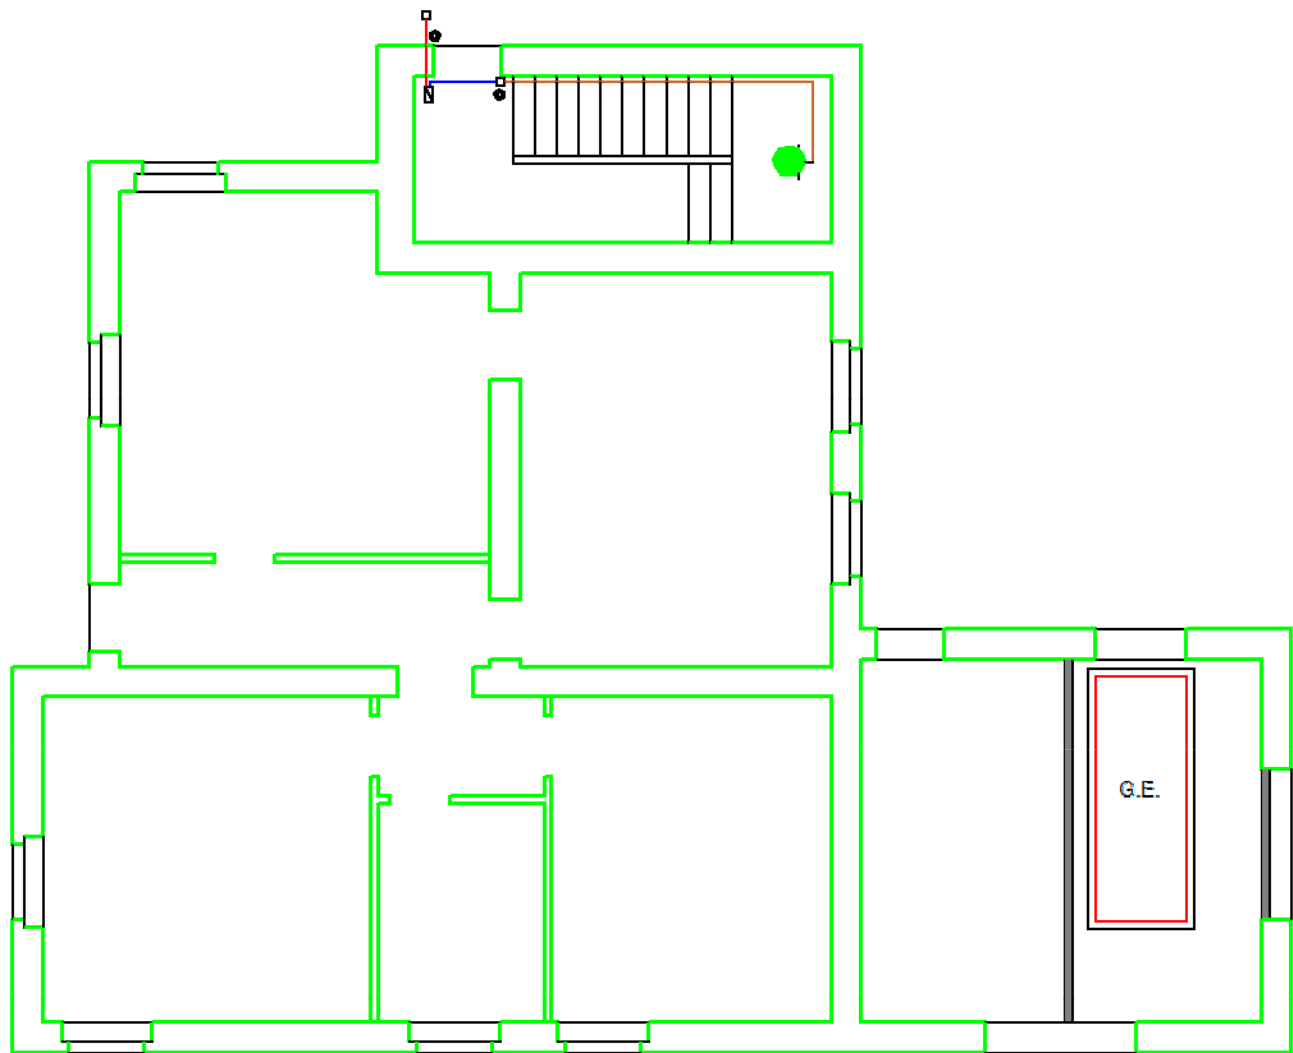

PIANTA PIANO PRIMO
LUCE-CORPI ILLUMINANTI

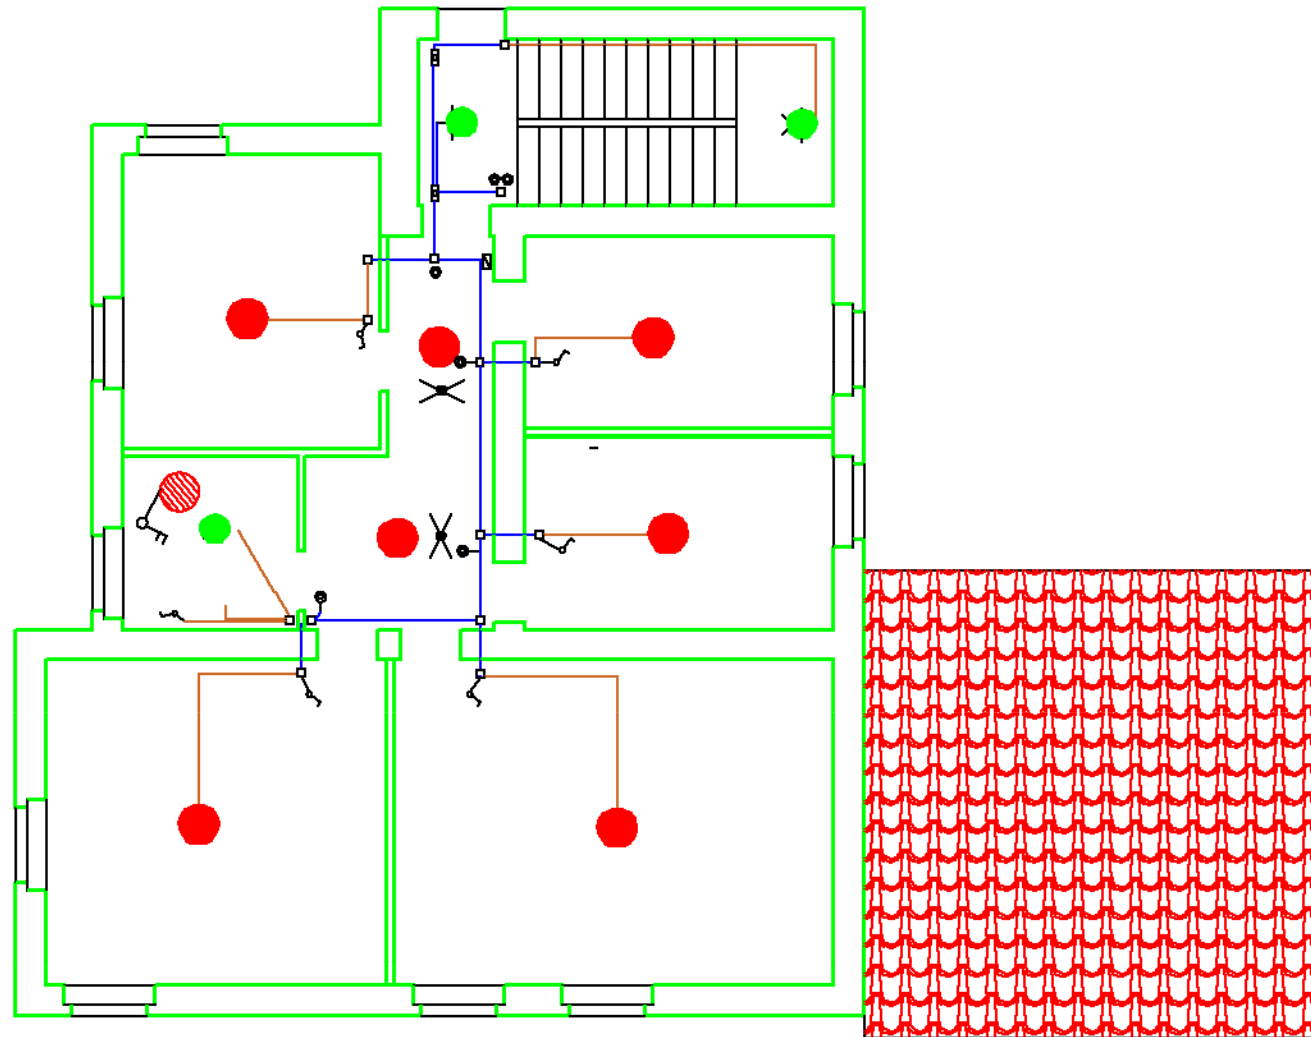

PIANTA PIANO MANSARDA
LUCE-CORPI ILLUMINANTI

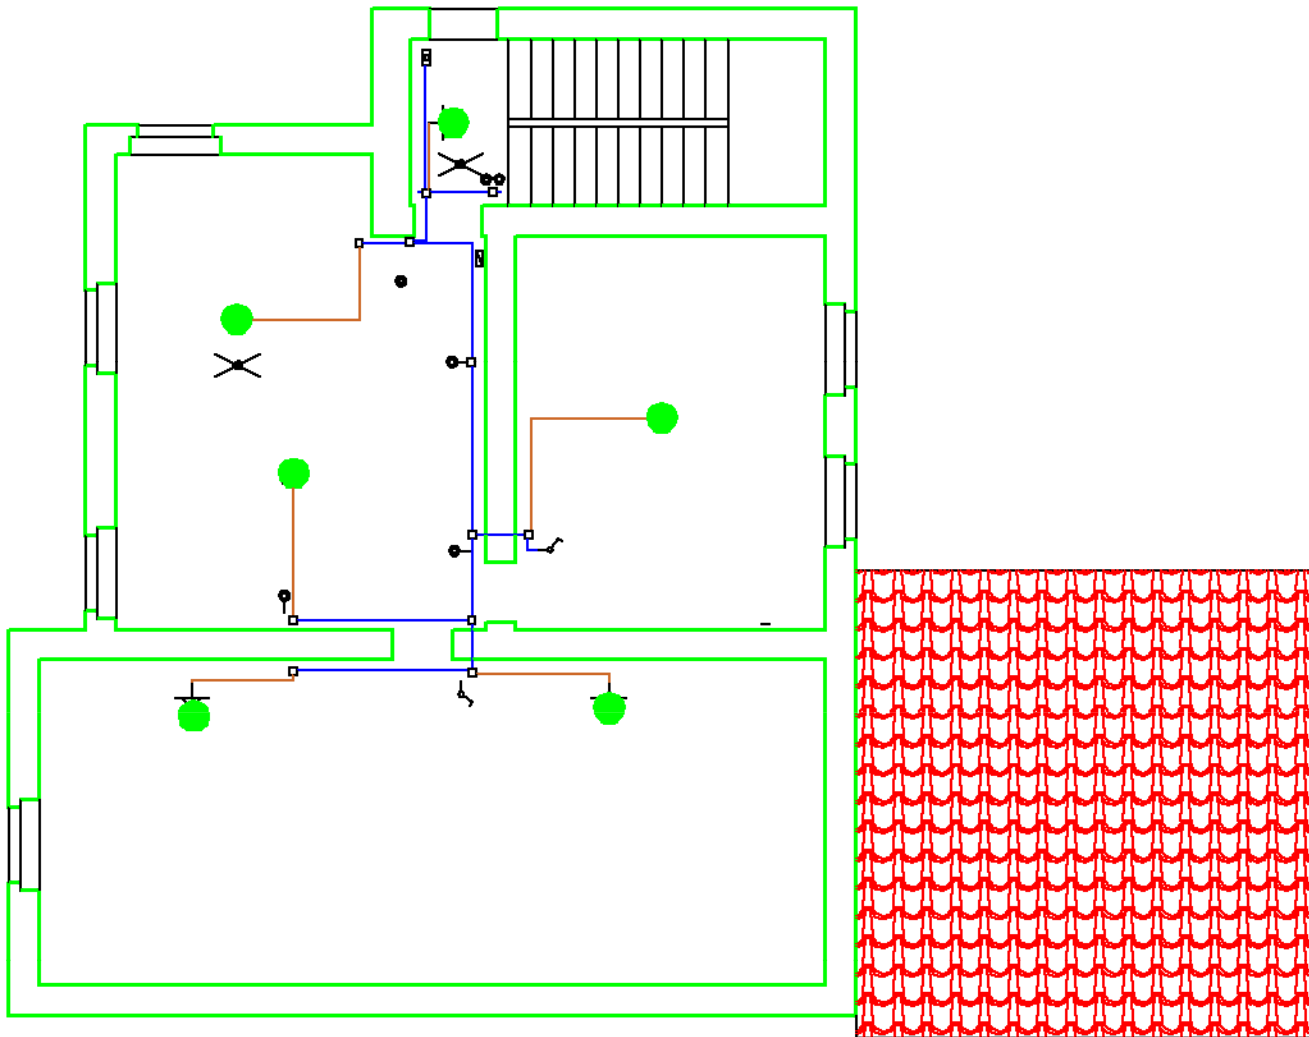

LEGENDA SIMBOLI

	QUADRO ELETTRICO
	ARMADIO DISTRIBUZIONE RETE LAN
	CASSETTA DI DERIVAZIONE CON CAMBIO DI PIANO
	CASSETTA DI DERIVAZIONE
	PRESA TV
	PRESA LAN RJ45
	PRESA UNEL P30 10/16A
	PULSANTE UNIPOLARE 1 CONTATTO NA 10A PER COMANDO RELE' (COMPRESO)
	INTERRUTTORE 10A
	PUNTO LUCE A SOFFITTO
	PUNTO LUCE A PARETE
	PULSANTE A TIRANTE COMPLETO PER DOCCIA COMPRESO RESET
	SUONERIA 230V
	RELE INTERRUTTORE
	INTERRUTTORE BIPOLARE PER ALIMENTAZIONE SCALDACQUA ELETTRICO
	PUNTO PRESA PREDISPOSIZIONE ALIMENTAZIONE POMPA DI CALORE
	CAVIDOTTO DISTRIBUZIONE ELETTRICA A PARETE IN CORRUGATO 2X 25MM
	CAVIDOTTO DISTRIBUZIONE ELETTRICA A SOLAIO IN CORRUGATO 1X20MM
	CAVIDOTTO DISTRIBUZIONE RETE LAN IN CORRUGATO 1X25MM

LEGENDA

Simbolo	Descrizione
	Corpo Illuminante a Soffitto Ottica Ufficio LED 2479lm-4000K-CRI 80 - P 32W
	Pannello LED a Plafone CRI 90 - P 33W - 3327 lm UGR<19 60x60cm
	Pannello LED a Plafone CRI 90 - P 33W - 3327 lm UGR<19 60x60cm con kit emergenza autonomia 1h
	Plafoniera a soffitto 16W Tipo Globo Disano led 1846-1844
	Punto luce a parete per specchiera