


Quadro di distribuzione per comando
motori elettrici Rich. UT.N° 2491 - 2514

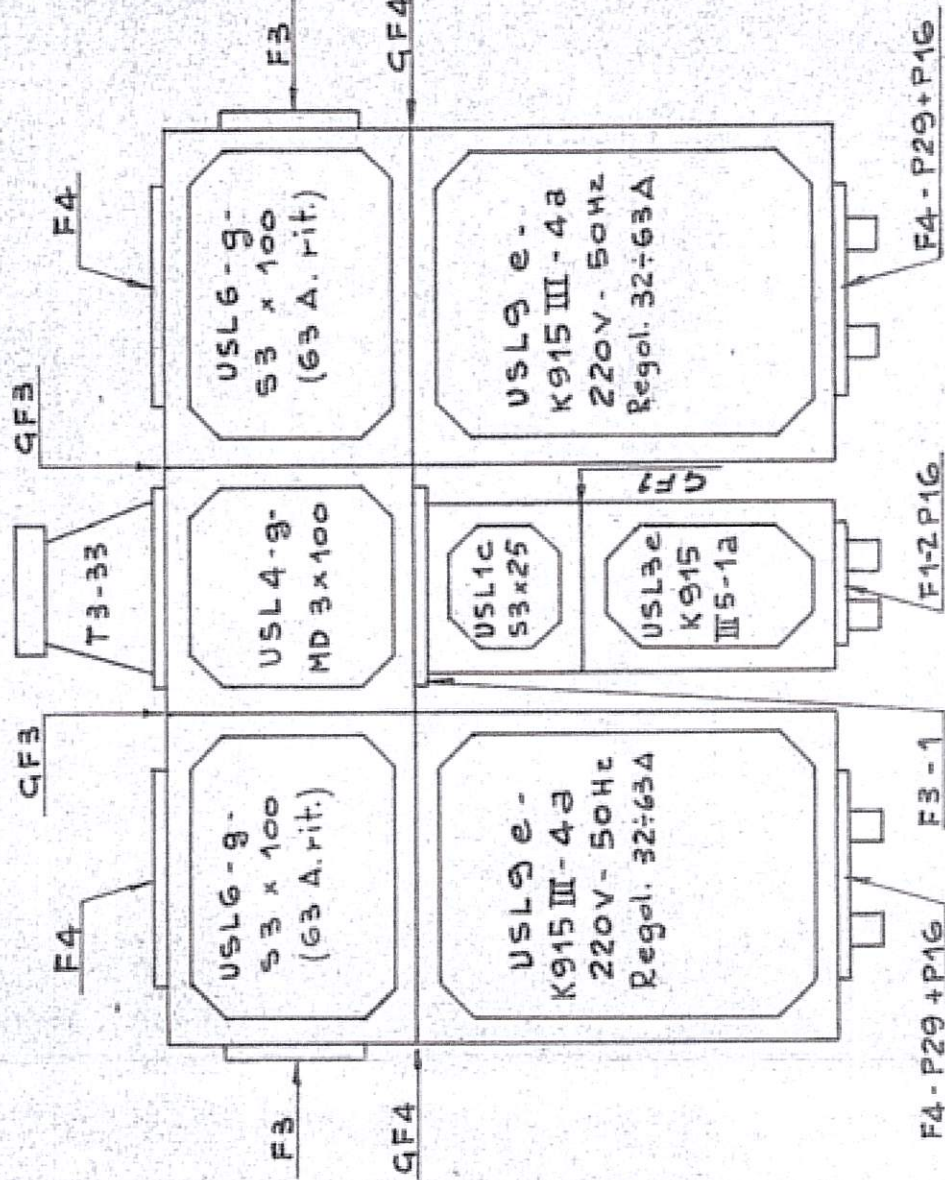


Pressione max di esercizio = 125 Kg/cm²
taratura valvola di sicurezza = 105 Kg/cm²

* NUOVA ROENTUDPA		LI-2538 RIF2..		RICH. UT.84818	
29	CARTUCCIA PER FILTRO "RIPA" tipo	LI-2538 RIF2..			
28	DADO M5 UNI 5588-65				
27	VITE M5x30 UNI 5131-65 ZINC.				
26	MINIFLESSIBILE Cod. 686325	"V055"			
25	PRESSOSTATO XMS - A010	"TELEMECANIQUE"			
24	VITI DI FISSAGGIO M6x12 UNI 5131-65 ZINC.				
23	STAFFA DIS.34.09511				
22	BLOCCETTO DIS.34.09506				
21	GUARNIZIONE CACOR 4151				
20	INTERUTTORE LED 660 10/AN	MP-FILTRON			
19	PRESS. MANOMETRICA 1/4" "V055"	Cod. 686205			
18	VALVOLA DI SICUREZZA COME P516	"DIPLOMATICA"			
17	Ghiera Tipo 6F 1 1/2 bar				
16	Tappo int. allo				
15	Mordente 10 MA x 25				
14	Bullone di fond. 12 MA x 190				
13	Funzione Tipo M0 1" 1/8	Ag. 34	2.200	4.400	
12	Disco sp. 9	Ag. 42			
11	Tubo gas 1" x 3.25	90			
10	1" x 3.15	148			
9	1" x 3.25	190			
8	1" x 4.05	1050 ~			
7	1" x 4.05	1270			
6	Manometro Tipo 0-700				
5	Valvola di sicurezza Tipo 1/2 54/53				
4	Valvola di ritorno Tipo 1/2 DN 150				
3	PISTOLA SUPPORTO ELETTRIFICAZIONE	1/2 112 A.P.			
2	Filtro olio Tipo 330/1 1/2"				
1	Serbatoio olio Capac. 1000 litri				
Fig. N° pezzi per un esempl.		Qualità	1 pezzo	N° pezzi	PEZO FINITO KG.
Denominazione		Qualità	1 pezzo	N° pezzi	PEZO FINITO KG.
M A T E R I A L E					
N O T E					

ALESSANDRO CALZONI - BOLOGNA	
COMMESSA 100500	COMPLESSI N° 1
PESO DI L. COMPLESSO KG. 780 ~	
NOTO CEDRINO Scarico di fondo	
COMPLESSO DIE N°	

DIS.	PROG.	USPD	SCALA	DIS. IN°	A
70023					
CENTRALE OLEODINAMICA					
70023					
2-2-1966					

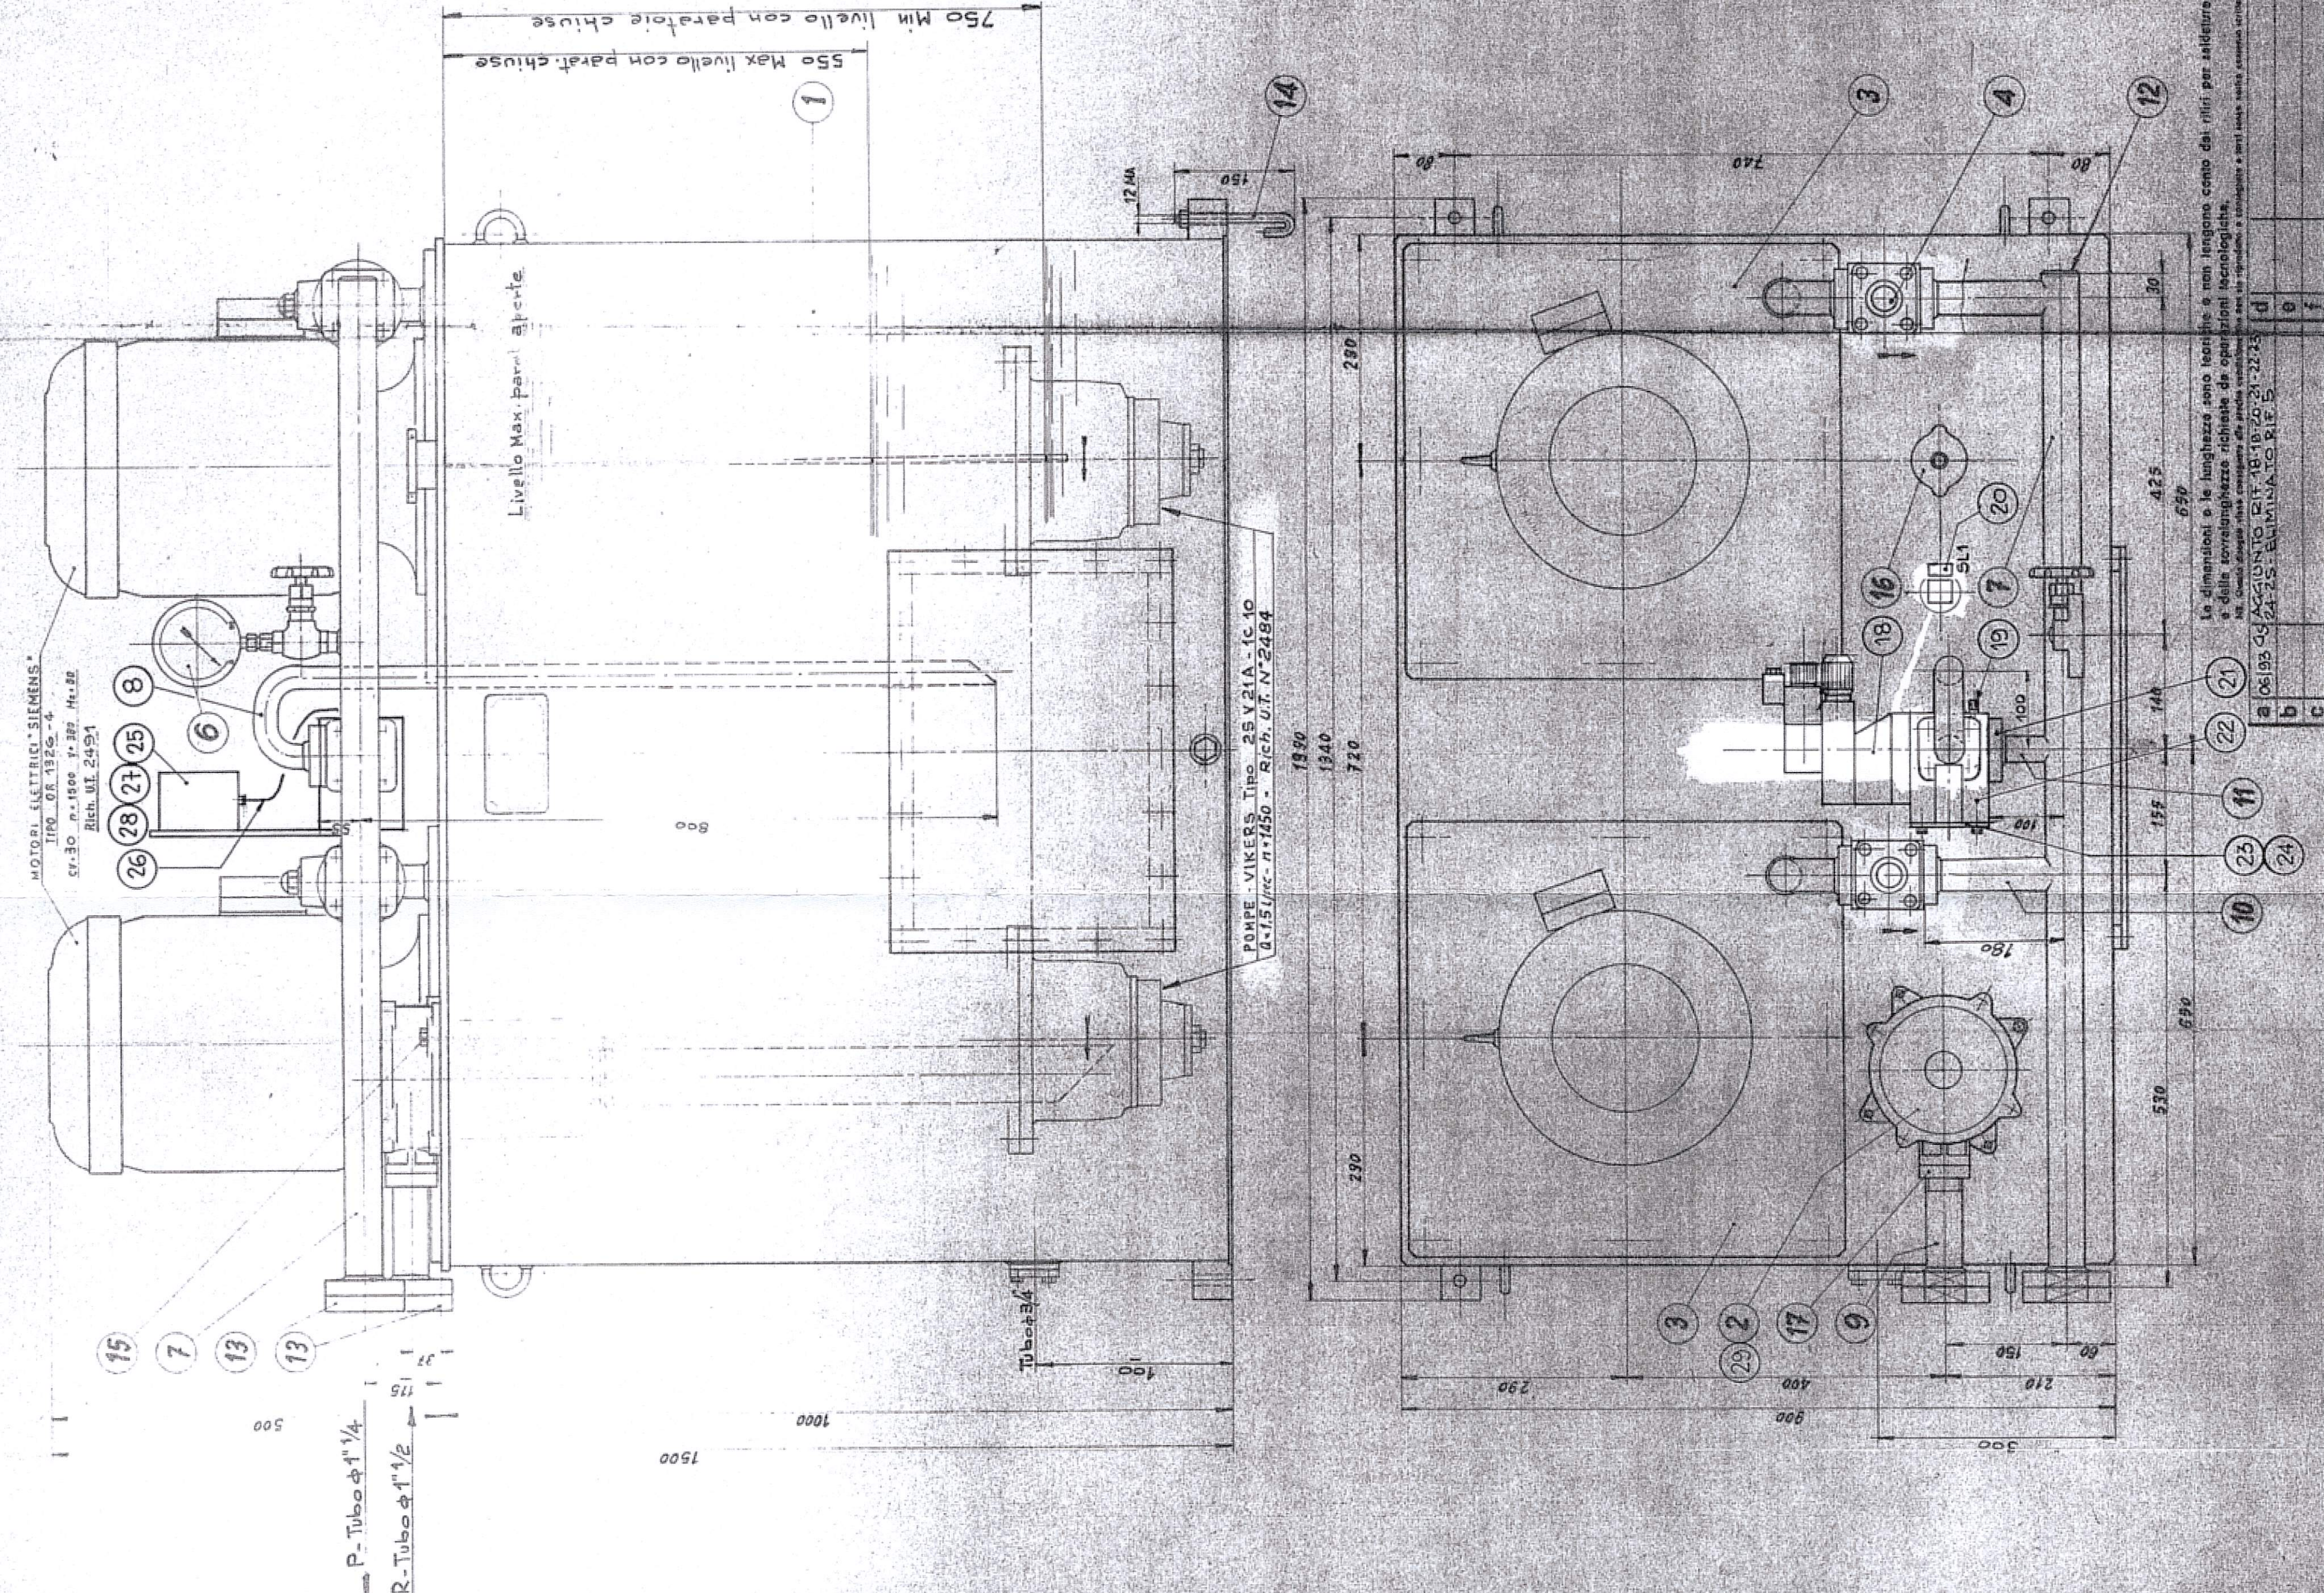

Ente acque della Sardegna

P. O. F.E.S.R. 2007 - 2013
ASSE IV - OBIETTIVO OPERATIVO 4.1.5
LINEA DI ATTIVITA' 4.1.5.b

PROGETTO ESECUTIVO
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI
ELETTRICO ED OLEODINAMICO DEGLI ORGANI
MECCANICI DI SCARICO DELLA DIGA MACCHERONIS
E PEDRA OTHONI

Approvato con del. D. SINALLPP
Prot. 3891 rep. 1456 del 14.10.2013

CENTRALINA OLEODINAMICA
- PEDRA OTHONI -

Allegato: D.6.3
Tavola: UNICA
Scala:

Redatto dal Servizio Dighe

Responsabile del Procedimento:
Ing. Maurizio Meloni
Ing. Francesca Piras (del 29.07.2013)

Redazione a cura di:
Progettista: Ing. Pietro Maccioni
Collaborazione tecnica: geom. Piero Meloni
p.l. Roberto Salgo

Consulente:
Ing. Andrea Bianchi

Il Direttore Generale
Ing. Franco Olligau

Il Direttore del Servizio
Ing. Francesca Piras

Settembre 2013