



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Ente acque della Sardegna



LAVORI DI MANUTENZIONE DELLO SCARICO DI FONDO
DELLA DIGA MEDAU ZIRIMILIS (SILQUA)

PROGETTO ESECUTIVO

SCARICO DI FONDO
BY-PASS DN 100 PN 16
21-MZ-M-280-00

Allegato
T.22
Scala
1:2,5 - 5

Redatto dal Servizio Dighe

Il Consulente Tecnico
Ing. Juano Landolfi

Il Collaboratore
Geom. Giuseppe Vulpiani

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Stefania Todde


Il Progettista
Ing. Stefania Todde

Il Direttore del Servizio Dighe
Ing. Roberto Meloni

Il Direttore Generale
Ing. Giuliano Pabini

Il Direttore del Servizio Dighe
Ing. Roberto Meloni

APRILE 2024

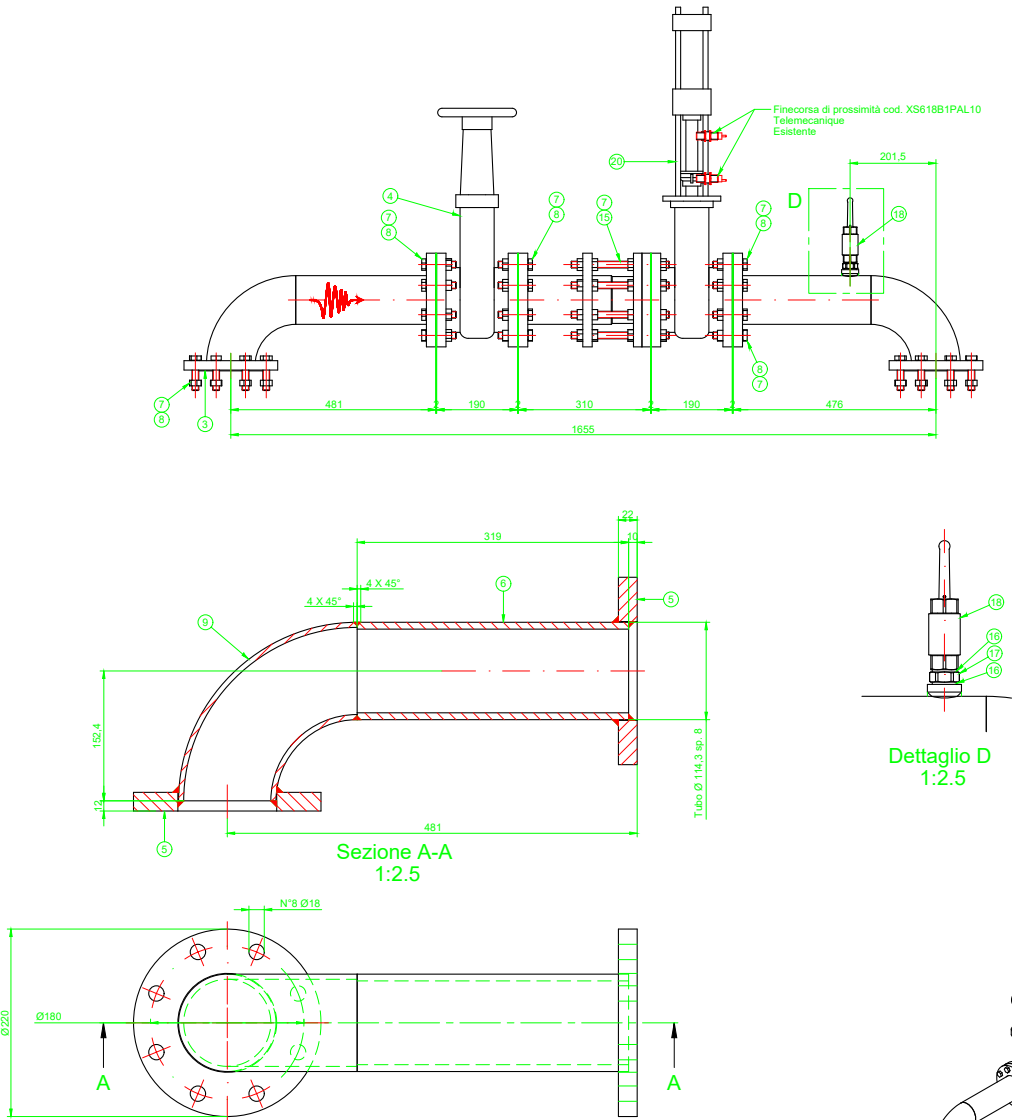

Saldature non diversamente indicate a5

20	Valvola a saracinesca corpo piatto con vite esterna DN 100 PN 16 con comando elettromeccanico		1	42 kg	
19	Tondo Ø 7 - Sv. 374	EPDM	1	0 kg	
18	Rubinetto a 2 vie 1/2" DN13 PN 500 BKHG1/2-1125 - Inox	Stauff	1	1 kg	
17	Nipplo tipo G 1/2"	Inox	1	0 kg	
16	Guarnizione BONDED-SEAL tipo 400-025 (1/2")	NBR 70/AISI 304	2	0 kg	
15	Traf. filett. M 16 - 230	AISI 304	8	3 kg	
14	Lam. sp. 20 - Ø 220	EN 10025 S355J0	1	4 kg	
13	Lam. sp. 20 - Ø 220	EN 10025 S355J0	1	4 kg	
12	Tondo Ø 40 - 20	X5 CrNi 18-10 EN 10088 (AISI 304)	1	0 kg	
11	Tubo Ø 114,3 th. 8 - 290	X5 CrNi 18-10 EN 10088 (AISI 304)	1	6 kg	
10	Curva a 90 gr. L.R. Ø 4" sch. 40	EN 10025 S275JR	1	4 kg	
9	Curva a 90 gr. L.R. Ø 4" sch. 40	X5 CrNi 18-10 EN 10088 (AISI 304)	1	4 kg	
8	Vite TE M 16 x 70 UNI 5739	A2 70	40	6 kg	
7	Dado E M 16 UNI 5588	A2 70	72	2 kg	
6	Tubo Ø 114,3 th. 8 - 319	X5 CrNi 18-10 EN 10088 (AISI 304)	1	7 kg	
5	Flangia DN 100 PN 16 ISO 7005 - Sp. 22 - Ø 220/116	AISI 304 L	2	9 kg	
4	Valvola a saracinesca corpo piatto con vite esterna DN 100 PN 16	Valvolubi	1	27 kg	
3	Guarnizione DN 100 PN 16 th. 2 - Ø 162/115	EPDM	6	0 kg	
2	Flangia DN 100 PN 16 ISO 7005 - Sp. 22 - Ø 220/116	EN 10025 S355J0	4	18 kg	
1	Tubo Ø 114,3 th. 8 - 314	EN 10297 S355	1	7 kg	
R/R Ref.	DIMENSIONI Dimensions	MATERIALE Material	Q.TA Q.ty	PESO Weight	NOTE
c					
b					
a					
0	04/02/2021	FIRST ISSUE			
REV	DATE	DESCRIPTION	DRWN	CHKD	APPR.
CLIENT			CONSULTANT		
MEDAU ZIRIMILIS SCARICO DI FONDO BY PASS DN 100 PN 16			QUANTITÀ ser 1 inv 1 WEIGHT ser 143 kg JOB N.		
DRWN	APPR.	SCALE	DRAWING N.	SHEET	REV.
02/2021	02/2021	1:5	21-MZ-M-280-00	1/2	0

La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda

5C-96-83-F0-F6-9A-F4-96-CF-E8-B9-9A-A8-EC-0C-42-ED-BF-CB-1C

PAdES 1 di 3 del 22/05/2024 17:36:46

Soggetto: Stefania Todde
S.N. Certificato: 1FA4A2A5
Validità certificato dal 05/12/2022 08:54:40 al 05/12/2025 08:54:40
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 2 di 3 del 30/05/2024 08:44:09

Soggetto: Roberto Meloni
S.N. Certificato: F3DC56A7
Validità certificato dal 17/02/2022 07:49:26 al 14/12/2024 11:16:26
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 3 di 3 del 31/05/2024 10:37:23

Soggetto: Enrica Palomba
S.N. Certificato: 361DDC26
Validità certificato dal 24/02/2022 05:43:31 al 17/12/2024 08:36:31
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.
